

Fra: Grete Solheim[grete.solheim@kvinnherad.kommune.no]
Sendt: 31.12.2024 14:12:36
Til: Post[post@kvinnherad.kommune.no]
Tittel: Fw: Søknad om ny landstrømtrasé til akvakulturlokalitet 28096 Slåttenes

Kan de sende søknaden videre til rett person?

Mvh
Grete Solheim

Sendt fra [Outlook for iOS](#)

From: Bue, Mona <Mona.Bue@mowi.com>
Sent: Wednesday, December 18, 2024 8:53:32 AM
To: Grete Solheim <grete.solheim@kvinnherad.kommune.no>
Cc: Femsteinevik, Aasmund <Aasmund.Femsteinevik@mowi.com>
Subject: Søknad om ny landstrømtrasé til akvakulturlokalitet 28096 Slåttenes

Hei

Mowi har behov for ny landstrømtrasé til akvakultur lokalitet 28096 Slåttenes i Matersfjorden. Vi søker om tillatelse etter havne og farvannsloven § 14 om å etablere en høyspentkabel med 22 kV landstrøm til Slåttenes anlegget. I dag har vi en landstrømskabel til 1000 V forsyning ut som nesten går i samme trasé, men siden flåten skal flyttes litt når anlegget skal utvides, vil landsettingspunktet endres litt.

Vedlagt er dokument som viser hvor kabel skal gå, samt koordinater. Etter at Kvinnherad kommune har behandlet søknaden etter havne og farvannsloven § 14, vil vi legge ved vedtaket i søknad om høyspentkabel til NVE.

Fint om du videresender søknaden til riktig avdeling, om dette ikke hører hjemme i din avdeling.

Vennligst ta kontakt om dere har behov for supplerende informasjon om søknaden fra oss. Jeg ber om en bekreftelse på at søknad er mottatt og forventet saksbehandlingstid.

Vennlig hilsen


Mona Bue
Samfunnskontakt
Mowi ASA Region SØR

Mobile: +47 92637406
Mail: mona.bue@mowi.com


MOWI[®]

Koordinater for landstrøms kabel til flåte på Slåttenes

Punkt	N	Ø
Koblingspunkt luftlinje og sjøkabel	59°49.992	5°59.181
B (Overgang land til sjø)	59°49.986	5°59.154
C (Mulig plass for bot for fortøyning som skal brukes til å feste kabel til)	59°49.982	5°59.135
D (Landsettingspunkt på flåte)	59°49.918	5°58.879

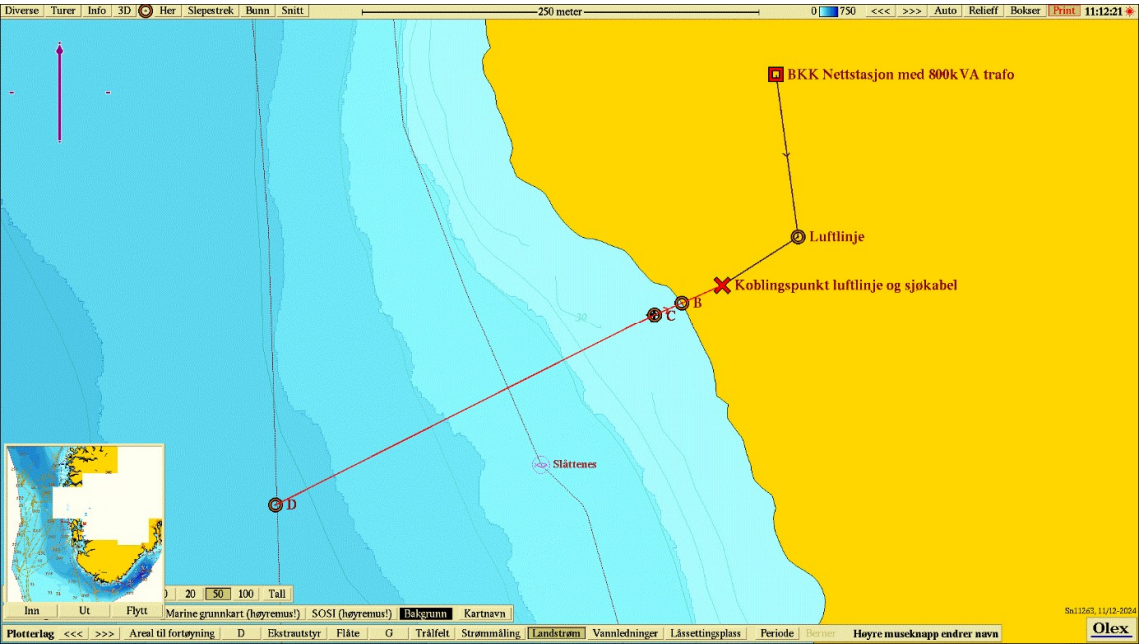

Bilde av trasé for 22 kV sjøkabelen.

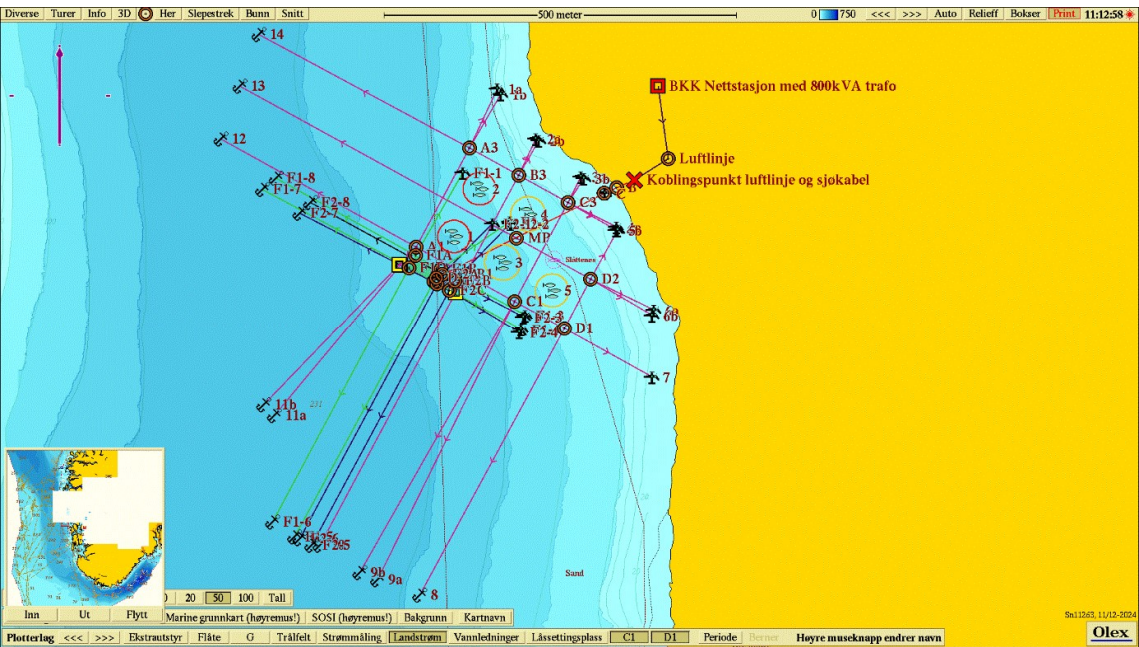

Bilde av trasé for 22 kV sjøkabelen og fortøyningene til ny ramme og fortøyningene til de to flåtene.



KVINNHERAD
K O M M U N E

Sektor samfunnsutvikling - avdeling byggesak og geodata

MOWI ASA
Postboks 4102 Sandviken

5835 BERGEN

Saksbehandlar	Tlf. direkte innval	Saksnummer	Dykkar ref.	Dato
Torill Slåke	982 98 302	2025/78		12.02.2025

LØYVE ETTER HAMNE- OG FARVASSLOVA – delegert vedtak

Tiltak:	Straumskabel til flåte på Slåttenes - Matre
Gnr/bnr:	255/8, 11
Byggestad/adresse:	Slåttenes, 5498 Matre
Tiltakshavar:	MOWI ASA, Postboks 4102 Sandviken, 5835 BERGEN
Ansvarleg søkjar:	MOWI ASA, Postboks 4102 Sandviken, 5835 BERGEN
Matrikkel:	-

Delegert vedtaksnr.:

Løyve etter hamne- og farvasslova:

Med heimel i hamne- og farvasslova § 14 andre ledd, vert det gjeve løyve til legging av straumkabel i samsvar med søknad journalført 31.12.2024.

Vilkår:

1. Det må sendast melding vedlagt kart der tiltaket er teikna inn og nøyaktig posisjon er oppgjeve i WGS84. Melding skal sendast efs@kartverket.no når tiltaket er ferdig.

Tiltaket kan igangsetjast straks

Løyvet er gyldig i 3 år frå vedtaksdato, etter denne tid fell løyvet bort. Dersom føresetnadane vert endra i høve til dette løyvet, må det søkjast om endring av løyve.

Dette løyvet er eit enkeltvedtak som ein kan klaga på etter vilkåra i forvaltningslova § 28.. Klagefristen er 3 veker i frå løyvet vert motteke.

Grunnlag for løyvet

- Planstatus: Akvakultur/kombinert føremål i sjø/LNFR-område på land i kommuneplanen or Kvinnherad vedtatt 2018. - Jf. føresegnene pkt.6.1.4 og 8.1.2
- Plassering: Tiltaket er i samsvar med planar gitt i eller i medhald av plan- og bygningslova.
- Naturmangfaldlova: Ingen truga artar eller naturtypar er registrert i området.
- Kulturminne: Ingen registreringar i området.
- Løyvet gjev ingen private rettar, og det må inngåast avtale med aktuelle grunneigarar i området.
- Tiltaket krev ikkje ytterlegare løyve frå andre mynder.

Hamne- og farvasslova

Tiltaket er vurdert til ikkje å vera til hinder for:

- Allmenn sjøverts ferdsle i området
- Omsynet til andre næringar
- Omsynet til helse, miljø og materielle verdiar
- Tiltaket er vurdert ikkje å ha konsekvensar for fiskerinæringa

Merknader

- Dette løyvet er sendt til ansvarleg søkjar som skal varsle utførande og kontrollerande om løyvet og vilkåra til dette. Likeins skal han saman med ansvarleg kontrollerande leggja til rette for gjennomføringa av kontrollen.
- Rekning for saksbehandlorgebyr ifølge vedtekne gebyrregulativ vert sendt frå Økonomikontoret til tiltakshavar.
- Søknad om ferdigattest med oppdatert gjennomføringsplan og sluttdokumentasjon må sendast kommunen i samsvar med PBL § 21-10 når tiltaket er ferdig. Bygningen må ikkje takast i bruk før ferdigattesten eller mellombels bruksløyve ligg føre.
- Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker. Ref. PBL § 25-1. Kvinnherad kommune har utarbeidd og godkjent eigen tilsynsstrategi. Kommunen kan føre tilsyn kva tid som helst i løpet av byggesaka og inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt.

Alle lovtilvisingar i dette løyvet kan ein finna under internettportalen: **www.dibk.no**

For kommunedirektøren i Kvinnherad

Torill Slåke

Fagkoordinator byggesak

Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift

Kopi til:

Referatsak forvaltningsutvalet

Matrikkelen

