



NVE

GLITRE NETT AS
Postboks 7007

3007 DRAMMEN

Vår dato: 17.07.2026

Vår ref.: 202609135-5 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir konsesjon til elektriske anlegg for oppgradering av luftledning i Åmli kommune

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Glitre Nett AS (Glitre) konsesjon for å bygge, eie og drive en 132 kV luftledning, samt fjerne en 66 kV luftledning og transformeringen i Nelaug transformatorstasjon, i Åmli kommune i Agder. Vi har også godkjent detaljplan for tiltaket. Vedlagt oversendes NVEs tillatelser av i dag, NVE-ref. 202609135-4 og 202611634-4. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/26051/A.

Klageadgang

Disse tillatelsene kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Glitre til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

Bakgrunn for søknaden

Bane NOR skal fornye og oppgradere omformerstasjonen på Nelaug, som forsyner jernbanen med strøm. Fornyelsen medfører behov for 132 kV forsyning, og Glitre sin 66 kV ledning mellom Nelaug omformerstasjon og Nelaug transformatorstasjon må derfor oppgraderes. Som følge av at det ikke lenger er behov for transformering til 66 kV, planlegges transformatoren på Nelaug tatt ut av drift.

NVE har samtidig søknad fra Bane NOR om oppgradering av Nelaug omformerstasjon til behandling, denne saken behandles senere.

Omsøkt løsning

Glitre søkte den 10. april 2026 om anleggskonsesjon for å bygge en omtrent 900 meter lang 132 kV luftledning som skal erstatte dagens 66 kV luftledning mellom Nelaug transformatorstasjon og Nelaug omformerstasjon. Den nye luftledningen vil gå nord for dagens ledning. Mastetypen endres fra dagens portalmaster av tre til asymmetriske master av stål og kompositt.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971




NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Glitre søker også om å forbedre traktorveien som går inn til de to mastene M56 og M1 som skal erstattes med et nytt mastestativ i stål, se M56/M1 i figur 1. Tilkomstveien brukes til drift, vedlikehold og for beredskap.

Videre søker Glitre om å fjerne transformatoren i Nelaug transformatorstasjon. Som følge av at 66 kV-nivået utgår, opphører transformeringen i stasjonen, og transformatoren tas ut av drift. Anlegget vil dermed endres fra en selvstendig transformatorstasjon til et bryteranlegg i 132 kV-nettet. Ombyggingen til koblingsstasjon legger samtidig til rette for tilkobling av Bane NORs beredskapsomformer.

Søknaden inkluderer også detaljplan for bygging og drift av den nye ledningen, samt riveplan for fjerningen av dagens ledning.

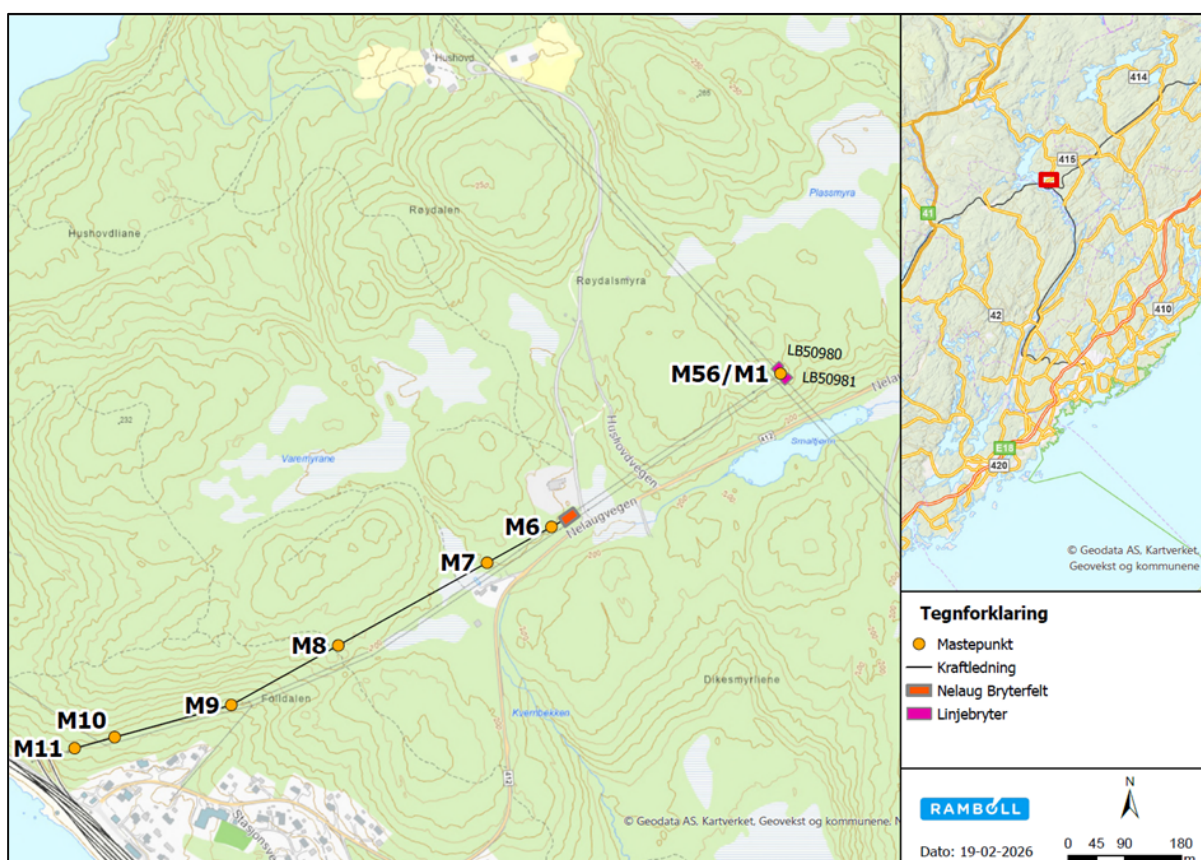

Figur 1. Oversiktskartet viser omsøkt trasé for ny 132 kV luftledning fra Nelaug omformerstasjon i vest via bryterfeltet ved M6 og til linjebryteren M56/M1 i nordøst. Plasseringen til Nelaug i Åmli kommune er markert med rød firkant på kartet til høyre på figuren. Kilde: Glitres konsesjonssøknad av 10. april 2026.

Utførte forarbeider

Glitre har vært i dialog og innhentet uttalelser fra Åmli kommune, Agder fylkeskommune, Statsforvalteren i Agder, Bane NOR, Å Energi Vannkraft, grunneiere og naboer.

Det er inngått avtaler med grunneiere for bruk av arealer til bygging, rigging og adkomst. Det er ingen merknader eller innspill fra grunneiere. Åmli kommune har bedt om at det tas hensyn til blant annet kulturminner, turstier og kommunale vannledninger området. Fylkeskommunen har også fremhevet behov for informasjon til allmennheten ved gjennomføring av tiltaket. Glitre



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

skriver at disse forholdene skal ivaretas i tråd med konsekvensutredningen og detaljplanen for tiltaket.

Glitre har mottatt innspill fra Statsforvalteren knyttet til naturhensyn lagt frem i detaljplanen. De vurderer det som positivt at det tas hensyn til fuglehekking, og at arbeid på myrområdet tilpasses slik at det ikke fører til varig forringelse. Glitre vil følge opp tiltakene gjennom detaljplanen, inkludert hensyn til hekkesesong og skånsom gjennomføring av anleggsarbeid.

Det er mottatt innspill fra en nabo, blant annet knyttet til elektromagnetiske felt. Glitre har vist til gjeldende retningslinjer og vurderinger fra direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, og vurderer at det ikke er grunnlag for ytterligere tiltak.

NVEs behandling av søknaden og detaljplanen

Ved bygging av større kraftledninger og transformatorstasjoner stiller NVE normalt vilkår om at tiltakshaver skal utarbeide en detaljplan som skal godkjennes av NVE før anleggsarbeidet igangsettes. Detaljplanen skal beskrive hvordan anlegget skal bygges innenfor den konsesjonen som er gitt og hvordan miljøhensyn som er kommet frem i konsesjonsprosessen skal ivaretas. I denne saken omfatter NVEs behandling av konsesjonssøknaden også behandling av detaljplan. Det innebærer at NVE i vår behandling av denne saken både har vurdert om konsesjon skal gis, og hvordan miljø- og landskapsforhold skal ivaretas i en eventuell bygge- og driftsfase.

Som det framgår over, har Glitre innhentet uttalelser til det omsøkte tiltaket fra Åmli kommune, Agder fylkeskommune, Statsforvalteren i Agder og berørte grunneiere. NVE fant det derfor ikke nødvendig å sende søknaden på offentlig høring pga. sakens begrensende omfang, jf. energiloven § 2-2.

NVEs vurdering av konsesjonssøknaden

Konsesjonsbehandling etter energiloven innebærer en konkret vurdering av de fordeler og ulemper tiltaket har for samfunnet som helhet. NVE gir konsesjon til anlegg som anses som samfunnsmessig rasjonelle. Det vil si at de positive konsekvensene av tiltaket må være større enn de negative. Vurderingen av om det skal gis konsesjon til et omsøkt tiltak er en faglig skjønnsvurdering.

Virkninger for annen arealbruk

Glitre opplyser i søknaden at luftledningen vil krysse et myr- og skogsområde som er avsatt til LNF-formål i kommuneplanens arealdel. Tiltaket medfører behov for å rydde om lag 37 daa skog som følge av utvidet rydde- og byggeforbudsbeltet langs luftledningen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat



Figur 2. Omsøkt ryddebelte langs nåværende trasé er markert med røde streker. Kilde: Glitres konsesjonssøknad av 10. april 2026.

NVE mener at tiltaket vil medføre redusert tilgjengelig areal for skogbruksformål innenfor ryddebeltet. Utover dette vurderes tiltaket i begrenset grad å påvirke øvrig arealbruk i området, ettersom arealene fortsatt i hovedsak kan benyttes til LNF-formål og området allerede er sterkt påvirket av eksisterende kraftledning. NVE mener at virkningene for arealbruk er begrensede og akseptable.

Virkninger for naturmangfold

NVE vil i dette kapitlet vurdere hvilke arter og naturtyper vi mener er relevante å vurdere virkninger for, som følge av de omsøkte tiltakene. Dette er relevant for vår vurdering av om beslutningsgrunnlaget er tilstrekkelig, jf. naturmangfoldloven § 8. Vurdering av konsekvenser for naturmangfold ved bygging av kraftledninger knytter seg i hovedsak til risiko for fuglekollisjoner, direkte arealbeslag i områder og naturtyper med rik eller viktig vegetasjon.

Virkning for naturtyper

COWI har på oppdrag fra Bane NOR og Glitre vurdert konsekvenser av tiltaket for naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på eksisterende informasjon fra offentlige databaser, kartlegging etter NiN-metodikk (versjon 2.2), samt en egen fagrapport om fugl utarbeidet i januar 2026. Det er ikke registrert naturtyper som oppfyller Miljødirektoratets kriterier for utvalgte eller særlig verdifulle naturtyper i tiltaksområdet. NVE vurderer derfor at tiltaket ikke vil ha direkte virkninger for verdifulle naturtyper.


Virkning for myr

Tiltaket berører et myrområde mellom mastepunkt M7 og M8, se figur 3. Myr har viktige økologiske funksjoner, blant annet som karbonlager, leveområde for arter og for regulering av vannbalansen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

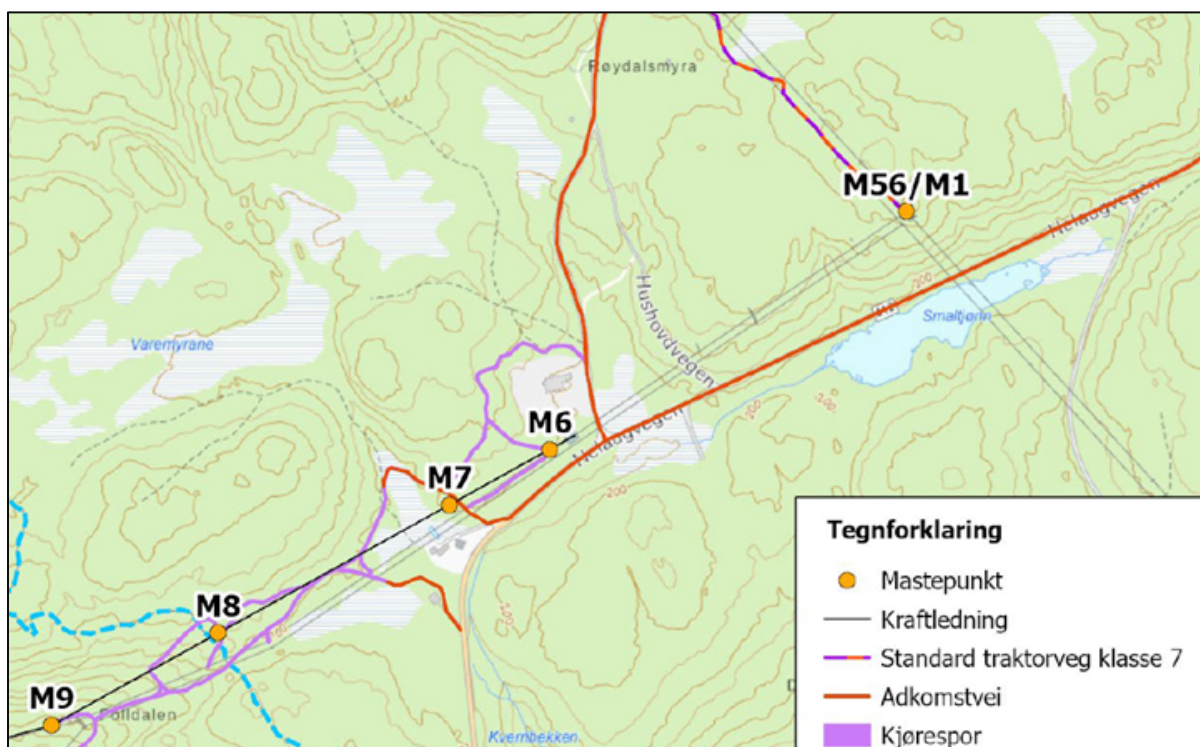

Figur 2. Adkomstveien er markert i rødt på kartet og vil krysse over en del av myra i nærhet til dagens mast M7. Kilde: Glitres konsesjonssøknad av 10. april 2026.

Det er lagt opp til å unngå permanente inngrep i myra ved at mastepunkter ikke plasseres i myrområdet. NVE mener dette er positivt, og vurderer at den permanente arealbruken tiltakene medfører ikke vil gi vesentlige virkninger for myr. Det er imidlertid planlagt en midlertidig anleggsvei som krysser myra. I konsesjonssøknaden viser Glitre til detaljplanen, hvor det fremgår hvordan anleggsarbeidet planlegges for å unngå skade på myr. NVE vurderer at tiltaket har akseptable virkninger for myr, gitt at anleggsarbeid gjennomføres og tilpasses slik at grunnvannsstanden i dette myrområdet ikke endres. NVE setter vilkår om dette i konsesjonen. Vi viser til «NVEs vurdering av detaljplanen» nedenfor for ytterligere vurderinger av anleggsarbeid i myr.

Fremmede arter

Glitre opplyser at det ikke er registrert fremmede arter langs den nye traseen for kraftledningen, men at det er registrert fremmede arter ved Nelaug jernbanestasjon. Detaljplanen beskriver tiltak for å begrense spredning av fremmede arter i forbindelse med anleggsarbeidet.

NVE legger til grunn at Glitre følger forskrift om fremmede organismer ved håndtering av fremmede arter. Vi viser til NVEs vurdering av detaljplanen nedenfor for ytterligere vurderinger av fremmede arter.

Virkning for fugl

Tiltaksområdet er registrert som skog og det fremgår av søknaden at flere fuglearter er registrert i området, blant annet den spesielt hensynskrevende rovfuglen musvåk. Glitre skriver at det også er registrert sensitiv rovfugl som hekker i sårbarhetssonen til tiltaksområdet. I



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

konsekvensutredningen fra COWI fremgår det at tiltaksområdet trolig har funksjon for orrfugl og storfugl, selv om det ikke foreligger konkrete registreringer.

I søknaden står det at det forventes at de største virkningene for fugl er knyttet til anleggsfasen. Detaljert beskrivelse og forslag til avbøtende tiltak for å hensynta hekkende rovfugl fremgår av detaljplanen.

Etter NVEs vurdering vil de største virkningene for fugl være knyttet til anleggsperioden, som følge av hogst og særlig støyende aktivitet slik som helikopterflyvning eller sprengning. NVE vil derfor sette vilkår i konsesjonen at Glitre må unngå særlig støyende anleggsarbeid i tidsperioden 1. mars til 31. juli, innenfor hensynssonen for aktive reirlokalteter til den sensitive rovfuglarten.

Dersom Glitre Nett likevel mener det er nødvendig å utføre arbeider i restriksjonssonen innenfor hensynssonen for aktive reirlokalteter til den sensitive rovfuglarten i hekketiden, må Glitre Nett begrunne dette i en oppdatert detaljplan som skal godkjennes av NVE.

Under forutsetning av at nødvendige avbøtende tiltak gjennomføres, vurderer NVE at tiltaket samlet sett vil ha begrensede virkninger for fugl. For en nærmere vurdering av nødvendige avbøtende tiltak knyttet til gjennomføringen av anleggsarbeidet, vises det til vurderingen av detaljplanen.

Vurdering av tiltaket etter naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. Sett i lys av sakens omfang mener NVE at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å vurdere virkningene for naturmangfoldet. NVE legger til grunn at foreslåtte avbøtende tiltak gjennomføres som beskrevet i søknaden, særlig knyttet til hensyn til myrområdet og tidspunkt for hogst og støy fra anleggsarbeidet. Etter NVEs vurdering vil tiltaket gi begrensede negative virkninger for naturmangfoldet, og prinsippene i naturmangfoldloven er dermed ivarettatt.


Naturfare

Glitre skriver i sin søknad at de har innhentet informasjon om skred, flom, kvikkleire og steinsprang fra NVEs karttjeneste. Den nye traseen er ikke innenfor det registrerte området for aktsomhetsområde for flom, kvikkleire og steinsprang, men luftledningen vil gå over et område som ligger i aktsomhetsområde for snøskred.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

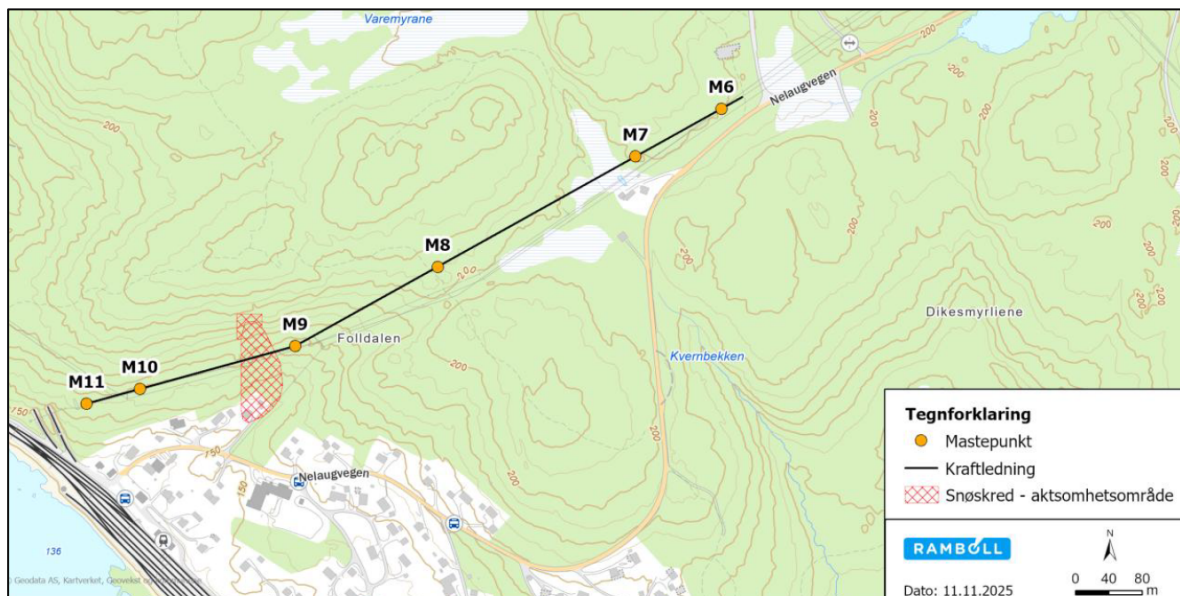

Figur 3. Kartet viser at luftledningen mellom mast nr. 9 og mast nr. 10 går over et aktsomhetsområde for snøskred.

NVE minner om at tiltakshaver er fullt ansvarlig for å sørge for effektiv sikring og beredskap, og at bygging av anlegget planlegges og gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare jf. §§ 3-5 og 3-7 i energilovforskriften. Videre plikter tiltakshaver å sørge for tiltak for å forebygge og begrense virkningen av ekstraordinære situasjoner. Dette følger av energiloven § 9-2 jf. § 9-1.

Friluftsliv

Glitre skriver at det er en mye brukt tursti som krysser tiltaksområdet. Det skal plasseres en mast (M8) rett ved stien, og det er planlagt tiltak for å ivareta bruk og sikkerhet under anleggsperioden.

NVE mener at det er positivt at Glitre vil stå for nødvendig merking og skilting, slik at turstien kan brukes gjennom nesten hele anleggsperioden. Etter NVEs vurdering vil tiltaket ha en begrenset påvirkning på friluftsliv, siden nedstengning av stien kun vil skje i kortere perioder under anleggsperioden.

Kulturminner og kulturmiljø

Tiltaket berører et område med flere kulturminner, inkludert krigsminner som skytestillinger og løpegraver fra andre verdenskrig, samt kulturmiljøet knyttet til Nelaug stasjon. Det er registrert seks kulturminner som ligger mellom ca.10–26 meter fra traseen. Glitre opplyser at de vil gjennomføre avbøtende tiltak for å sikre beskyttelsen av disse kulturminnene, og at tiltaket vil gjennomføres i tråd med relevante lovbestemmelser.

NVE forutsetter at Glitre oppfyller kravene i kulturminneloven, og understreker at tiltakshaver er ansvarlig for at fredete kulturminner ikke skal skades. Etter NVEs vurdering vil tiltaket ha små virkninger på kulturminner, forutsatt at avbøtende tiltak gjennomføres i anleggsfasen. For en nærmere vurdering av avbøtende tiltak, viser vi til NVEs vurdering av detaljplanen nedenfor.

Landskap



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Glitre skriver at tiltaket vil ha noe påvirkning på landskapsbildet, da høyere master vil kunne bli synlig fra enkelte områder.

NVE vurderer at et bredere ryddebelte og høyere master, fører til at kraftledningen kan oppleves mer synlig i terrenget. NVE mener likevel at det er fornuftig å legge den nye 132 kV-luftledningen nær traseen til Bane NORs 22 kV luftledning. NVE vurderer at de visuelle virkningene på landskapet er akseptable.

Elektromagnetiske felt

Glitre skriver at det er gjennomført beregninger av elektromagnetisk felt på de nærmeste boligene. Beregningene viser at nivået på det elektromagnetiske feltet er godt under grenseverdien på 0,4 μT . Glitre har vist til gjeldende retningslinjer og vurderinger fra direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, og har ikke funnet det nødvendig med tiltak. NVE har ingen ytterligere kommentarer til dette.

NVEs vurdering av konsesjonsplikt for justering av mast og tilkomstvei

Glitre søker også om å erstatte to master med et felles mastestativ. NVE viser til at endringene er mindre justeringer, og vi mener at den har ubetydelige virkninger for allmenne og private interesser. NVE vurderer på dette grunnlaget at justeringen av mastestativ ikke er søknadspliktig, men kan foretas i medhold av eksisterende konsesjoner.

Glitre søker også om å utvide den eksisterende traktorveien som brukes som permanent hjelpeanlegg fra Hushovdveien inn til mastestativet i ledningstraseen. Utbedringen og bruken gjør det til en konsesjonspliktig vei, og er derfor inkludert i anleggskonsesjonen.

Konklusjon

NVE mener at fordelene ved det omsøkte tiltaket er større enn ulempene. NVE gir derfor Glitre Nett AS konsesjon etter energiloven for å bygge, eie og drive enn ca. 900 meter lang 132 kV luftledning, samt fjerne en ca. 900 meter lang 66 kV luftledning og sette transformatoren i Nelaug transformatorstasjon ut av drift slik at den omgjøres til et koblingsanlegg, i Åmli kommune i Agder. Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen, NVE-ref.202609135-4.

Tillatelsen gis med vilkår om riving av nåværende elektriske anlegg, se anleggskonsesjonens vilkår 6.

NVEs vurdering av detaljplanen

Formålet med en detaljplan er å sikre at tiltakshaver tar hensyn til miljø og landskap når anlegg med konsesjon etter energiloven skal bygges og driftes. Forhold som NVE mener beskrives på en god måte i detaljplanen, og som det ikke er kommet merknader til, blir ikke vurdert nærmere av NVE.

Detaljplanlegging av arealbruk og istandsetting

Detaljplanen beskriver hvilke permanent og midlertidig arealbruk gjennomføringen av det omsøkte tiltaket medfører, herunder også riving av dagens ledning. Arealbruken framgår av



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

detaljplankartet. Videre beskriver planens kapittel 6.5 hvordan berørte arealer skal istandsettes, herunder at istandsetting av terreng skal utføres ihht. NVEs veileder for terrengbehandling.


I kapittel 5.1 skriver Glitre Nett at det kan forekomme endringer i arealbruken for mastepunkt og/eller transport til mastepunktene, og tar forbehold om endringer i forbindelse med det praktiske arbeidet. NVE minner om at planen ikke kan fravikes uten vår godkjenning, og at dersom arealbruken endres sammenlignet med det som er beskrevet i detaljplanen og tegnet inn på detaljplankartet, må dere ta kontakt med NVE for å avklare endringen.

Når det gjelder den midlertidige riggplassen langs Nelaugsvegen, konstaterer NVE at nødvendige terrenginngrep gjennomføres med gitt tillatelse fra Åmli kommune. Vi legger til grunn at opparbeiding og tilbakeføring av denne riggplassen skjer med hjemmel i denne tillatelsen, og gjør derfor ikke nærmere vurderinger av dette i vår behandling av detaljplanen.

NVE mener det er positivt at NVEs veileder for terrengbehandling¹ skal legges til grunn for istandsettingen. Vi mener videre at prinsippene i veilederen også bør ligge til grunn for øvrige aktiviteter og arbeid, og setter derfor vilkår om dette i vårt vedtak om godkjenning av detaljplanen. NVE setter også i samme vedtak krav om at istandsettingen skal være gjennomført innen to år etter at eksisterende anlegg er revet.

Terrengtransport og midlertidig anleggsvei over myr

I anleggsperioden vil det være nødvendig å transportere gravemaskin og annet utstyr ut i terrenget, inn til og langs kraftledningstraseen. Det framgår av kapittel 6.3 i detaljplanen at kjøresporene og én adkomstvei, som er nødvendig for å anlegge kryssing av myr, er midlertidige arealbruk, mens resterende anleggsveier er eksisterende veier i dag. Traséer for terrengtransport (kjørespor) framgår av detaljplankartet, markert med lilla streker i figuren under.

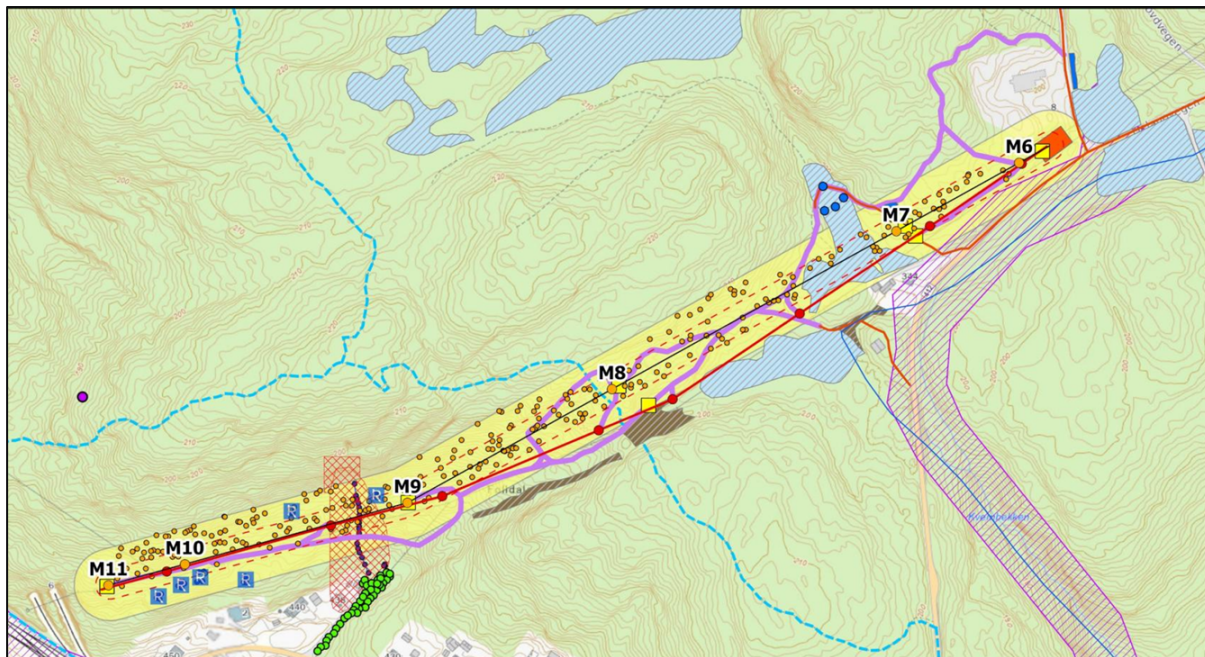

¹ https://publikasjoner.nve.no/veileder/2021/veileder2021_02.pdf.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Figur 4: Kart som viser omsøkte kjørespor (lilla). Kilde: Glitre Netts detaljplan.

Glitre Nett skriver i detaljplanen at det innenfor tiltaksområdet er registrert ett myrområde, mellom mast M7 og M8, på cirka 4 daa. For å unngå å skade myra ved gjennomføringen av anleggsarbeidet har Glitre Nett vurdert alternative løsninger, inkludert å legge terrengtransport utenom myra. Dette er imidlertid vurdert å medføre andre, vesentlige virkninger i form av sprenging/fjellskjæring eller store kostnader. Glitre Nett ønsker derfor i stedet å etablere en midlertidig, flytende vei over myrområdet, slik at terrengkjøring kan gjennomføres uten å skade myra. Hvordan Glitre Nett skal etablere den flytende veien er beskrevet på side 23 og 24 i detaljplanen, samt i tabell 6-6. Videre er det på side 41 beskrevet at Glitre Nett vil gjennomføre en overvåking under og i etterkant av anleggsperioden, for å følge opp at myra har et stabilt og gjenetablert vannspeil (som f.eks. bruk av digitale grunnvannsloggere). I e-post sendt til NVE 4. juni 2026 skriver Glitre at de planlegger å overvåke vannspeilet i myra i ett år etter endt anleggsarbeid som påvirker myra.

Statsforvalteren i Agder skriver i sitt innspill at de er positive til bruk av flytende vei for å redusere risiko for varige skader, og ber om at veien planlegges og utføres på en måte som hindrer permanent skade eller forringelse av myra, både under anleggsperioden og i etterkant av arbeidet.

NVE slutter seg til Glitre Nett og Statsforvalteren sine vurderinger. Vi mener løsningen Glitre Nett beskriver for kryssing av myr med tilhørende overvåking av grunnvannsstand, gir et godt utgangspunkt for at arbeidet kan gjennomføres med minst mulig skader for myrområdet, og har ingen ytterligere merknader til gjennomføringen av denne løsningen. NVE viser til vurderingen over og vilkår om at Glitre Nett skal gjennomføre arbeidet slik at dere ikke påvirker grunnvannsnivået i myrområdet nordøst for mast nr. 7. I vårt vedtak om godkjenning av detaljplan av i dag har vi fulgt opp dette ved å sette vilkår om at dersom grunnvannsnivået i myra likevel skulle bli endret sammenlignet med nivået før anleggsarbeidet med oppgradering av ledningen skal dere iverksette nødvendige tiltak for å sikre at opprinnelige grunnvannsnivå gjenopprettes.

Når det gjelder kjørespor for øvrig, anbefaler NVE at disse merkes fysisk i terrenget og/eller i digitale kart som entreprenørene bruker i maskinene sine. Vi mener det er viktig å bruke samme kjørespor og unngå viftekjøring, og minner om at dere ikke kan kjøre utenfor traseene som framgår av detaljplankartene. Samtidig erfarer vi at det i anleggsfasen kan bli nødvendig å justere tidligere godkjente kjørespor fordi man finner traseer som er bedre for miljø og landskap. Dersom dere ønsker å justere kjørespor, må dere avklare slike endringer med oss. Se veilederen vår for informasjon om behandling av endringer fra godkjent detaljplan.² NVE viser ellers til at konsesjonæren har rett til å ta seg fram i kraftledningstraseen innenfor rettighetsbeltet.

Tiltak for å hensynta hekkende rovfugl

Det framgår av kapittel 6.1 i detaljplanen at for å sikre hekkende rovfugl skal det gjennomføres feltbefaring av ornitolog/ person med fugl som fagekspertise i perioden mars–april for å avklare om det forekommer hekking i tiltaksområdet eller i nærliggende områder i planlagt anleggsperiode. Resultatet av kartleggingen vil være førende for hvilke typer arbeid som kan gjennomføres i anleggsperioden, og hvilke tilpasninger som eventuelt må gjøres for å unngå forstyrrelser i hekkeperioden. Glitre Nett skriver i e-post til NVE 4. juni 2026 at dette også gjelder for hogst- og rivearbeider, og at det skal opprettholdes en minsteavstand på om lag 1000 meter ved

²[Detaljplan for energianlegg – endring av godkjent detaljplan.](#)



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

bruk av helikopter og sprengningsarbeid, 500 meter ved bakkearbeid og terrengtransport, og 750 meter ved ferdsel til fots dersom det forekommer hekking i området. Tilpasningene er nærmere beskrevet i vedlegg 7 til detaljplanen.

Statsforvalteren i Agder viser i sitt innspill til at Glitre Nett søker om å få utføre enkelte anleggsarbeider på Nelaug transformatorstasjon i hekkesesongen, begrunnet i anleggets samfunnskritiske funksjon. Det øvrige arbeidet er planlagt gjennomført utenom hekkesesongen for å begrense påvirkningen på natur- og fugleliv. De viser til at skal gjennomføres feltbefaring med ornitolog eller annen relevant fagkyndig i perioden mars–april for å fastslå eventuell hekking i eller nær tiltaksområdet, og at resultatet av befaringen skal være styrende for hvilke arbeider som kan utføres i den planlagte anleggsperioden. Statsforvalteren vurderer dette som positivt, og legger til grunn at feltbefaringen gjennomføres av fagpersoner med riktig kompetanse og innenfor tidsrommet som er relevant for de registrerte artene. Ved påvist hekkende aktivitet må anleggsarbeidet utsettes, og det skal gjøres en ny vurdering for å unngå forstyrrelser i hekkeperioden.

NVE legger til grunn at Glitre Nett i størst mulig grad vil søke å gjennomføre anleggsarbeid, inkludert hogst og rivearbeider, utenfor hekkesesongen. Vi viser til at hogst er planlagt høsten og vinteren 2026/2027 og rivearbeider høsten 2027. Dersom det likevel bli nødvendig å gjennomføre anleggsarbeid i hekkeperioden for sensitive arter som er identifisert i nærområder, mener NVE at tiltakene Glitre Nett beskriver i detaljplanen med vedlegg er hensiktsmessige. Vi viser i den forbindelse til at dersom kartleggingene som er omtalt her påviser aktive reirplasser, det vil si reirplasser der det foregår hekking, skal det ikke gjennomføres særlige støyende anleggsarbeid innenfor en avstand på 1000 meter fra disse i hekkeperioden, jf. vilkår nr. 8 i anleggskonsesjonen. Etter NVEs vurdering kan anleggsarbeidet gjennomføres med akseptable virkninger for fugl, gitt at Glitre Nett gjennomfører de avbøtende tiltakene som framgår av detaljplanen med vedlegg.

Skogrydding

Det framgår av vedlegg 3 til detaljplanen at for å kunne begrense skogrydding i størst mulig grad er det utført beregninger for å kalkulere hvilken skog som kan stå igjen uten å utgjøre fare for forsyningssikkerheten. Videre beskriver Glitre Nett i kapittel 6.1 i detaljplanen og i hogstplanen i vedlegg 3 foreslåtte avbøtende tiltak ved skogrydding, herunder at det anbefales å legge igjen stokker og trevirke av ulik diameter, treslag og alder i solrike partier av hensyn til naturmangfold, bevare trær som er naturlig lavt voksende og døde/døende, legge oppkappet virke i samme retning og ikke legge igjen virke over store arealer og mengder. I e-post til NVE 4. juni 2026 utdyper Glitre Nett at dette er tiltak det er lagt til grunn at er gjennomførbare, og som de ber om en vurdering fra NVE på om det er nødvendig å følge opp.

NVE mener tiltakene som er beskrevet i detaljplanen med vedlegg for å redusere ulempene for miljø og landskap i forbindelse med skogrydding er hensiktsmessige. Vi viser også til NVEs veileder «Skogrydding i kraftledningstraseer»³, som omtaler mange av de samme tiltakene. NVE mener at tiltakene som er beskrevet i detaljplanen med vedlegg og veilederen bør følges i denne saken, og setter derfor vilkår om dette i vårt vedtak om godkjenning av detaljplanen.

Kulturminner

³[NVE Veileder Nr. 2/2016 Skogrydding i kraftledningstraseer.](#)



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVE viser til at avbøtende tiltak for å hindre skade på nærliggende kulturminner er beskrevet i kapittel 6.1. i detaljplanen. Her står det blant annet at kulturminner nær tiltaket skal markeres med refleks/alpingjerde i hele anleggsperioden. Videre vil entreprenør ha tilgjengelig informasjon om hva man skal se etter ved eventuelle nye funn, og det skal foreligge rutiner for å stanse arbeid og varsle ved eventuelle nye funn, i tråd med kulturminneloven.

Vi mener detaljplanen gir et godt utgangspunkt for å unngå skader på kulturminner ved gjennomføringen av anleggsarbeidet. I tillegg til fysisk merking i terrenget, anbefaler NVE at kulturminner vises i digitale kart som entreprenørene bruker i maskinene sine. Videre mener vi det er viktig at fysisk merking i terreng gjennomføres med et materiale som ikke forvitrer, for å redusere risikoen for at materialet ender som søppel i naturen. Vi setter vilkår i vårt vedtak om godkjenning av detaljplanen om at dere skal merke kulturminnene med et materiale som ikke forvitrer.

Fremmede arter

Glitre Nett omtaler håndtering av fremmede arter i kapittel 6.8 i detaljplanen. Her beskrives foreslåtte tiltak for å hindre spredning av fremmede arter. Videre er tiltak som skal hensyntas omtalt i tabell 6-5 i kapittel 6.2.

NVE viser til at det er noe ulike informasjon om forekomster av fremmedarter i detaljplanen og de vedlagt rive- og hogstplanene. I e-post til NVE sendt 4. juni 2026 bekrefter Glitre Nett at de vil følge opp tiltakene som er beskrevet i detaljplanen knyttet til å forhindre spredning av fremmede arter i, også i arbeidet med skogrydding og riving.

Etter NVEs vurdering er tiltakene som Glitre beskriver i detaljplanen hensiktsmessige. Vi minner om at når jordmasser flyttes, kan fremmedarter spres uten at dere er klar over det. NVE legger til grunn at Glitre Nett gjennomfører nødvendige tiltak for å forhindre spredning av fremmede arter og mener detaljplanen gir et godt utgangspunkt for dette.

Oppsummering

NVE vurderer at detaljplanen er et godt utgangspunkt for at bygge- og rivearbeidene medfører minst mulig ulemper. NVE har i godkjenningen av detaljplanen også satt vilkår for å sikre en begrensning av ulemper for miljø og landskap. Vilkårene er presentert i vårt vedtak om godkjenning av detaljplanen. NVE minner også om at detaljplanen ikke kan fravikes uten vår godkjenning.

Orientering av grunneiere/rettighetshavere og naboer

NVE ber om at Glitre Nett så snart som mulig sender dette brevet til grunneiere/rettighetshavere, naboer og gjenboere. Normalt skal alle som bor 100 meter ut fra senterlinjen til ledningen varsles. Naboeiendommer er eiendom som har felles grense med den tomt som skal bebygges. Gjenboereiendom forstås som eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Dersom noen av de nevnte mottakerne er representert ved fullmektig, skal også fullmektigen få tilsendt brevet, jf. forvaltningsloven § 12.

NVE ber om at Glitre Nett sender en bekreftelse på utsendelsen av brevet med opplysning om dato for utsendelsen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering av systemansvarlig

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Forskriften gjelder systemansvarlig og enhver som helt eller delvis eier eller driver nett, produksjon eller organisert markedsplass, samt omsetter og sluttbrukere. Konesjonæren plikter å informere systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Systemansvarlig skal blant annet fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes. Plikten til å informere systemansvarlig gjelder også ved endringer i anlegget som ikke utløser behovet for ny anleggs-konesjon. Se Reguleringsmyndigheten for energi sine nettsider for mer informasjon om systemansvarsforskriften og veiledere. Se Statnetts nettsider for gjeldende retningslinjer.

Anlegget er omfattet av kraftberedskapsforskriften

Anlegget er omfattet av kraftberedskapsforskriften.⁴ NVE har i detaljplangodkjenningen ikke vurdert om tiltaket tilfredsstiller kravene i forskriften.

Tillatelser dere trenger etter annet lovverk

I tillegg til denne godkjenningen av detaljplanen må dere sørge for å skaffe dere nødvendige privatrettslige rettigheter før anleggsarbeidene starter.

Dere er også ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser etter annet lovverk.

Forholdet til plan- og bygningsloven

Siden anlegget har konsesjon etter energiloven, gjelder ikke plan- og bygningsloven.⁵ Det betyr at dere ikke trenger å søke dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner eller kommunal byggesaksbehandling.

NVE ber om å bli orientert dersom områder som er godkjent til midlertidig arealbruk i NVEs tillatelser, omgjøres til permanent arealbruk i medhold av annet lovverk. NVE ønsker å motta kopi av søknader og eventuelle tillatelser.

Når anlegget er ferdig bygget, skal dere sende kommunen kartdata i egnet kartformat med alle fysiske anlegg, slik at det offentlige kartverket kan oppdateres. Kravet står i byggesaksforskriften (SAK 10).⁶

Med hilsen

Ingrid Myrtveit

seksjonssjef

Anne Johanne Kråkenes

seksjonssjef

⁴ [Kraftberedskapsforskriften](#) (forskrift 7. desember 2012 nr. 1157 om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen).

⁵ [Plan- og bygningsloven § 1-3](#) (lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling).

⁶ [Byggesaksforskriften \(SAK 10\) § 4-3](#) siste ledd (forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak).



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

GLITRE NETT AS

Kopimottakerliste:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Sør

TELENOR NORGE AS

Åmli kommune

Grunneiere/rettighetshavere

STATSFORVALTEREN I AGDER

BANE NOR SF

AGDER FYLKESKOMMUNE

GLITRE NETT AS - Henriette Vågen Aase

GLITRE NETT AS - Anne Tove Sløgedal Løvland

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 24. august 2026 eller 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.