

Fra: Vågå Kommune Vann og Avløp
Til: Krefter

Vår dato: 07.06.2022
Vår ref: 21046.02-10-G-010
Deres ref: -

SVAR PÅ ETABLERING AV KABELANLEGG TIL KOLBOTTEN INDUSTRIOMRÅDE, VÅGÅ KOMMUNE VANN OG AVLØP

fredrik.ahlstrom@hoyspent.no

Fra: Wangen, Hallvard <Hallvard.Wangen@vaga.kommune.no>
Sendt: onsdag 8. juni 2022 13:45
Til: Oliver Horvei; Blessom, Estin Johannes
Kopi: Fredrik Ahlstrom; Sanden, Pål Inge
Emne: SV: Vann og avløp i Kolbotn

Hei,

Ledningene har følgende dimensjoner:

Vann	110mm
Spillvann	200mm
Pumpeledning Spillvann	160mm
Overvann	250mm

Har kun dybde på Pumpeledning spillvann 1,6m.

	Hallvard Wangen Avdelingsleiar VA Tlf. 901 12 892 hallvard.wangen@vaga.kommune.no www.vaga.kommune.no
---	--

Frå: Oliver Horvei <oliver@krefter.no>
Send: 8. juni 2022 13:23
Til: Blessom, Estin Johannes <EstinJohannes.Blessom@vaga.kommune.no>
Kopi: Fredrik Ahlstrom <fredrik.ahlstrom@hoyspent.no>; Sanden, Pål Inge <pal-inge.sanden@vaga.kommune.no>; Wangen, Hallvard <Hallvard.Wangen@vaga.kommune.no>
Emne: Re: Vann og avløp i Kolbotn

NB! Denne e-posten kommer fra en ekstern avsender. Ikke klikk på linker eller åpne vedlegg med mindre du kjenner avsenderen og vet at innholdet er trygt.

Hei Estin,

Takk for kjapt svar! Vet du ca. dybde og dimensjoner på disse rørene?

Mvh,
Oliver

Oliver Horvei
CEO of [Krefter](#)

+47 970 09 917

The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by returning and deleting


1

this message. Thank you.

From: Blessom, Estin Johannes <EstinJohannes.Blessom@vaga.kommune.no>
Date: Wednesday, 8 June 2022 at 13:15
To: Oliver Horvei <oliver@krefter.no>
Cc: Fredrik Ahlstrom <fredrik.ahlstrom@hoyspent.no>, Sanden, Pål Inge <pal-inge.sanden@vaga.kommune.no>, Wangen, Hallvard <Hallvard.Wangen@vaga.kommune.no>
Subject: SV: Vann og avløp i Kolbotn

Hei,

Vedlagt er kart som viser eksisterende røyr som ligg i Kvennbergvegen. Det ligg delvis røyr der det er planlagt kabeltrase. .

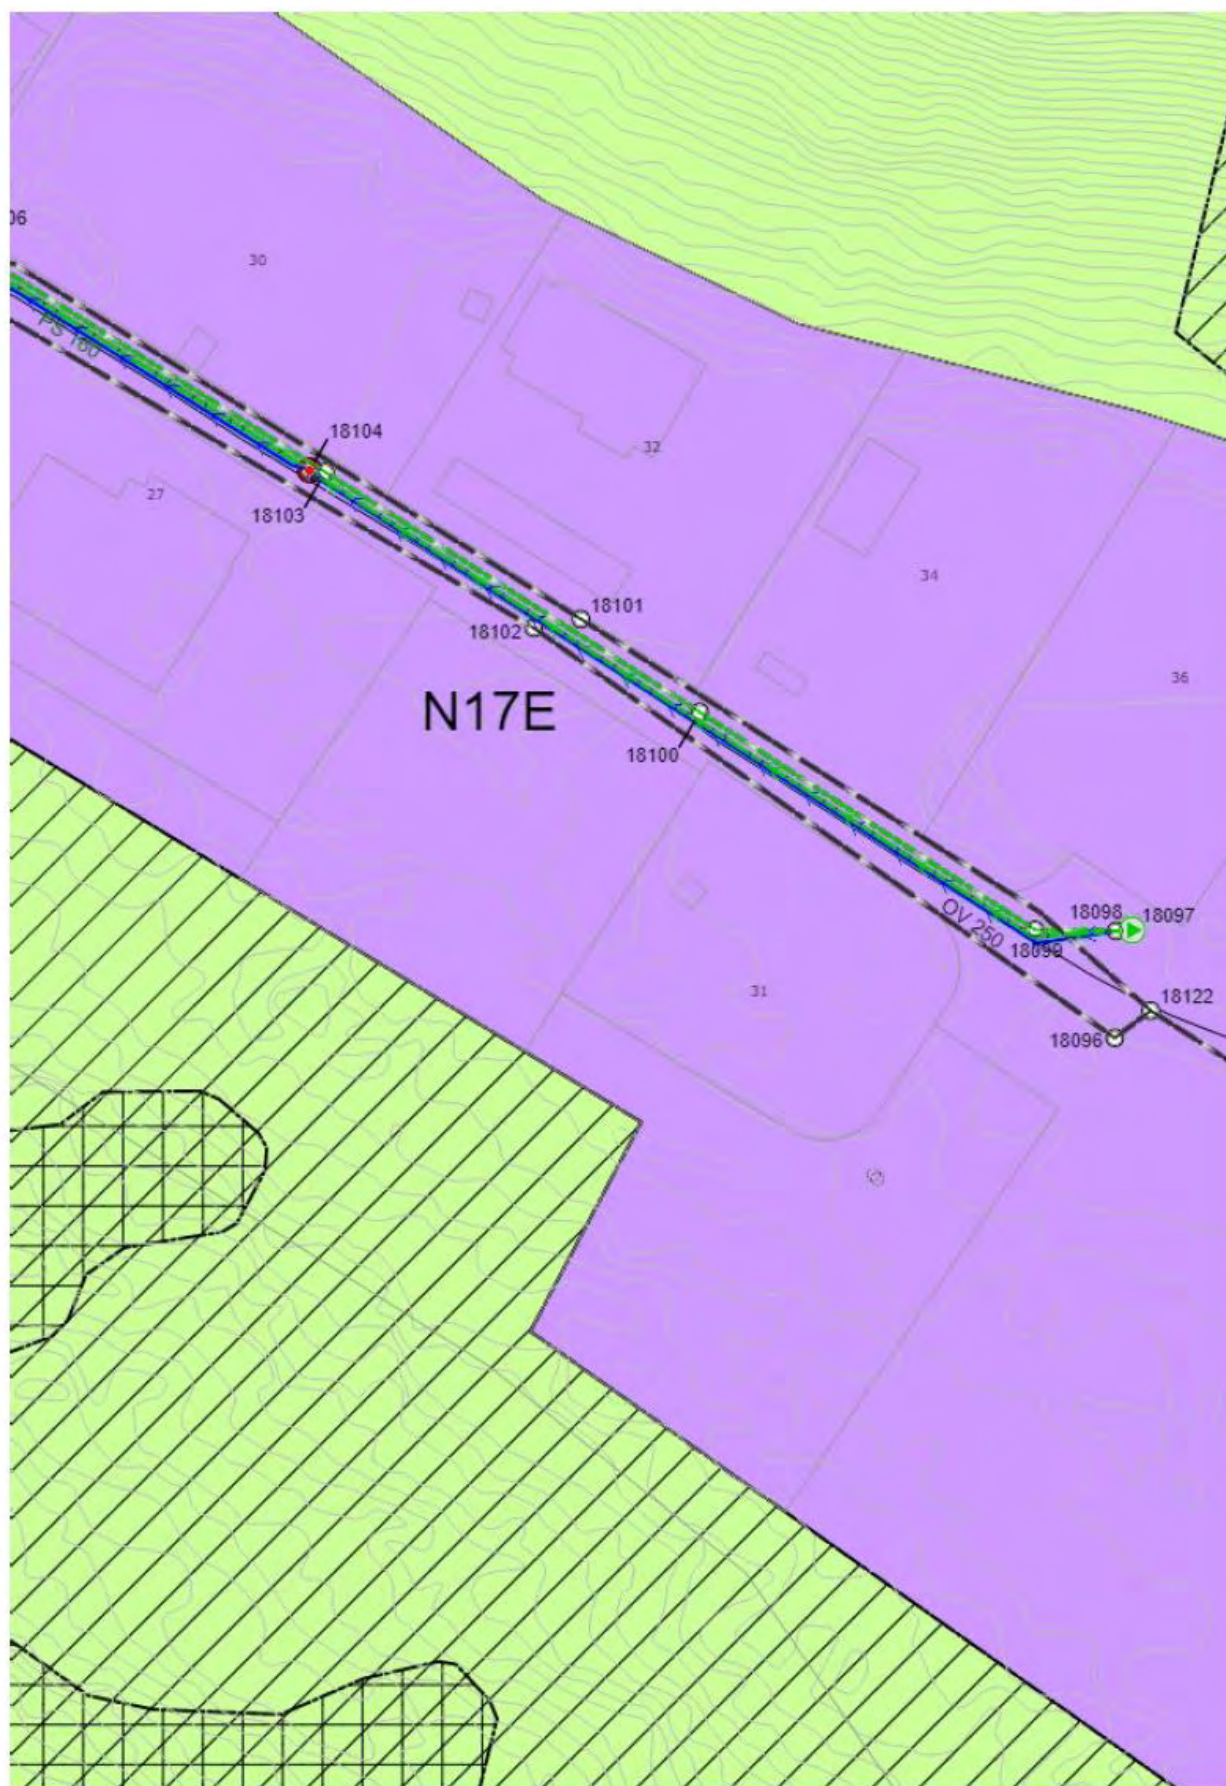

Med vennleg helsing



VÅGÅ
KOMMUNE

Estin Blessom

byggesak

Tlf. 907 83 438

estinjohannes.blessom@vaga.kommune.no

<http://www.vaga.kommune.no/>

Frå: Oliver Horvei <oliver@krefter.no>

Send: 8. juni 2022 11:54

Til: Blessom, Estin Johannes <EstinJohannes.Blessom@vaga.kommune.no>

Kopi: Fredrik Ahlstrom <fredrik.ahlstrom@hoyspent.no>; Sanden, Pål Inge <pal-inge.sanden@vaga.kommune.no>

Emne: Vann og avløp i Kolbotn

NB! Denne e-posten kommer fra en ekstern avsender. Ikke klikk på linker eller åpne vedlegg med mindre du kjenner avsenderen og vet at innholdet er trygt.

Hei Estin,

Håper det står bra til med deg! Har du mulighet til å svare på spørsmålet under, eventuelt videresende til riktig person på teknisk avdeling?

Vi må bare ha skriftlig bekreftelse (svar på denne mailen) at det ikke er vann og avløp langs veien i Kolbotn, slik at NVE kan krysse det av lista i sin behandling av saken. Tror vel ikke det skal være noe der, men bra å ha sjekket uansett. Bare for ordens skyld så er kabeltraseen vedlagt på nytt i denne mailen.

Hadde vært helt fantastisk om vi fikk et svar på dette i dag!

Mvh,
Oliver

Oliver Horvei
CEO of [Krefter](https://www.krefter.no/)

+47 970 09 917

The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by returning and deleting this message. Thank you.