



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Hydro Energi AS

Organisasjonsnummer: 930 187 240

Dato:	20.06.2025
Varighet:	01.01.2031
Referanse:	202405505-5

Kommune:	Luster
Fylke:	Vestland



Vi viser til søknad av 12. september 2024. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Hydro Energi AS tillatelse til ny 22 kV jordkabel. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet (nå Energidepartementet) av 31. oktober 2019.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

1. **22 kV kraftledning Skagen kraftverk – Fivlemyr kraftverk** i Luster kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En cirka 1,3 km lang jordkabel med nominell spenning 22 kV og tverrsnitt med minimum strømmføringsevne tilsvarende $3 \times 1 \times 240 \text{ mm}^2$ TSLF fra Skagen kraftverk til ny kabelendemast ved Bruhaugen.

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- En enkeltkurs luftledning med nominell spenning 22 kV og tverrsnitt med minimum strømmføringsevne tilsvarende FeAl nr. 50 og 1 stk underliggende jordline. Luftledningen er ca. 18 kilometer lang og går fra Fivlemyr kraftverk til kabelendemast ved Bruhaugen.

Rive følgende anlegg:

- En enkeltkurs luftledning med nominell spenning 22 kV og tverrsnitt med minimum strømmføringsevne tilsvarende FeAl nr. 50 og 1 stk underliggende jording. Strekket med luftledning som skal rives er ca. 1,5 kilometer lang og går fra Yttri til kabelendemast ved Bruhaugen. T-avgreining til eksisterende Skagen nettstasjon skal også rives.

2. **22 kV kraftledning Skagen kraftverk – Jamnene transformatorstasjon** i Luster kommune

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- En 22 kV kabel med lengde på om lag 0,12 km av typen TXSE 24 kV og tverrsnitt med minimum strømmføringsevne tilsvarende $1 \times 3 \times 240 \text{ mm}^2$ fra Skagen kraftverk til nordsiden av broen ved Jamnene transformatorstasjon.

3. **22kV nettstasjon ved Skagen** i Luster kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- Nettstasjon med tilhørende innendørs bryteranlegg, og en grunnflate på ca. 25m².

22 kV kraftledningen Skagen–Bruhaugen skal bygges slik det fremgår av kartet nedenfor. Anleggskonsesjon meddelt Hydro Energi AS 3. januar 2014 NVE-ref. 201307771-2, punkt 5, kulepunkt 3 bortfaller i dag.



Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder inntil 20.06.2055

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke om fornyelse av konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om dette.

3. Bygging

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og satt i drift innen 3 år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for bygging, ferdigstillelse og idriftsettelse ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for driften.

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.

6. Endring av konsesjonen

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

7. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.



9. Byggetekniske krav

Utbygger skal påse at transformatorbygget etableres i samsvar med kravene i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840), så langt disse kravene er relevante for bygget.

10. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Hvis dere avdekker uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet betydelig, skal dere rapportere det til NVE. Opplys om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelse

11. Riving av eksisterende anlegg

Følgende kraftledninger skal fjernes innen to år etter idriftsettelse av den nye 22 kV-kraftledningen mellom Fortun og Bruhaugen: Den 1,5 kilometer lange luftledning som går fra Yttri til Bruhaugen.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 18. august 2025 eller 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Fristen er forlenget på grunn av sommerferien. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen


Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder


Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.




Vedlegg:

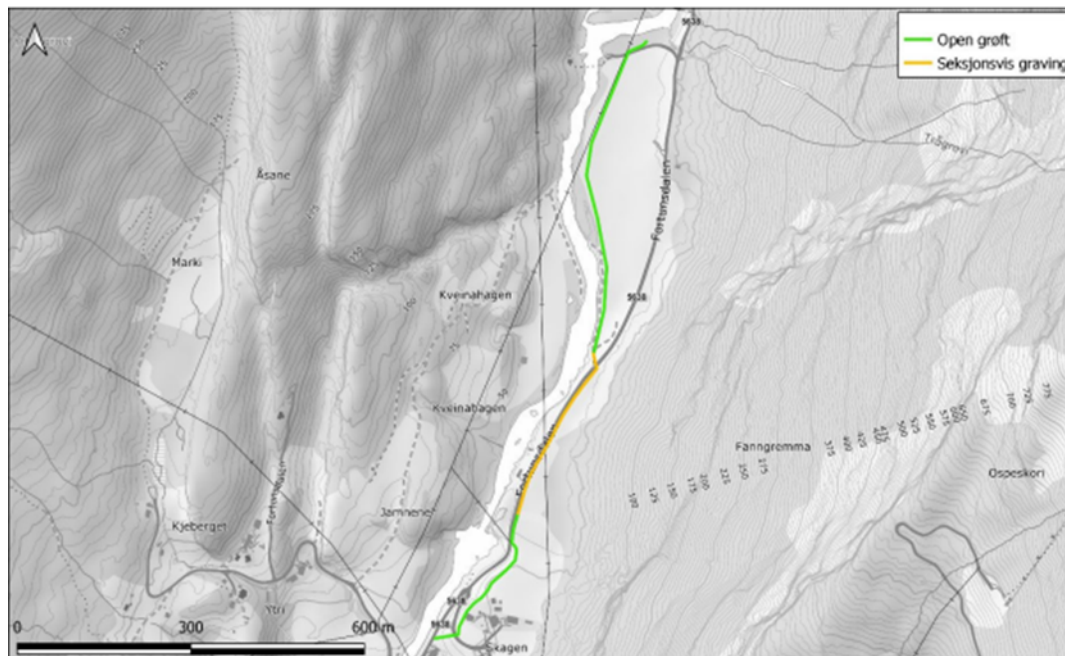

Figur 1: Trasé for kabelgrøft, i området markert i gult skal det utføres seksjonsvis graving

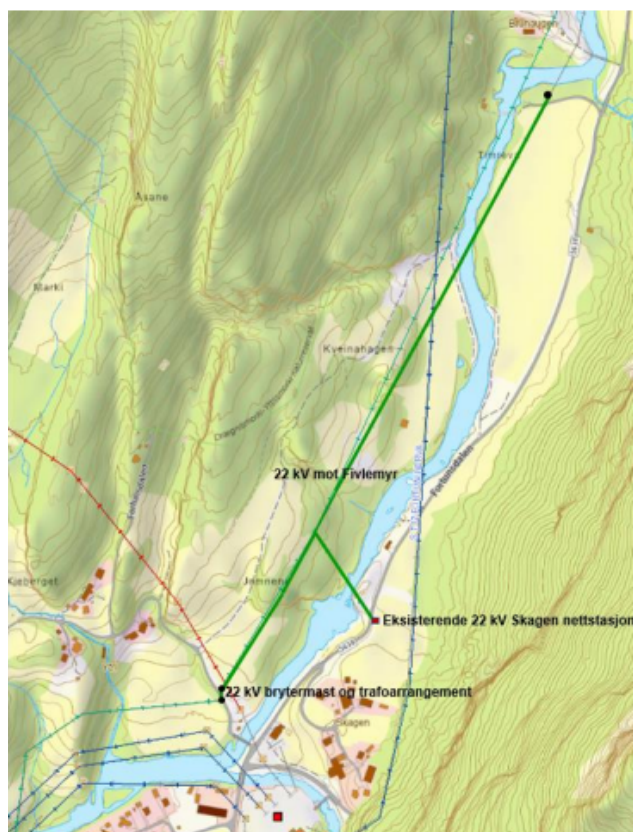

Figur 2: Illustrasjon av ledningen som skal rives

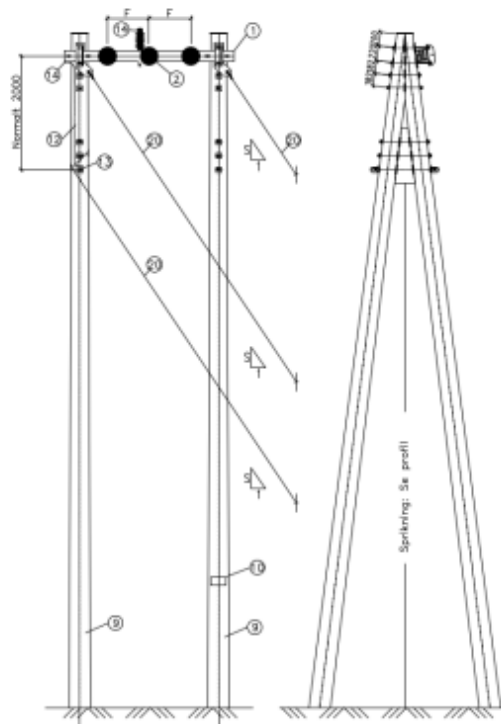

Figur 1: Kabelendemast ved Bruhaugen



Figur 4: 22 kV Skagen nettstasjon