



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Linja AS

Organisasjonsnummer: 912 631 532

Dato: 01.07.2025

Varighet: 01.07.2075

Referanse: 202202426-19

Kommuner: Luster, Årdal

Fylke: Vestland



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 26. januar 2022 og endringssøknader av 26. februar 2024 og 11. september 2024. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Linja AS tillatelse til å bygge om tre 132 kV kraftledninger mellom Øvre Årdal og Fortun, slik at de i Fortun ender i nye Jamnene koblingsstasjon. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

1. 132 kV kraftledning Jamnene—Øvre Årdal I i Luster og Årdal kommuner

Bygge om, eie og drive følgende anlegg:

- En ca. 26,2 kilometer lang enkeltkurs luftledning med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende FeAl 354 med 2 toppliner fra kabelendemast ved Fortunselvi til kabelendemast ved Øvre Årdal transformatorstasjon
- Et sett ca. 330 meter lange jordkabler med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 3 x 1 x 2000 mm² Al fra Jamnene koblingsstasjon til kabelendemast ved Fortunselvi
- Et sett ca. 240 meter lange jordkabler med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TXSP 1200 Al.

2. 132 kV kraftledning Jamnene—Øvre Årdal II i Luster og Årdal kommuner

Bygge om, eie og drive følgende anlegg:

- En ca. 26,2 kilometer lang enkeltkurs luftledning med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende FeAl 354 med 2 toppliner fra kabelendemast ved Fortunselvi til kabelendemast ved Øvre Årdal transformatorstasjon
- Et sett ca. 330 meter lange jordkabler med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 3 x 1 x 2000 mm² Al fra Jamnene koblingsstasjon til kabelendemast ved Fortunselvi
- Et sett ca. 240 meter lange jordkabler med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TXSP 1200 Al mellom kabelendemast ved Øvre Årdal transformatorstasjon og Øvre Årdal transformatorstasjon.

3. 132 kV kraftledning Jamnene—Øvre Årdal III i Luster og Årdal kommuner

Bygge om, eie og drive følgende anlegg:

- En ca. 27 kilometer lang enkeltkurs luftledning med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende FeAl 354 med 2 toppliner fra kabelendemast ved Fortunselvi til kabelendemast ved Øvre Årdal transformatorstasjon
- Et sett ca. 330 meter lange jordkabler med nominell spenning 132 kV, tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 3 x 1 x 2000 mm² Al fra Jamnene koblingsstasjon til kabelendemast ved Fortunselvi



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- Et sett ca. 240 meter lange jordkabler med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TXSP 1200 Al mellom kabelendemast ved Øvre Årdal transformatorstasjon og Øvre Årdal transformatorstasjon

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart merket Kart 1 og Kart 2 vedlagt denne konsesjonen.

Punktene 32 og 33 i anleggskonsesjon meddelt Linja AS 23. mars 2023, NVE-ref. 202302926-2, bortfaller når ovennevnte anlegg idriftsettes.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder til 1. juli 2075.

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke NVE om å fornye konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen går ut. Hvis konsesjonæren ikke ønsker å fornye konsesjonen, må konsesjonær gi beskjed om dette innen samme frist.

3. Bygging

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget som beskrevet i denne konsesjonen og satt i drift innen tre år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristen for å ferdigstille og sette anlegget i drift. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for bygging, ferdigstilling og idriftsettelse ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Hvis konsesjonær ønsker å fjerne anlegget i løpet av konsesjonens varighet, må det søkes NVE om dette. Anlegget kan ikke fjernes før NVE har gitt nødvendige tillatelser.

6. Endring av konsesjonen

NVE kan fastsette nye konsesjonsvilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

7. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

9. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

10. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

11. Landbruk

Dersom anleggene medfører at dyrka eller dyrkbar jord blir omdisponert, skal konsesjonær rapportere dette i detaljplanen.

12. Anleggsarbeid

Konsesjonær skal orientere NVE, berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere om datoen for oppstart før anleggsarbeidet starter. Entreprenører og eventuelle underentreprenører, konsulenter og andre som planlegger og bygger anlegget på vegne av konsesjonær, skal gjøres kjent med vilkårene for anleggsarbeidet.

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene innen to år etter at anlegget er satt i drift.

Dere skal legge NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av energianlegg (2/2021) til grunn for gjennomføringen av anleggsarbeidet. I tillegg gjelder følgende krav for anleggsarbeidet:

- a) Dersom det er risiko for at viktige naturverdier og/eller kulturminner kan bli berørt av anleggsarbeidet, skal dere merke disse i terrenget med bånd eller gjerde som ikke forvitrer. I tillegg skal dere vurdere merking i anleggsmaskinenes styringssystem.
- b) Dere skal skave av vekstmasser og lagre disse i ranker med maksimalt to høydemeter, og benytte disse vekstmassene ved istandsetting for å sikre naturlig revegetering.
- c) I områder med dårlig bæreevne skal dere forebygge terrengskader, og utbedre eventuelle skader umiddelbart.
- d) Dere skal ta hensyn til vassdrag og mindre bekker for å hindre erosjon og/eller tilslamming.
- e) Ved istandsettingen skal dere sørge for naturlige overganger til tilgrensende terreng.
- f) Ved midlertidig inngrep på dyrka jord skal dere håndtere jordmassene slik at jordens produksjonsevne ikke reduseres.
- g) Ved terrengkjøring skal dere tilstrebe å benytte samme kjørespor, unngå viftekjøring og forsterke eventuelle kjøreskader umiddelbart.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 25. august 2025 eller 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Tor Carlsen

Konsesjonsansvarlig (fung.)

Ingrid Myrtveit


seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

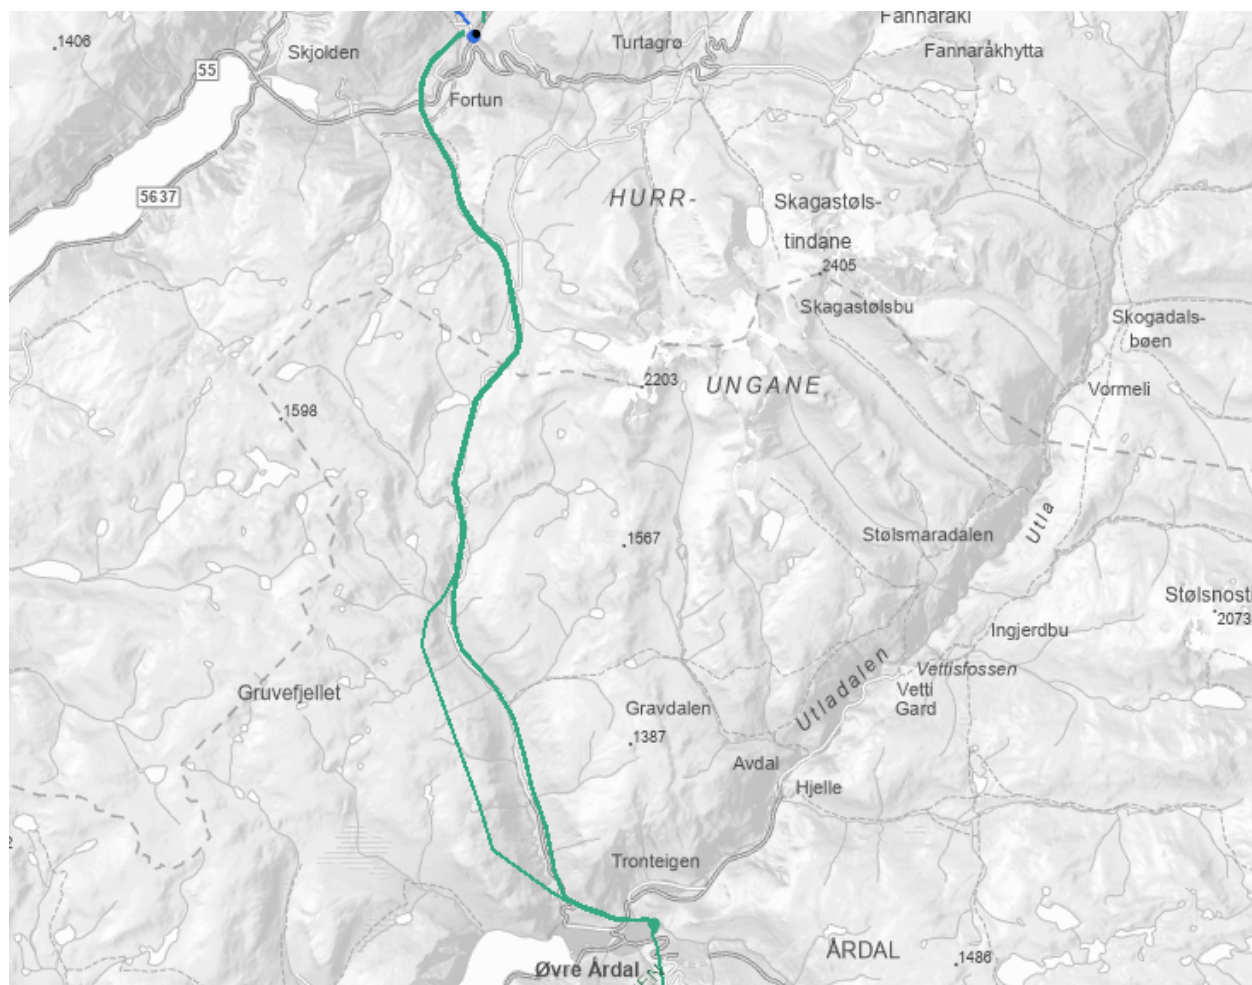

Kart 1: 132 kV-ledningene mellom Jamnane og Øvre Årdal

