


Vedlegg 10: Resultater for magnetfeltsberegninger


Grafene under presenterer grafisk resultatene fra magnetfeltsberegningene.

Eksisterende 420 kV luftledninger:

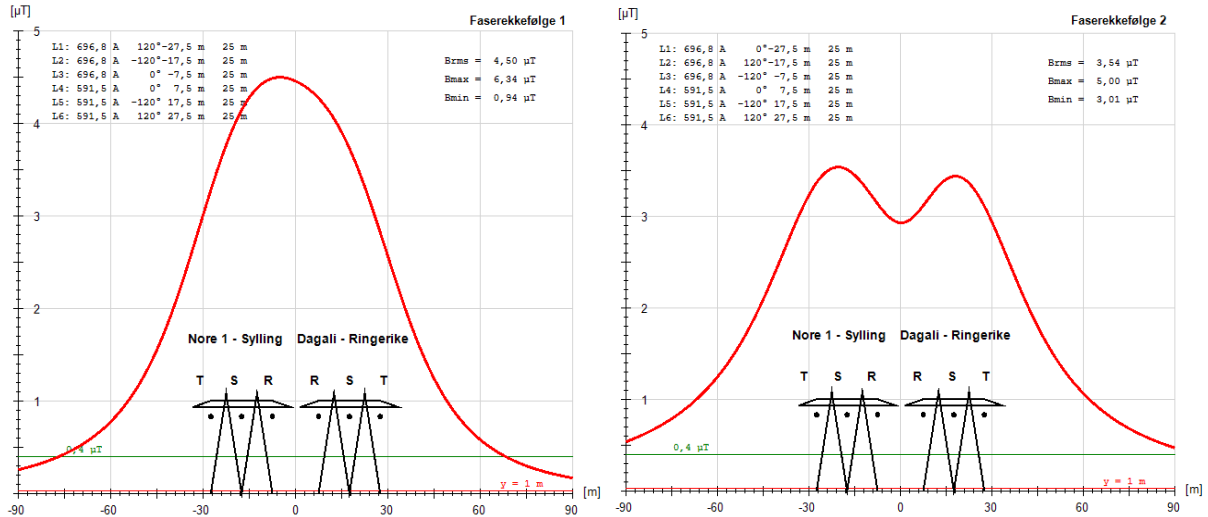


Figur 1 Grafisk fremstilling av magnetfelt rundt de to eksisterende 420 kV luftledningene.

132 kV luftledning alene:

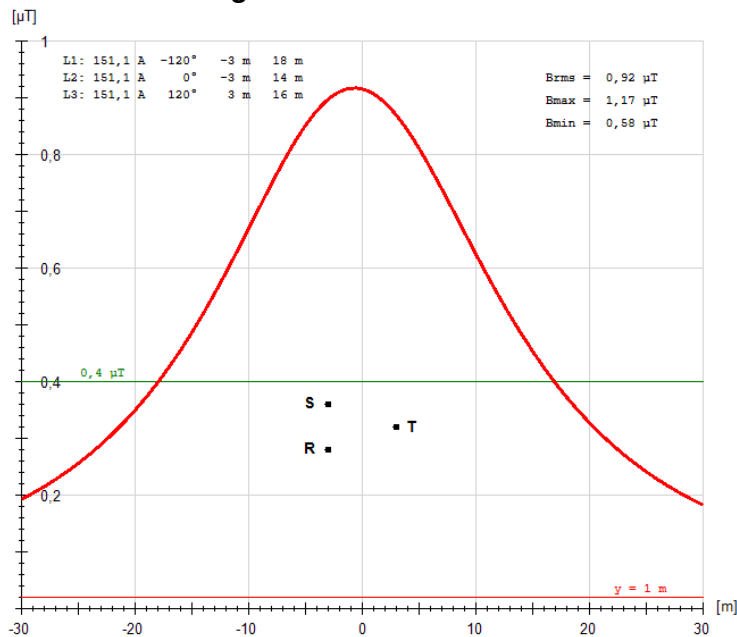

Figur 2 Grafisk fremstilling av magnetfelt rundt den omsøkte 132 kV luftledningen.


132 kV luftledning plassert sørvest for eksisterende 420 kV luftledning:

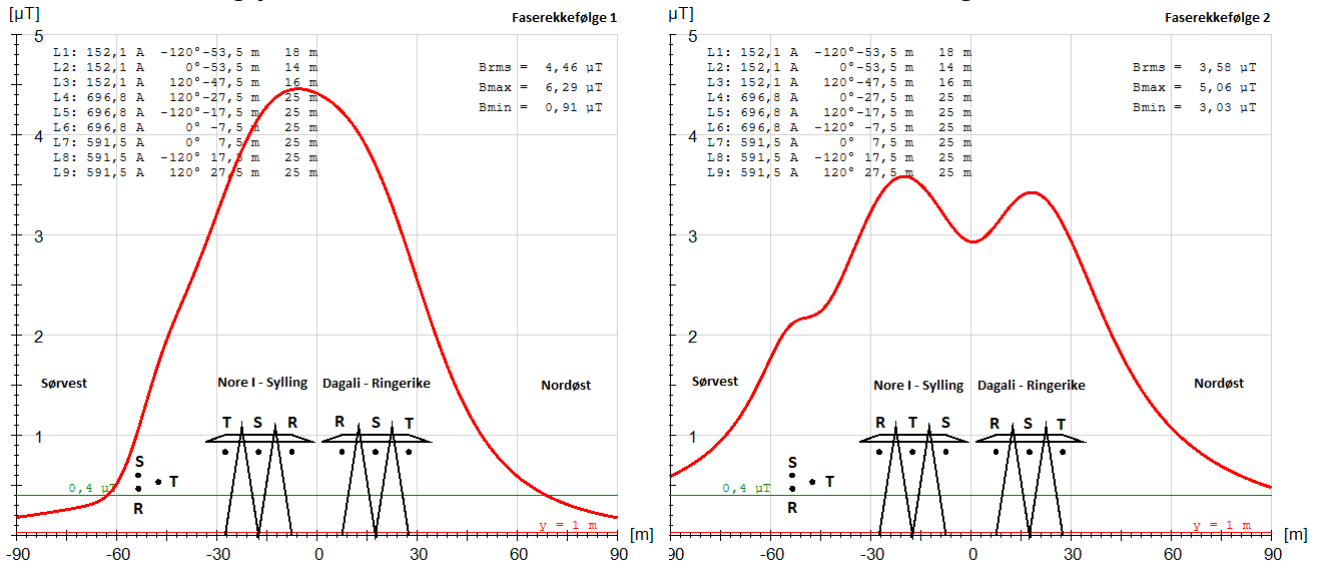

Figur 3 Grafisk fremstilling av magnetfelt rundt de to eksisterende 420 kV luftledningene og den omsøkte 132 kV luftledningen med 132 kV luftledning på sørvestlig side.

Vurdert, men ikke omsøkt:

132 kV luftledning plassert nordøst for eksisterende 420 kV luftledninger:

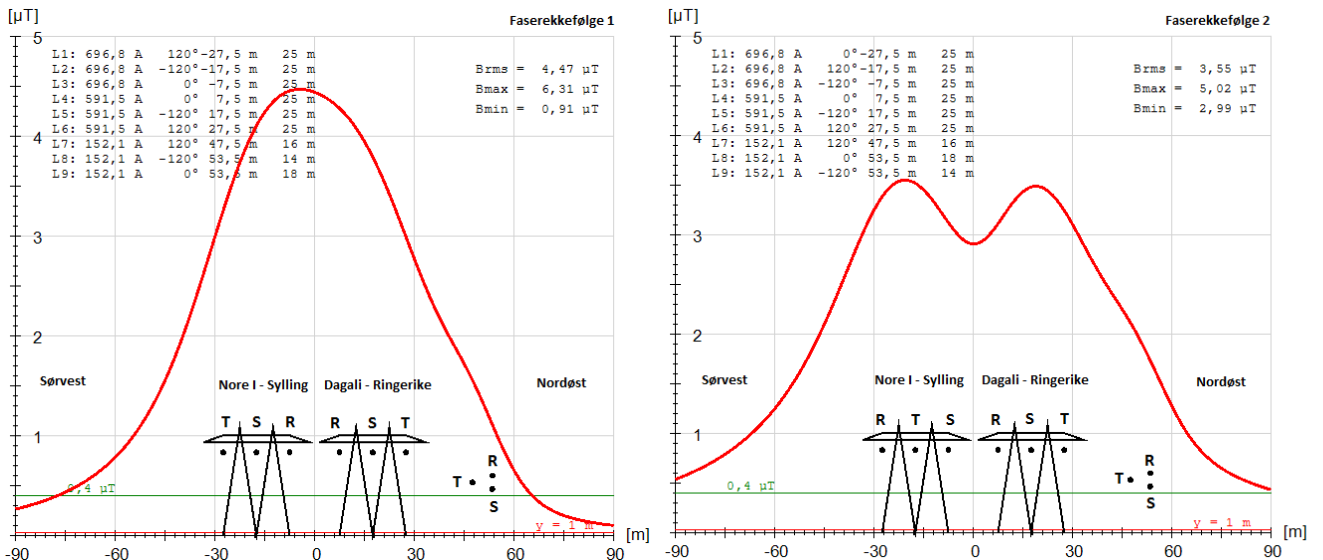

Figur 4 Grafisk fremstilling av magnetfelt rundt de to eksisterende 420 kV luftledningene og den omsøkte 132 kV luftledningen med 132 kV luftledning på nordøstlig side.