



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Green Mountain AS

Organisasjonsnummer: 994 989 391

Dato: 05.08.2025

Varighet: 11.04.2055

Referanse: NVE-202213369-23

Kommune: Enebakk

Fylke: Akershus



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 1. juli 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Green Mountain AS tillatelse til å bygge, eie og drive Langen transformatorstasjon for forsyning av et datasenter på næringsområdet Gran NY4 Syd. Vedlagte brev beskriver saksgang og begrunner vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg:

1. Langen transformatorstasjon

- Et inngjerdet stasjonsområde på omtrent 3040 m² som angitt i vedlegg 1 «Temakart – Brakkerigg og trafo A3» av 26.02.2021, vedlagt denne konsesjonen.
- Et stasjonsbygg med grunnflate ca. 450 m² og mønehøyde ca. 8,5 meter, som vist på vedlagte fasadetegninger (merket figur 2).
- Tre frittstående transformatorceller med grunnflate på til sammen ca. 270 m² og høyde 10 meter.
- Tre stk. transformatorer, hver med omsetning 132/22 kV og ytelse 40 MVA. Transformatorene skal plasseres i de frittstående transformatorcellene.
- Innendørs koblingsanlegg med 24 stk. bryterfelt med nominell spenning 22 kV. Koblingsanlegget skal plasseres inne i stasjonsbygget.
- Fem stk. jordkabler med nominell spenning 22 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 800 mm² Al. Kablene skal gå fra Langen transformatorstasjon til datasenterbyggene, og har lengde på henholdsvis ca. 265 meter, 315 meter, 590 meter, 820 meter og 1420 meter.
- Tre stk. ca. 300 meter lange jordkabler, med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 400 mm². Kablene skal gå fra koblingsanlegget til transformatorene.
- 4 stk. koblingsstasjoner med grunnflate 45 m² og mønehøyde 4 meter, hver med 6 bryterfelt med nominell spenning 22 kV. Koblingsstasjonene skal plasseres i tilknytning til datasentrene.
- Nødvendig høyspenningsanlegg.

De nye anleggene skal bygges slik det fremgår av figur 2 merket «Fasadetegninger av stasjonsbygget» av 23. oktober 2023, vedlagt denne konsesjonen.

Anleggskonsesjon meddelt Green Mountain AS 11.04.2025, NVE-ref. 202213369-14 bortfaller herved.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder inntil 11.04.2055.

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke om fornyelse av konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om dette.

3. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen fem år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstilling, bygging og idriftsettelse. Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for bygging, ferdigstilling og idriftsettelse ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for driften.

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.

6. Endring av konsesjon

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

7. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Klageadgang


Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Fristen er forlenget på grunn av sommerferien. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Jan Are Gildestad
fung. seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

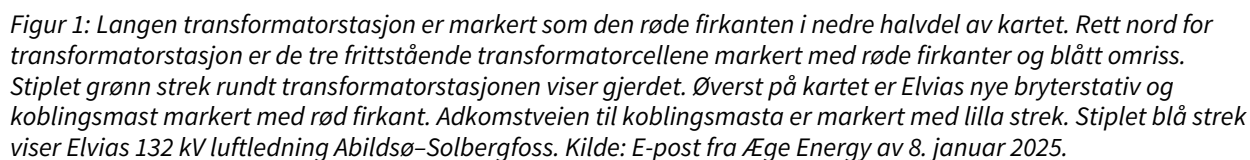



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat




Figur 2: Fasadetegninger av stasjonsbygget. Kilde: Green Mountain AS sin søknad av 19. desember 2023.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

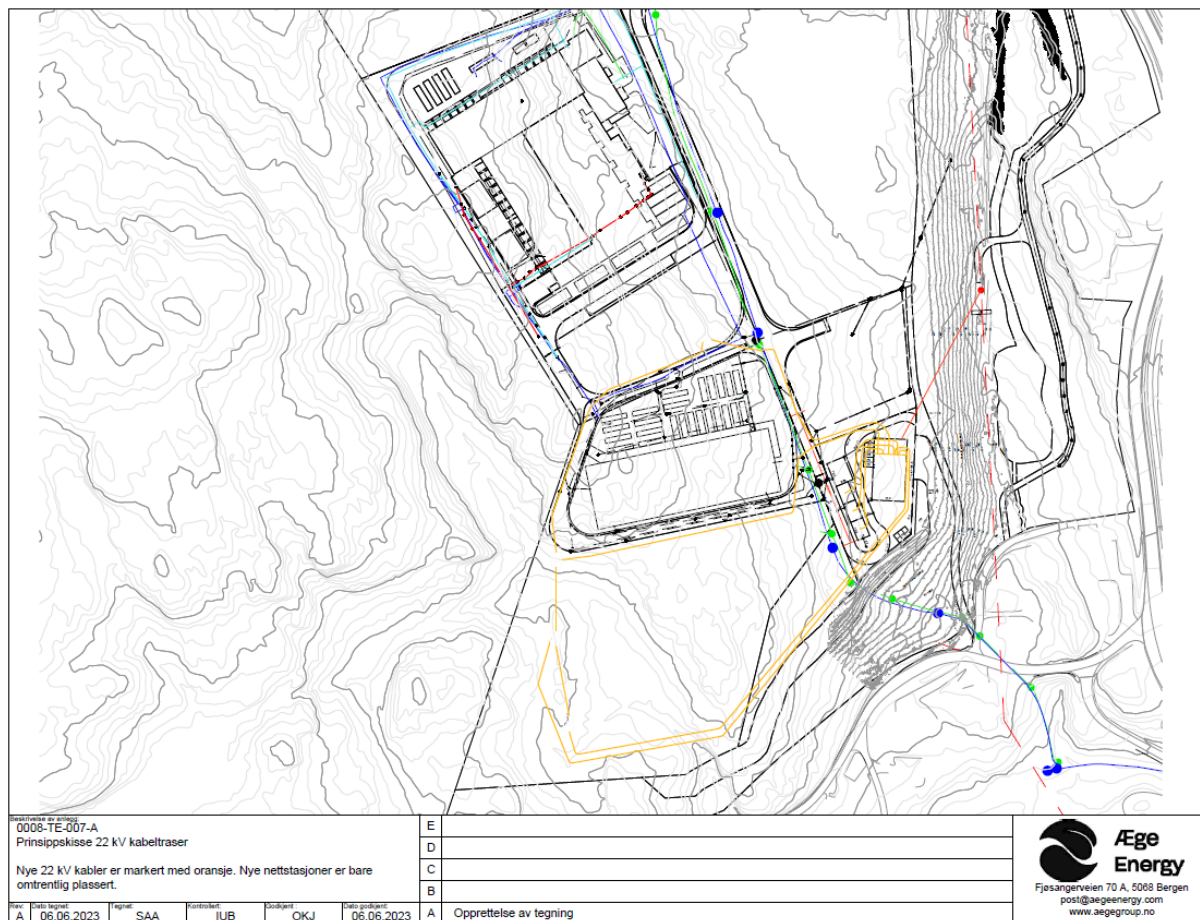


Figur 3: Kart med oversikt over Green Mountain AS sine nye 22 kV jordkabler til forsyning av datasenteret. Kablene er vist med gule streker. Kilde: Green Mountain AS sin søknad av 19. desember 2023.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

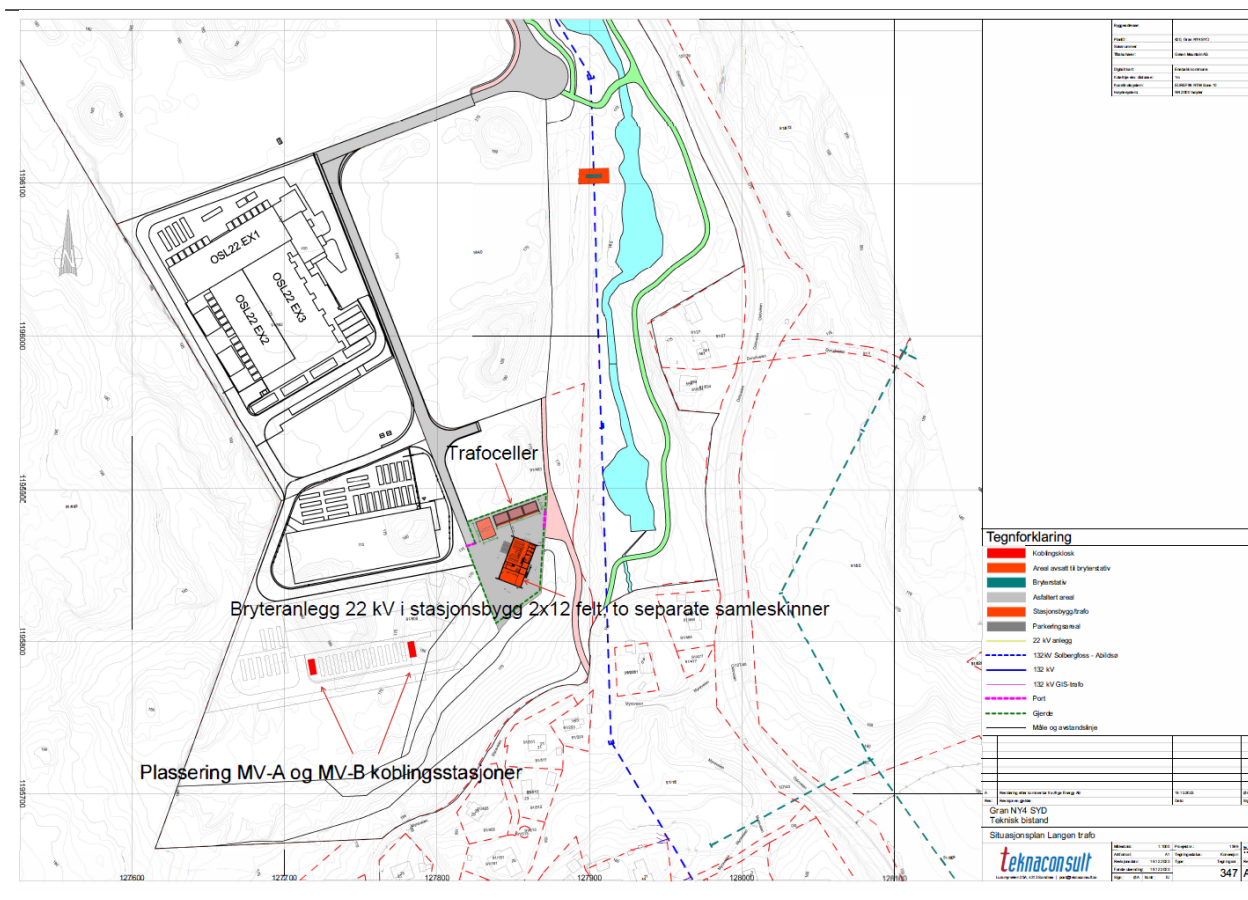

Figur 4: Situasjonsplan som viser plassering av trafoceller, bryteranlegg og koblingsstasjoner. Kilde: Green Mountains søknad av 1.juli 2025.