

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 18.08.2026

Vår ref.: 202515979-6 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Høring av søknad om ny 66 kV Vrangfoss–Holla

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad og søknad om ekspropriasjon fra Lede AS for ny 66 kV kraftledning mellom Vrangfoss transformatorstasjon og Holla transformatorstasjon i Ulefoss i Nome kommune i Telemark.

Søknaden er tilgjengelig på NVEs nettsider www.nve.no/25808/A.

Høringsuttalelse kan sendes til NVE innen 7. oktober 2026.

Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger.

Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på følgende måter:

- via skjema for uttalelser, som dere finner på våre nettsider
- via e-post til nve@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202515979 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen)
- via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i saken. Er høringsuttalelsen lang, oppfordrer NVE høringspartene til selv å skrive en kortfattet konklusjon eller sammendrag. Høringsuttalelsene er offentlige dokumenter som vil være tilgjengelige på internett.

Informasjon til kommunen

Vi ber om at kommunen legger ut søknaden på sine nettsider og ev. sosiale medier samt å orientere aktuelle lokale velforeninger, idrettslag, interesseorganisasjoner m.fl. om søknaden. NVE vil kunngjøre høringen i lokale aviser og hos Norsk lysingsblad.



Søknaden




Figur 1: Lede søker om ny 66 kV kraftledning mellom Vrangfoss transformatorstasjon og Holla transformatorstasjon (alternativ 1.0 eller 1.1), og ny 132 kV ledning fra Vrangfoss til nytt bryteranlegg nord for Kåsa (2.0). Vurderte, men ikke omsøkte alternativer med jordkabel er vist med stiplet linje i sør (1.3, 1.2 og 1.2.1). I nord søkes det om ett av alternativene forbi Kåsa (alternativ 1.0 og 1.1). Kilde: Lede sin søknad av januar 2026.


Lede AS søker om en ny 4,4 til 4,7 km lang 66 kV kraftledning mellom Vrangfoss transformatorstasjon og Holla transformatorstasjon. Ledningen skal erstatte dagens ledning som går mellom Vrangfoss til Holla, via bryter nord for Kåsa og koblingsanlegg i Ulefoss. Denne ledningen er omsøkt revet. Lede søker om to alternativer for den nye ledningen, en på sørsiden og en på nordsiden av Kåsa.

Lede søker også om å legge om bygge et nytt bryterarrangement nord for Kåsa, rive dagens koblingsarrangement og, og erstatte den omtrent 700 meter lange ledningen som går mellom bryterarrangementet på Kåsa og Vrangfoss transformatorstasjon. Ledningen bygges klar for 132 kV, men skal driftes på 66 kV frem til fremtidig spenningsoppgradering. Lede søker også om å føre inn dagens ledning mellom Gvarv og bryteren ved Kåsa til det nye bryterarrangementet.

Lede søker om å benytte mastetyper i aluminium som illustrert under på strekningen 66 kV Vrangfoss–Holla, med høyder mellom 12–18 meter. På strekningen 132 kV Vrangfoss–Kåsa søker Lede om samme mastetype, med høyde på 20–25 meter.

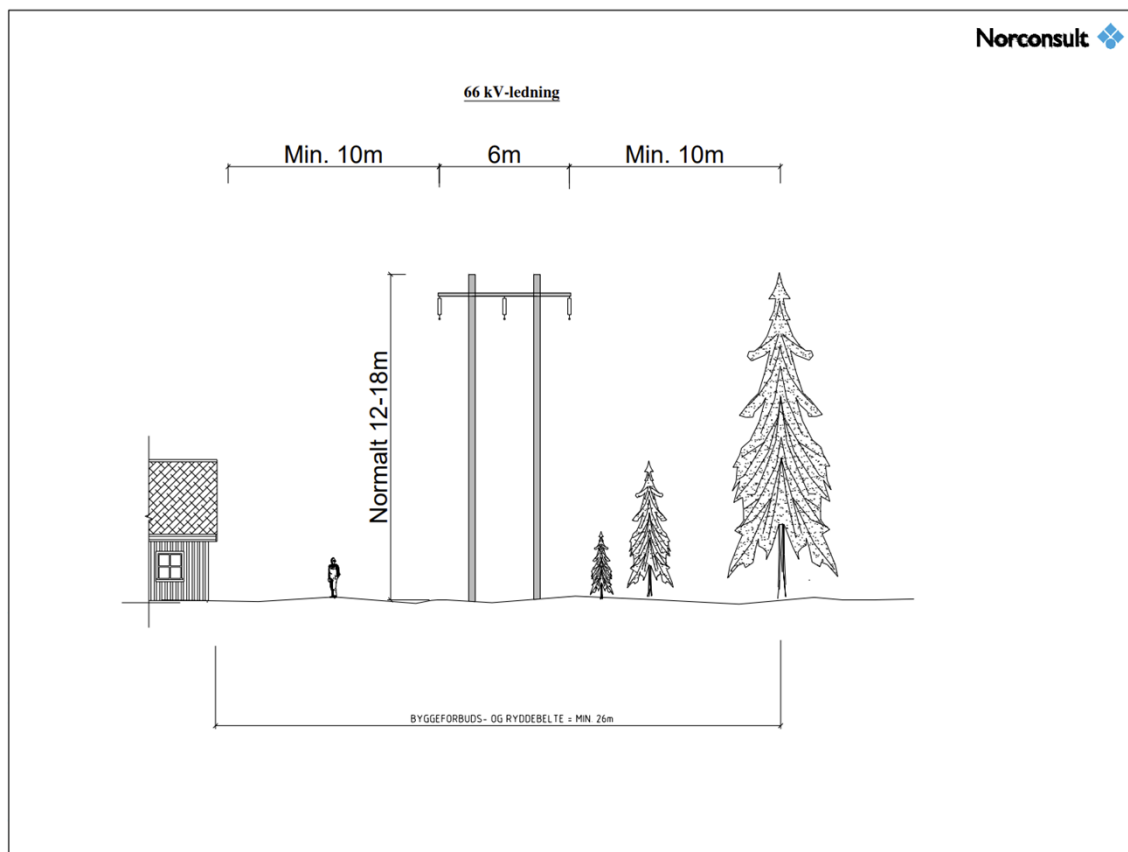

Figur 2: Mastene som planlegges brukt på strekningen Vrangfoss-Holla er i aluminium, har en høyde på 12-18 meter og krever et ryddebelt på 26 meter. Kilde: Lede sin konsesjonssøknad av januar 2026.

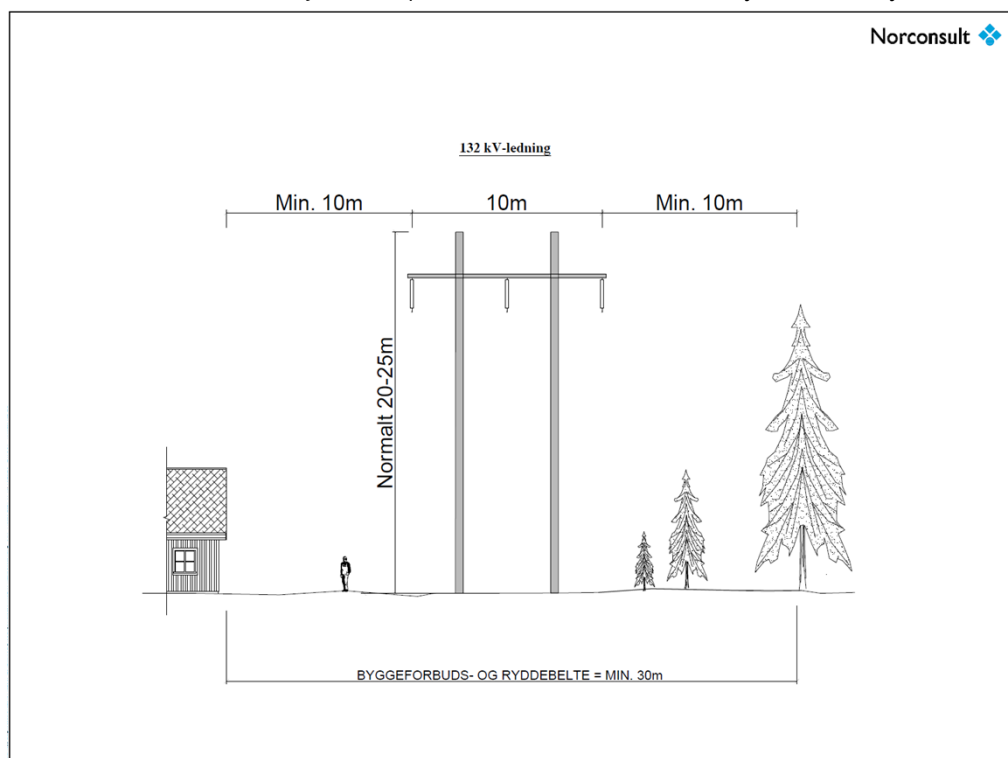

Figur 3: Mastene som planlegges brukt på strekningen Vrangfoss-Gvarv er i aluminium, har en høyde på 20-25 meter og krever et ryddebelt på 30 meter. Kilde: Lede sin konsesjonssøknad av januar 2026



Lede søker om konsesjon i medhold av energiloven.

Lede søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge, eie og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.

Spørsmål om saken?

Opplysninger om NVEs saksbehandling kan fås ved å kontakte NVE v/ Ruben Rygh, tlf. 22 95 92 58 eller e-post rury@nve.no Spørsmål om planene kan rettes til Lede v/ David Raudberget, tlf. 47 33 39 43 eller e-post david.raudberget@lede.no.

Med hilsen

Tor Carlsen
fagleder

Ruben Rygh
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

BIRDLIFE NORGE AVDELING TELEMARK
STATNETT SF
TELIA NORGE AS
TELENOR NORGE AS
Birdlife Norge
Luftfartstilsynet
AVINOR AS
NATURVERNFORBUNDET I TELEMARK
NOME KOMMUNE
Telemark Bondelag
Grunneiere/rettighetshavere
Naboer/gjenboere
STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
FØRE AS
Viken Natur og Ungdom
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I TELEMARK

Kopimottakerliste:

LEDE AS