



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Statnett SF

Organisasjonsnummer: 962 986 633

Dato: 06.05.2026

Varighet: 01.01.2040

Referanse: NVE 202603422-5

Kommune: Sauda

Fylke: Rogaland

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknader av 3. mars 2026 og 11. desember 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statnett SF tillatelse til å bygge, eie og drive en ny transformatorsjakt med tilhørende transformator og utvide inngjerdet stasjonsområde i Sauda transformatorstasjon. NVE gir også tillatelse til å bygge, eie og drive et nytt lagerbygg, samt veiltak tilknyttet Sauda transformatorstasjon. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtakene. Tillatelsene gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

I Sauda transformatorstasjon i Sauda kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- Et inngjerdet stasjonsområde på 71 500 m² som angitt på kart, vedlagt dette konsesjonen.
- En frittstående transformatorcelle med grunnflate 600 m² og høyde 11 meter
- Transformatorer med øvre spenningsnivå 420 kV
- En celle for mufteanlegg med grunnflate omtrent 200 m² og høyde omtrent 10 meter
- En 265 meter lang jordkabel med nominell spenning 420 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende 3 x 2500 Al mm²
- Et lagerbygg med grunnflate 1 000 m² og høyde 10 meter

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- Et servicebygg utenfor inngjerdet stasjonsområde med grunnflate ca. 978 m² og høyde ca. 9,5 meter
- Et stasjonsbygg med grunnflate ca. 436 m² og mønehøyde ca. 8 meter.
- Et stasjonsbygg med grunnflate ca. 283 m² og mønehøyde ca. 12 meter.
- En frittstående transformatorcelle med grunnflate ca. 540 m² og høyde ca. 13 meter
- En frittstående transformatorcelle med grunnflate ca. 577 m² og høyde ca. 13 meter
- En frittstående transformatorcelle med grunnflate ca. 225 m² og høyde ca. 9 meter
- Transformatorer med øvre spenningsnivå 420 kV
- Utendørs koblingsanlegg med spenningsnivå 420 kV
- Utendørs koblingsanlegg med spenningsnivå 300 kV
- Innendørs koblingsanlegg med spenningsnivå 66 kV
- Massetak og deponier ved transformatorstasjonen
- En jordslutningsspole med spenning 66 kV
- Reaktivt kompenseringsanlegg med spenning 300 kV
- Nødvendig høyspenningsanlegg



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Anleggskonsesjonen er nærmere spesifisert i vedlegg 4 til denne konsesjonen. Vedlegget er unntatt offentlighet etter energiloven § 9-3 jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2 jf. offentlighetslova § 13 første ledd.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av vedleggene med kart og tegninger merket «Utvidet inngjerdet stasjonsområde», «Plassering av nytt lagerbygg» og «Fysiske spesifikasjoner lagerbygg» vedlagt denne konsesjonen.

Anleggskonsesjon meddelt Statnett SF 31.10.2024, NVE-ref. 202411462-8, bortfaller når ovennevnte anlegg idriftsettes.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og satt i drift innen tre år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

6. Byggtekniske krav

Innenfor denne konsesjonen kan konsesjonær oppføre ny bygningsmasse med en samlet grunnflate på inntil 50 m² innenfor det inngjerdede stasjonsområdet. Ny bygningsmasse kan være frittstående bygning eller tilbygg. Totalhøyden på den nye bygningsmassen må ikke være høyere enn eksisterende bygninger på stasjonsområdet. Ny bygningsmasse som overstiger 50 m² regnes som en konsesjonspliktig endring.

Konsesjonær skal etablere transformatorbygget i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

7. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

8. Gammel furuskog med stående død ved

Statnett skal begrense arealbeslaget av naturtypen til det nødvendige for å gjennomføre tiltaket med nytt lagerbygg og veiomlegging rundt bygget. Kunstig utebelysning skal ikke innrettes mot gjenværende skog. Død ved og felte trær av større dimensjoner skal legges tilbake i restarealet av lokaliteten.

9. Hensyn til hekkende fugl

Skogrydding og sprengearbeid skal som hovedregel foregå utenfor hekkeperioden for fugl fra april til august. Skogrydding bør så langt det er praktisk mulig starte på høsten etter at trekkfugler har forlatt området.

10. Anleggsarbeid

Konsesjonær skal orientere NVE, berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere om datoen for oppstart før anleggsarbeidet starter. Entreprenører og eventuelle underentreprenører, konsulenter og andre som planlegger og bygger anlegget på vegne av konsesjonær, skal gjøres kjent med vilkårene for anleggsarbeidet.

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene innen to år etter at anlegget er satt i drift.

Dere skal legge NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av energianlegg (2/2021) og NVEs veileder for skogrydding i kraftledningstraseer (2/2016) til grunn for gjennomføringen av anleggsarbeidet. I tillegg gjelder følgende krav for anleggsarbeidet:

- a) Dersom det er risiko for at viktige naturverdier og/eller kulturminner kan bli berørt av anleggsarbeidet, skal dere merke disse i terrenget med bånd eller gjerde som ikke forvitrer. I tillegg skal dere vurdere merking i anleggsmaskinenes styringssystem.
- b) Dere skal skave av vekstmasser og lagre disse i ranker med maksimalt to høydemeter, og benytte disse vekstmassene ved istandsetting for å sikre naturlig revegetering.
- c) I områder med dårlig bæreevne skal dere forebygge terrengskader, og utbedre eventuelle skader umiddelbart.
- d) Dere skal ta hensyn til vassdrag og mindre bekker for å hindre erosjon og/eller tilslamming.
- e) Ved istandsettingen skal dere sørge for naturlige overganger til tilgrensende terreng. Planlagt beplantning på oversiden av Austarheimsvegen skal å langt det er praktisk mulig strekke seg bort til vestre hjørne av nytt lagerbygg, jf. vedlegg 2b.
- f) Ved midlertidig inngrep på dyrka jord skal dere håndtere jordmassene slik at jordens produksjonsevne ikke reduseres.
- g) Ved terrengkjøring skal dere tilstrebe å benytte samme kjørespor, unngå viftekjøring og forsterke eventuelle kjøreskader umiddelbart.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- h) Basert på kartlegging og risikovurdering følge forskrift om fremmede organismer for å hindre spredning av fremmede arter i forbindelse med anleggsarbeidet

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder


Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 1: Utvidet inngjerdet stasjonsområde

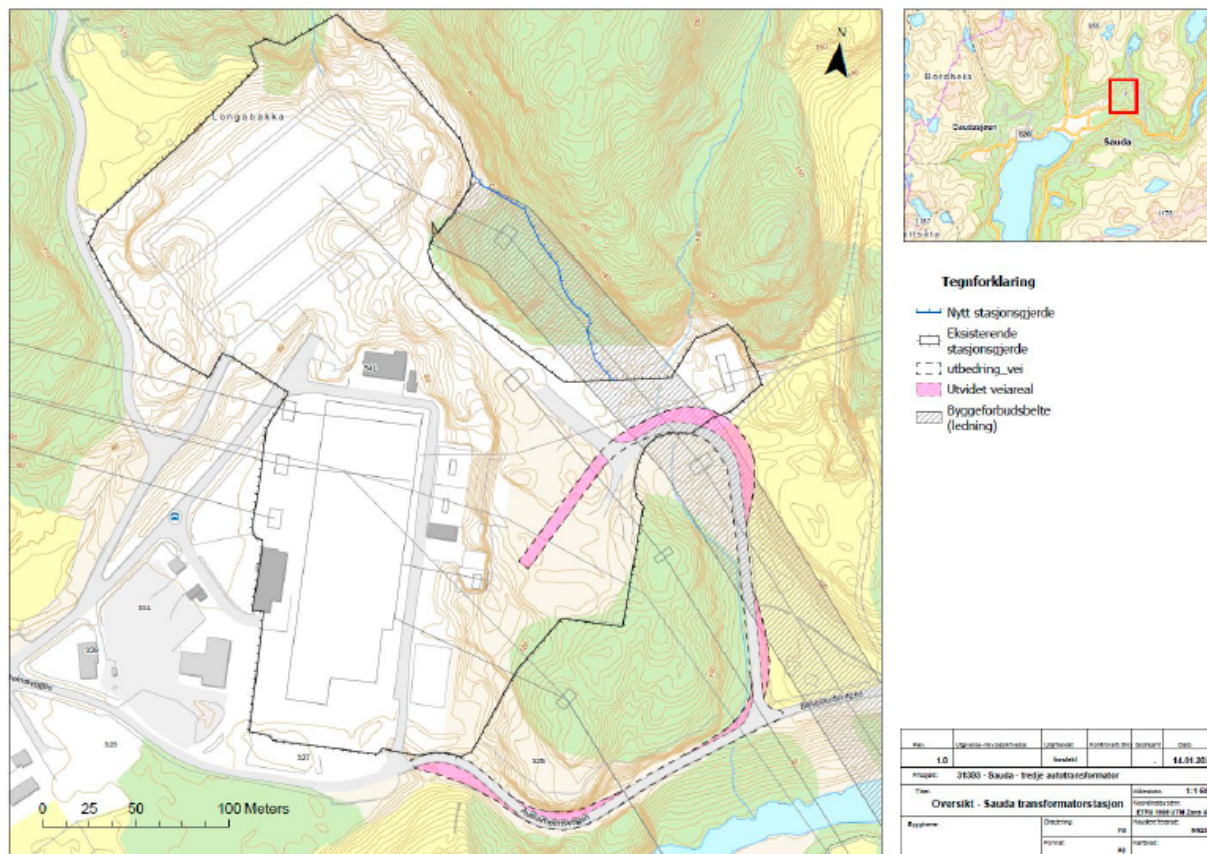


Figur 1: Blå strek viser nytt stasjonsgjerde, sort strek viser eksisterende stasjonsgjerde, rosa areal viser utvidelse av tilkomstveien. Kilde: Statnetts konsesjonssøknad av november 2025



NVE


Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 2a: Plassering av nytt lagerbygg

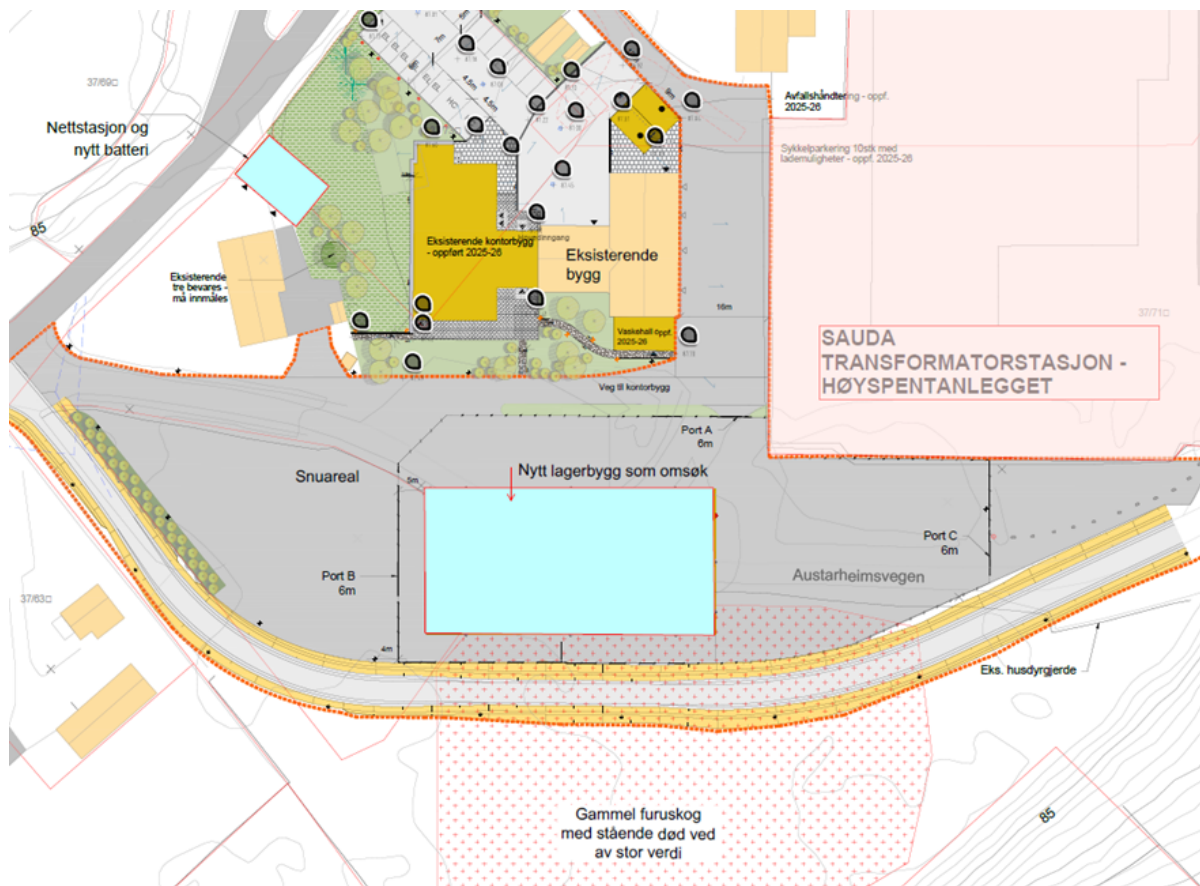

Figur 2 Plassering av nytt lagerbygg sør på stasjonsområdet (midt i bildet), markert i turkis. Kilde: Statnetts konsesjonssøknad

Vedlegg 2b: Beplantning mot lagerbygg


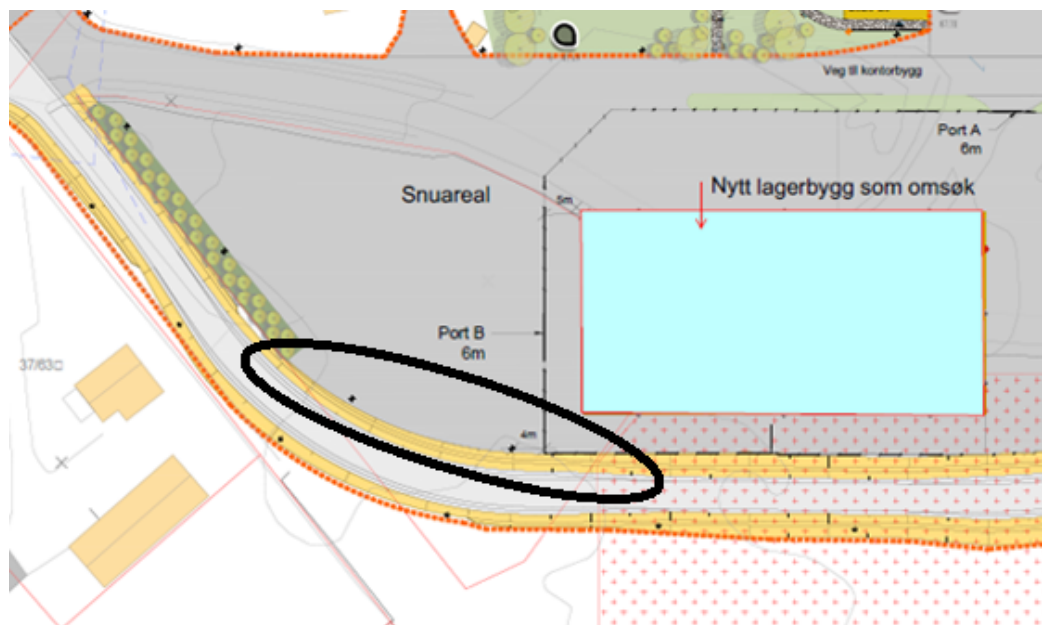





NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat


Vedlegg 3: Fysiske spesifikasjoner lagerbygg

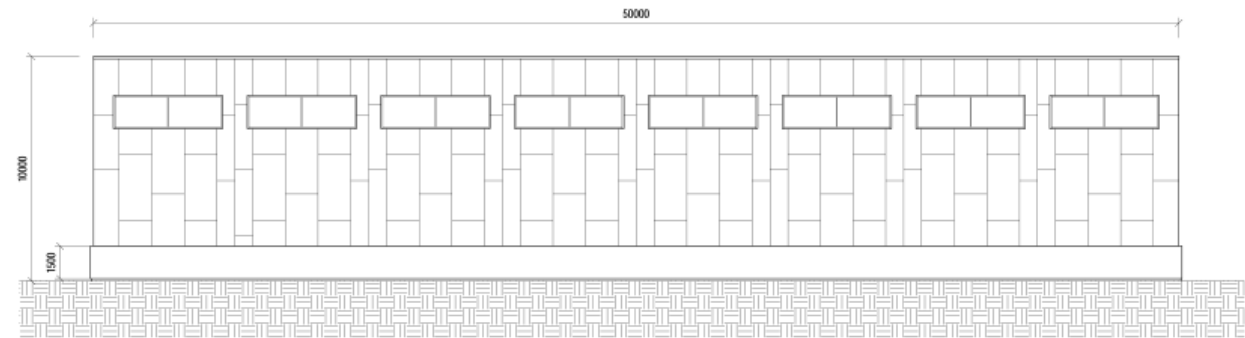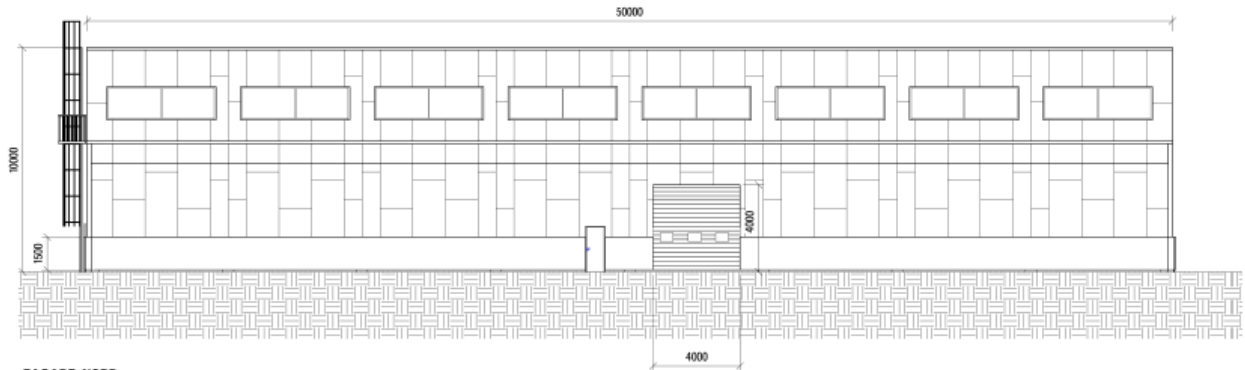

FASADE SØR

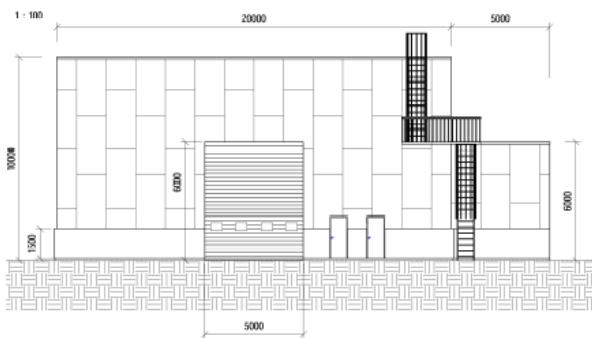

FASADE ØST

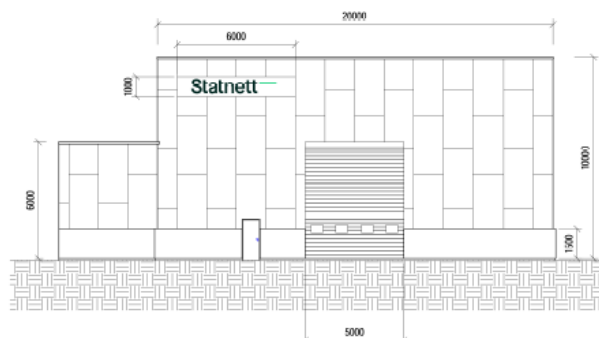

FASADE VEST