

NIPO KRAFT AS
Dyrkolbotn 119

5994 VIKANES

Vår dato: 25.09.2024

Vår ref.: 202406787-9 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Torggrim Skogheim

tsko@nve.no / 22 95 94 86

NVE gir konsesjon til nettilknytning og elektriske anlegg i Dyrkolbotn kraftverk i Alver kommune

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Nipo Kraft AS konsesjon for å bygge og drive elektriske anlegg som knytter produksjonen fra Dyrkolbotn kraftverk i Alver kommune i Vestland fylke til strømnettet. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse av i dag, NVE-ref. 202406787-10. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/7344/A/.

NVE har gitt tillatelse til en omtrent 480 meter lang 22 kV jordkabel fra Dyrkolbotn kraftverk til tilknytningspunkt for BKK Nett sitt distribusjonsnett. I tillegg gis det tillatelse til en 3,2 MVA transformator, en 3,05 MVA generator og et 22 kV innendørs koblingsanlegg med et bryterfelt.

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt dere til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.



Kart 1: Plasseringen av Dyrkolbotn kraftverk vist med rødt prikk. Kilde: Nipo Kraft sin konsesjonssøknad.




Søknaden

Det vises til søknad av 10. juni 2024, hvor Nipo Kraft AS søker om anleggskonsesjon for nettilknytning av, og elektriske anlegg til Dyrkolbotn kraftverk i Alver kommune.

NVE har tidligere gitt vassdragskonsesjon til bygging og drift av kraftverket, NVE-ref. 2008004412-24. Kraftverket skal tilknyttes overliggende nett via en omtrent 480 meter lang 22 kV jordkabel i trekkerør fra kraftstasjonen og i grøft langs rørgate opp til BKK Nett sin koblingskiosk, se figur 1. I tillegg søkes det om tillatelse til å installere en generator med ytelse 3,05 MVA en transformator med omsetning 6,6/22 kV og ytelse 3,2 MVA og et koblingsanlegg med spenningsnivå 22 kV og et bryterfelt. Transformator, generator og koblingsanlegg er søkt inne i kraftstasjonen.

Nipo Kraft oppgir i søknaden at de har inngått minnelig avtale med grunneierne for etablering av jordkabelen over deres eiendom.

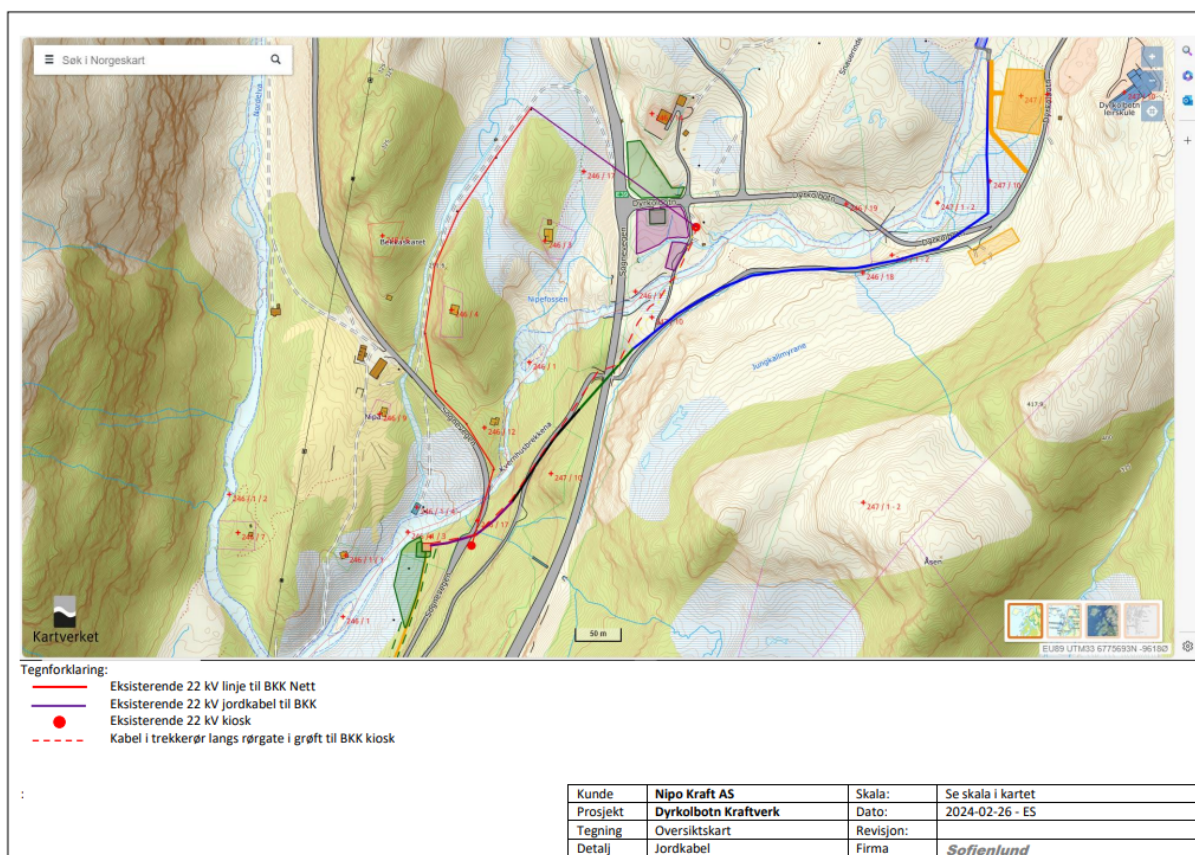

Figur 1: Dyrkolbotn kraftverk tilknyttes overliggende nett via en omtrent 480 meter lang 22 kV jordkabel. Kabelens trasé er markert med rød stiplest strek. Kilde: Nipo Kraft sin konsesjonssøknad.

NVEs behandling og vurdering

Behandling av søknaden

NVE har unnlatt å sende søknaden på ekstern høring, jf. Energiloven § 2-1, ettersom tiltaket har begrensende virkninger for omgivelsene, at det er enighet mellom Nipo Kraft, grunneiere og områdekonsesjonær BKK Nett om grensesnitt, teknisk løsning og kapasitet i



overliggende nett. Alver kommune har ingen innvendinger i saken, og det foreligger tillatelse fra Statens vegvesen for gjennomføring av rør gjennom E39, inkludert nødvendig graving ved krysningspunktet til veien.

Behov

Tiltaket er nødvendig for å tilknytte Dyrkolbotn kraftverk som fikk vassdragskonsesjon den 11. november 2010, NVE ref. 200800412-24. NVE godkjente detaljplan for miljø og landskapsplan for kraftverket den 19. oktober 2020, NVE ref. 201202001-18. Kraftverket er under bygging per dags dato.

NVE forutsetter at Nipo Kraft forholder seg til kravene gitt i gjeldende vassdragskonsesjon og detaljplan.

Nipo Kraft opplyser at BKK Nett har bekreftet tilknytning av kraftverket, og at det er kapasitet i overliggende nett. Avtalen om nettilknytning er oversendt NVE.

Virkninger for miljø, naturverdier og samfunnet

Dyrkolbotn kraftverk tilknyttes overliggende nett via en omtrent 480 meter lang 22 kV jordkabel som går fra kraftstasjonen i trekkerør langs rørgate opp til BKK Nett sin koblingskiosk.

Det er ikke registrert viktige naturtyper eller rødlista arter som blir påvirket av den planlagte kabelen. Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i området.

Etter at anleggsarbeidet er ferdig vil kabeltraseen måtte holdes fri for trær, men vil over tid gro til med lavere vegetasjon. NVE mener derfor at kabeltraseen ikke vil medføre negative visuelle virkninger av betydning.

NVE vurderer planene slik de er fremlagt til ikke å kreve noen ytterligere behandling etter bestemmelsene i vannressursloven. NVE minner også om at vannressursloven § 11 setter krav om at det skal opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte langs bredden av vassdrag.

Elektriske anlegg i kraftverk

Transformator, generator og koblingsanlegg skal plasseres inne i kraftstasjonen. NVE mener at dette ikke vil ha noen virkninger utover det byggingen av kraftverket allerede medfører.

Konklusjon

NVE mener de elektriske anleggene er nødvendige for å knytte Dyrkolbotn kraftverk til nettet og at fordelene ved tiltaket er større enn ulempene. NVE gir i medhold av energiloven § 3-1 Nipo Kraft AS tillatelse til å installere elektriske anlegg i Dyrkolbotn kraftverk, samt å knytte disse til eksisterende kraftledning med en omtrent 480 meter lang 22 kV jordkabel.

Vi minner om at tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er tillagt NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg. Utgifter forbundet med NVEs tilsyn dekkes av konsesjonæren.



Orientering av grunneiere/rettighetshavere og naboer

NVE ber om at dette brevet så snart som mulig blir sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Torgrim Skogheim
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

NIPO KRAFT AS

Kopimottakerliste:

STATNETT SF

BKK AS

Telenor Kabelnett

EINAR SOFIENLUND - Einar Sofienlund

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

VESTLAND FYLKESKOMMUNE

ALVER KOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.