



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Småkraft AS

Organisasjonsnummer: 984 616 155

Dato: 03.07.2025

Varighet: 03.07.2055

Referanse: NVE 202507553-8

Kommune: Hamarøy

Fylke: Nordland



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 25. mars 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Småkraft AS tillatelse til nettilknytning og elektriske anlegg i Svartvasselva kraftverk i Hamarøy kommune. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg:

I **Svartvasselva kraftverk** i Hamarøy kommune med:

- En transformator med omsetning 6,6/22 kV og ytelse 6 MVA
- To stk. transformatorer ved inntaksforsyningen med omsetning 0,4/1 kV og ytelse på 30 kVA hver
- En generator med spenning 6,6 kV og ytelse 5,5 MVA
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Jordkabelanlegg:

- En om lag 35 meter lang jordkabel med nominell spenning 22 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 3 x 1 x 95 mm². Jordkabelen går fra Svartvasselva kraftverk til Kystnett AS sin nye nettstasjon.
- En om lag 1680 meter lang jordkabel med spenning 1 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende PFXP 3 x 50 mm². Jordkabelen skal legges langs kraftverkets rørgate.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart vedlagt denne konsesjon.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder til 03.07.2055

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke NVE om å fornye konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen går ut. Hvis konsesjonæren ikke ønsker å fornye konsesjonen, må konsesjonær gi beskjed om dette innen samme frist.

3. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen fem år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Hvis konsesjonær ønsker å fjerne anlegget i løpet av konsesjonens varighet, må det søkes NVE om dette. Anlegget kan ikke fjernes før NVE har gitt nødvendige tillatelser.

6. Endring av konsesjonen

NVE kan fastsette nye konsesjonsvilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

7. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

9. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelse.

10. Tilsyn

Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget utføres av NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 25. august 2025 eller 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Fristen er forlenget på grunn av sommerferien. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder


Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.




NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg:

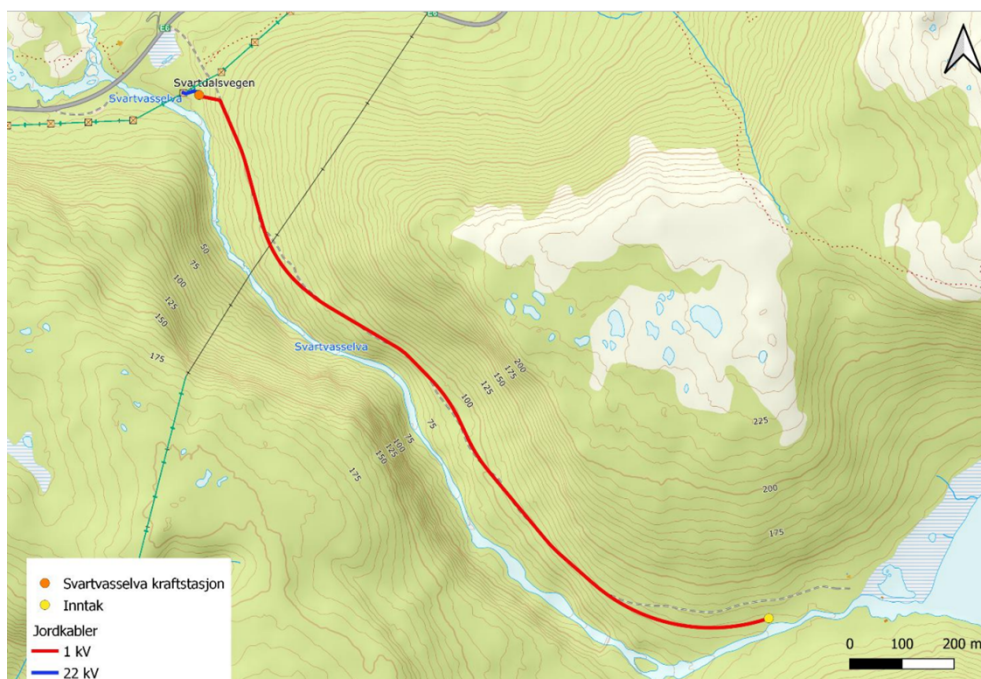

Figur 1: Kabeltraseer for Svartvassselva kraftverk. 22 kV jordkabel er markert i blått, mens 1 kV trasé er markert i rødt. Kilde: Småkraft sin søknad av mars 2025

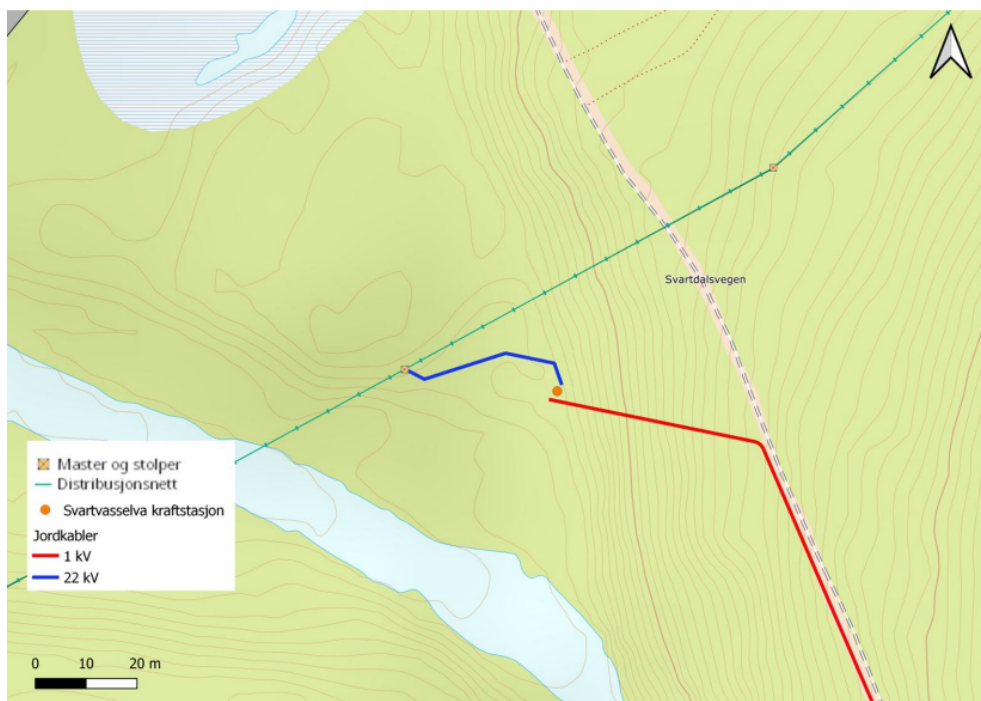

Figur 2: Jordkabeltraseer for Svartvassselva kraftverk. 22 kV-jordkabelen er markert i blått og 1 kV-jordkabelen er markert i rødt. Svartvassselva kraftstasjon er markert som oransje prikk. Kilde: Småkraft sin søknad av mars 2025.