



Anleggskonsesjon

Meddelt:

WS Computing AS

Organisasjonsnummer: 921 658 702

Dato:	04.11.2024
Varighet:	04.11.2054
Referanse:	202312416-12
Kommune:	Skien
Fylke:	Telemark



Vi viser til søknad av 4. juli 2024. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir WS Computing AS tillatelse til å bygge og drive elektriske anlegg tilknyttet Gromstul datasenter. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet av 31. oktober 2019.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg:

Gromstul transformatorstasjon i Skien kommune:

- Et inngjerdet stasjonsområde på 6.300 m² som angitt på oversiktstegning vedlagt konsesjonen.
- To stasjonsbygg, hvert med grunnflate omtrent 36 m² og høyde omtrent 4 meter som vist på vedlagt situasjonsplan.
- Fire stasjonsbygg med grunnflate omtrent 40 m² og høyde omtrent 4 meter som vist på vedlagt situasjonsplan.
- To stk. frittstående transformatorceller med grunnflate omtrent 50 m² og høyde omtrent 3,5 meter
- To stk. transformatorer med omsetning 132/14,5 kV og ytelse 120 MVA
- Utendørs luftisolert koblingsanlegg med to stk. bryterfelt med spenning 132 kV
- Koblingsanlegg med spenning 13,8 kV
- To jordslutningsspoler med spenning 76,2 kV og strømreguleringsområde 10-100 A
- Ett sett jordkabler på omtrent 800 meter med nominell spenning 132 kV, tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende TSLF 2 x 3 x 1 x 800 mm² Al. Kablene går fra Gromstul koblingsstasjon til datasenterets transformatorstasjon.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive følgende elektriske anlegg på Gromstul industriområde i Skien kommune:

- Transformatorer med øvre spenningsnivå 22 kV
- Kabler med øvre spenningsnivå 22 kV
- Nødvendig høyspenningsanlegg opp til og med 22 kV

WS Computing AS kan innenfor eiendommen merket på vedlagt kart, bygge og drive elektriske anlegg med spenning opp til og med 22 kV til eget bruk.

Anleggene skal bygges og plasseres slik det fremgår av oversiktstegning av 17. oktober 2024 vedlagt denne konsesjonen og kart fra søknad av 4. juli 2024.



Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder inntil 04.11.2054

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke om fornyelse av konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om dette.

3. Bygging

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og satt i drift innen tre år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for bygging, ferdigstillelse og idriftsettelse ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for driften.

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.

6. Endring av konsesjonen

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

7. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.



NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

9. Byggtekniske krav

Utbygger skal påse at transformatorbygget etableres i samsvar med kravene i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840), så langt disse kravene er relevante for bygget.

10. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Hvis dere avdekker uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet betydelig, skal dere rapportere det til NVE. Opplys om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser

11. Anleggsarbeid, sluttrapport og tilsyn

NVEs miljøtilsyn og berørt kommune skal orienteres om når anleggsarbeidet starter. Entreprenører skal gjøres kjent med dette vedtaket.

Anlegget skal ikke medføre risiko for tredjepart. Konsesjonæren skal også foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene, som skal være ferdig senest to år etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift.

Dersom dere avdekker avvik som har medført, eller kan medføre betydelig skade på miljøet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVEs miljøtilsyn. Rapporteringen må også angi hvilke tiltak som er, eller vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelser og avbøte mulige skader.

Anlegget skal holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til denne tillatelsen og eventuelt andre vilkår/planer.

Det skal også utarbeides en sluttrapport som sendes NVEs miljøtilsyn innen ett år etter at anlegget er satt i drift. Rapporten skal dokumentere at anlegget er bygget i samsvar med tillatelsen.

NVE kan følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10. Utgifter til tilsyn dekkes av konsesjonæren.


Klageadgang


Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

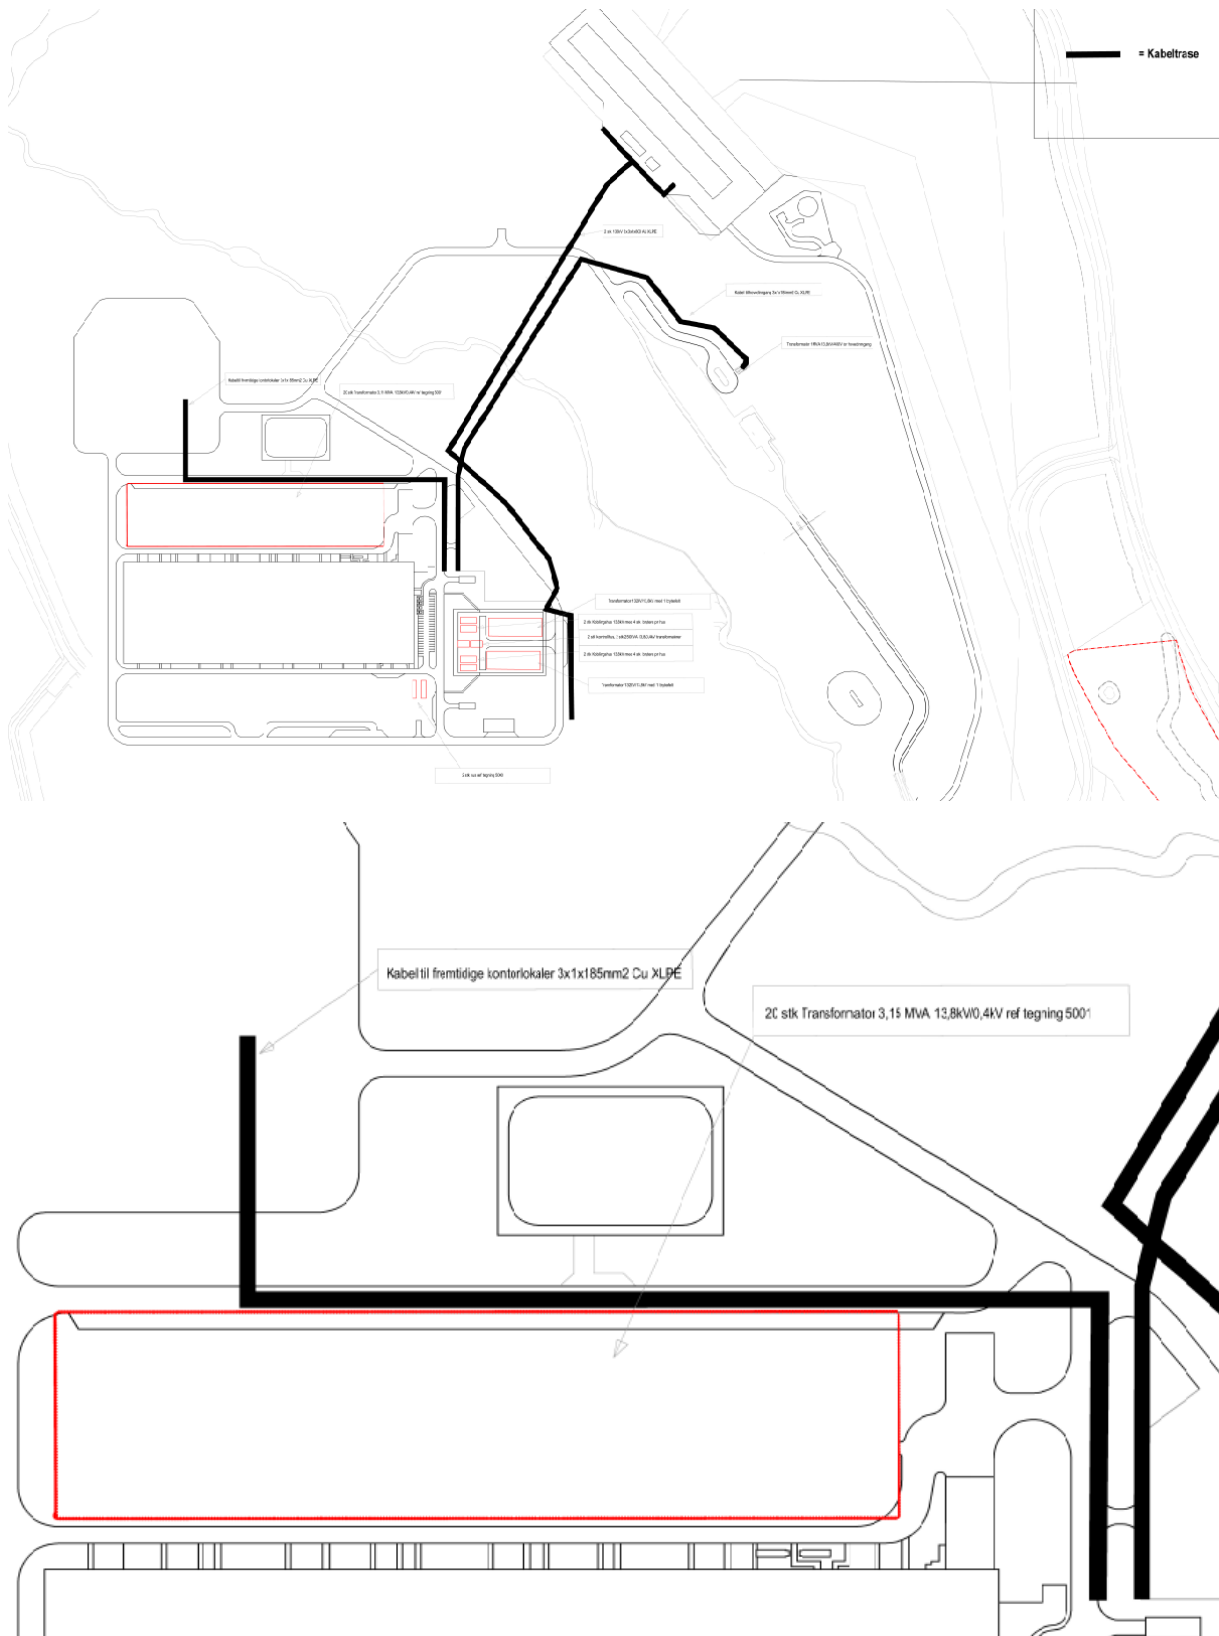

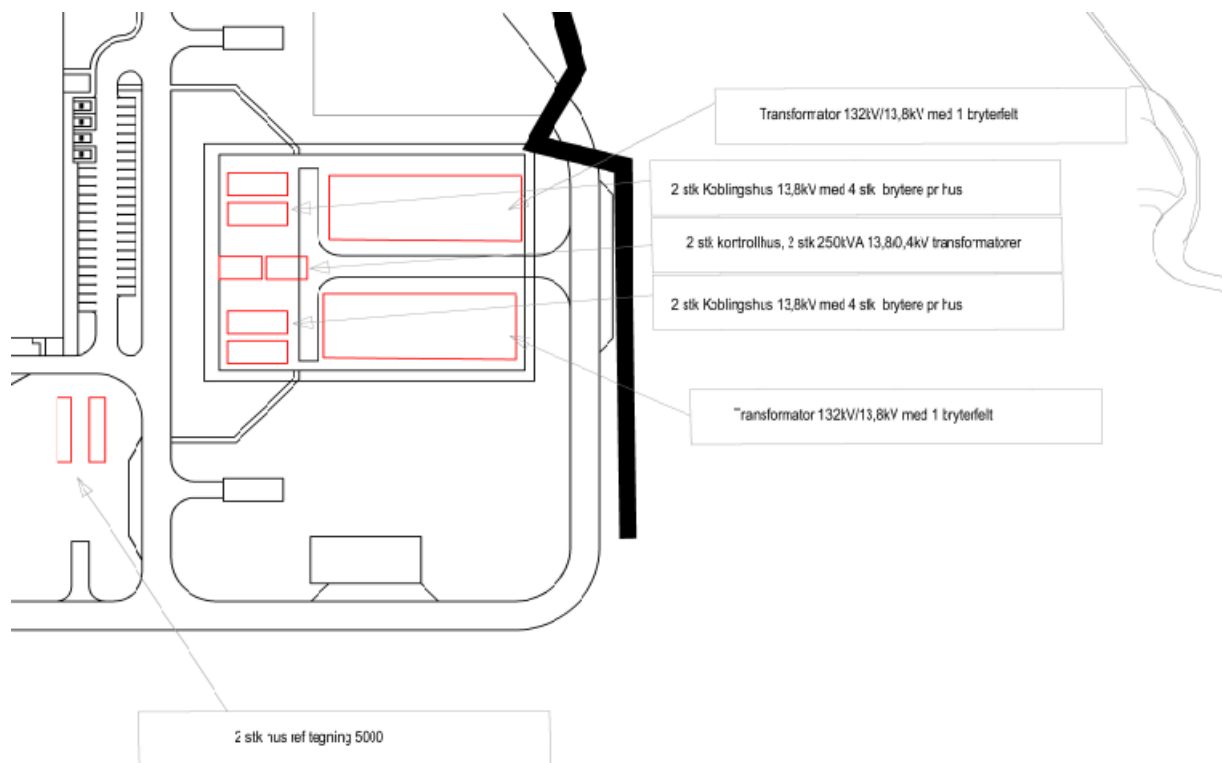

Figur 1: Nærmere skisse av transformatorstasjon med tilhørende komponenter. De elektriske anleggene er vist med røde rektangler. Inngjerdingen vil gå langs sort strek som omringer alle røde rektangler. Kilde: Tilleggsopplysninger i brev fra tiltakshaver av 17. oktober 2024.



Vedlegg 2: Kart og situasjonsplan

