RECHARGE AS
Henrich Gerners Gate 14
1530 MOSS

Vår dato: 30.10.2026
Vår ref.: 202617818-5 Oppgis ved henvendelse
Deres ref.:

NVE gir konsesjon til Recharge AS

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Recharge AS (heretter Recharge) konsesjon til å bygge, eie og drive en nettstasjon som skal forsyne en ladestasjon for elbiler ved Esso Alna. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse av i dag, NVE-ref. 202617818-7. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/26296/A.

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Recharge til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.


Søknaden

Omsøkt løsning


Recharge søkte 4. september 2026 om å bygge, eie og drive en nettstasjon som forsyner et ladeanlegg for elbiler på eiendom gnr. 119, bnr. 28. ved Esso Alna i Strømsveien i Oslo. Omsøkt løsning innebærer en nettstasjon med en transformator med omsetningsforhold 11/0,48 kV og samlet ytelse 1,6 MVA. Nettstasjonen skal kobles til områdekonsesjonær Elvia AS sitt distribusjonsnett.

Recharge begrunner søknaden med at de har et særskilt behov for lavspenttilkobling med spenningsnivå 0,48 kV for sine ladeanlegg. De vurderer det også som hensiktsmessig å selv stå ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av nettstasjon med utstyr som forsyner ladeanlegget.

Kart 1 og 2 viser omsøkt plassering av nettstasjonen på Esso Alna.

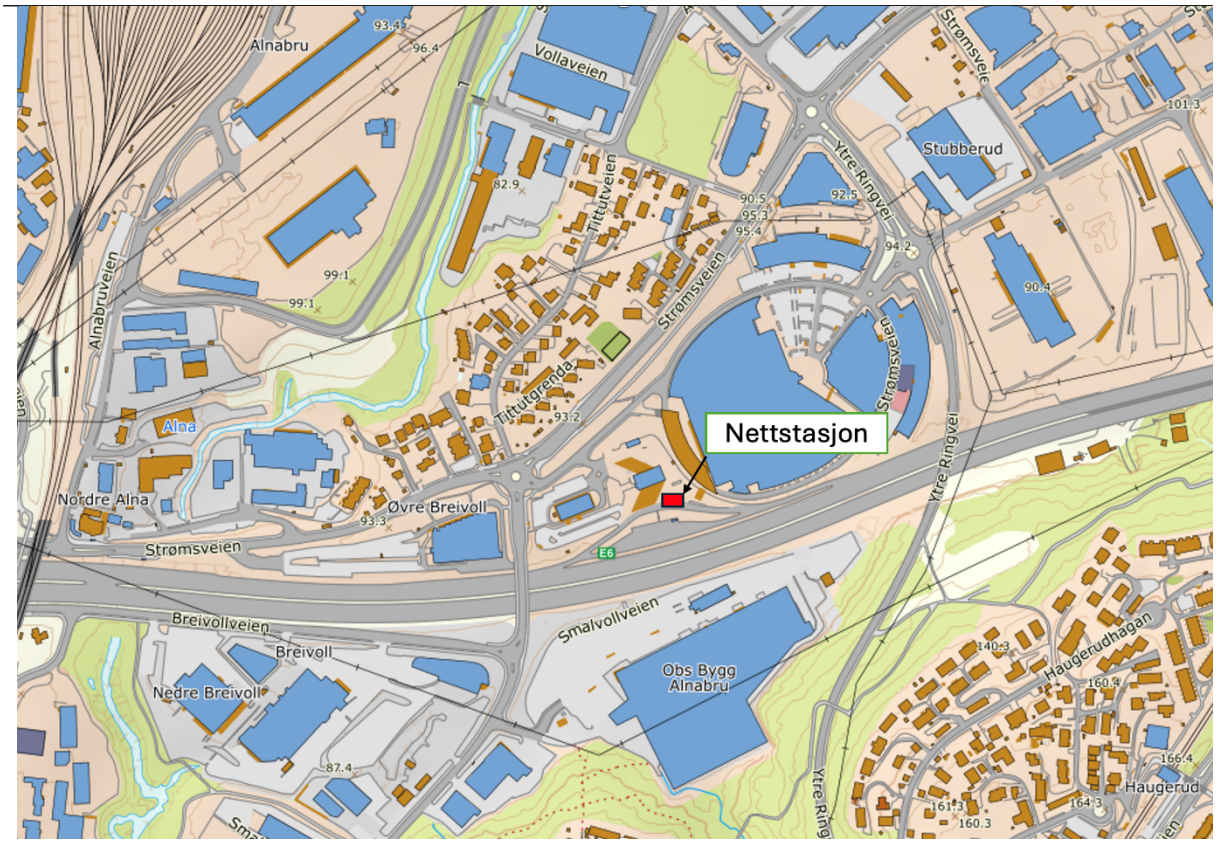

Kart 1: Omsøkt plassering av Recharge sin nettstasjon, vist med rød firkant. Kilde: Søknaden av 4. september 2026.

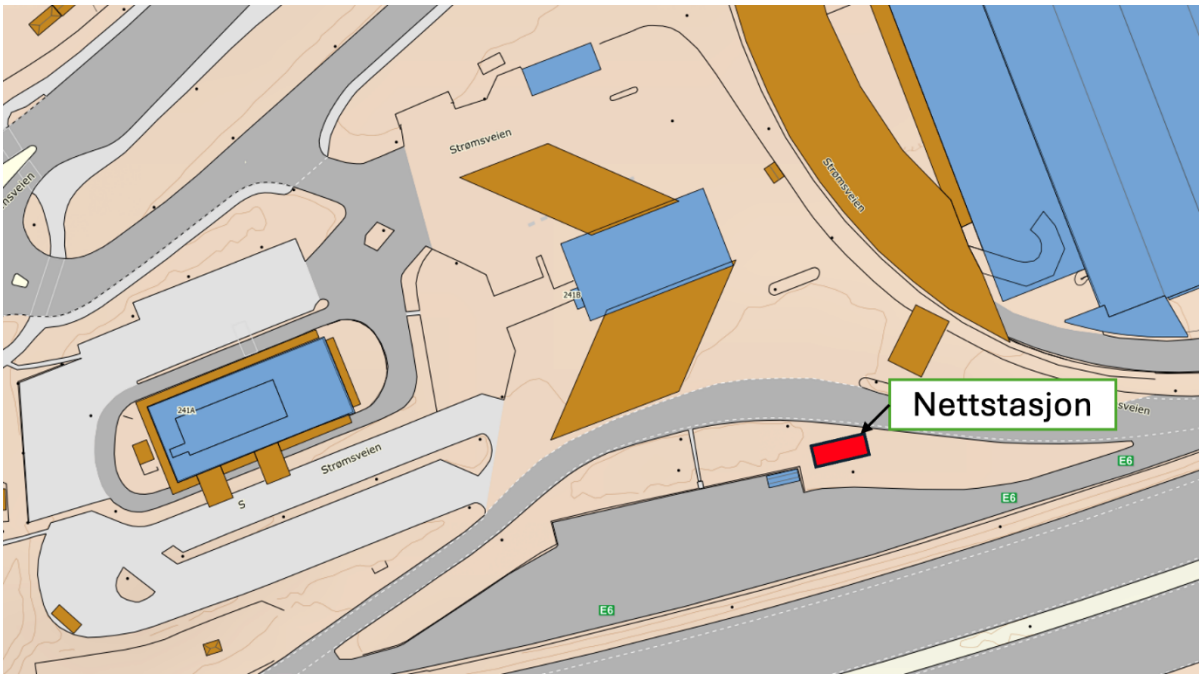

Kart 2: Omsøkt plassering av Recharge sin nettstasjon, vist med rød firkant. Kilde: Søknaden av 4. september 2026.

Utførte forarbeider

Områdekonsesjonær Elvia AS har vurdert at det er driftsmessig forsvarlig å tilknytte forbruket. For å kunne tilknytte anlegget er det behov for å skjøte seg inn på eksisterende høyspentkabler i nærheten av ønsket tilkoblingssted.

Plan- og bygningsetaten i Oslo har gitt rammetillatelse til etablering av hurtigladere for tyngre kjøretøy. De har i tillegg innvilget dispensasjon fra regulert bebyggelsesgrense.

Eiendommen er eid av Certas Energy Norway AS som bekrefter at de gir Recharge den nødvendige tilgangen til eiendommen som kreves for å utvikle, etablere og drifte ladeanlegget.

NVEs behandling og vurdering av søknaden

NVE har unnlatt å sende søknaden på ekstern høring, jf. energiloven § 2-2, ettersom tiltaket har begrensede virkninger for omgivelsene, og at tiltaket er avklart med områdekonsesjonær, grunneier og kommunen.

Naturfare

Ifølge NVEs undersøkelser i NVE Atlas ligger tiltaket innenfor aktsomhetsområde for flom.

Recharge sin partner Siv. Ing. Braathen Sømme AS har foretatt en vurdering av flomfare og tiltakets sikkerhet i henhold til kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 7. De skriver at naturlig avrenning og eventuell flomavledning går vest for tiltaket og videre sørover ettersom terrenget her ligger lavere enn tiltaksområdet. Videre vurderer de at tiltaket ikke etableres i registrert flomløp eller i et terrengmessig lavpunkt og at tiltaket dermed har tilfredstillende sikkerhet mot flom.

Oslo kommune stiller vilkår om redegjørelse av håndtering av overvann før igangsettingstillatelse. Siv. Ing. Braathen Sømme AS har utarbeidet et notat om håndtering av overvann. De skriver at det legges opp til en løsning der andel nye, tette flater ikke øker. Dette oppnås ved å legge slitelag av permeabel betongstein.

Tiltakshaver er ansvarlig for å sørge for effektiv sikring og beredskap, og at bygging av anlegget planlegges og gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare jf. § 3-5 og 3-7 i energilovforskriften. Videre plikter tiltakshaver å sørge for tiltak for å forebygge og begrense virkningen av ekstraordinære situasjoner. Dette følger av energiloven § 9-2 jf. § 9 1.

Virkninger for øvrige allmenne eller private interesser

Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. I denne saken vurderer NVE at tiltaket ikke har virkninger for naturmangfold.

Nettstasjonen vil plasseres på beplantet areal sør for pumpetaket på en eksisterende energistasjon. Etableringen av tiltaket fører til at det felles trær, men Recharge har uttalt til Plan- og bygningsetaten at denne trerekken skal reetableres lenger sør. NVE vurderer at tiltaket ikke har vesentlige negative virkninger for øvrige allmenne eller private interesser.

Leveringsplikt

Normalt skal områdekonsesjonær levere på lavspent tilkobling til forbrukskundene i sitt område, med mindre det er gode tekniske grunner til det motsatte. NVE mener imidlertid at det i denne saken er akseptabelt at Recharge eier de elektriske anleggene selv, og får konsesjon. Samme vurdering er lagt til grunn av NVE i lignende saker tidligere. Dette begrunnes med at 0,48 kV avviker fra standardspenninger som Elvia tilbyr, samt at Recharge selv ønsker stå ansvarlige for drift og vedlikehold av nettstasjonen. NVE vurderer derfor at det er hensiktsmessig at Recharge selv bygger, eier og driver egen transformering til 0,48 kV.

I henhold til NVEs praksis er de elektriske anleggene på nedsiden av transformatoren å anse som ladeanlegg, som ikke krever konsesjon etter energiloven.

Konklusjon

NVE mener at fordelene ved tiltaket er større enn ulempene. I medhold av energiloven § 3-1 gir NVE konsesjon til Recharge for å bygge, eie og drive en transformator med ytelse 1,6 MVA og omsetning 11/0,48 kV ved Esso Alna i Oslo kommune. Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen med NVE-ref. 202617818-7.

Orientering av grunneiere og rettighetshavere

NVE ber om at dette brevet så snart som mulig blir sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere. NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener det aktuelle bygget faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Med hilsen

Tor Carlsen
fagleder

Benedikte Øyen
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Mottakerliste:

RECHARGE AS

Kopimottakerliste:

STATNETT SF
TELIA NORGE AS
TELENOR NORGE AS
Oslo kommune
ELVIA AS
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE
STATSFORVALTEREN I ØSTFOLD, BUSKERUD, OSLO OG AKERSHUS
RECHARGE AS - Daniel Lohmann

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs - epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.