



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Noranett AS

Organisasjonsnummer: 985 411 131

Dato: 17.07.2026

Varighet: 17.07.2076

Referanse: NVE 202603818-6

Kommune: Narvik

Fylke: Nordland



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 13. april 2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Noranett AS tillatelse til å bygge, eie og drive en 33 kV koblingsstasjon i Narvik kommune. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

33 kV koblingsstasjon i Narvik kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En prefabrikkert koblingsstasjon med tilhørende 33 kV innendørs koblingsanlegg med lavspent 33 kV innendørs koblingsanlegg, lavspentfordeling og kontrollanlegg med relevern.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart merket vedlegg 1 og figur merket vedlegg 2, vedlagt denne konsesjonen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen 2 år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen 2 år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Byggetekniske krav

For stasjoner uten stasjonsgjerde kan det oppføres tilbygg med samlet grunnflate inntil 50 m², med mindre tilbygget gir vesentlige virkninger for allmenne- og private interesser. Totalhøyden på den nye bygningsmassen må ikke være høyere enn eksisterende bygning.

Konsesjonær skal etablere transformatorbygget i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

6. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

7. Anleggsarbeid

Konsesjonær skal orientere NVE, berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere om datoen for oppstart før anleggsarbeidet starter. Entreprenører og eventuelle underentreprenører, konsulenter og



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

andre som planlegger og bygger anlegget på vegne av konsesjonær, skal gjøres kjent med vilkårene for anleggsarbeidet.

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene innen to år etter at anlegget er satt i drift.

Dere skal legge NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av energianlegg (2/2021) og til grunn for gjennomføringen av anleggsarbeidet.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 24. august eller 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Tor Carlsen
fungerende seksjonssjef

Kamilla Lein Kjølberg
seniorrådgiver


Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 1: Oversiktsbilde over geografisk plassering av koblingsstasjonen i Narvik Havn.

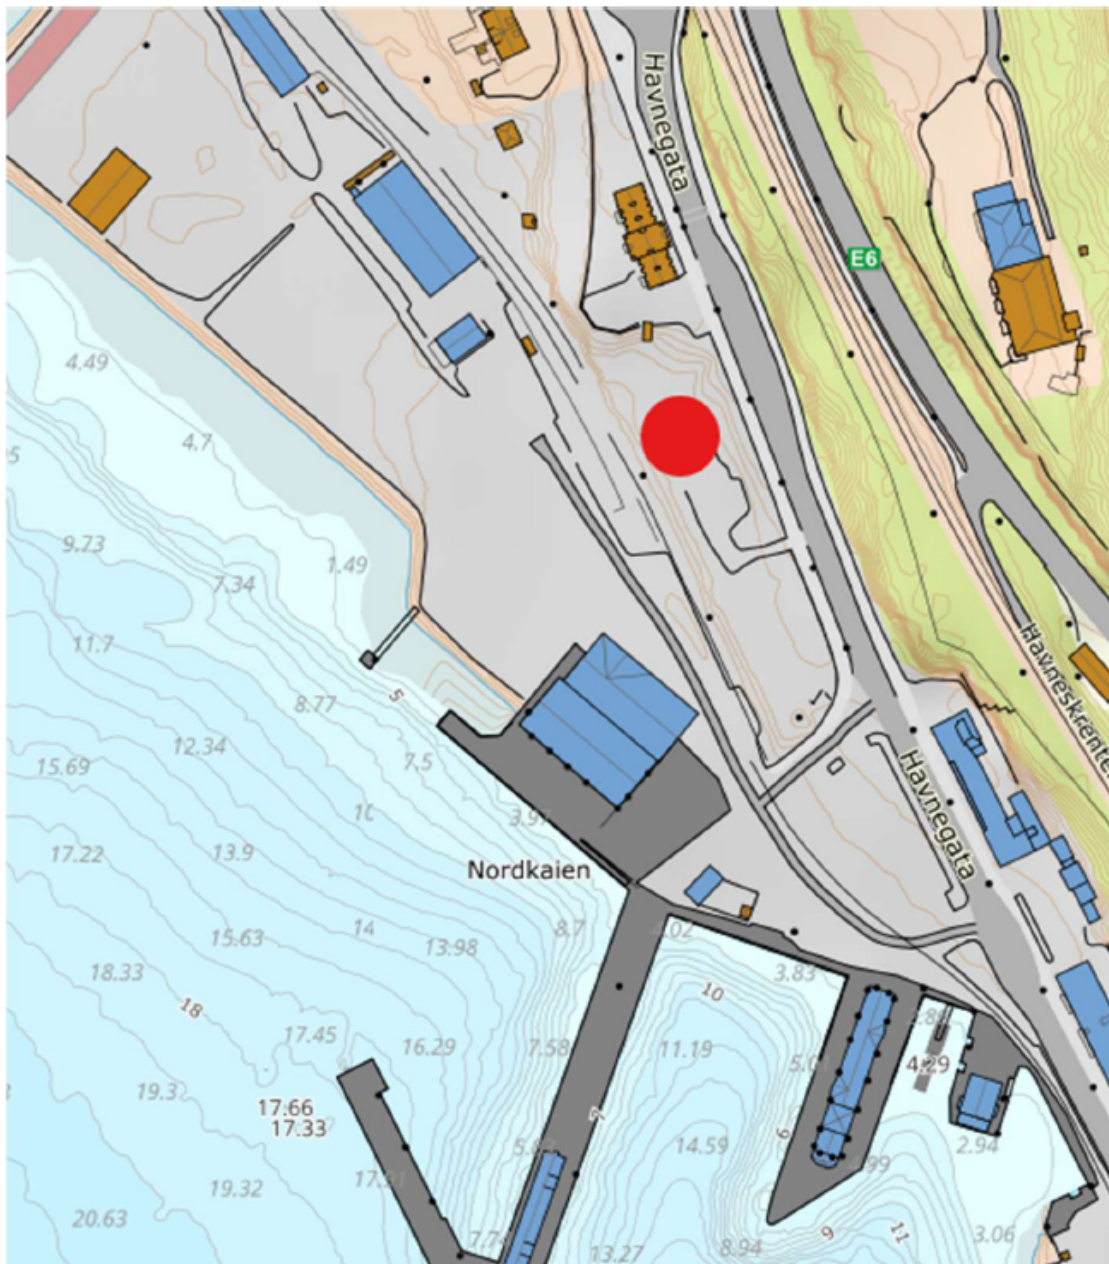

Geografisk plassering av koblingsstasjonen markert med rødt i figuren. Det omsøkte anlegget vil bli bygget nært Cruisekaiaen i Narvik, vist som utstikkeren ved Nordkaiaen. Kilde: Noranett AS sin søknad av 13. april 2026.

[illegible]

Figuren viser tegninger av koblingsanlegget. Kilde: Noranett AS sin søknad av 13. april 2026, vedlegg 3.