



NVE

Dato: 08.07.2025
NVE ref.: 202409616-8

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Østfold Energi

Organisasjonsnummer: 879 904 412

Dato: 08.07.2025

Varighet: 13.02.2045

Referanse: NVE 202409616-8

Kommune(r): Lærdal

Fylke(r): Vestland

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 1. april 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Østfold Energi tillatelse til kraftforbindelse Gravdalen kraftverk—Stuvane kraftverk. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg:

En ca. 15 km lang 66 kV kraftledning Gravdalen kraftverk—Stuvane kraftverk i Lærdal kommune bestående av:

- En ca. 0,9 km lang jordkabel fra Gravdalen kraftverk til Mast 1 i Dyrkollkleivene med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende 3 x 150 mm² Al
- En ca. 1,7 km lang enkeltkurs luftledning fra M1 til M11a i Øyridalen med nominell spenning 66 kV, tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende Feral nr. 95 26/7 og portalmaster i tre med stål- eller limtretraverser, glassisolatorer
- En ca. 1,8 km lang jordkabel fra sørenden av Øyridalen (M11a) til nordenden av Øyridalen (M12) med nominell spenning 66 kV tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende 3 x 150 mm² Al
- En ca. 8,1 kilometer lang enkeltkurs luftledning fra nordenden av Øyridalen (M12) til Mo (M80) med nominell spenning 66 kV, tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende Feral nr. 95 26/7 og portalmaster i tre med stål- eller limtretraverser, glassisolatorer
- En ca. 2,4 km 66 kV jordkabel fra Mo (M80) til Stuvane kraftverk med nominell spenning 66 kV tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende 3 x 150 mm² AL

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kartene merket «Konsesjonsgitt trasé Gravdalen kraftverk—Stuvane kraftverk» vedlagt denne konsesjonen.

Anleggskonsesjon meddelt Gravdalen Kraftverk AS 13. februar 2015, NVE-ref. 200703928-84, bortfaller herved.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder til 13. februar 2045.

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke NVE om å fornye konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen går ut. Hvis konsesjonæren ikke ønsker å fornye konsesjonen, må konsesjonær gi beskjed om dette innen samme frist.

3. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen fem år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Hvis konsesjonær ønsker å fjerne anlegget i løpet av konsesjonens varighet, må det søkes NVE om dette. Anlegget kan ikke fjernes før NVE har gitt nødvendige tillatelser.

6. Endring av konsesjonen

NVE kan fastsette nye konsesjonsvilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

7. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

9. Detaljplan for bygging og riving

Konsesjonær skal utarbeide en detaljplan for anlegget. I detaljplanen skal konsesjonær beskrive alle arealinngrepene og hvordan landskap og miljø skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen. Anlegget skal bygges og drives i henhold til denne planen.

Planen skal utarbeides i samsvar med [NVEs veileder for detaljplan for energianlegg](#). Konsesjonær skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere.

Detaljplanen skal sendes til NVE, og anleggsarbeidet kan ikke starte før planen er godkjent av NVE.

Ut over det som står i veilederen skal planen inneholde følgende:

- a) Hvordan påvirkningen av de to lokalitetene med rik edelløvskog i Råsdalen og Rotaløteigane kan minimeres ved ev. mindre justering av traseen og skånsom skogrydding.
- b) Hvordan vegetasjonsskjermer kan settes igjen for å redusere ledningens visuelle virkninger.
- a) Hvordan hensyn til villreinen kan tas i kalvingstiden.

10. Trasérydding

Det skal gjennomføres begrenset trasérydding i den grad det kan unngås. Dette skal også tilstrebes i kryssingspunkter med vei og merkede turstier og der man eventuelt fra bebyggelse har direkte innsyn. Vegetasjon bør også settes igjen gjentakende ganger gjennom traseen der den krysser gjennom skog, slik at synligheten av traseen også reduseres når man ferdes i selve traseen.

11. Merking for fugl

Det skal vurderes og eventuell gjennomføres avbøtende tiltak for å redusere risikoen for fuglekollisjoner i områder med rikt eller sårbart fugleliv, og spesielt der ledningen går i luftspenn ned til Øyridalen.

Mellom mast 11 og 11a, der ledningen krysser elva Nivla, skal ledningen påmonteres fugleavvisere for å redusere risiko for fuglekollisjoner.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 25. august 2025, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Tor Carlsen
fung. konsesjonsansvarlig

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat


Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg: Kart over konsesjonsgitt trasé Gravdalen kraftverk—Stuvane kraftverk.

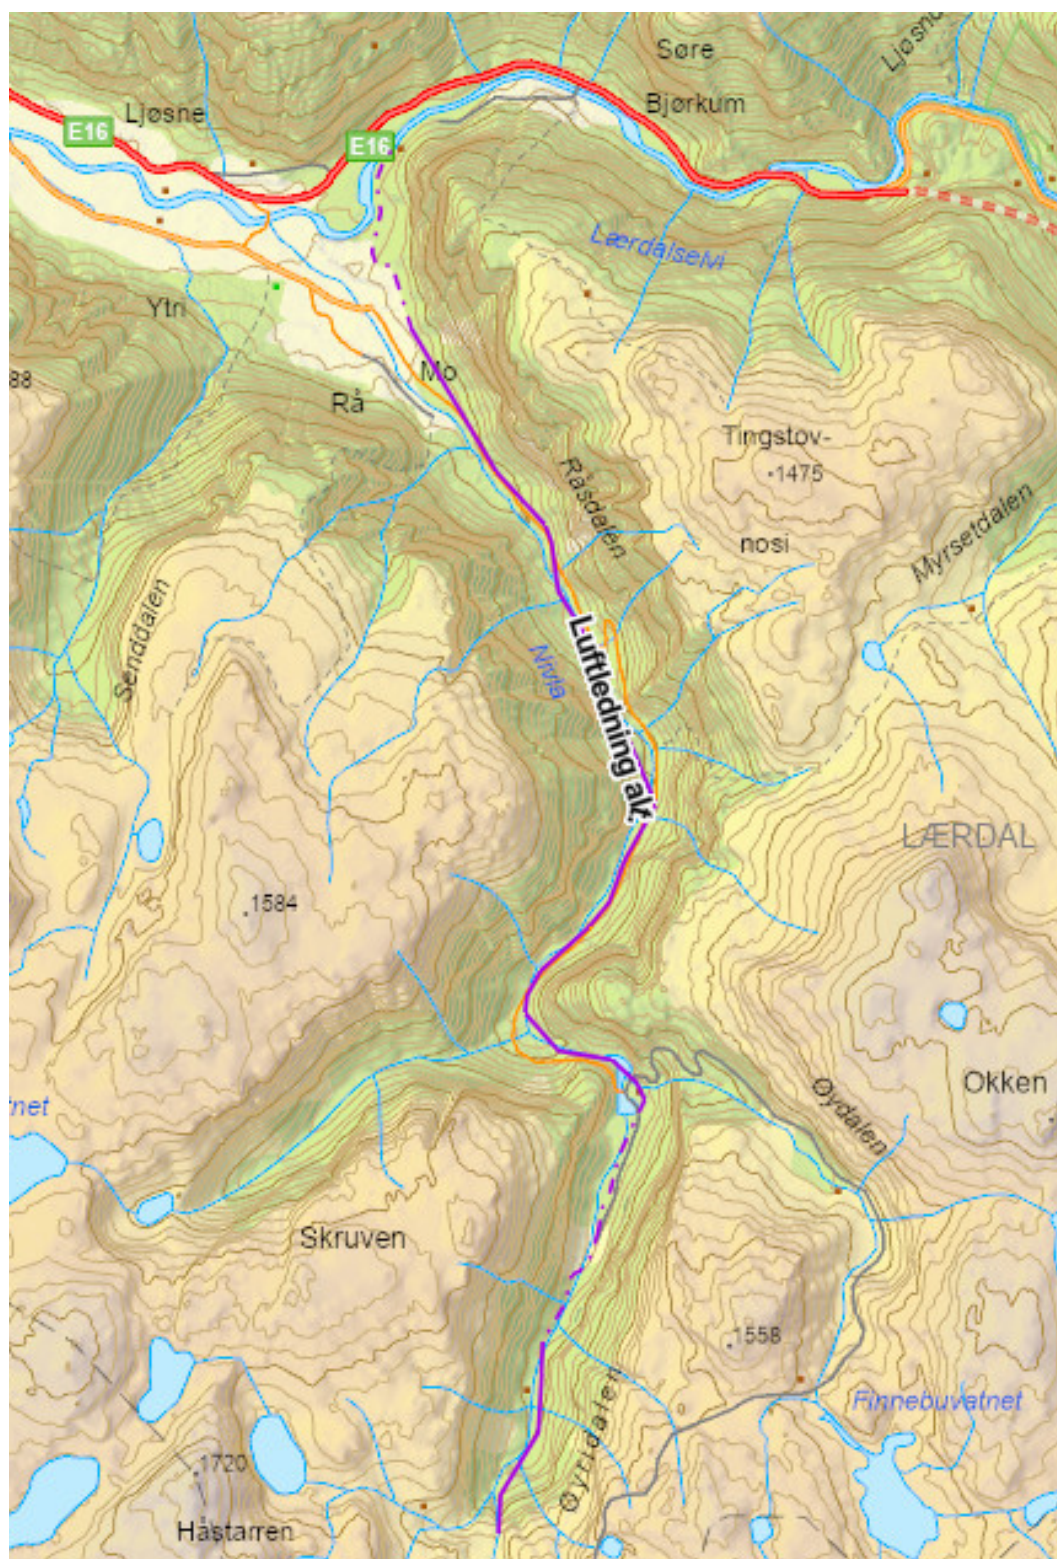


Figur 1: Oversikt over traseen. Stiplet linje lilla strek viser jordkabel og heltrukket lilla strek viser luftledning.
Kilde NVE Atlas.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

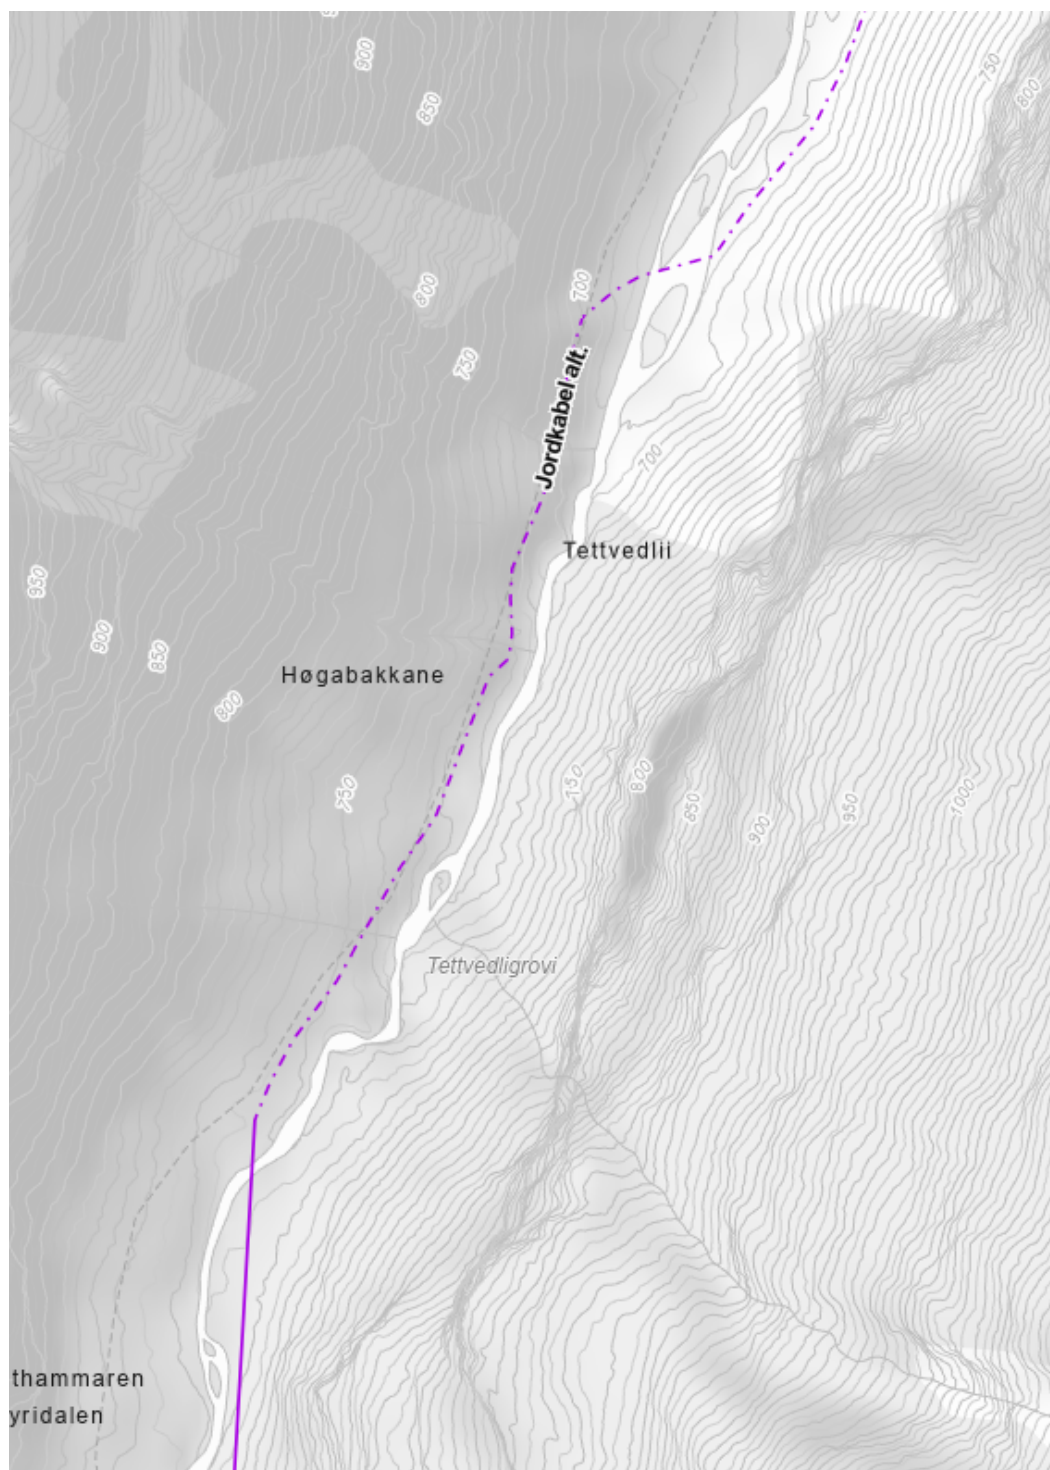


Figur 2: Traseen gjennom Øyridalen. Stiplet linje lilla strek viser jordkabel og heltrukket lilla strek viser luftledning. Kilde NVE Atlas



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

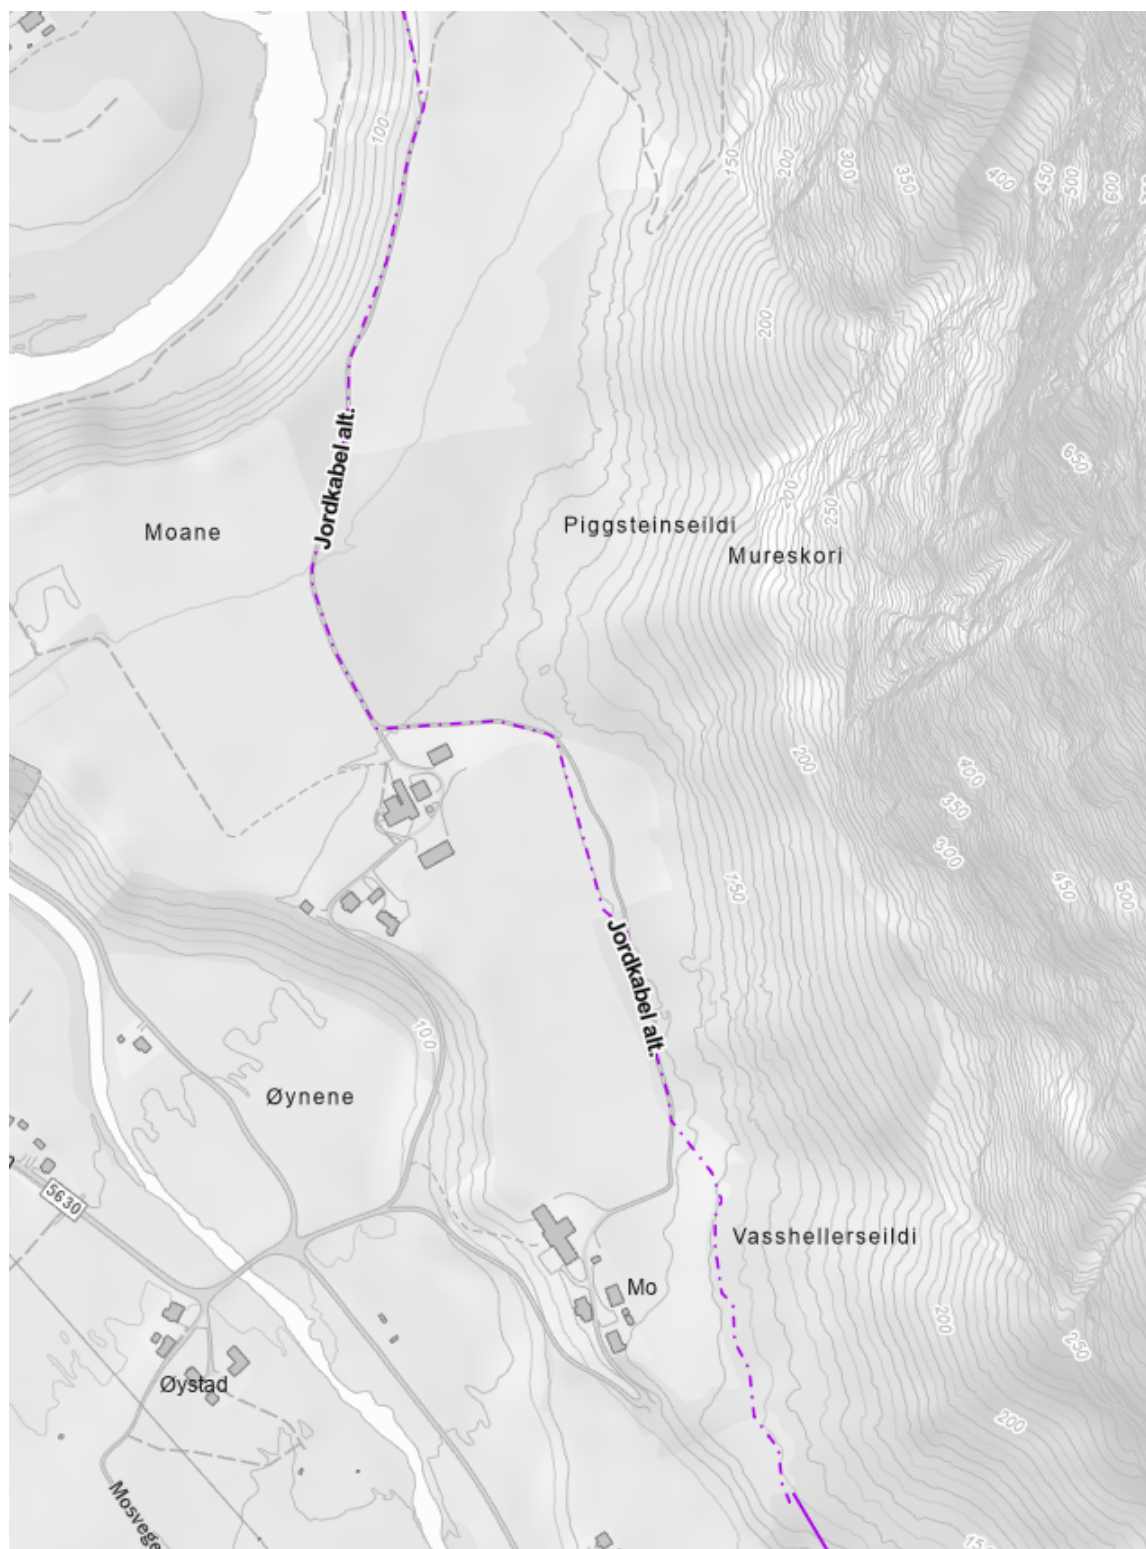

Figur 3: Traseen forbi Mo og Moane. Stiplet linje lilla strek viser jordkabel og heltrukket lilla strek viser luftledning. Kilde NVE Atlas.