



NVE

STATNETT SF
Postboks 4904 Nydalen
0423 OSLO

Vår dato: 15.09.2025

Vår ref.: 202513407-4 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir konsesjon til elektriske anlegg ved Spanne transformatorstasjon på Karmøy

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Statnett SF konsesjon for å bygge, eie og drive et transformeringsanlegg, samt heve vegger på transformatorcellene ved Spanne transformatorstasjon i Karmøy kommune i Rogaland. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/23662/A.

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Statnett til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

Statnett søkte den 17. juni 2025 om å etablere en jordslutningsspole på 66 kV i Spanne transformatorstasjon. Jordslutningsspolen skal plasseres rett øst for eksisterende koblingsanlegg og skal erstatte Fagne Nett sin jordslutningsspole som ligger i transformatorstasjonen. Statnett søker også om å heve veggene på to eldre transformatorceller som står delvis nedsprengt i skrått terreng på stasjonsområdet. Høydene på veggene vil bli ca. 2,5 meter i bakkant og 10 meter i forkant. Arbeidet vil gjøres ved å montere prefabrikkerte betongelementer på eksisterende vegger.

Bakgrunnen for søknaden er å erstatte dagens jordslutningsspole som ikke er i tråd med dagens standard, og bygge høyere vegger rundt transformatorcellene for å oppfylle krav i kraftberedskapsforskriften. Tiltaket er stilt som krav fra NVE med tanke på sikkerhet og beredskap.

Figur 1,2 og 3 viser plasseringen av jordslutningspolen og transformatorcellene.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:


www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971




NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

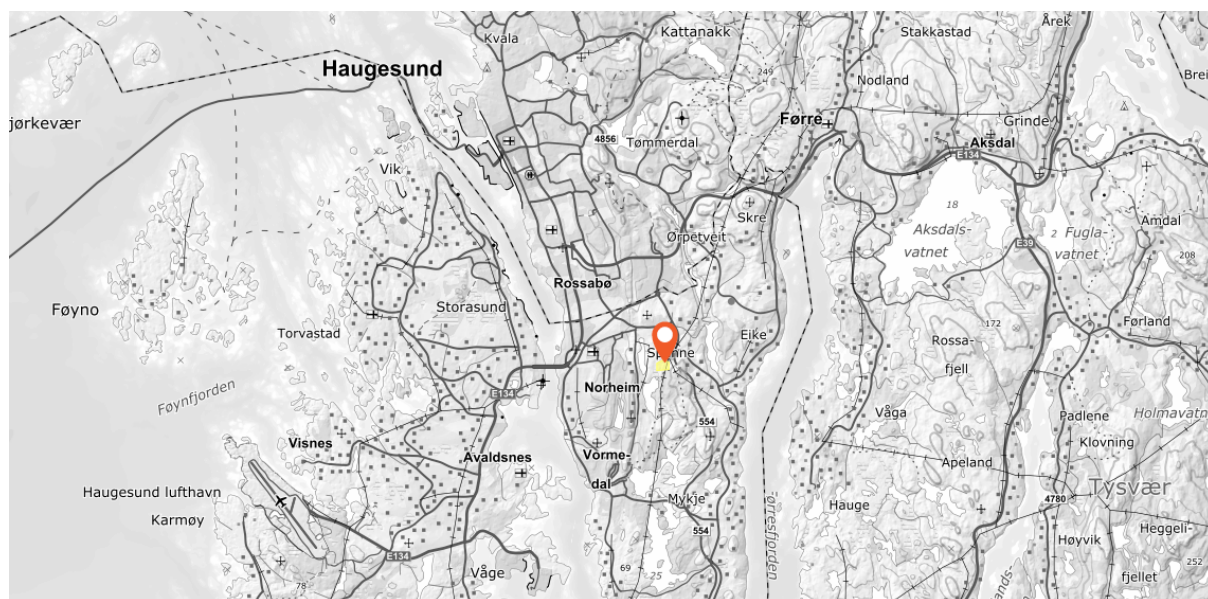

Figur 1 Plassering av omsøkt tiltak i Haugesund-regionen. Kilde: Norgeskart.

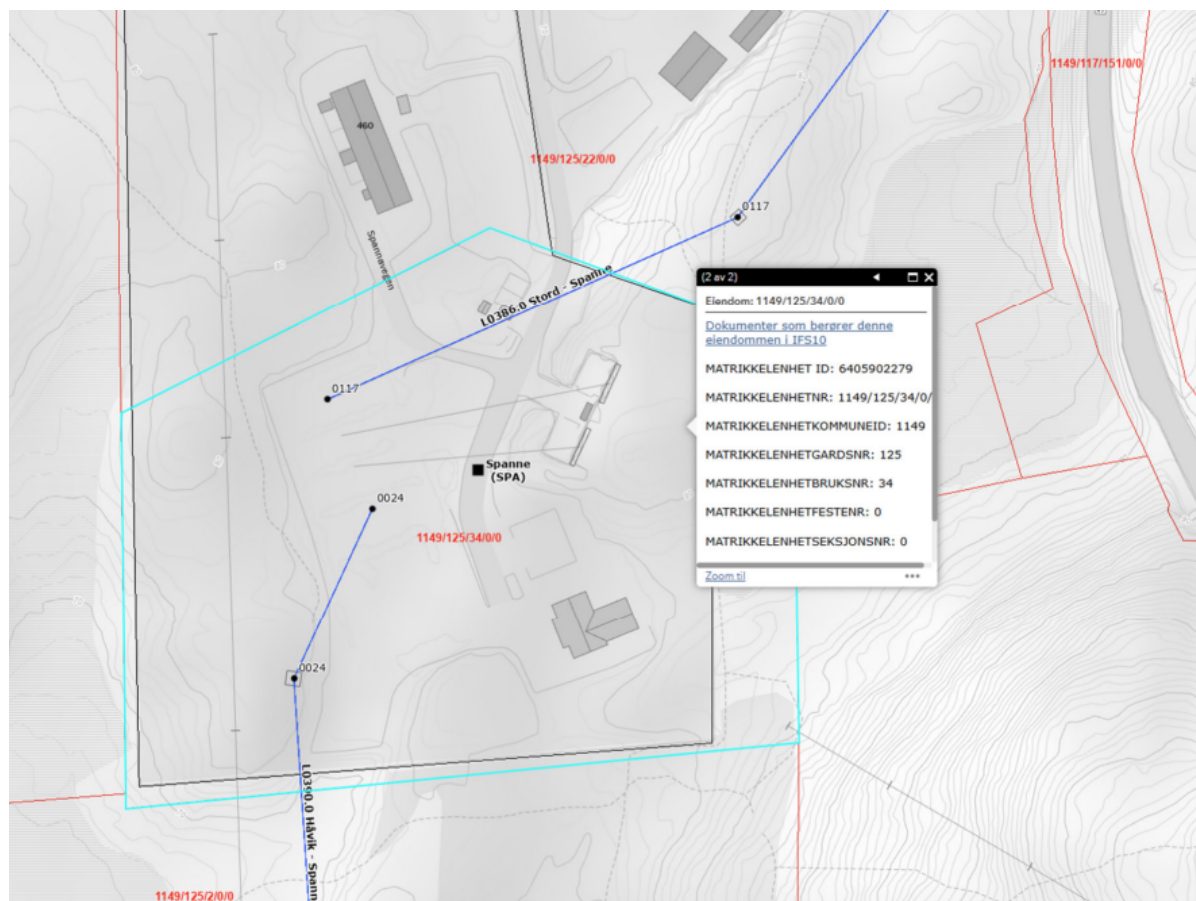


Figur 2: Situasjonsskart med Statnetts inngjerdede eiendom i blått. Den nordlige delen av Spanne transformatorstasjon eies og driftes av Fagne AS. Kilde: Statnetts konsesjonssøknad av 17. juni 2025.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

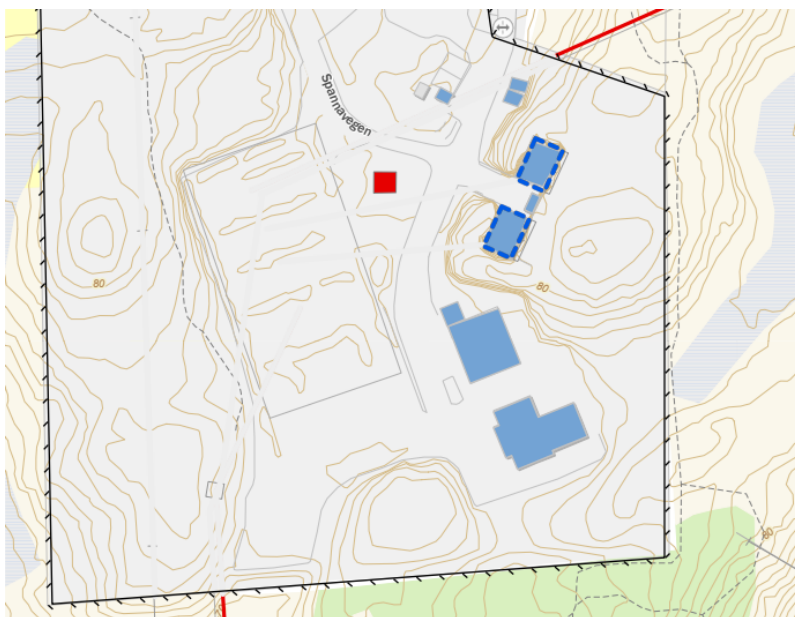

Figur 3 Situasjonsskart viser ny jordslutningsspole i rødt og vegger på transformatorcellene i stiplet blått. Kilde: Statnetts konsesjonssøknad av 17. juni 2025.

NVEs behandling og vurdering av søknaden

På grunn av sakens begrensede omfang, og at det omsøkte tiltaket skal skje inne på eksisterende stasjonsområde, har NVE vurdert at det ikke er nødvendig å sende søknaden på offentlig høring, jf. energiloven § 2-1.

Tiltaket planlegges i sin helhet inne på et stasjonsområde som eies av Statnett, og som NVE tidligere har behandlet og gitt konsesjon til, jf. NVE-ref. 202014937-5. NVE vurderer at det eksisterende stasjonsområdet til Spanne transformatorstasjon ikke har vesentlig verdi for naturmangfold eller andre allmenne og private interesser.

Statnett skriver i søknaden at det vil bli noe støy i anleggsperioden knyttet til grave- og støpearbeid samt pigging av noe fjell. Det vil også være noe transport av materialer inn til anleggsområdet, men kun spredt over noen måneder. Statnett vurderer at arbeidene i liten grad vil merkes av naboer, da nærmeste nabo bor 350 meter fra området. Videre opplyser Statnett at de vil sørge for riktig håndtering av avfall som følge av arbeidet og levere alt av avfall til godkjente mottak. NVE legger til grunn at Statnett oppfyller krav til håndtering av avfall.

På bakgrunn av dette, vurderer NVE at tiltaket ikke vil gi negative virkninger for private eller allmenne interesser.

Konklusjon

NVE mener at fordelene ved det omsøkte tiltaket er større enn ulempene. NVE gir derfor Statnett SF konsesjon etter energiloven for å bygge, eie og drive en ny jordslutningsspole og heve veggene rundt transformatorceller i Spanne transformatorstasjon i Karmøy kommune i Rogaland. Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen, NVE-ref. 202513407-3.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering av grunneiere/rettighetshavere og naboer

NVE ber om at Statnett SF så snart som mulig sender dette brevet til grunneiere/rettighetshavere, naboer og gjenboere. Naboeiendommer er eiendom som har felles grense med den tomt som skal bebygges. Gjenboereiendom forstås som eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Dersom noen av de nevnte mottakerne er representert ved fullmektig, skal også fullmektigen få tilsendt brevet, jf. forvaltningsloven § 12.

NVE ber om at Statnett SF sender en bekreftelse på utsendelsen av brevet med opplysning om dato for utsendelsen.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener det aktuelle bygget faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Torgrim Skogheim
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

STATNETT SF

Kopimottakerliste:

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Karmøy kommune

STATNETT SF - Maria Thoma

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Vest

TELENOR NORGE AS

Grunneiere/rettighetshavere

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.