

BUHEII VINDKRAFT AS  
Torvgaten 7  
4836 ARENDAL

Vår dato: 04.02.2021  
Vår ref.: 201838316-314  
Arkiv: 317  
Deres dato: 16.12.2020  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Maren Elise Rognerud og Magnus Tandberg  
Holth

## Buheii vindkraftverk - godkjenner justeringer av ytre inngrepsgrense og fasadetegninger av driftsbygg og transformatorstasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til detaljplan og miljø-, transport og anleggsplan (MTA) for Buheii vindkraftverk datert 29.08.2018, og NVEs godkjenningsvedtak datert 31.10.2019. Vi viser videre til deres epost datert 15.12.2020 med fasadetegninger av driftsbygg og transformatorstasjon, og epost datert 16.12.2020 med søknad om justeringer av ytre inngrepsgrense (YIG).

### NVEs vedtak

*NVE godkjenner oversendte fasadetegninger av driftsbygg og transformatorstasjon, datert 15.12.2020, for Buheii vindkraftverk.*

*NVE godkjenner justeringene av ytre inngrepsgrense som fremgår av fremlagte søknad, datert 16.12.2020 for Buheii vindkraftverk.*

Vilkår for godkjenningen:

Justeringene må være i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i konsesjonen datert 01.12.2017 og i vedtak om godkjenning av detaljplan og MTA for Buheii vindkraftverk datert 31.10.2019.

Godkjenningen har hjemmel i konsesjonen datert 01.12.2017 post 14 (NVE 201003882-168), og NVEs vedtak av 31.10.2019 som godkjenner detaljplan/MTA for Buheii vindkraftverk (NVE ref:201838316-63).

Vi forutsetter at endringen er avklart med grunneier og eventuelle andre rettighetshavere. Vi ber tiltakshaver orientere grunneiere og rettighetshavere om dette vedtaket med tilhørende klageadgang.




## Bakgrunn

### Fasadetegninger av driftsbygg og transformatorstasjon


I NVEs vedtak av 31.10.2019 som godkjenner detaljplan/MTA er følgende vilkår gitt:

*Dere skal sendes inn detaljerte tegninger som viser disponeringen av arealene på de ulike tomtene. Dette omfatter også fasade-/snitt-tegninger som viser hvordan bygninger/konstruksjoner er plassert, og arealets og bygningenes forhold til terrenget og landskapet omkring. De detaljerte tegningene skal oversendes NVE for godkjenning før arbeidet med opparbeidelsen av tomtene igangsettes.*

I sin e-post til NVE 15.12.2020 har BVAS oversendt fasadetegninger og utomhusplan for transformatorstasjon, og for driftsbygg med lager. I søknaden opplyses det om at driftsbygget er dimensjonert for å kunne ta imot grupper for omvisning på anlegget.

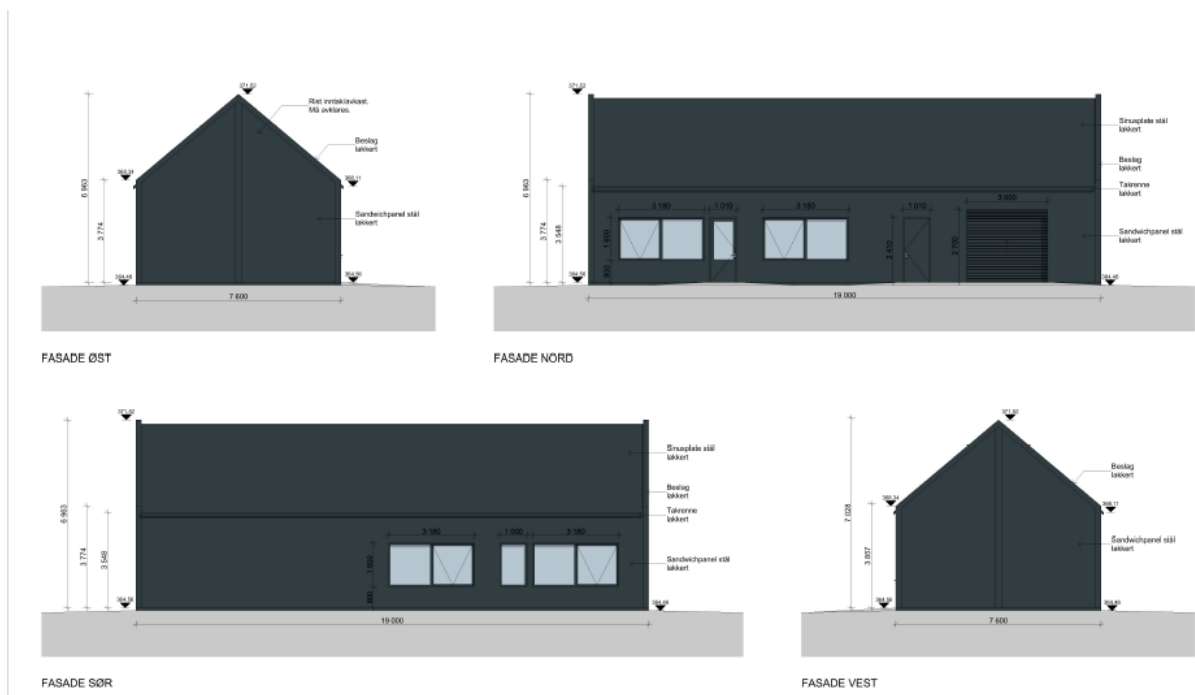

Figur 1: Utklipp fra fasadetegninger for driftsbygg. Komplet versjon er vedlagt.

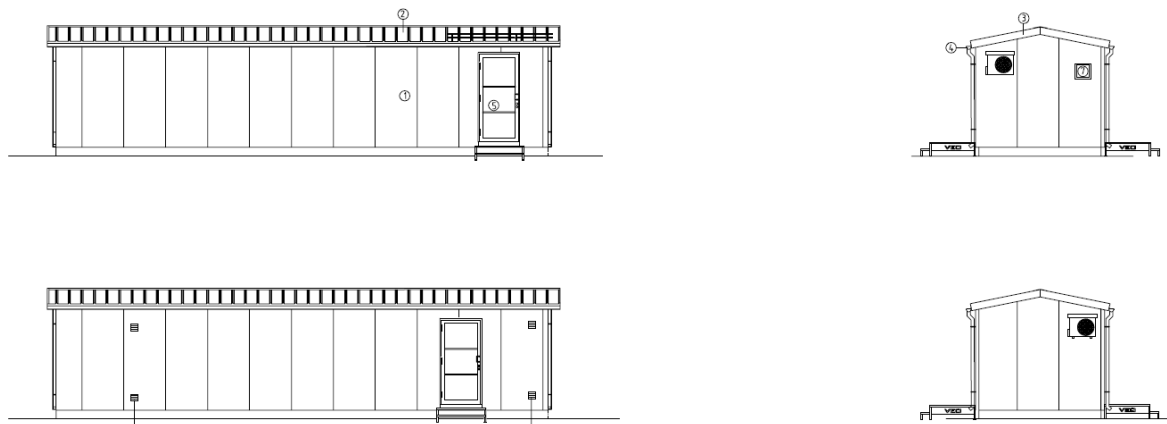

Figur 2: Utklipp fra fasadetegninger for transformatorstasjon. Komplet versjon er vedlagt.




### *Justering av ytre inngrepsgrense*


I sin e-post av 16.12.2020 søker BVAS om justering av YIG på totalt 20 steder. Totalt økes arealet innenfor YIG med cirka 1,1 dekar. Årsakene til justeringsbehovet er flere, men i hovedsak er det på grunn av:

- Valgt turbinleverandør har byttet krantype. Den nye krantypen har lengre bom enn den gamle, og trenger to boomsupports. Gammel krantype hadde bare én. Dette fører til at enkelte boomsupports vil havne utenfor YIG.
- Ved planlagt servicebygg skal det installeres et minirensanlegg for avløpsvann. For å muliggjøre fall fra rensanlegget til egnet resipient er det behov for en justering av YIG.
- Behov for noe ekstra areal for å sikre god istandsetting.
- Behov for justering av YIG for opprydning av sprengstein på avveie.

I søknaden står det at justeringene ikke berører registrerte kulturminner, verdifulle naturtyper eller truede arter.

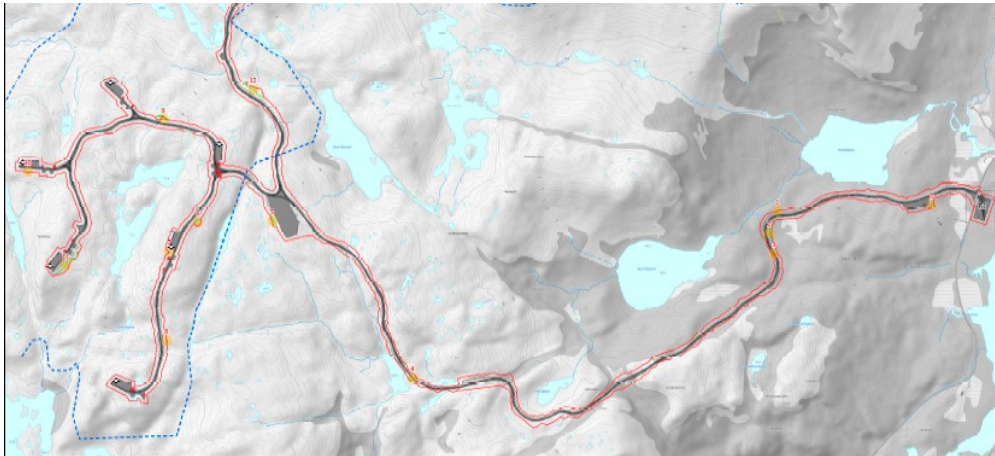

**Figur 3: Nordlig klynge - Omsøkte justeringer markert med gult (kommer tydeligere frem i vedlegg)**

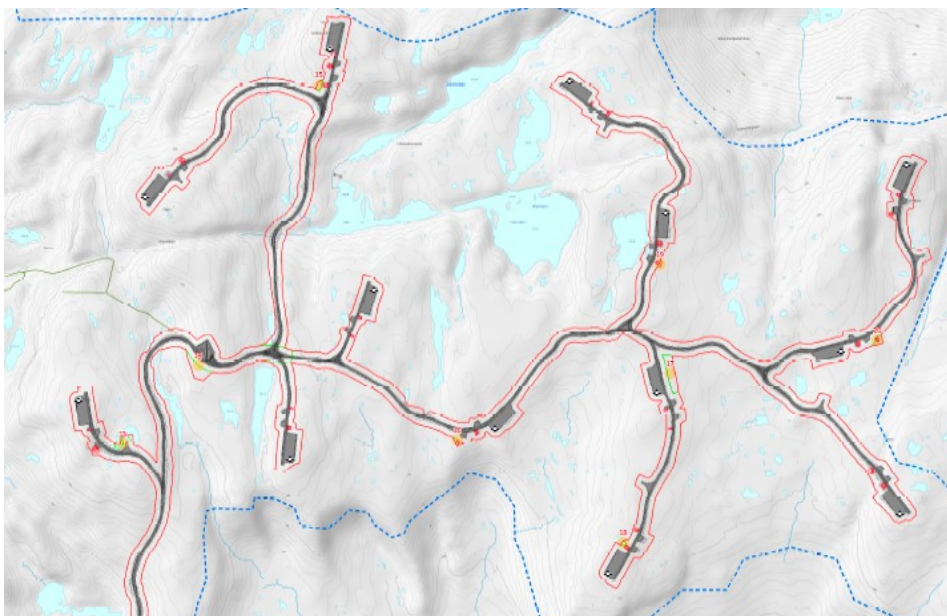



Figur 4: Sørlig klynge - Omsøkte justeringer markert med gult (kommer tydeligere frem i vedlegg)

## Høring

NVE vurderer omsøkte justeringer av YIG som små og uten nye konsekvenser i forhold til det som tidligere er vurdert. Fasadetegninger og utomhusplaner for driftsbygg og transformatorstasjonen er i tråd med beskrivelser gitt i godkjent detaljplan/MTA. NVE vurderer saken som tilstrekkelig opplyst til at den kan behandles uten høring.

Kvinesdal og Sirdal kommuner, Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder orienteres med kopi av vedtaket.


## NVEs vurdering

### *Fasadetegninger av driftsbygg og transformatorstasjon*

Etter NVEs vurdering er oversendte planer for driftsbygning og transformatorstasjon i tråd med godkjent detaljplan/MTA for Buheii vindkraftverk, og godkjenningsvedtak av 31.10.2019.

Driftsbyggets plassering er godt tilpasset i omkringliggende terreng, ved at det plasseres inn mot sørlig skjæring ved Massetak M2. Driftsbygget blir på denne måten relativt lite fremtredende i terrenget. Resterende del av massetaket skal istandsettes rundt bygningen. Driftsbyggets plassering er vist i figur 5.

Transformatorstasjonen og driftsbygget planlegges i gråfarger som ikke stikker seg ut eller som gir sterke kontraster mot omkringliggende terreng. NVE vurderer at byggene er tilpasset terrenget på en god måte og har ellers ingen merknader til planene for driftsbygget eller transformatorstasjonen.

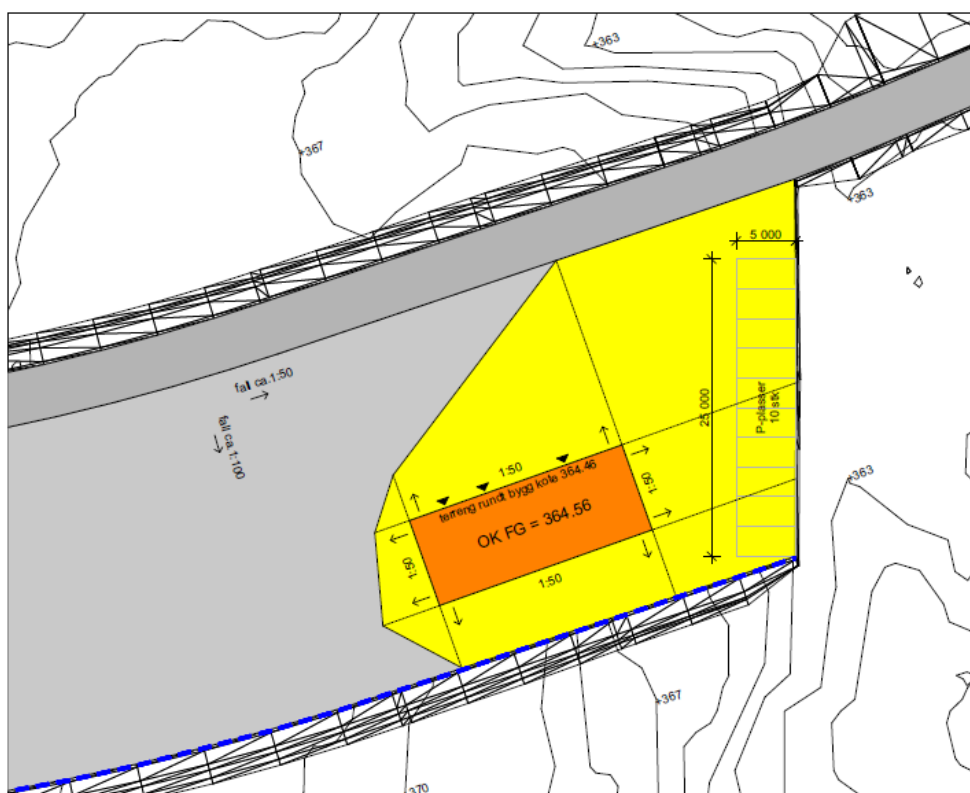

Figur 5: Utklipp fra søknad: utomhusplan for driftsbygg. Oransje: driftsbygg, gult: opparbeidet areal rundt bygg, grått: vei og istandsatt massetak. På sørsiden av bygget er det en skjæring i fjellet.



### *Justering av ytre inngrepsgrense*

I sin søknad betegner BVAS omsøkte justeringer som små, og konsekvenser av disse som marginale. NVE er enige i denne vurderingen og mener det er positivt at BVAS forholder seg til begrensningene YIG gir. Listen med steder der grensen er brutt er oversiktlig.

Etter NVEs vurdering vil justeringen av YIG ikke ha andre landskap- eller miljømessige konsekvenser enn tidligere godkjent løsning (jf. vedtak datert 31.10.2019). Justeringene er så marginale at tidligere vedtak om godkjenning er dekkende, og vi har for øvrig ingen merknader til justeringene.

I NVEs vedtak av 31.10.2019, som godkjenner detaljplan/MTA for Buheii vindkraftverk står følgende vilkår:

*Dersom dere avdekker avvik (fra detaljplan/MTA) som har medført, eller kan medføre betydelig skade på miljøet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVE. Rapporteringen skal inneholde informasjon om hvilke tiltak som er, eller som vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelser og redusere mulige skader.*

Enkelte av YIG-justeringene som beskrives av søknad av 16.12.2021 er nødvendig på grunn av sprengstein på avveie. NVE oppfatter dette som avvik fra detaljplan/MTA. For at nevnte vilkår skal utløses må avvikene ha medført eller kunne medføre betydelig skade på miljøet. Etter NVEs vurdering er ikke dette tilfelle for disse avvikene. Istandsetting kan bli vurdert ved stedlig inspeksjon, og avvikene lukkes med dette.

NVE legger til grunn at arbeidene skal gjennomføres i tråd med prinsipper for terrenntilpassing og istandsetting som tidligere er godkjent av NVE.

NVE konstaterer at de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert i konsesjonsbehandlingen og konsesjonsvedtak av 01.12.2017, og i vedtak av 31.10.2019 «Godkjenning av detaljplan og MTA». Tiltaket berører ikke naturmangfold utover dette. Det er derfor ikke gjort nye vurderinger etter naturmangfoldloven kapittel II i dette vedtaket.

### **Klageadgang**

Vedtaket kan påklages, se informasjon om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen  
direktør

Øyvind Leirset  
seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*



Kopi til:

AGDER FYLKESKOMMUNE  
BUHEII VINDKRAFT AS v/Leon Notkevich  
KVINESDAL KOMMUNE  
Multiconsult AS v/Kjetil Mork  
NORDISK VINDKRAFT NORGE AS v/Gudmund S. Sydness  
RISA AS v/Nils Arne Stueli  
Sirdal kommune  
STATSFORVALTEREN I AGDER

Vedlegg:

- 1\_driftsbygg\_fasade
- 2\_driftsbygg\_snitt
- 3\_driftsbygg\_utenomhusplan
- 4\_transformatorstasjon Buheii\_fasade
- 5\_transformatorstasjon Buheii\_utenomhusplan
- 6\_YIG\_Buheii nord
- 7\_YIG\_Buheii sør
- 8\_SøknadYIG\_Epost



## Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: <a href="mailto:nve@nve.no">nve@nve.no</a> . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: Skrive hvilket vedtak du klager på. Skrive hvilket resultat du ønsker. Opplyse om du klager innenfor fristen. Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

*Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.*