



NVE

MOWI ASA
Sandviksbodene 77A/B
5035 BERGEN

Vår dato: 16.01.2026
Vår ref.: 202515991-10 Oppgis ved henvendelse
Deres ref.:

Saksbehandler: Sofie Moe Knudsen
smk@nve.no / 22 95 90 43

NVE gir tillatelse til landstrømanlegg til oppdrettsanlegget Slåttenes i Kvinnherad kommune

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt MOWI ASA konsesjon for å bygge, eie og drive en 22 kV sjøkabel på om lag 450 meter. NVE gir også konsesjon til en 22/0,4 kV transformator med ytelse 2,5 MVA på oppdrettsanlegget. Anlegget ligger i Kvinnherad kommune i Vestland. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse (anleggskonsesjonen).

Dokumentene er også å finne på www.nve.no/25831/A

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt MOWI til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

MOWI sendte den 31. juli 2025 søknad om anleggskonsesjon for nødvendige elektriske anlegg for Slåttenes oppdrettsanlegg i Kvinnherad kommune. Søknaden ble deretter oppdatert flere ganger, før endelig versjon forelå den 6. november 2025.

MOWI søker om å legge en om lag 450 meter lang 22 kV sjøkabel fra tilknytningspunkt på land ved Slåtteneset og ut til oppdrettsanlegget. Kabelen vil bli trukket i PE rør fram til flåten, og vil ligge i sjøen den siste biten inn mot flåten. Kabelen skal tilknyttes i en skjot eller en mast på et tilkoblingspunkt som er plassert omtrent 30 meter inn på land, som eies og driftes av områdekonsesjonær BKK. I tillegg søker MOWI om konsesjon for elektrisk anlegg på oppdrettsanlegget. De søker om å etablere en transformator med ytelse 2,5 MVA og omsetning 22/0,4 kV. Kart over tiltaket er vist på neste side.

Bakgrunnen for søknaden er at MOWI skal utvide oppdrettsanlegget og har behov for økt effekt. Det er derfor nødvendig å erstatte eksisterende 1 kV anlegg med nytt 22 kV anlegg.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971




NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat



Figur 1: Oversiktskart over området. Rød pil viser til Matresfjorden der oppdrettsanlegget er lokalisert. Kilde: MOWI sin søknad.

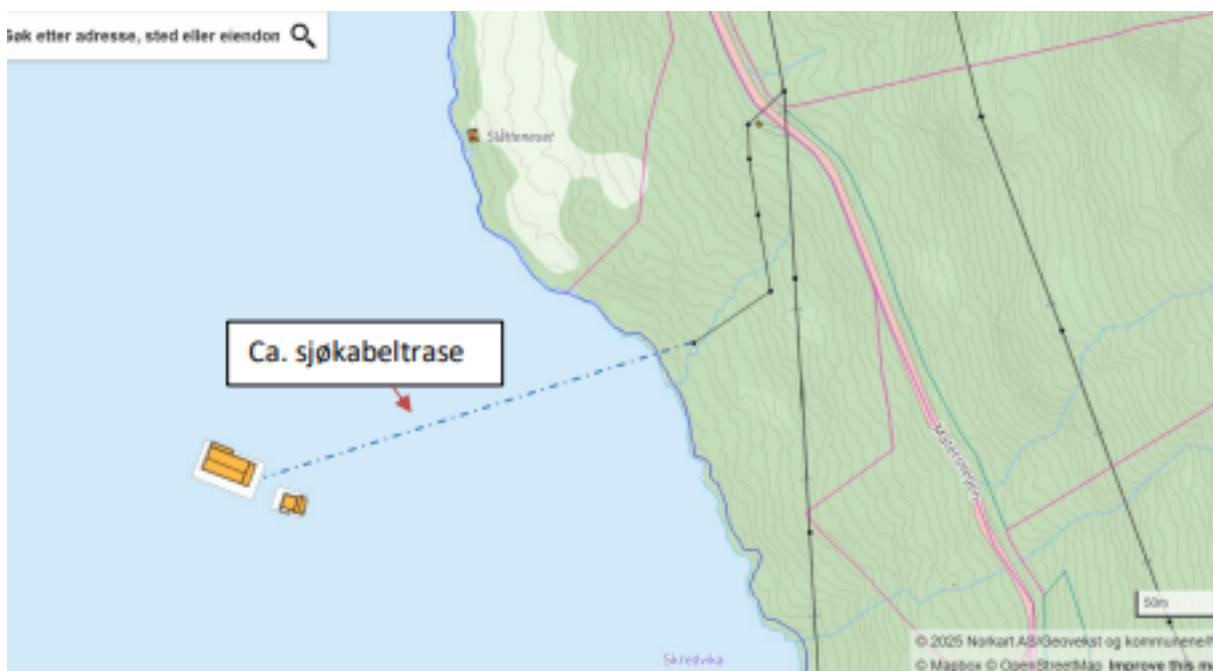

Figur 2: Kart over plassering av oppdrettsanlegget. Planlagt kabeltrase for tilknytning til overliggende nett vist med blå, stiplet linje. Kilde: MOWI sin søknad.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVEs behandling av søknaden

NVE behandler konsesjonssøknaden etter energiloven. NVE vurderer virkningene for naturmangfoldloven § 8 til 12. Tiltaket må også avklares etter andre sektorlover som kulturminneloven og havne- og farvannsloven.

MOWI søkte 14. juni 2024 Vestland fylkeskommune om utvidelse av oppdrettsanlegget. Søknaden ble kunngjort etter retningslinjene og lå ute til offentlig ettersyn. MOWI fikk den 27. februar 2025 nødvendig tillatelse til utvidelse fra Vestland fylkeskommune.

MOWI søkte Kvinnherad kommune den 31. desember 2024 om tillatelse etter havne- og farvannsloven om etablering av 22 kV sjøkabel ut til oppdrettsanlegget. Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 14 andre ledd, ga Kvinnherad kommune den 12. februar 2025 tillatelse til legging av sjøkabel. NVE understreker at sjøkabelen også trenger tillatelse etter energiloven før den kan etableres, og det er konsesjonæren som har ansvar for å sikre at alle relevante tillatelser og forskrifter overholdes i samsvar med gjeldende regelverk.

På grunn av tidligere søknad og høring om utvidelse av oppdrettsanlegget, kommunen sin behandling av søknad om sjøkabel, og sakens begrensede omfang, har ikke NVE sendt søknaden på offentlig høring, jf. energiloven § 2-2.

MOWI har innhentet forhåndsuttalelser. Basert på NVEs gjennomgang fremstår det som om uttalelsene er knyttet til søknaden om utvidelse av oppdrettsanlegget, men vi vurderer at uttalelsene også er relevante for vurdering av utlegging av sjøkabel til oppdrettsanlegget. Det er innhentet uttalelser fra Vestland fylkeskommune, Kvinnherad kommune, Fiskeridirektoratet og Kystverket. Uttalelsene er kort oppsummert under.

Vestland fylkeskommune (27.02.2025) gir tillatelse til økt arealbruk i anlegg for oppdrett på lokalitet 28096 Slåttenes i Kvinnherad kommune. Fylkeskommunen har vurdert søknaden med hensyn til biologisk mangfold, forurensning av det ytre miljøet og økologiske effekter, og konkluderer med at den samlede belastning for naturmiljøet i området blir uendret. Fylkeskommunen har også gjort en avveining av arealinteresser. Fylkeskommunen skriver at det ikke foreligger informasjon om at tiltaket er i strid med vedtatt vernetiltak etter kulturminnelova, men at man likevel ikke kan se bort fra at det finnes kulturminner i området, og fylkeskommunen viser til kulturminneloven og meldeplikten.

Kvinnherad kommune (12.02.2025) gir tillatelse til legging av strømkabel etter havne- og farvannsloven i samsvar med MOWI sin søknad. Kommunen har satt vilkår om det må sendes melding til kartverket når sjøkabelen er lagt, der tiltaket er tegnet inn og nøyaktig posisjon er oppgitt i WGS84.

Fiskeridirektoratet (27.11.2024) skriver at det er registret et felt for aktive fiskeredskap/rekefelt i Matersfjorden. Feltet blir lite brukt til reketrålning i dag, og fiske etter sjøkreps med teinefiske har i stor grad tatt over. Ved siden av dette blir det fisket med garn og line, med et stort innslag av fritidsfiskere som deltar. Tidvis er det også fiske med snurpenot etter makrell og brisling innenfor sesong for disse fiskeriene. Fiskeridirektoratet kan ikke se at utvidelse av anlegget vil medføre vesentlig økt konfliktpotensial med fiskeriinteresser.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Kystverket (13.10.2023) har vurdert søknad om mindre arealendringer på lokalitet 28096 Slåttenes, og kommet frem til at de omsøkte endringene ikke utløser behov for ny tillatelse etter havne- og farvannsloven. De forutsetter at ny arealbruk meldes inn til EFS/Kartverket og at det oppdateres i akvakulturregisteret.

NVEs vurdering av søknaden

Konsesjonsbehandling etter energiloven innebærer en konkret vurdering av de fordeler og ulemper tiltaket har for samfunnet som helhet. NVE gir konsesjon til anlegg som anses som samfunnsmessig rasjonelle. Det vil si at de positive konsekvensene av tiltaket må være større enn de negative. Vurderingen av om det skal gis konsesjon til et omsøkt tiltak er en faglig skjønnsvurdering.

Kunnskapsgrunnlaget i saken består av konsesjonssøknaden med tilhørende vedlegg, inkludert en vurdering av behov for konsekvensutredning i forbindelse med søknad om utvidelse av anlegget fra Aqua kompetanse. I tillegg har NVE foretatt søk i relevante fagdatabaser som Miljødirektoratets Naturbase, Fiskeridirektoratets Yggdrasil, Artsdatabankens Artskart og NVE Atlas for å se om det foreligger ny informasjon om området.

NVE vurderer at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å fatte et konsesjonsvedtak i denne saken.

I det videre vil NVE redegjøre for vår vurdering av anlegget MOWI har søkt om konsesjon for. MOWI har vurdert at det er behov for økt effekt som følge av utvidelse av oppdrettsanlegget. NVE legger dette til grunn for vår vurdering av søknaden, og gjør ingen videre vurdering av behovet for tiltaket.

Områdekonsesjonærs leveringsplikt

I Norge er nettselskaper gitt en tillatelse, en områdekonsesjon, til å bygge og drive elektrisk fordelingsnett med spenning opp til og med 22 kV innenfor et avgrenset område. Nettselskaper med områdekonsesjon har en plikt til å forsyne alle kundene i sitt konsesjonsområde med elektrisk energi. Denne leveringsplikten er nærmere beskrevet i energiloven § 3-3:


«Den som gis områdekonsesjon etter § 3-2, skal levere elektrisk energi til alle kunder innenfor det geografiske området konsesjonen gjelder for.»

BKK har områdekonsesjon der oppdrettsanlegget ligger. Leveringsplikten pålegger BKK å bygge seg frem til kunden. For flytende anlegg har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fastsatt en praksis om at områdekonsesjonær ikke plikter å bygge og drive elektriske anlegg helt frem til flytende installasjoner. Områdekonsesjonær kan velge å ta på seg denne oppgaven, men er ikke pålagt å gjøre det. Områdekonsesjonær er imidlertid pliktig å gi tilknytning i, eller bygge seg frem til et hensiktsmessig sted, i nærheten av sjøen. Grensesnittet mot BKK vil bli i en skjøt eller mast ca. 30 meter inn på land, se kart under.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

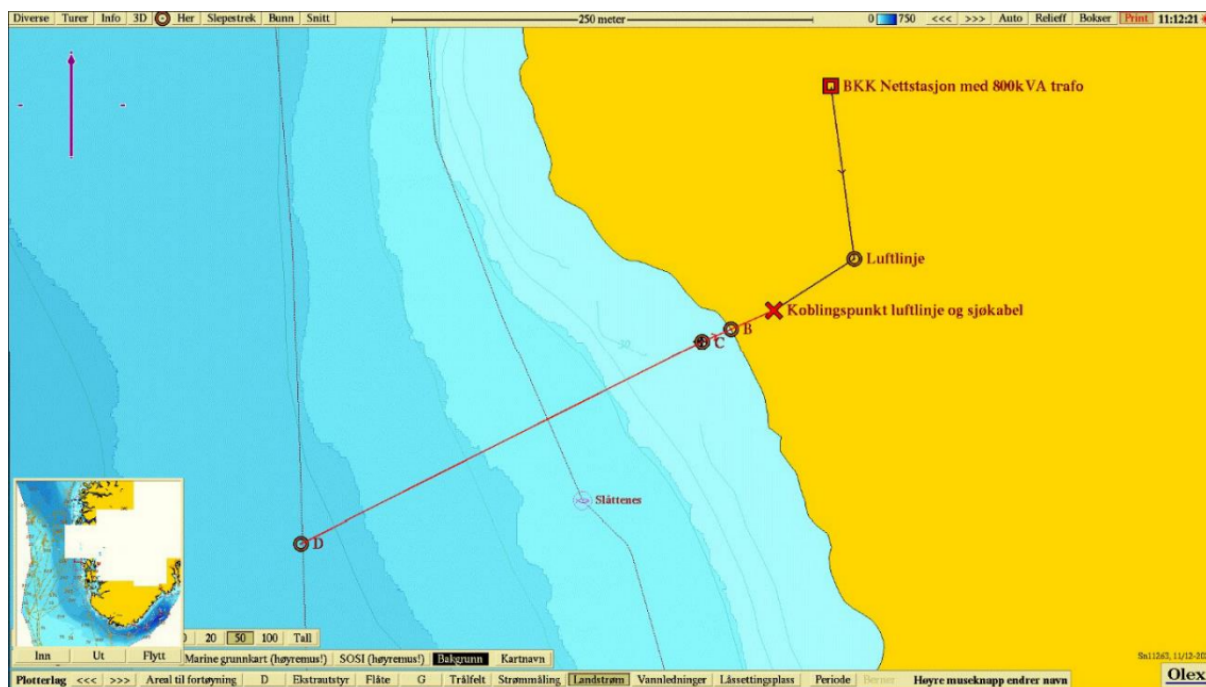

Figur 3: Planlagt tilknytning til overliggende nett i tilkoblingspunkt ca. 30 meter inne på land. Kilde: MOWI sin søknad.

BKK vil ha mulighet til å koble ut de elektriske anleggene ved behov. NVE vurderer det omsøkte grensesnittet som akseptabelt.

Fiskeriinteresser

Det er ikke registrert fiskeriinteresser langs den omsøkte sjøkabeltraseen, men det er registrert fiskeriaktiviteter i områder i nærheten. Oppdrettsanlegget ligger tett inntil et rekefelt, og omtrent 50 meter unna anlegget er det et registrert fiskefelt med passive redskap. Dette er fiske etter sjøkreps med teiner, og det står beskrevet i Fiskeridirektoratets database at fiske etter sjøkreps i stor grad har overtatt for tråling etter reke som var mer vanlig tidligere. Selv om det ikke er registrert fiskeriinteresser langs sjøkabeltraseen, bemerkes det videre at legging av sjøkabler kan utgjøre en viss risiko for at fiskeriredskaper kan komme i berøring med sjøkabler.

Naturmangfold

I henhold til naturmangfoldloven § 7, plikter NVE å legge til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når det skal vurderes om det skal gis konsesjon.

MOWI skriver i søknaden at tiltaket i hovedsak vil bestå av erstatning/utskiftning av eksisterende utstyr og vil i liten grad medføre direkte nye inngrep. De skriver at tiltaket anses å ha liten virkning på naturverdier.

Den planlagte sjøkabeltraseen ligger utenfor registrerte gytefelt. Omtrent 1 km nord for traseen er det registrert et gyteområde for torsk og hyse. NVE vurderer at sjøkabelen, gitt avstanden til gytefeltene, ikke vil påvirke gyteaktiviteten til torsk eller hyse i verken anleggsfasen eller driftsfasen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Det finnes ingen registreringer av verdifulle naturtyper, funksjonsområder eller arter av stor eller særlig stor forvaltningsinteresse som vil bli vesentlig berørt av tiltaket i sjø. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det kan finnes andre relevante uregistrerte arter eller naturtyper langsmed traseen. Langs kabeltraseen som går omtrent 30 meter inn på land, er det heller ikke registrert verdifulle naturtyper eller arter av forvaltningsinteresse.

Å legge ut sjøkabler kan potensielt gi skade på enkelte arter og naturtyper, enten som følge av direkte kontakt eller indirekte som følge av slamming ved oppvirvling av sedimenter. NVE vurderer imidlertid at sjøkabelen det er søkt om er et forholdsvis lite arealinngrep, påvirker bunnforholdene i liten grad, og skal legges i samme trase som den eksisterende 1 kV kabelen som skal erstattes. NVE vil stille vilkår om at anleggsarbeidet gjennomføres på en så skånsom måte som mulig for å begrense virkningene av tiltaket på det marine miljøet.

NVE forutsetter at tiltakshaver gjør seg kjent med kravene i energilovforskriften § 3-7. Kravene går på at konsesjonær må sørge for at det innføres og praktiseres internkontroll for krav til miljø og landskap, og skal blant annet inneholde relevant dokumentasjon på at anlegget er bygget og drives i tråd med konsesjonen.

NVE har vurdert søknaden etter naturmangfoldloven §§ 8 til 12. NVE vurderer at den samlede dokumentasjonen som foreligger gir tilstrekkelig grunnlag for å drøfte og vurdere effekten tiltaket har på naturmangfoldet ut fra sakens omfang og risiko for skade, jf. naturmangfoldloven § 8. NVE mener derfor at føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 er ivarettatt i denne saken. NVE mener tiltakets virkninger på den samlede belastningen på naturmangfoldet er begrenset etter naturmangfoldloven § 10, gitt vilkårene nevnt over. NVE viser videre til våre vurderinger ovenfor og mener derfor at naturmangfoldloven §§ 11 og 12 er hensyntatt.

Kulturminner

Det er ingen registrerte kulturminner i tiltaksområdet, verken i traseen på land eller i sjø. Kabelen skal legges over en kort strekning på omtrent 450 meter, i en eksisterende trase der 1 kV kabelen som skal erstattes ligger i dag.

NVE legger til grunn at tiltaket har små virkninger for kjente kulturminner. Vi minner for ordens skyld om at dersom det skulle avdekkes automatisk fredete kulturminner under anleggsarbeidet, må arbeidene stanses og kulturminnemyndighetene varsles, jf. kulturminneloven § 8.

Konklusjon

NVE mener at fordelene ved det omsøkte tiltaket er større enn ulempene. NVE gir derfor MOWI konsesjon etter energiloven for å bygge, eie og drive en om lag 450 meter lang sjøkabel og en 22 kV transformatorstasjon. Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen, NVE-ref. 202515991-9.

NVE bemerker at MOWI er ansvarlig for å følge vilkårene satt i anleggskonsesjonen. For å redusere negative virkninger i anleggsfasen, stiller NVE følgende vilkår:

- Entreprenør skal gjøres kjent med dette vedtaket. Entreprenør, kommunen, grunneiere, NVEs miljøtilsyn og andre rettighetshavere skal orienteres når anleggsarbeidet starter.
- Anleggsarbeidene skal gjennomføres på en så skånsom måte som mulig for å begrense påvirkningen på omkringliggende miljø.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- Dersom det avdekkes avvik som har medført, eller kan medføre betydelig skade på miljøet, skal det umiddelbart rapporteres til NVEs miljøtilsyn. Rapporteringen må også angi hvilke tiltak som er, eller vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelse og avbøte mulige skader.
- NVE kan følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10. Utgifter til tilsyn dekkes av konsesjonæren.
- Konsesjonær skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene, som skal være ferdig senest ett år etter at anlegget er satt i drift.
- Anlegget skal holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til denne tillatelsen og eventuelle andre vilkår/planer.

Orientering av grunneiere/rettighetshavere og naboer

NVE ber om at MOWI så snart som mulig sender dette brevet til grunneiere/rettighetshavere, naboer og gjenboere. Naboeiendommer er eiendom som har felles grense med den tomt som skal bebygges. Gjenboereiendom forstås som eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Dersom noen av de nevnte mottakerne er representert ved fullmektig, skal også fullmektigen få tilsendt brevet, jf. forvaltningsloven § 12.

NVE ber om at MOWI sender en bekreftelse på utsendelsen av brevet med opplysning om dato for utsendelsen.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener det aktuelle bygget faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Sofie Moe Knudsen
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Mottakerliste:

MOWI ASA

Kopimottakerliste:

KVINNHHERAD KOMMUNE

BKK AS

Kystverket

Fiskeridirektoratet

FISKEBÅT

Fiskerlaget Sør

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

VESTLAND FYLKESKOMMUNE

STIFTELSEN MUSEUM VEST

MOWI ASA - Åsmund Femsteinevik

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.