

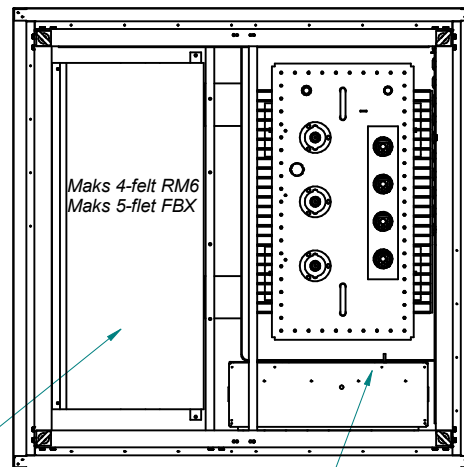


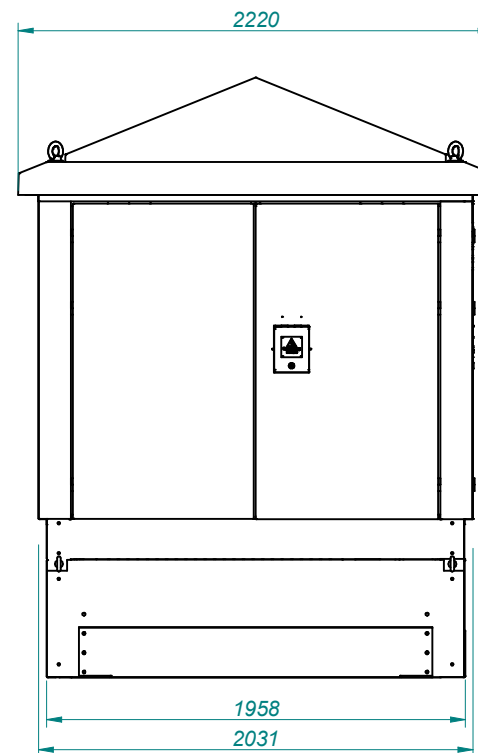

Festeøre Transport

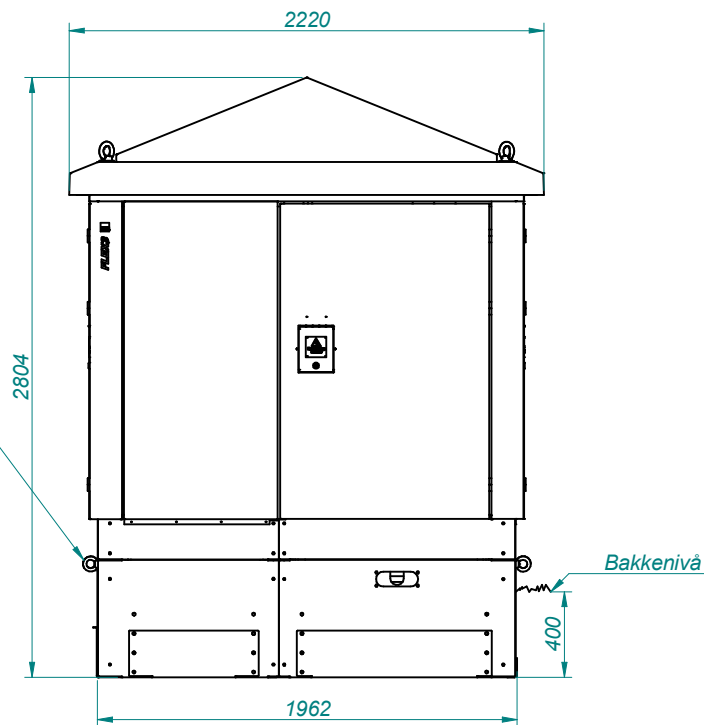

Maks 4-felt RM6
Maks 5-flet FBX

HS-anlegg

LS-tavle, 8 sikringer

Bestykning og mål

Høyspenning: 4- eller 5-kurs kompaktanlegg
BxDxH = 1685x770x1380

Lavspenning: 8 sikringslister 400 A

Transformator: 315 kVA
LxBxH = 1350x800x1800

Målskisse
FLEX3
uten EKOM-rom

Skala:	Dato:
1:25	12.10.2018
A4	Mod. av: berrag
Projeksjons- metode	Kontroll:
Erstattet av:	Erstattet av:

Tgn. nr:

Rev. nr:






MØRE
TRAFO

MØRE TRAFO AS
N-6230 SYKKYLVEN

N-8011

Side 1 av 2

Rev nr	Endring	Godkj. Dato

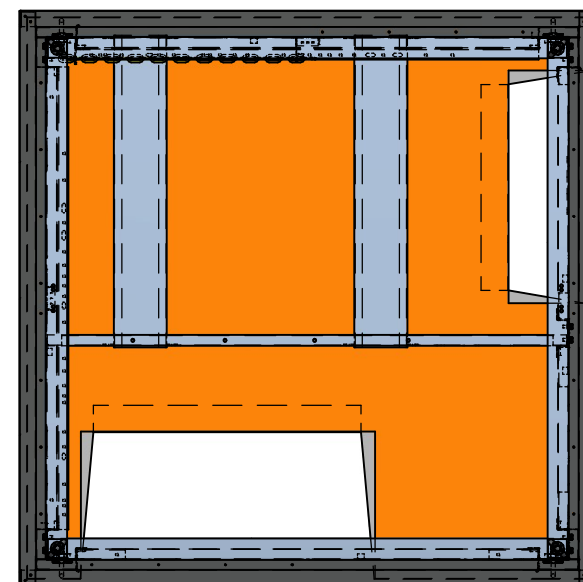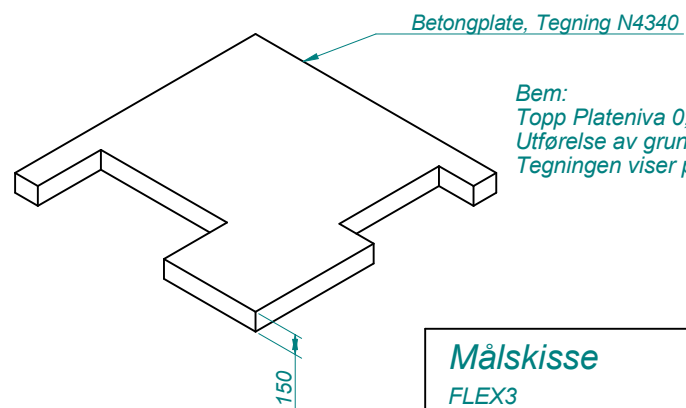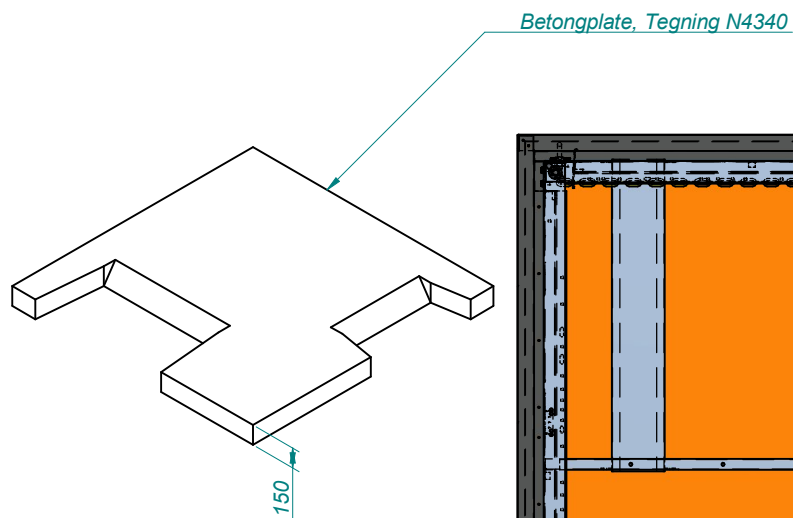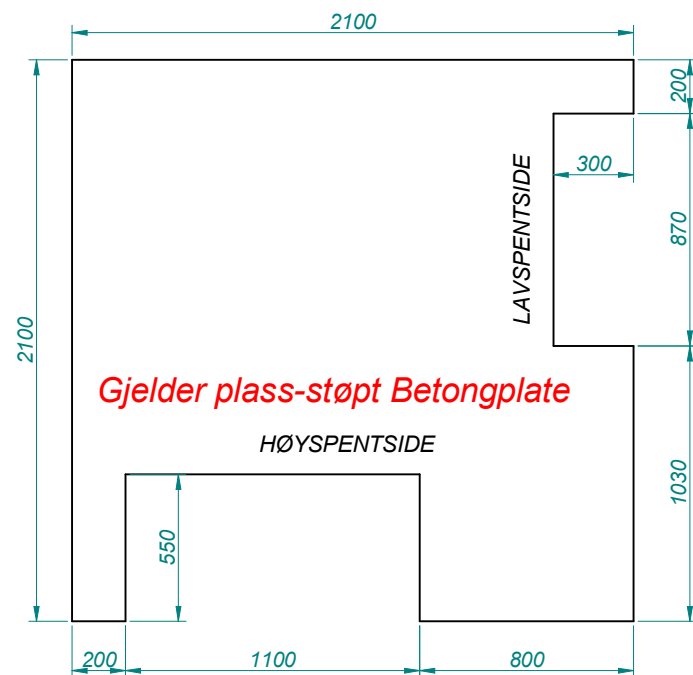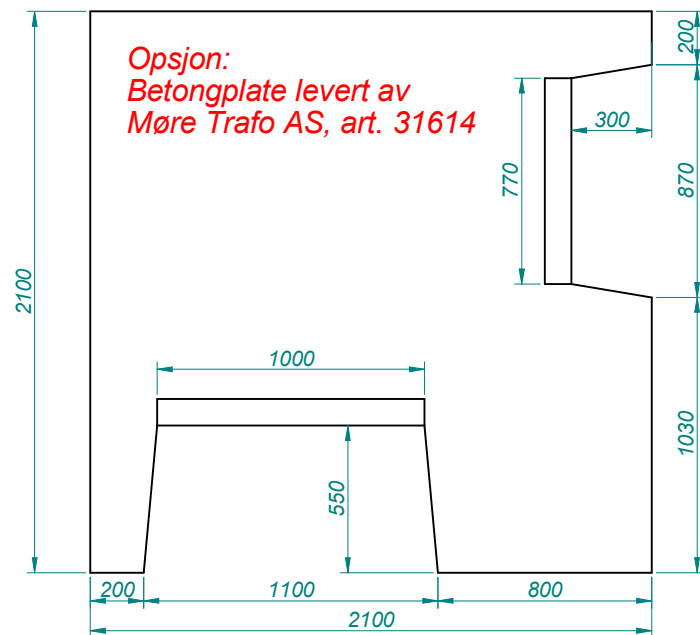

Målskisse
FLEX3
uten EKOM-rom

Skala:	Dato: 12.10.2018
A4	Mod. av: berrag
Projeksjons- metode	Kontroll:
	Erstatning for:
	Erstattet av:

**MØRE
TRAFØ**

MØRE TRAFØ AS
N-6230 SYKKYLVEN

Tgn. nr:

Rev. nr:

N-8011

Side 2 av 2