



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Glitre Nett AS

Organisasjonsnummer: 982 974 011

Dato: 29.07.2026

Varighet: 01.01.2046

Referanse: NVE 202609648-10

Kommune: Kristiansand

Fylke: Agder



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 2. juni 2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Glitre Nett AS tillatelse til omlegging av 50 kV jordkabel mellom Kjos og Lumber. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

50 kV kraftledning Lumber—Kjos i Kristiansand kommune

Bygge om, eie og drive følgende anlegg:

- En ca. 2,2 km lang jordkabel fra Kjos transformatorstasjon til Lumber transformatorstasjon, med spenning 50 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TXSE 1 x 3 x 1400 mm² Al / TSFL 3 x 1 x 630 mm² Al.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart i vedlegg 1 og 2, vedlagt denne konsesjonen.

Pkt. 81 i anleggskonsesjon meddelt Agder Energi Nett AS (nå Glitre Nett AS) 15. juni 2016, NVE-ref. 201507222-4, bortfaller når ovennevnte anlegg idriftsettes og delene av dagens jordkabel er fjernet i henhold til konsesjonsvilkår 7 om riving under.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen 2 år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen 2 år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

6. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

7. Riving av eksisterende anlegg

Følgende kraftledninger skal fjernes innen ett år etter at 50 kV-kraftledningen Kjos–Lumber, se vedlegg 2, er satt i drift:

- En 0,3 km lang jordkabel fra ca. Kjos transformatorstasjon til ca. krysset ved Vågsbygdveien.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

8. Anleggsarbeid

Konsesjonær skal orientere NVE, berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere om datoen for oppstart før anleggsarbeidet starter. Entreprenører og eventuelle underentreprenører, konsulenter og andre som planlegger og bygger anlegget på vegne av konsesjonær, skal gjøres kjent med vilkårene for anleggsarbeidet.

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene innen to år etter at anlegget er satt i drift.

Dere skal legge NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av energianlegg (2/2021) og til grunn for gjennomføringen av anleggsarbeidet. I tillegg gjelder følgende krav for anleggsarbeidet:

- a) Dersom det er risiko for at viktige naturverdier og/eller kulturminner kan bli berørt av anleggsarbeidet, skal dere merke disse i terrenget med bånd eller gjerde som ikke forvitrer. I tillegg skal dere vurdere merking i anleggsmaskinenes styringssystem.
- b) Dere skal skave av vekstmasser og lagre disse i ranker med maksimalt to høydemeter, og benytte disse vekstmassene ved istandsetting for å sikre naturlig revegetering.
- c) I områder med dårlig bæreevne skal dere forebygge terrengskader, og utbedre eventuelle skader umiddelbart.
- d) Dere skal ta hensyn til vassdrag og mindre bekker for å hindre erosjon og/eller tilslamming.
- e) Ved istandsettingen skal dere sørge for naturlige overganger til tilgrensende terreng.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 24. august eller 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Jan Are Gildestad

fungerende seksjonssjef

Tor Carlsen

fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner



NVE


Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 1: Trasé for ny jordkabel og for kabel som skal rives.

50 kV kabel Kjos TS - Lumber TS

Dato: 12.mars 2026

Glitre Nett

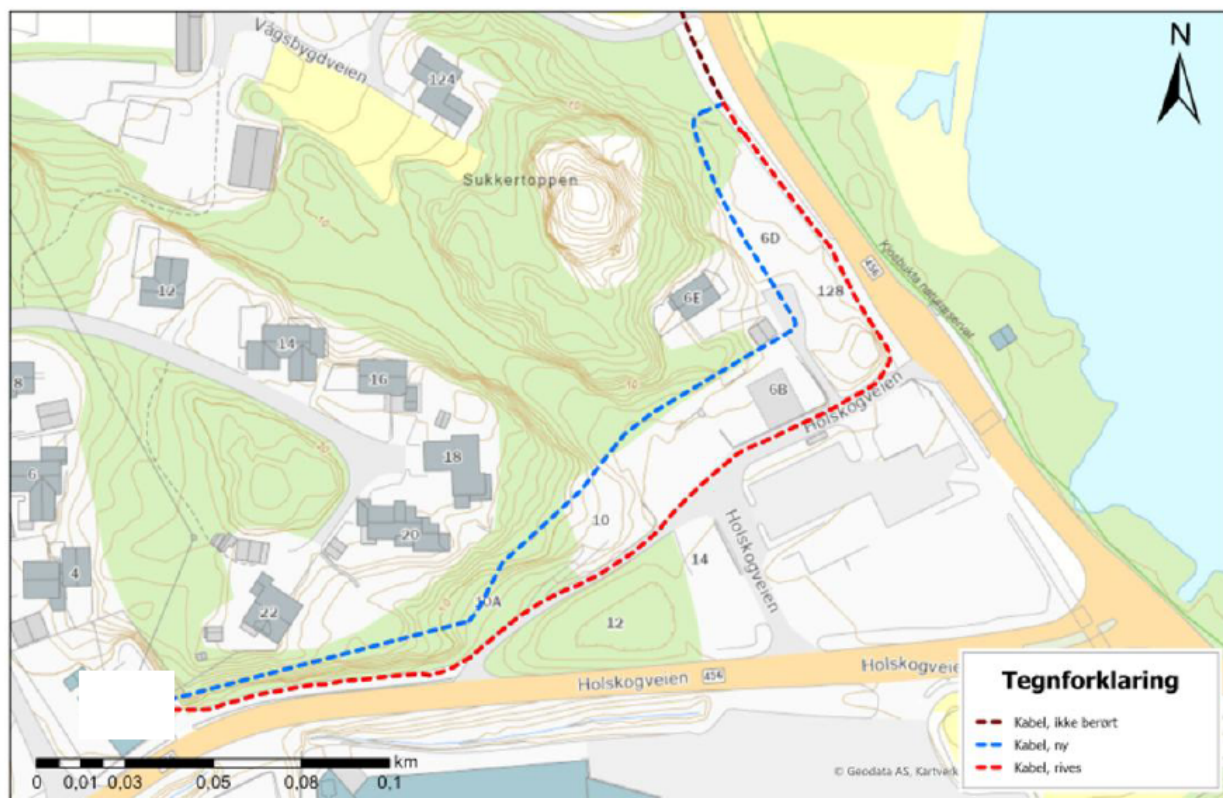

Oversiktskart over endret trasé for jordkabel og for kabel som skal fjernes i henhold til vilkår 7. Rød, stiplet strek viser kabel som skal rives. Blå, stiplet strek viser ny trasé for kabel. Kilde: Glitre Nett AS sin søknad av 2. juni 2026.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat


Vedlegg 2: Kabeltraseen etter ombygging mellom Kjos og Lumber transformatorstasjon

50 kV kabel Kjos TS - Lumber TS

Dato: 12.mars 2026

Vedlegg 1

Glitre Nett

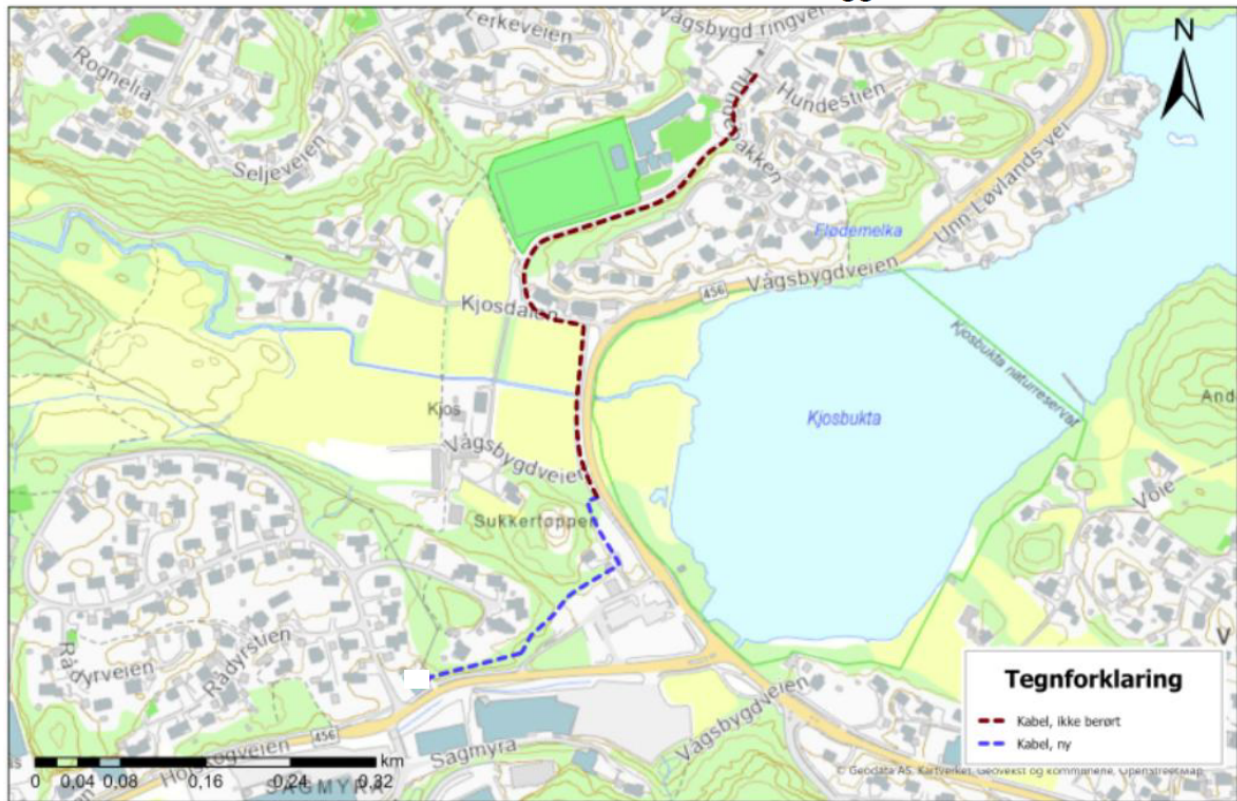

Oversiktskart over hele kabeltraseen etter ombygging, mellom Kjos og Lumber transformatorstasjon. Blå stiplet strek viser ny trasé for ledning, rød viser eksisterende ledning. Kilde: Glitre Nett AS sin søknad av 2. juni 2026.