



NVE

# Anleggskonsesjon

Meddelt:

Statkraft Energi AS

**Organisasjonsnummer:** 987 059 729

**Dato:** 29.04.2026

**Varighet:** 29.04.2076

**Referanse:** NVE 202320160-24

**Kommuner:** Sunnfjord og Høyanger

**Fylke:** Vestland



**NVE**

Norges vassdrags-  
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 22. mars 2024. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statkraft Energi AS tillatelse til strømforsyning ved dam Fossvatn og dam Seltuftvatn. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg:

**1. 24 kV kraftledning nettstasjon F63—nettstasjon Stordalen** i Høyanger kommune

- En omtrent 1,25 km lang jordkabel med spenning 24 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 3 x 1 x 50 mm<sup>2</sup> Al. Ledningen skal driftes på 12 kV

**2. 24 kV kraftledning nettstasjon Stordalen—nettstasjon dam Fossvatn** i Høyanger kommune

- En omtrent 1,62 km lang jordkabel med spenning 24 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 3 x 1 x 50 mm<sup>2</sup> Al. Ledningen skal driftes på 12 kV

**3. 24 kV kraftledning nettstasjon Stordalen—nettstasjon dam Seltuftvatn** i Høyanger og Sunnfjord kommuner

- En omtrent 2,35 km lang jordkabel med spenning 24 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 3 x 1 x 50 mm<sup>2</sup> Al. Ledningen skal driftes på 12 kV

**4. Nettstasjoner** i Høyanger og Sunnfjord kommuner

- Tre nettstasjoner, hver med grunnflate omtrent 9 m<sup>2</sup> og høyde omtrent 3 meter, som vist på vedlagt fasadetegning
- 2 stk. transformatorer, hver med omsetning 12/0,4 kV og ytelse 200 kVA
- 1 stk. transformator med omsetning 12/0,4 kV og ytelse 50 kVA
- 2 stk. innendørs gassisolerte koblingsanlegg, hver med 2 stk. bryterfelt med spenning 12 kV
- Innendørs gassisolert koblingsanlegg med 3 stk. bryterfelt med spenning 12 kV
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Anleggene skal bygges og plasseres slik det fremgår av oversiktskart vedlagt denne konsesjonen.



**NVE**

Norges vassdrags-  
og energidirektorat

## Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

### 1. Bygging og idriftsettelse

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget som beskrevet i denne konsesjonen og satt i drift innen tre år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse ikke overholdes.

### 2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

### 3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

### 4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

### 5. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

### 6. Anleggsarbeid

Konsesjonær skal orientere NVE, berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere om datoen for oppstart før anleggsarbeidet starter. Entreprenører og eventuelle underentreprenører, konsulenter og andre som planlegger og bygger anlegget på vegne av konsesjonær, skal gjøres kjent med vilkårene for anleggsarbeidet.

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene innen to år etter at anlegget er satt i drift.

Dere skal legge NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av energianlegg (2/2021) til grunn for gjennomføringen av anleggsarbeidet. I tillegg gjelder følgende krav for anleggsarbeidet:



**NVE**

Norges vassdrags-  
og energidirektorat

- a) Dersom det er risiko for at viktige naturverdier og/eller kulturminner kan bli berørt av anleggsarbeidet, skal dere merke disse i terrenget med bånd eller gjerde som ikke forvitrer. I tillegg skal dere vurdere merking i anleggsmaskinenes styringssystem.
- b) Dere skal skave av vekstmasser og lagre disse i ranker med maksimalt to høydemeter, og benytte disse vekstmassene ved istandsetting for å sikre naturlig revegetering.
- c) I områder med dårlig bæreevne skal dere forebygge terrengskader, og utbedre eventuelle skader umiddelbart.
- d) Dere skal ta hensyn til vassdrag og mindre bekker for å hindre erosjon og/eller tilslamming.
- e) Ved istandsettingen skal dere sørge for naturlige overganger til tilgrensende terreng.
- f) Ved terrengkjøring skal dere tilstrebe å benytte samme kjørespor, unngå viftekjøring og forsterke eventuelle kjøreskader umiddelbart.
- g) Dere skal unngå inngrep i terrenget i perioden 1. april til 1. juli av hensyn til bakkehekkende fugl.
- h) Dere skal planlegge anleggsarbeider for i minst mulig grad å forstyrre dyr på beite, og ha rutiner for dialog med og varsling av grunneiere og beitelag om anleggsarbeider, herunder helikopterbruk.
- i) Dere skal istandsette og revegetere naturområder som blir utsatt for terrenginngrep. Dere skal benytte relevant faglig kompetanse i forbindelse med revegeteringen.

## 7. Tilsyn

Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget utføres av NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg.

## Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no).

Med hilsen

Carsten Stig Jensen  
konsesjonsansvarlig

Ingrid Myrtveit  
seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*




NVE

Norges vassdrags-  
og energidirektorat

## Vedlegg

### Oversiktskart kabelanlegg

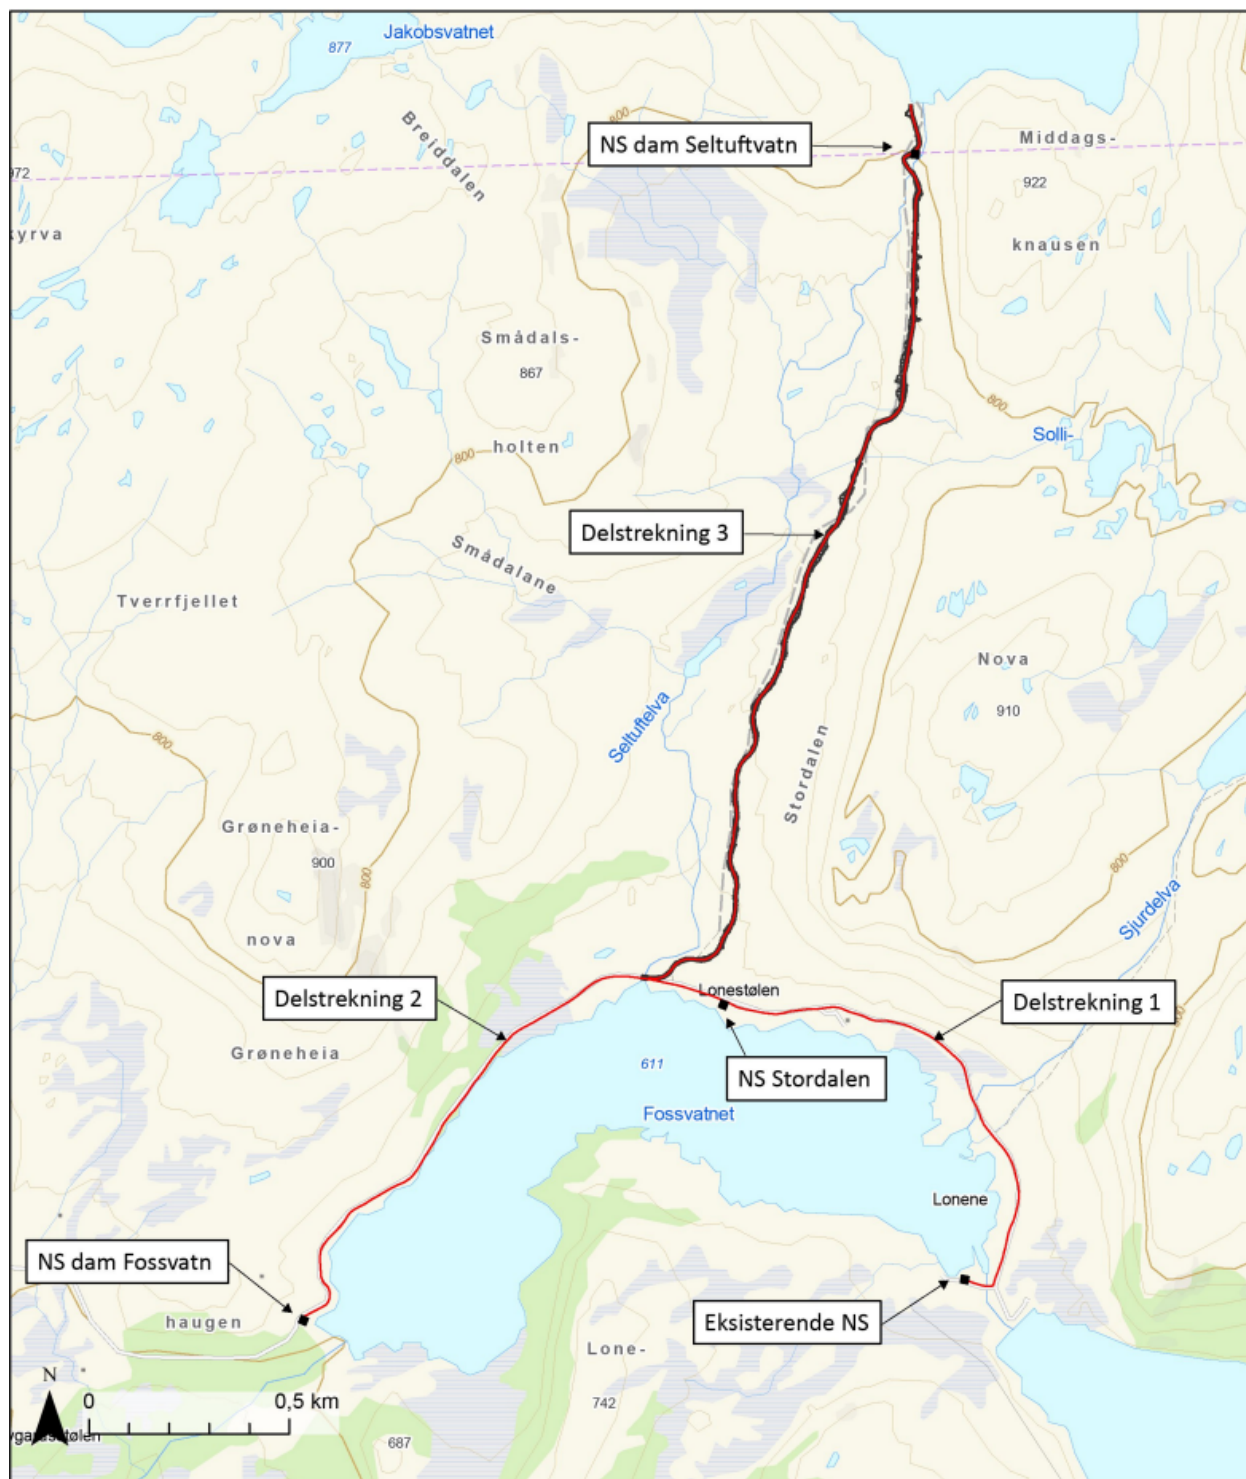

Figur 1. Jordkabler vist med rød strek og nettstasjoner vist med svarte firkanter.



NVE

Norges vassdrags-  
og energidirektorat



Figur 2. Jordkabeltrasé fra NS Stordalen mot NS dam Seltuftvatn vist med blå strek.



**NVE**

Norges vassdrags-  
og energidirektorat

## Fasade på nettstasjoner



Figur 3. Kilde: [moretrafo.no](https://moretrafo.no), gjengitt i Statkrafts søknad av 22.03.2024.