Anleggskonsesjon

Meddelt:

Statnett SF

Organisasjonsnummer:	962 986 633
Dato:	02.10.2026
Varighet:	26.08.2043
Referanse:	NVE 202606375-21
Kommune:	Surnadal
Fylke:	Møre og Romsdal

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vi viser til søknad av 16. mars 2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statnett SF tillatelse til å utvide Surna transformatorstasjon. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

Surna transformatorstasjon i Surnadal kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- Et inngjerdet stasjonsområde på 53 500 m^2 som angitt på kart.
- Jordslutningsspole med spenning 132 kV

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- En bygning med grunnflate omtrent 423 m^2 og mønehøyde omtrent 7,5 meter
- To stk. frittstående transformatorceller med grunnflate omtrent 340 m^2 og høyde omtrent 11 meter
- Transformatorer med øvre spenning 420 kV eller lavere
- Utendørs luftisolert koblingsanlegg med spenning 420 kV eller lavere
- En ca. 2500 meter lang permanent adkomstvei fra Surna transformatorstasjon til fv. 65 Surnadalsvegen. Veibredde skal være omtrent 6 meter.
- Ett massedeponi ved Surna transformatorstasjon.
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Anleggskonsesjonen er nærmere spesifisert i vedlegg 2 til denne konsesjonen. Vedlegget er unntatt offentlighet etter energiloven § 9-3 jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2 jf. offentlighetslova § 13 første ledd.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart merket «Vedlegg 1: Inngjerdet område» av 18. mars 2026 vedlagt denne konsesjonen.

Anleggskonsesjon meddelt Statnett 11. august 2025, NVE-ref. 202515888-3, bortfaller når ovennevnte anlegg idriftsettes.

Anleggskonsesjon meddelt Statnett 25. september 2026, NVE-ref. 202606375-8, bortfaller herved.

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen fem år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Byggtekniske krav

Innenfor denne konsesjonen kan konsesjonær oppføre ny bygningsmasse med en samlet grunnflate på inntil 50 m^2 innenfor det inngjerdede stasjonsområdet. Ny bygningsmasse kan være frittstående bygning eller tilbygg. Totalhøyden på den nye bygningsmassen må ikke være høyere enn eksisterende bygning(er) på stasjonsområdet. Ny bygningsmasse som overstiger 50 m^2 regnes som en konsesjonspliktig endring.

Konsesjonær skal etablere transformatorbygget i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

6. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

7. Detaljplan

Anleggene skal driftes i henhold til godkjent detaljplan, NVE ref. 201405493-31.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.


Med hilsen

Tanja Midtsian	Tor Carlsen
fungerende seksjonssjef	fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vedlegg 1: Inngjerdet område

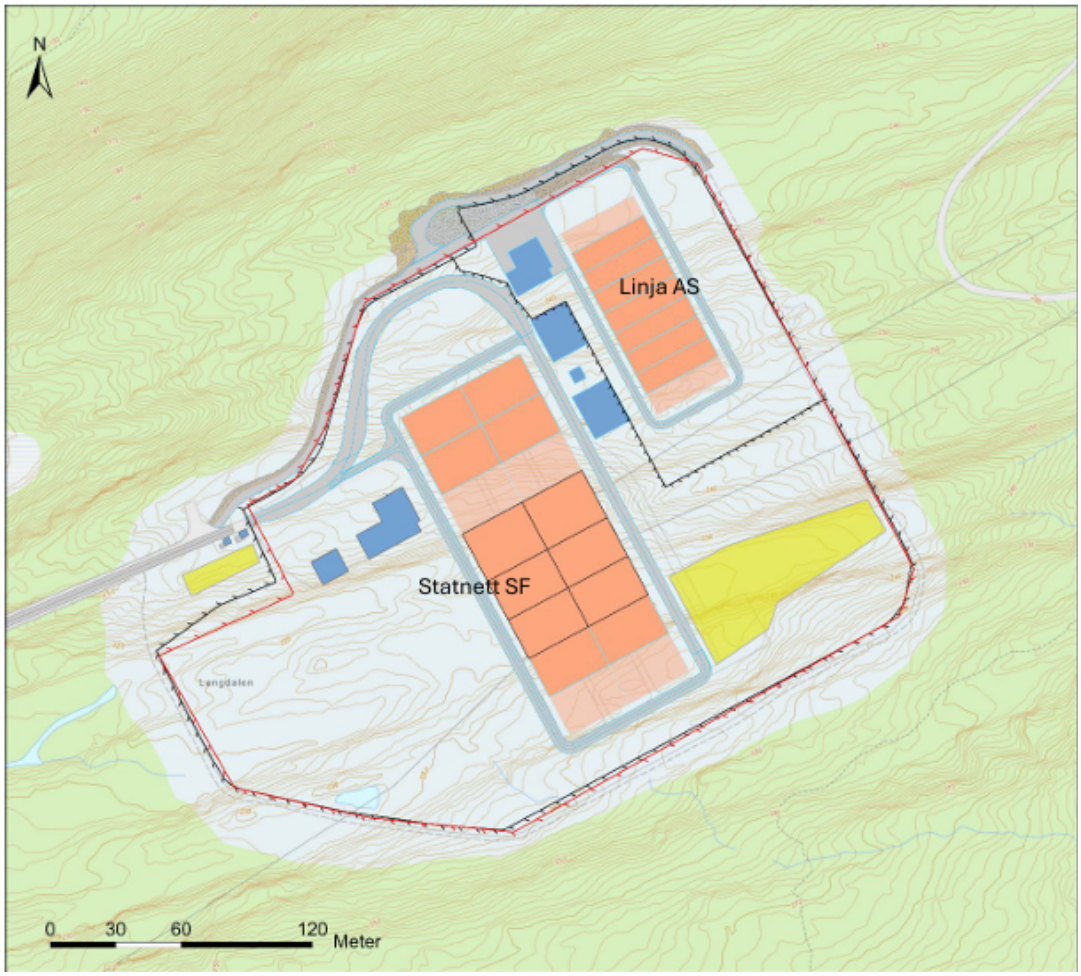

Figur 1: Rød strek viser opprinnelig inngjerdet areal og svart strek viser nytt inngjerdet areal.