



Inntaksdammen og øverste del av rørledningen ligger i Sone 1, «Nasjonalt villreinområde. der retningslinjene bl.a. sier at «Ny utbygging eller andre tekniske inngrep som kan forringe nasjonalt villreinområde skal unngås».

Selve kraftstasjonen ligger i i regionalplanen innenfor Sone 4, «Utviklingssone i dalførene», Retningslinjene for planen sier bl.a. at: «Det skal legges avgjørende vekt på tiltakets betydning for næringsutvikling og ringvirkninger for lokalsamfunnet. Temakart for villrein skal tas med som en del av vurderingen av tiltak innenfor området og for vurdering av behovet for avbøtende tiltak».

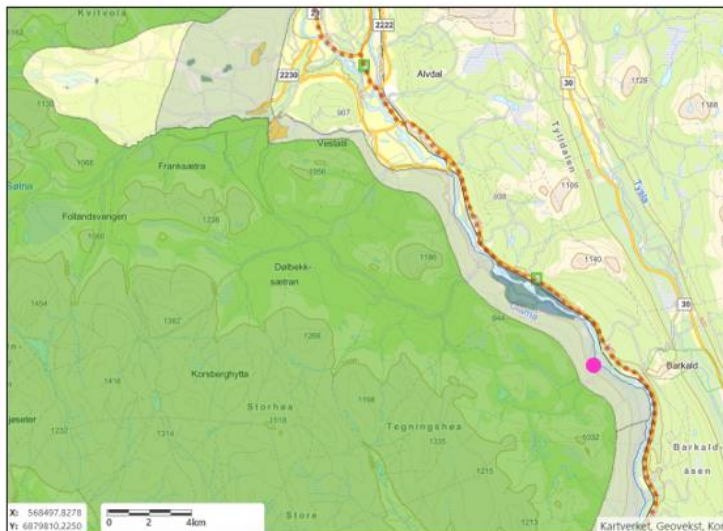

Figur 4 Plassering av kraftstasjonen

Konsesjonen for kraftverket er nå overdratt til Njord Energi AS. De ønsker å øke kraftproduksjonen ved å overføre en tilstøtende bekk, Kjøltjønnbekken, til inntak Storbekken. Det søkes etter vannressursloven, jf. § 8, om tillatelse til å overføre inntil 0,2 m³ /s fra Kjøltjønnbekken til inntak i Storbekken kraftverk og å øke slukeevnen i Storbekken kraftverk med 0,2 m³ /s med påfølgende økning i installert effekt.

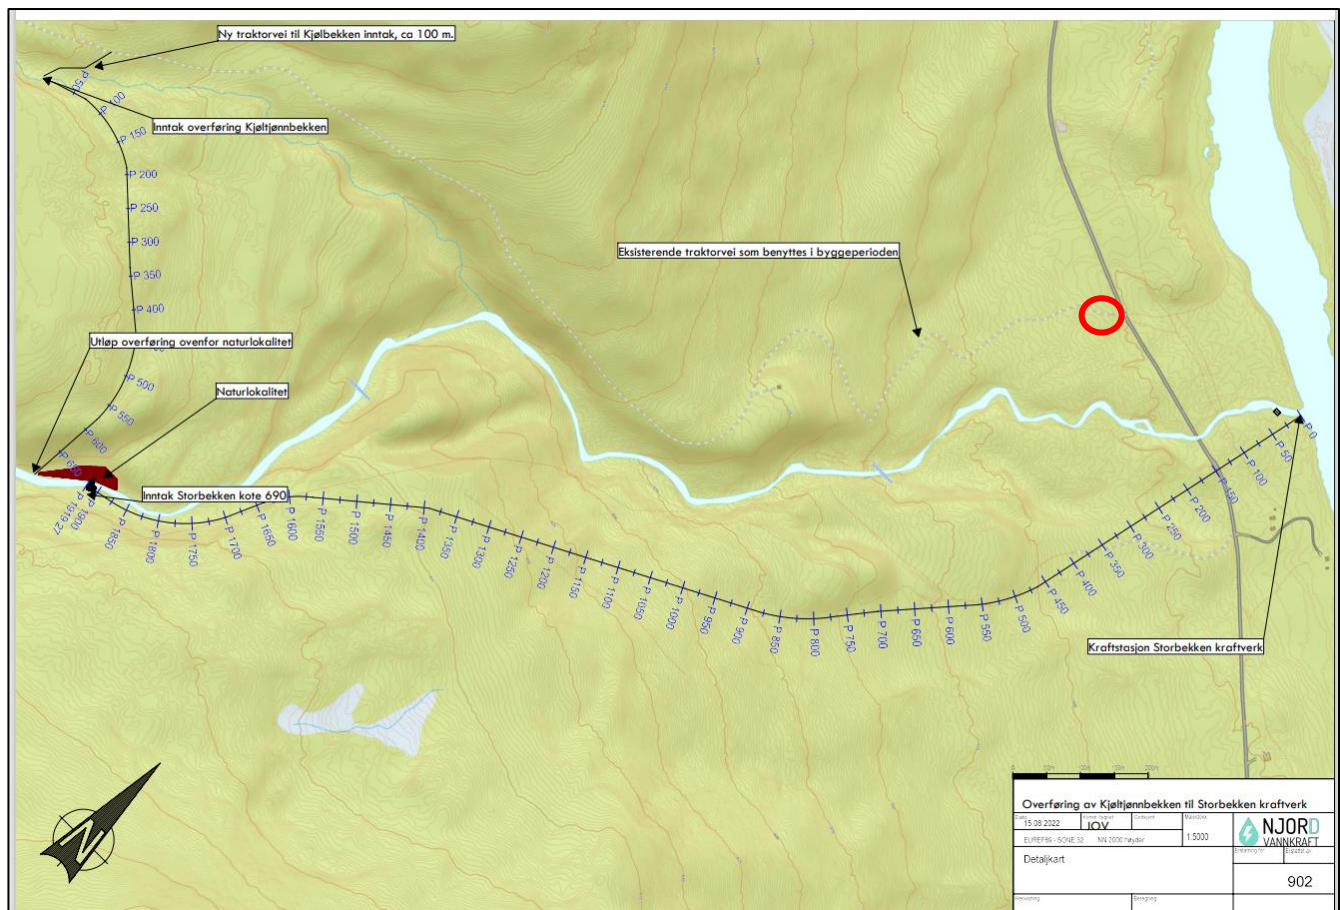

Figur 5 Overføring av Kjølnebekken til inntak Storbekken. Rød ring markerer punkt for tilråding om låst bom

Overføringen av Kjølnebekken vil medføre at det graves ned et rør i en lengde på ca. 670 m. I tillegg er det planlagt å etablere en enkel traktorvei/ATV-vei oppå rørtraséen.

I søknaden vises det til at Storbekken kraftverk er et lite prosjekt med marginal økonomi med en produksjon på ca. 5 GWh. Overføringen av Kjølnebekken vil gi en økning på ca. 1 GWh.

VURDERING

Inngrep i nasjonalt villreinområde skal bare unntaksvis skje, jfr. retningslinjene i regionalplanen for Rondane-Sølnkletten. Hvorvidt tiltak bør tillates vil bl.a. avhenge av formålet med planen; om det er et rent privat formål, eller om et tiltak har samfunnsnytte, samt hvilke konsekvenser tiltaket vil ha for villreinen.

Den foreslåtte overføring har begrenset omfang, og er lokalisert i utkanten av det nasjonale villreinområdet. Nytt tiltak vil ikke skje lengre inn i nasjonalt villreinområde enn allerede godkjent tiltak. Negative konsekvenser for villreinen er knyttet til anleggsperioden, og i hvilken grad

tilgjengeligheten til nasjonalt villreinområde økes. Det bør derfor som tidligere settes vilkår om at anleggsperiode ikke skal starte før etter 15.juni.

I 2013 var det planlagt en ny permanent adkomstvei til inntaksdammen. I 2022 var at det planlagt en anleggsvei langs rørtrasé i byggeperioden, men denne skulle arronderes tilbake til opprinnelig terreng. Ut fra oversendte kartvedlegg ser det nå ut til at eksisterende traktorvei er tenkt benyttet i byggeperioden (figur 5). Det bør settes vilkår om at denne ikke rustes opp ut over det som er høyst nødvendig, og at vegen stenges med låst bom i etterkant.

FORSLAG TIL VEDTAK

Inngrep i nasjonalt villreinområde skal bare unntaksvis skje, jfr. retningslinjene i regionalplanen for Rondane-Sølnkletten. Villreinnemnda kan likevel akseptere at det gis dispensasjon til søknaden, gitt tiltakets samfunnsnytte og begrensa konsekvenser for villreinen, under forutsetning av at det settes følgende vilkår med avbøtende tiltak:

- Det skal ikke utføres anleggsarbeid (inkludert tilbakeføringsarbeid) før etter 15.juni innenfor nasjonalt villreinområde.
- Traktorveg som benyttes under byggeperioden skal stenges med låst bom ved avkjørsel fra eksisterende veg (se figur 5 over).

Villreinnemnda ber om å få NVEs vedtak tilsendt.

NEMNDAS BEHANDLING

Ingen merknader.

VEDTAK

Inngrep i nasjonalt villreinområde skal bare unntaksvis skje, jfr. retningslinjene i regionalplanen for Rondane-Sølnkletten. Villreinnemnda kan likevel akseptere at det gis dispensasjon til søknaden, gitt tiltakets samfunnsnytte og begrensa konsekvenser for villreinen, under forutsetning av at det settes følgende vilkår med avbøtende tiltak:

- Det skal ikke utføres anleggsarbeid (inkludert tilbakeføringsarbeid) før etter 15.juni innenfor nasjonalt villreinområde.
- Traktorveg som benyttes under byggeperioden skal stenges med låst bom ved avkjørsel fra eksisterende veg (se figur 5 over).

Villreinnemnda ber om å få NVEs vedtak tilsendt.