



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Nussir ASA

Organisasjonsnummer: 937917376

Dato: 21.01.2026

Varighet: 01.06.2029

Referanse: 202520467-8

Kommune: Hammerfest

Fylke: Finnmark



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat


Vi viser til søknad av 25. november 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat gir Nussir ASA tillatelse til å etablere midlertidig høyspentanlegg i forbindelse med gruvedrift i Hammerfest kommune i Finnmark. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket.

Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg i Hammerfest kommune:

- En omtrent 1000 m lang luftledning med nominell spenning 22 kV, inne i tunell.
- Nødvendig høyspenningsanlegg

De elektriske anleggene skal bygges innenfor Nussirs område som vist på figurer 1-3.

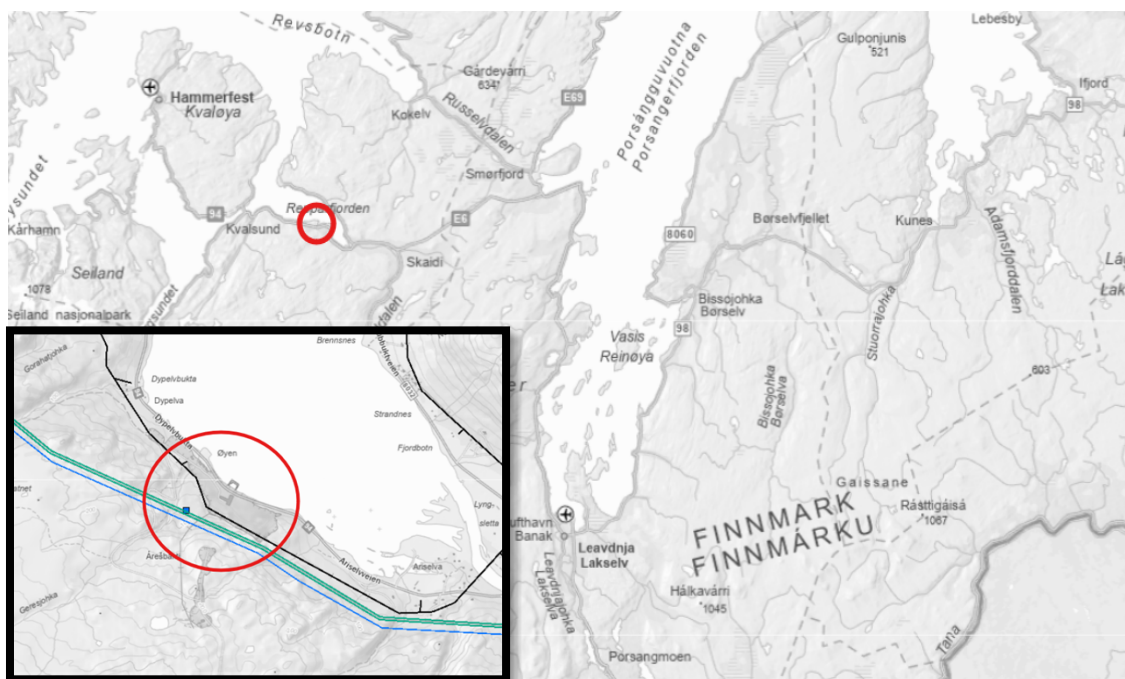


Figur 1: Områdekart med plassering av anlegg i rød sirkel. Kilde: NVE Atlas



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

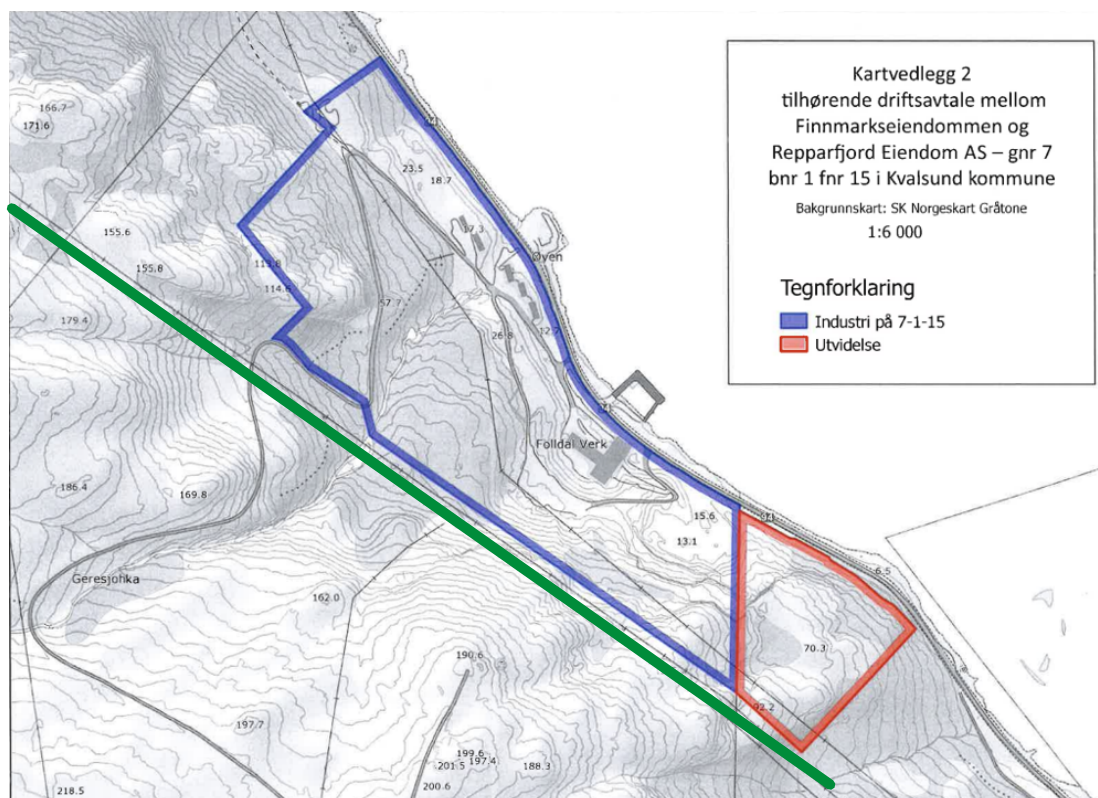

Figur 2: Kart over Nussirs område. Grønn strek viser Lucernas 22 kV nett. Kilde: Nussirs søknad, med NVEs påtegning



Figur 3: Skisse av grensesnitt mot Lucerna og anleggsområdet. Kilde: Nussirs søknad



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget som beskrevet i denne konsesjonen og satt i drift innen ett år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristen for å ferdigstille og sette anlegget i drift. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for bygging, ferdigstillelse og idriftsettelse ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Endring av konsesjonen

NVE kan fastsette nye konsesjonsvilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

5. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

6. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Tor Carlsen
fagleder

Laila P. Høivik
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.