

STATNETT SF

Postboks 4904 Nydalen

0423 OSLO

Vår dato: 23.04.2025

Vår ref.: 202503347-5 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler:

Susanne Magnus

suma@nve.no

NVE gir konsesjon til ny jordslutningsspole i Viklandet transformatorstasjon


Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Statnett SF konsesjon for å bygge, eie og drive en 132 kV jordslutningsspole i Viklandet transformatorstasjon i Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Vedlagt oversendes anleggskonsesjon av i dag.

Dokumentene er også å finne på www.nve.no/21636/A.

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Statnett til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

Statnett søkte den 9. januar 2025 om konsesjon for en ny 132 kV jordslutningsspole (Petersenspole) i Viklandet transformatorstasjon i Sunndal kommune i Møre og Romsdal, se figur 1. Jordslutningsspolen skal erstatte dagens spole hos Hydro Sunndal sitt anlegg på Sunndalsøra.

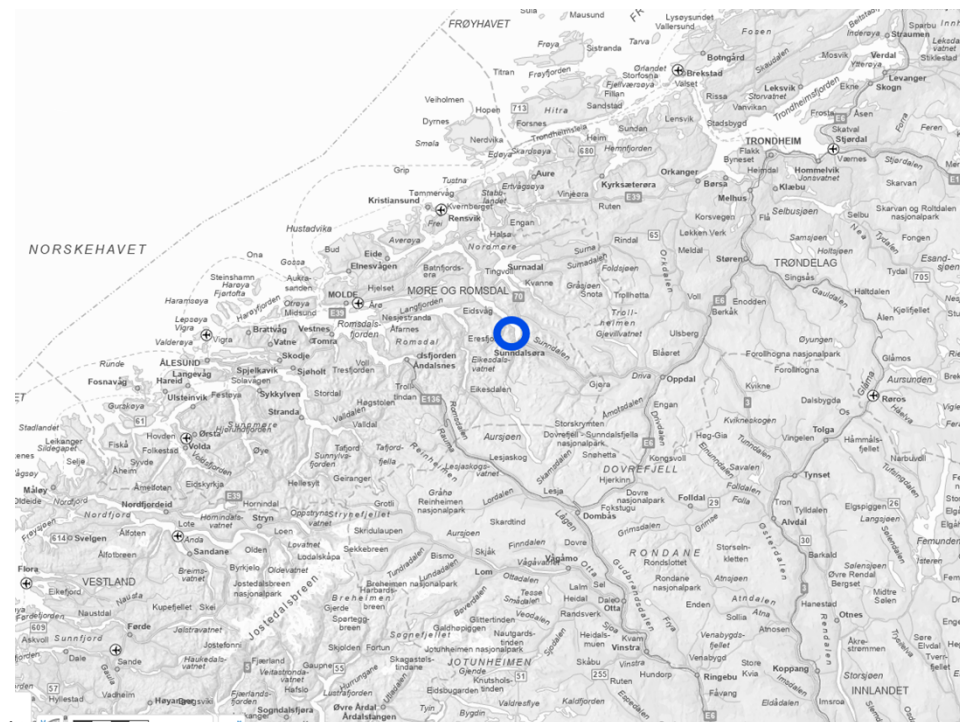



Figur 1: Geografisk plassering av Viklandet transformatorstasjon i Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Kilde: NVE Atlas.

Statnett skriver i søknaden at eksisterende spole er fra 1960-tallet og i dårlig stand. En ny spole vil redusere jordfeilstrømmer, og er nødvendig for at nettet driftes forskriftsmessig.

Etablering av en ny spole innebærer å støpe en oppstillingsplass til spolen på 4 x 6 m², samt nødvendig høyspenningsanlegg som lednings- og kabelanlegg, og en utvidelse av eksisterende kontrollanlegg for styring, regulering og overvåking. Utvidelse av kontrollanlegget vil ikke medføre økt arealbehov. Spolen vil plasseres i nærheten av eksisterende transformatorsjakt inne på stasjonsområdet som er Statnetts egen eiendom.

NVEs behandling av søknaden

På grunn av sakens begrensede omfang og at det omsøkte tiltaket skal skje inne på eksisterende stasjonsområde, har NVE vurdert at det ikke er nødvendig å sende søknaden på offentlig høring, jf. energiloven § 2-1.

Tiltaket planlegges i sin helhet inne på et stasjonsområde som eies av Statnett, og som NVE tidligere har behandlet og gitt konsesjon til. NVE vurderer at det eksisterende stasjonsområdet til Viklandet transformatorstasjon ikke har vesentlig verdi for naturmangfold eller andre allmenne og private interesser. Løsningen Statnett søker om er omforent med Hydro Sunndal.

Statnett skriver i søknaden at anleggsarbeidet vil foregå spredt over noen måneder, med noe transport av betong og materialer inn til anleggsområdet. Det er 1 kilometer til nærmeste nabo og Statnett vurderer at anleggsarbeidet i liten grad vil merkes av naboer. Videre opplyser Statnett om at de vil sørge for riktig håndtering av avfall og levere alt av avfall til godkjente mottak. NVE forutsetter at Statnett oppfyller krav til håndtering av avfall.

På bakgrunn av dette, vurderer NVE at tiltaket ikke vil gi negative virkninger for private eller allmenne interesser.

Konklusjon

I medhold av energiloven § 3-1 gir NVE Statnett SF konsesjon for å bygge, eie og drive en ny jordslutningsspole i Viklandet transformatorstasjon i Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Jordslutningsspolen skal erstatte dagens spole. Vedtaket er gitt og nærmere spesifisert i anleggskonsesjonen, NVE-ref. 202503347-4.

Orientering av systemansvarlig

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Forskriften gjelder systemansvarlig og enhver som helt eller delvis eier eller driver nett, produksjon eller organisert markedsplass, samt omsetter og sluttbrukere. Konsesjonæren plikter å informere systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Systemansvarlig skal blant annet fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes. Plikten til å informere systemansvarlig gjelder også ved endringer i anlegget som ikke utløser behovet for ny anleggskonsesjon. Se



Reguleringsmyndigheten for energi sine nettsider for mer informasjon om systemansvarsforskriften og veiledere. Se Statnetts nettsider for gjeldende retningslinjer.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener det aktuelle bygget faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konesesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Om rammene for konsesjonen

Konsesjonene er nå spesifisert slik at konsesjonæren selv kan bestemme antall og ytelse på transformatorer, innenfor rammene av et øvre tak for spenningsnivå og eksisterende bygningsmasse/celler. Nye transformatorceller vil normalt kreve søknad. Det vil ikke kreve søknad å utvide eksisterende koblingsanlegg med nye bryterfelt inne i eksisterende bygning eller innenfor eksisterende inngjerdede stasjonsområde, så lenge øvre spenningsnivå spesifisert i konsesjonen ikke endres. Nytt kompenseringsanlegg og jordslutningsspoler er fremdeles søknadspliktige. Dersom konsesjonæren har områdekonsesjon der en (transformator)stasjon er plassert, kan alle anlegg opp til og med 22 kV bygges og drives av områdekonsesjonær uten konsesjonssøknad.

Dersom transformatorytelsen økes kan dette medføre at stasjonen havner i en ny klasse etter kraftberedskapsforskriften § 5-2 og 5-9. Da må stasjonen følge kravene til den nye klassen. Dette kan innebære konsesjonspliktige endringer. Konsesjonær må også sende ny melding om sikring av konsesjonspliktige anlegg til NVE.

Som tidligere vil det kreve søknad for å etablere nye, inngjerdede stasjonsområder og å utvide eksisterende stasjonsområder. Nye bygninger inne på stasjonsområdet vil som hovedregel kreve søknad, inkludert nye transformatorceller.

For inngjerdede stasjoner, vil bygninger med grunnflate opptil 50 m², der høyden på det nye bygget ikke er høyere enn eksisterende bygninger på stasjonsområdet, ikke kreve søknad. Tilbygg på eksisterende bygninger krever som hovedregel konsesjonsbehandling, med unntak av tilbygg på maks 50 m² fra konsesjonsgitt bygningsareal, der høyden på tilbygget heller ikke er høyere enn eksisterende bygning. Det kan bygges ett slik tilbygg før det må søkes om ny konsesjon. Dette fremkommer av vilkår 10 i vedlagte anleggskonsesjon.

Orientering av naboer/gjenboere

NVE ber om at dette brevet så snart som mulig blir sendt til berørte naboer og gjenboere. Naboeiendommer er eiendom som har felles grense med den tomt som skal bebygges. Gjenboereiendom forstås som eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Dersom noen av de nevnte mottakerne er representert ved fullmektig, skal også fullmektigen få tilsendt brevet, jf. forvaltningsloven § 12.



NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Susanne Magnus
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

STATNETT SF

Kopimottakerliste:



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.