



Til
NORGES VASSDRAGS- OG
ENERGIDIREKTORAT (NVE)

Vår saksbehandler
Mariette Madsgaard

Vår dato
16.12.2024

Vår referanse
2020/461-44/345

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Tidligere dato

Tidligere referanse
202416984

Uttale fra Forsvarsbygg vedrørende høring av Statnett sin melding om reinvestering av Skagerrak 1 og 2.

Vi viser til henvendelse av 29.10.24 vedrørende høring av Statkrafts melding, med utredningsprogram, for mulig reinvestering av Skagerrak 1 og 2. Statnett og Energinet vurderer reinvestering i to av de fire likestrømsforbindelsene mellom Danmark og Norge, da disse nærmer seg slutten av sin levetid. I meldingen legges det frem ulike traséalternativ, både mellom strømmetteranlegg og landtak (som jordkabel eller luftledning) og ulike traséalternativ mellom Norge og Danmark (sjøkabel).

Forsvarsbygg uttaler seg for å ivareta forsvarssektorens arealbruksinteresser. Utgangspunktet vil alltid være at Forsvarets faste tilstedeværelse har bakgrunn i en nasjonal beslutning om lokalisering, og at den militære virksomheten som er tiltenkt å være på stedet må kunne videreføres optimalt.


Etter en gjennomgang av mottatte melding og grunnlagsdokumentasjon er det noen forhold i saken vi må bemerke, i det følgende.

Forsvarsområde Kjevika. Alternativ 2A er planlagt med landtak i Kjevika, samlokalisert med eksisterende kabeltrase SK4. Det legges frem to alternative overganger mellom sjøkabel og land;

1. Luftledning med muffeanlegg
2. Jordkabel med skjøtegrep

Både jordkabel og luftledning med tilhørende anlegg/infrastruktur vil medføre potensielle begrensinger for Forsvarets virksomhet på stedet.

Kommuneplanens arealdel (KPA). Vi vil også påpeke føringene som ligger i gjeldende KPA for Kristiansand for det aktuelle området rundt Kjevika. Området er omfattet av faresone H350_1 med tilhørende bestemmelse; «I faresone H350_1 tillates ikke nye tiltak utover Forsvarets egen aktivitet».

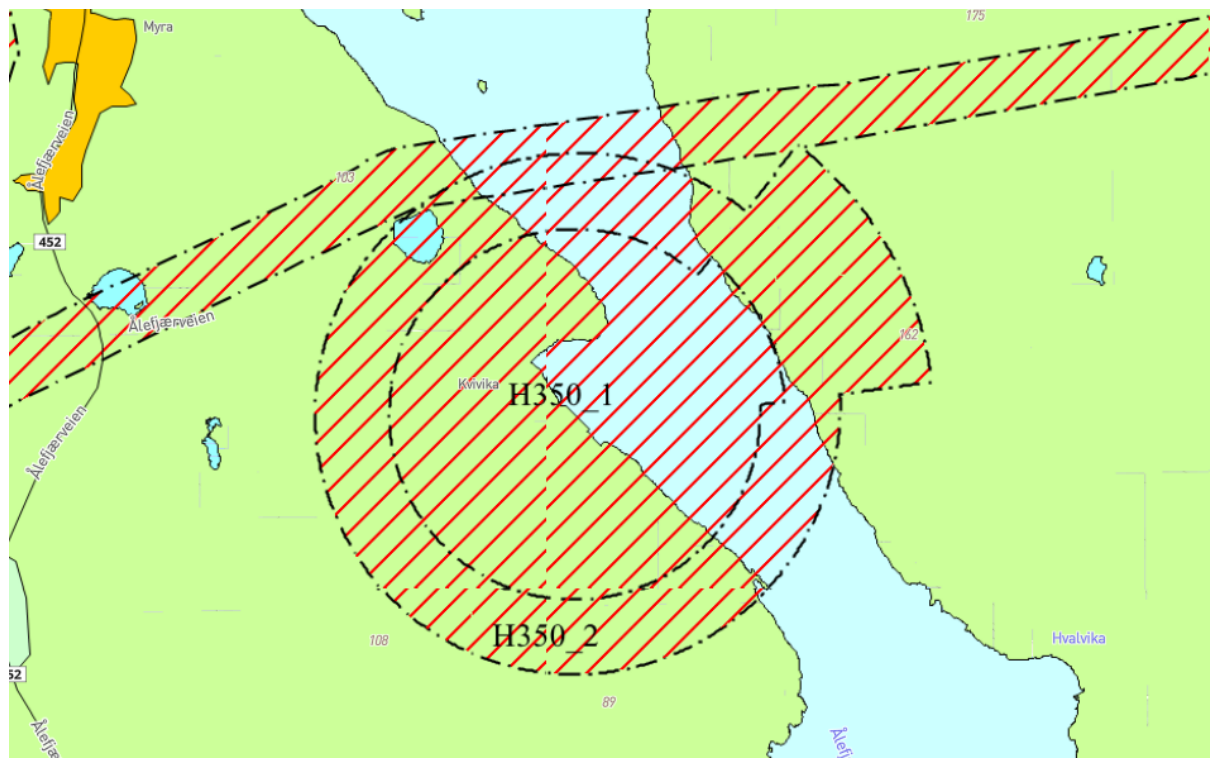

Utsnitt fra plankart KPA Kristiansand

Samfunnssikkerhet og beredskap. I et beredskapsperspektiv er vår foreløpige vurdering at det er en vesentlig svakhet å lokalisere to av fire kabler med landtak samlet i/ved en forsvarslokalitet, med den risikoen det vil kunne medføre.

Skyte- og øvingsfelt i sjø. Sjøkabelen vil krysse Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø. Vi vil allerede nå påpeke at ved legging av kabel må arbeidet koordineres med Forsvarets operative hovedkvarter og varsles i god tid, slik at man kan unngå konflikt med aktivitet i feltet.

Konklusjon

Vår samlede vurdering er at traséalternativ 2A ikke bør videreføres som et alternativ, da denne kommer i konflikt med og er til dels uforenelig med Forsvarets interesser og aktivitet i området Kjevika.

Med hilsen

Bjørn Bergesen
 Leder Arealplan
 Eiendomsforvaltning
 Forsvarsbygg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.