NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 02.11.2022
Vår ref.: 202200769-4 / 202200776-5 Oppgis ved henvendelse
Deres ref.:

Nye Rødberg transformatorstasjon og ny 132 kV Nore 2 – Rødberg: Høring av konsesjonssøknader

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt to konsesjonssøknader fra Glitre Energi Nett AS for ny 132/[redacted] kV transformatorstasjon og ny luftledning mellom Nore 2 kraftverk og nye Rødberg transformatorstasjon, i Nore og Uvdal kommune i Viken fylke. Glitre har bedt om at de to søknadene skal vurderes i sammenheng fordi de er gjensidig avhengig av hverandre, og NVE avholder derfor en felles høring for tiltakene.

Høringsfristen er satt til 22. desember 2022.

Nye Rødberg transformatorstasjon

Glitre søker om anleggskonsesjon for bygging av ny 132/[redacted] kV transformatorstasjon ved Dokka, kalt Rødberg transformatorstasjon, i Nore og Uvdal kommune. Stasjonen er planlagt ca. 150 meter sør for Fv40. Det totale arealbeslaget til transformatorstasjonen er i underkant av 3000 m^2. Den nye transformatorstasjonen skal erstatte Glitres eksisterende anlegg som i dag er plassert i Nore1 kraftverk. En oversikt over tiltaket er vist i kart 1. Konsesjonssøknaden omfatter også etablering av adkomstvei, nødvendige riggområder og mellomlager for masser i forbindelse med anleggsvirksomheten.

Søknaden er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/8734/A.

Ny luftledning mellom Nore 2 kraftverk og nye Rødberg transformatorstasjon

Glitre søker også om anleggskonsesjon for bygging av en ny 132 kV luftledning fra Nore 2 til nye Rødberg transformatorstasjon ved Dokka på omtrent 4 km. Glitre har presentert to traséalternativer med følgende prioritering, og en oversikt over traseene er tegnet inn i kart 2.

1. Alternativ A, hvor ledningen vil gå parallelt med 132 kV ledningene mellom Nore 2 og Flesaker frem til mastepunkt A-2 før den går nordover. Fra punkt A-8-A-10 går ledningen videre parallelt med 420 kV ledningene Nore 1–Sylling og Dagali–Ringerike. Trasèlengde er ca. 4,3 km.

2. Alternativ B, hvor ledningen går nordover ved endemast for Flesaker (A-1) fra Nore 2, forbi Brekka og videre gå parallelt med transmisjonsledningene Nore 1–Sylling og Dagali–Ringerike fra og med nytt mastepunkt B-5 frem til den nye transformatorstasjonen ved Dokka (B-7). Trasèlengde er ca. 4,2 km.

Søknaden er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/8735/A.

Videre omsøker Glitre tillatelse til landing med helikopter som skal kunne utføres på egnede plasser. Både i anleggsfasen og for senere drift og vedlikehold av anlegget søker Glitre om nødvendige rettigheter for adkomst og maskinell ferdsel i rettighetsbeltet, og tillatelse til adkomst og transport av utstyr, materiell og mannskap på private og offentlige veier inn mot og i ledningstraseen. Glitre ønsker å benytte og eventuelt utbedre eksisterende veier inn til ledningstraseen så langt det lar seg gjøre. Videre søker Glitre om rett til å etablere nødvendige rigg- og anleggsplasser. Dette både i forbindelse med anleggsvirksomheten og for senere drift og vedlikehold.

Glitre søker om konsesjon til begge tiltakene i medhold av energiloven.

Glitre søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.

Informasjon til Nore og Uvdal kommune

Vi ber om at kommunen printer og legger ut søknadene til offentlig ettersyn. Spørsmål om søknadene stilles til Ole Kristian Oftebro i Glitre på tlf. 41 25 01 78. NVE vil kunngjøre høringen, og utlegging av søknadene til offentlig ettersyn i aktuelle aviser. NVE ber også Nore og Uvdal kommune legge søknadene ut på sine internettsider og ev. facebooksider, og om å orientere aktuelle lokale velforeninger, idrettslag, interesseorganisasjon og andre relevante høringsparter om søknadene.

Høringsuttalelser

Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på en av følgende måter:

- via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider

- via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202200776 (for uttalelser som gjelder ny luftledning mellom Nore 2 kraftverk og nye Rødberg transformatorstasjon) og 202200769 (for uttalelser som gjelder nye Rødberg transformatorstasjon) i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen).
- via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

Fristen for å sende uttalelser til NVE er **22. desember 2022.**

Med hilsen

Lisa Vedeld Hammer
seksjonssjef


Jonas Mathisen
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner


Mottakerliste:
STATENS VEGVESEN
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
STATNETT SF
NORGES NATURVERNFORBUND
Norsk Ornitologisk Forening
Telenor Kabelnett
FØIE AS
NORE OG UVDAL KOMMUNE
Fortidsminneforeningen i Buskerud
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV BUSKERUD
DNT Drammen og Omegn
BANE NOR SF
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN
VIKEN FYLKESKOMMUNE
VIKEN SKOG SA
Viken Natur og Ungdom

Kopimottakerliste:

GLITRE ENERGI NETT AS
GLITRE ENERGI NETT AS - Ole Kristian Oftebro

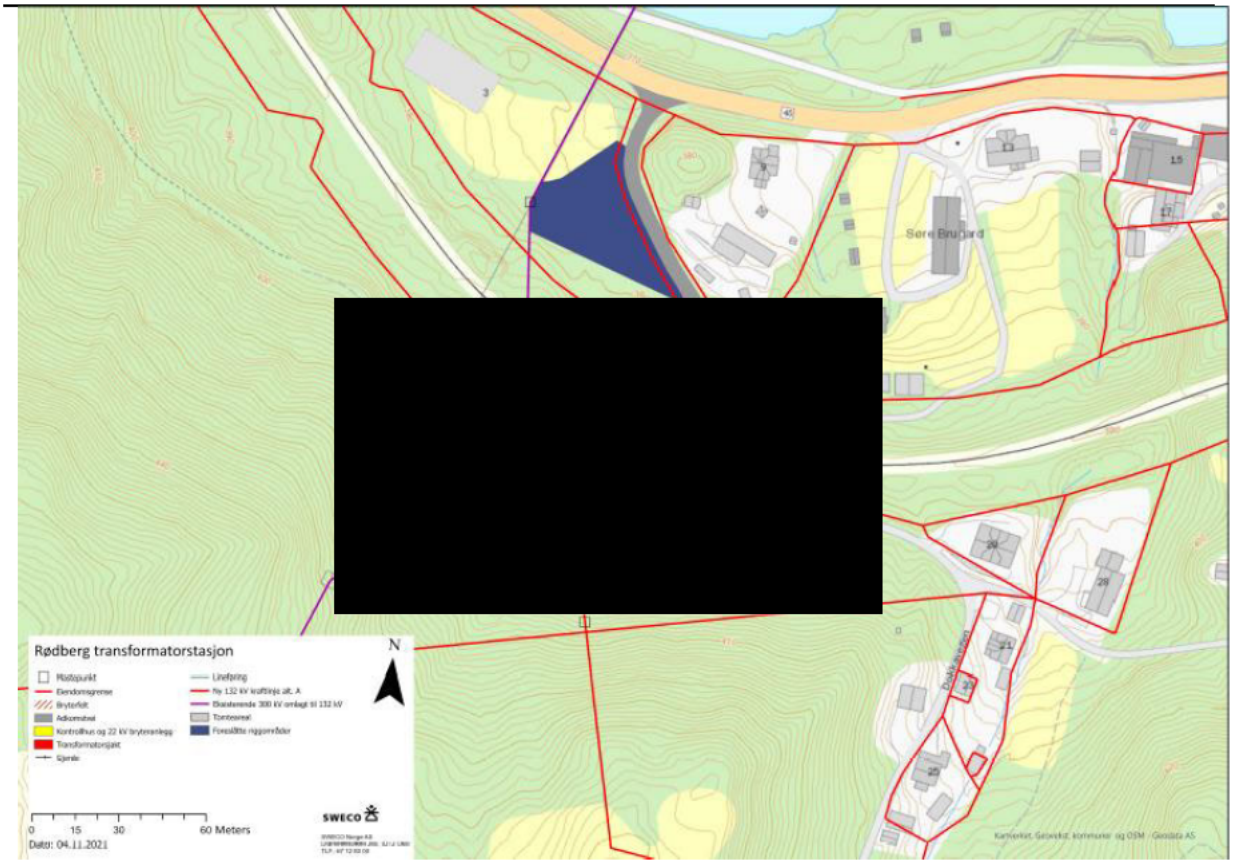

Kart 1: Omsøkt plassering av nye Rødberg transformatorstasjon

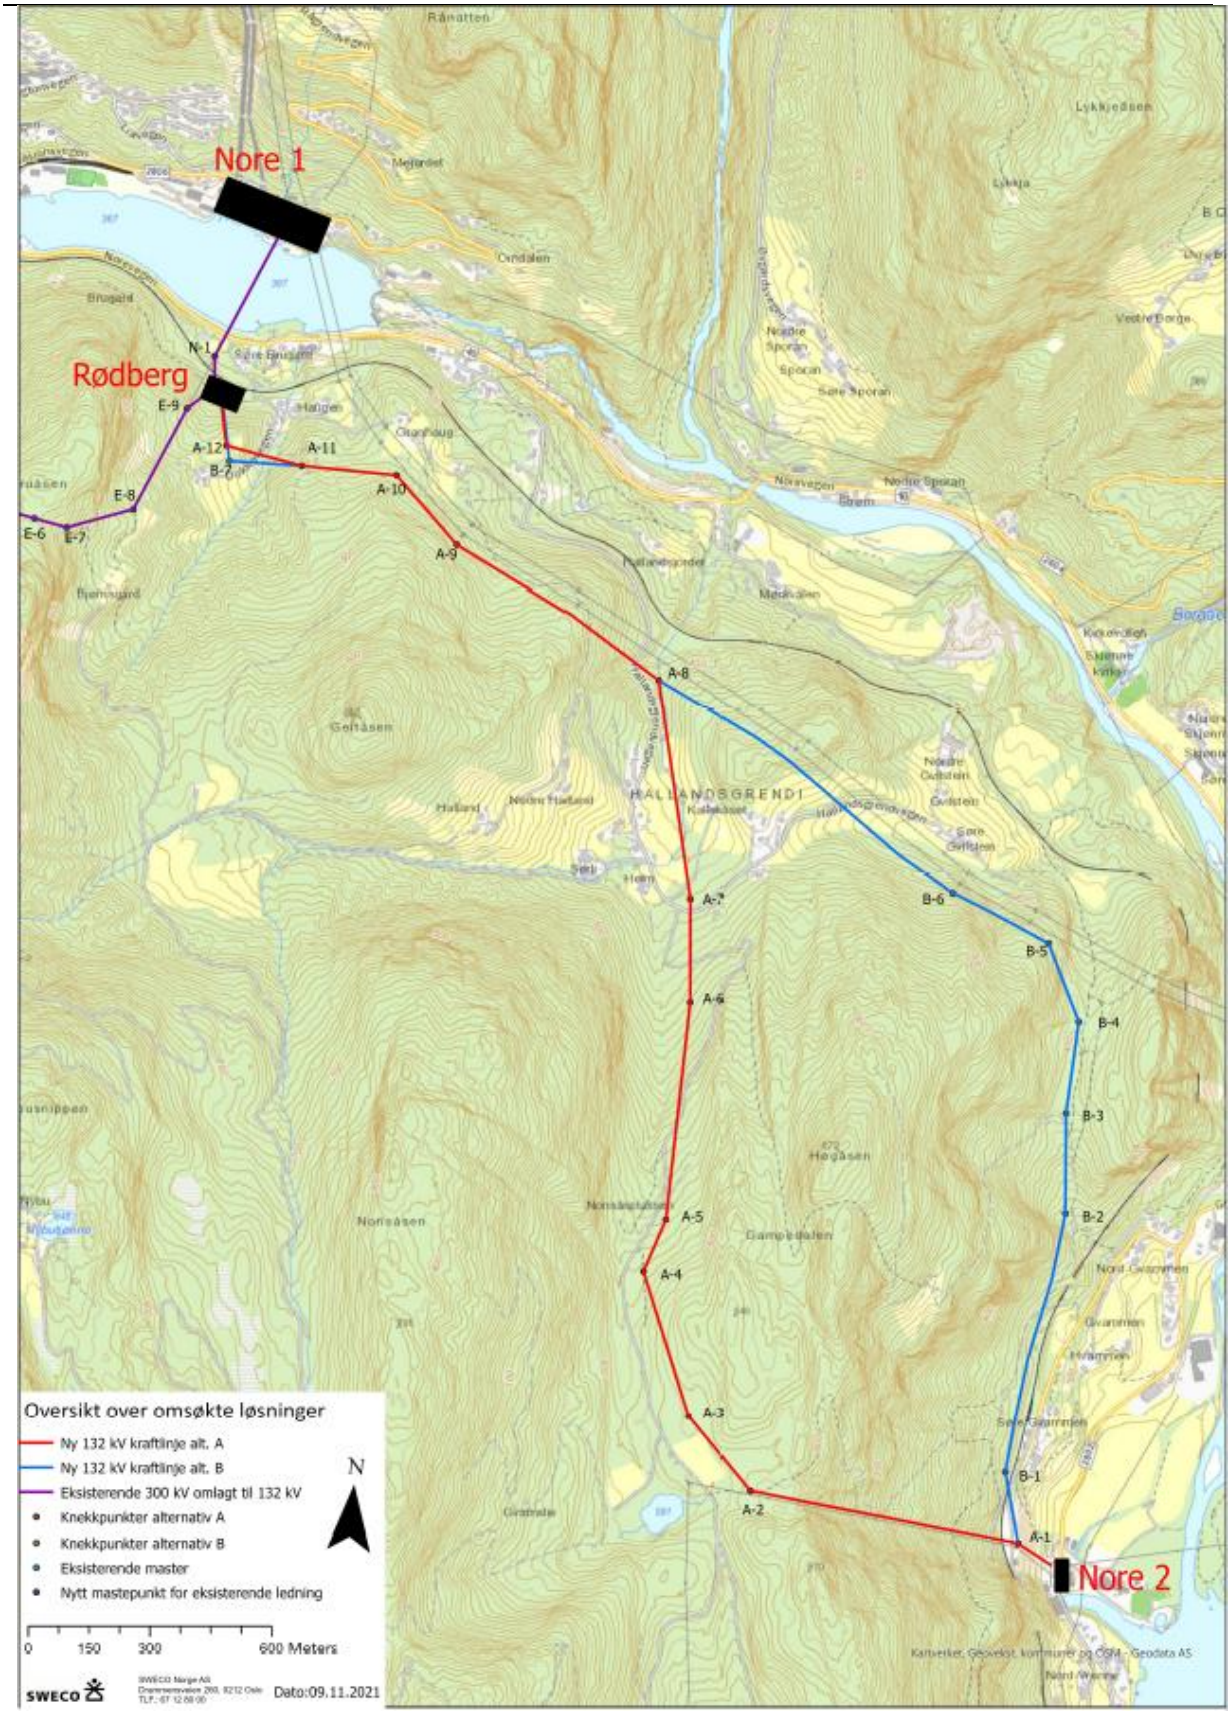

Kart 2: Omsøkte traseer 132 kV kraftledning Nore 2 til Rødberg transformatorstasjon