


Fra: "Sagen-Roland, Vidar" <Vidar.Sagen-Roland@fagne.no>
Sendt: fredag 9. mai 2025 12.33.59
Til: "Guttorm Edman Jørgensen" <gejo@nve.no>
Kopi: "Holmefjord, Vegard" <Vegard.Holmefjord@fagne.no>
Emne: NVE ref. 202411838-5 - konsesjonssøknad om ny 66 (132) kV kraftledning mellom Fitjar og Tysnes og ny Tjøreneset transformatorstasjon
Vedlegg: Vurdering av boring i forbindelse med alternativ 1.0.pdf

Viser til konsesjonssøknad for ny 66 (132) kV kraftledning mellom Fitjar og Tysnes og ny Tjøreneset transformatorstasjon med saksnummer 202411838.

Fagne trekker herved tidligere omsøkt alternativ 1.0 og 2.2.2. i Fitjar kommune. Fagne omsøker dermed alternativ 2.0 og 2.2 for luftledning og alternativ 2.2.1 for sjøkabel i Fitjar kommune. Dette medfører ingen endringer i Tysnes kommune.

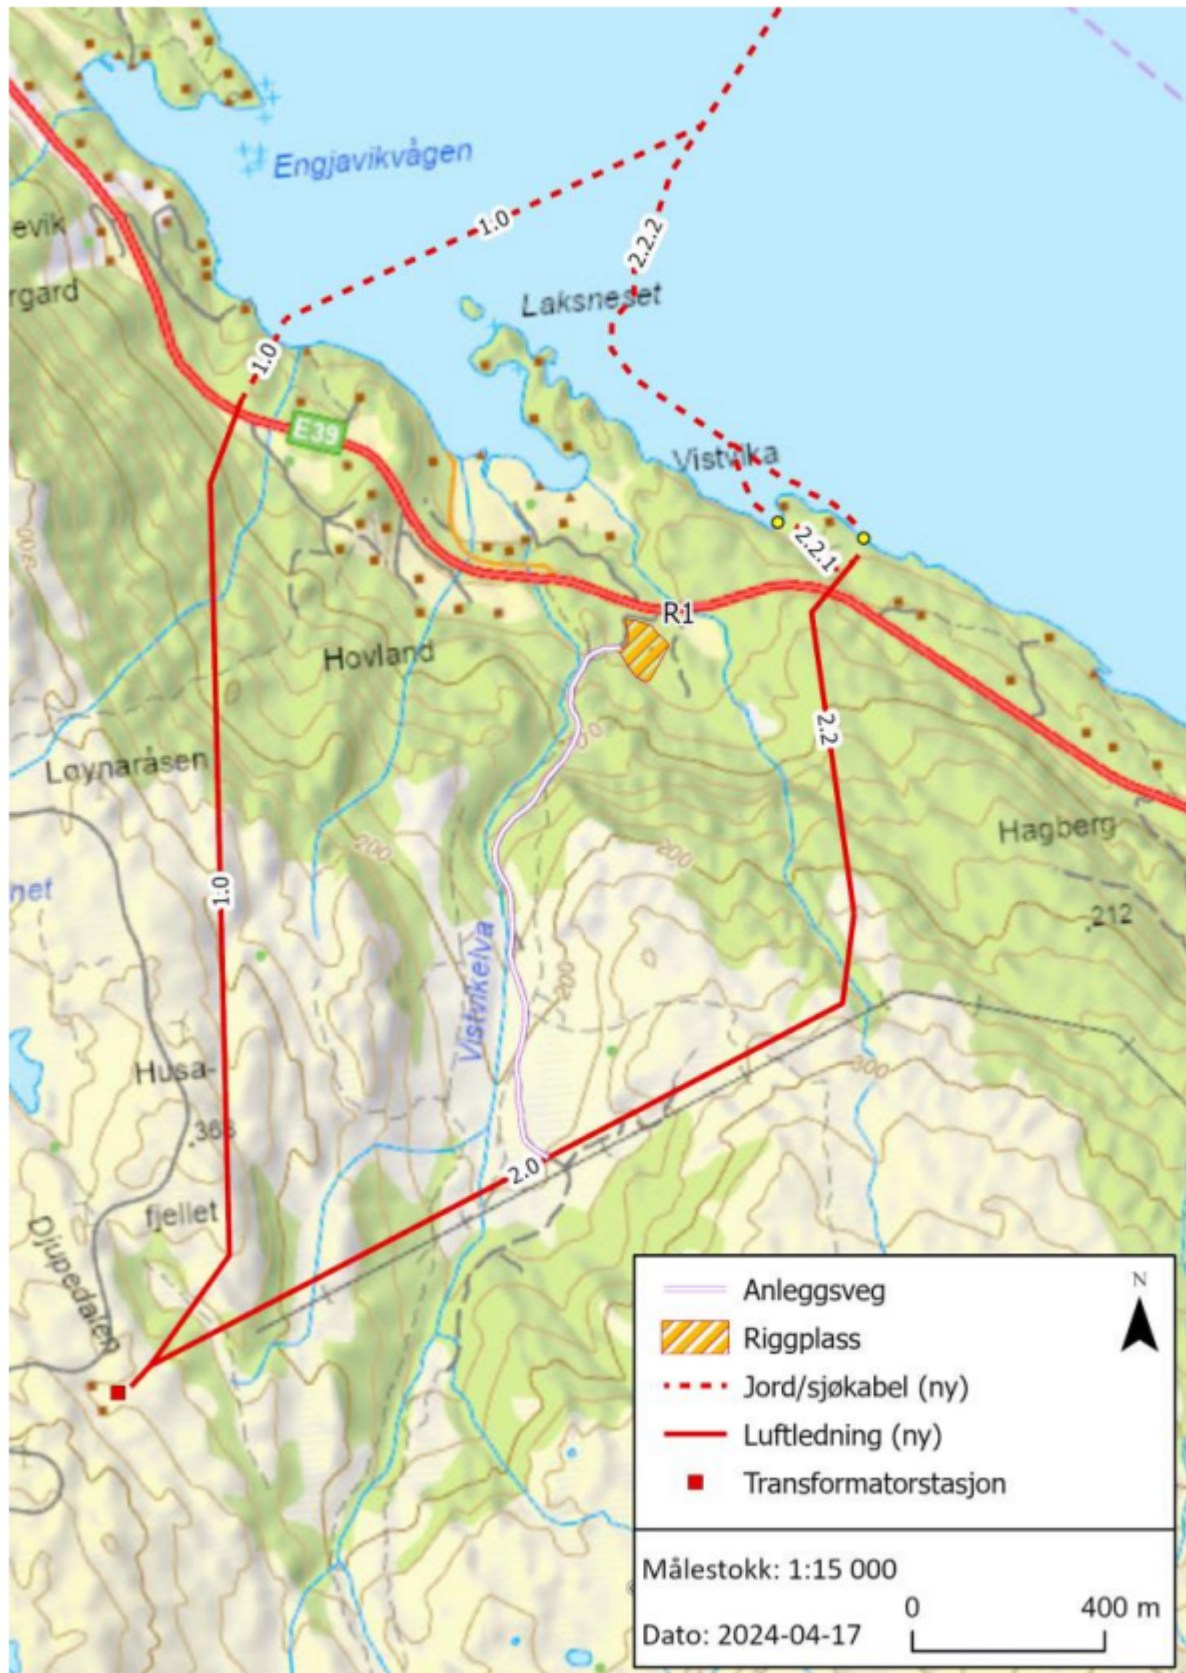

Bildet viser omsøkt alternativ 2.0, 2.2 og 2.2.1 ved landtak i Fitjar kommune.

Årsaken til at alternativ 1.0 trekkes er økte kostnader med boring og sterkt redusert strømføringsevne ved boring. Reduksjon i strømføringsevne vil alene utelukke alternativ 1.0. Vedlagt er rapport som omhandler reduksjon i strømføringsevne.

Alternativ 2.2.2 trekkes på grunn av kostnader, uttalelse fra Fiskeridirektoratet og negativt visuelt inntrykk fra Langenuen og Tysnes.

Mvh
Vidar F. Sagen-Roland
Mobil: 975 56 007
Vidar.sagen-roland@fagne.no