

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Fylkets hus
7735 STEINKJER

Vår dato: 22.07.2026

Vår ref.: 202601900-5 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir konsesjon til nettanlegg ved Sandmoen bussdepot

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Trøndelag fylkeskommune konsesjon til å bygge, eie og drive nettanlegg med spenningsnivå til og med 22 kV tilknyttet bussladeanlegg på Sandmoen bussdepot i Trondheim kommune i Trøndelag. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse av i dag, NVE-ref. 202601900-6. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/26137/A


Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Trøndelag fylkeskommune til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

Omsøkt løsning

Trøndelag fylkeskommune søkte 28. mai 2026 om anleggskonsesjon for å bygge, eie og drive en 22 kV koblingsstasjon, fem nettstasjoner og 22 kV jordkabel tilknyttet disse, ved Sandmoen bussdepot i Trondheim kommune. Nettstasjonene skal alle ha to transformatorer med omsetning 22/0,4 kV og ytelse 2,5 MVA. Trøndelag fylkeskommune begrunner søknaden om egne, høyspente elektriske anlegg med behov for fleksibilitet i lastbalansering, økt fleksibilitet i fysisk plassering på egen tomt og mulighet til å ha både 0,4 og 0,58 kV spenning på lavspentsiden.

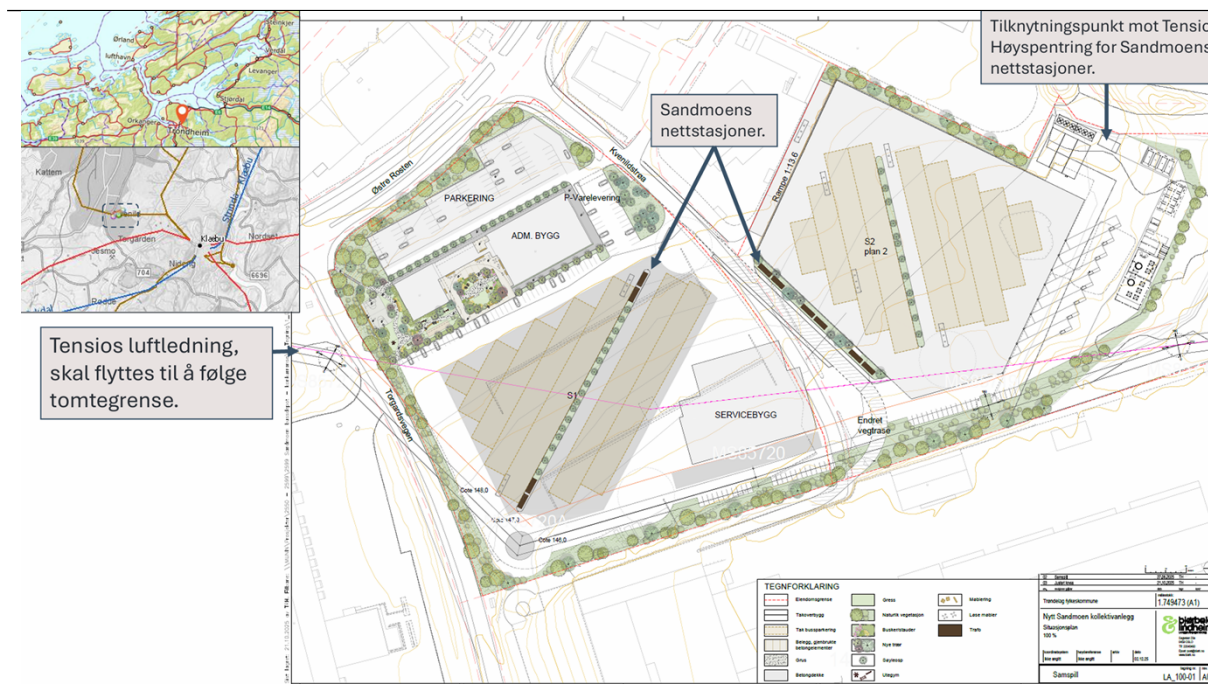

Kart 1: Omsøkt plassering av Sandmoen bussdepot.

Utførte forarbeider

Områdekonsesjonær Tensio AS har foreløpig vurdert et uttak på 4,9 MW til å være driftsmessig forsvarlig. Tiltaket står i Statnetts kapasitetskø med hensikt om å få utvidet til 25 MW. Omsøkt tiltak skal dimensjoneres for ytelse 25 MW, men drives for 4,9 MW inntil kapasiteten økes. Trøndelag fylkeskommune eier eiendommene tiltaket omfatter, og det foregår en reguleringsplanprosess for selve bussdepotet hos Trondheim kommune.

NVEs behandling og vurdering av søknaden

NVE har unnlatt å sende søknaden på ekstern høring, jf. energiloven § 2-2, ettersom tiltaket har begrensede virkninger for omgivelsene, og at tiltaket er avklart med områdekonsesjonær, grunneier og kommunen.

Virkninger for allmenne eller private interesser

Det elektriske anlegget vil plasseres på allerede opparbeidet parkeringsareal, som en del av utbygging av nytt bussdepot. NVE vurderer at tiltaket ikke har vesentlige negative virkninger for allmenne eller private interesser. Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. I denne saken vurderer NVE at tiltaket ikke har virkninger for naturmangfold.

Leveringsplikt

Områdekonsesjonær har fått en monopolrettighet til å bygge, eie og drive nett i sitt område, med tilhørende leveringsplikt som pålegger dem å forsyne frem til kunde innenfor sitt område. På dette grunnlaget er hovedregelen at det er områdekonsesjonær som skal



stå for å bygge og drive høyspent fordelingsnett. Det finnes enkelte tilfeller hvor det kan være grunnlag for å avvike fra hovedregelen. NVE praktiserer at kunder kan ha egne anlegg dersom det er en god begrunnelse for at kunden eier anlegget selv. I første rekke er dette tekniske behov. Eksempler kan være der det benyttes uvanlige komponenter eller spenningsnivåer, eller at kunden har behov for å styre anlegget selv. Andre grunner kan være at det er nødvendig å gjøre hyppige endringer av anlegget, eller at anleggets plassering gjør at tilgang er krevende for områdekonsesjonær.

Trøndelag fylkeskommune søker om konsesjon for å bygge nettstasjoner med transformatorer med omforming 22/0,4 kV. Transformering fra 22 kV til 0,4 kV er å betrakte som standard anlegg som er omfattet av områdekonsesjonærens leveringsplikt. I søknaden trekker Trøndelag fylkeskommune frem at det er ønskelig å flytte grensesnittet for å ha mulighet til 0,58 kV spenning på lavspentsiden, fleksibilitet i lastbalansering og økt fleksibilitet i fysisk plassering på egen tomt. Dette forutsetter at de eier og driver anleggene selv. Områdekonsesjonær Tensio AS har ikke kommet med innvendinger til planlagt løsning, og bekrefter at det foreløpig er kapasitet i nettet til første utbyggingsledd med ytelse 4,9 MW.

NVE vurderer i denne saken at mulighetene for lastbalansering, fleksibilitet i spenningsnivå og økt fleksibilitet for fysisk plassering av tiltakene, er tilstrekkelig begrunnelse for at Trøndelag fylkeskommune kan få anleggskonsesjon for de omsøkte tiltakene. I henhold til NVEs praksis er de elektriske anleggene på nedsiden av transformatorene å anse som ladeanlegg, som ikke krever konsesjon etter energiloven.

Konklusjon

I medhold av energiloven § 3-1 gir NVE anleggskonsesjon til Trøndelag fylkeskommune for å bygge, eie og drive fordelingsanlegg med spenning opp til og med 22 kV for forsyning av bussladeanlegg innenfor eiendommene gnr. 313, bnr. 651 og 632 i Trondheim kommune. Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen med NVE-ref: 202601900-6.

Orientering av grunneiere og rettighetshavere

NVE ber om at dette brevet så snart som mulig blir sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere. NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Med hilsen



Jan Are Gildestad
fagleder

Jonas Mathisen
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Kopimottakerliste:

STATNETT SF

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION MIDT-NORGE

TELIA NORGE AS

TELENOR NORGE AS

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE - KNUT SIGURD BY RÅBERG

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG

TENSIO AS

TRONDHEIM KOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 24. august 2026 eller 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.