


Vedlegg 1 beskrivelse av tiltakene på eiendom gnr. 54 bnr. 1 og gnr. 53 bnr. 5

Statnett skal søke om konsesjon på løsning hvor tre nye kraftledninger vil krysse eiendom 54/1 i henhold til skisse under. Dagens 300kV Aura-Vågåmo og 132 kV Aura-Osbo rives. Statnett vil justere dagens klausuleringsbelte og erverve rettigheter til et klausuleringsbelte på 10 meter fra ytterste strømførende line. Løsningen kan avvike med inntil 10 meter til hver side. Rød sirkel markerer ca. masteplassering. Det forventes også å bli behov for å etablere master lenger sør på eiendommen. Plasseringen er ikke avklart, men mastene forventes plassert minst 350 meter sør for mastepunktene markert med rød sirkel.

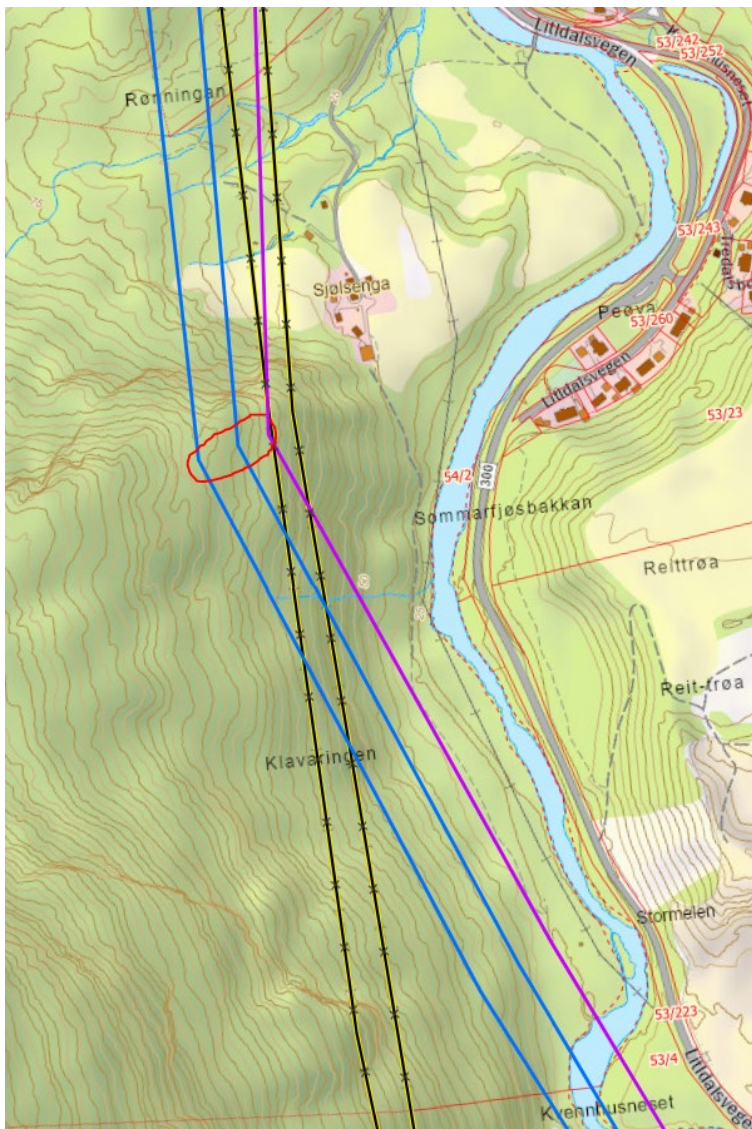

- Ny ledning 132 kV
- Ny ledning 420 kV
- Eksisterende ledning gjenbrukes
- x— Ledning rives

På eiendom 53/5 skal Statnett søke om konsesjon på løsning hvor dagens 300kV Orkdal-Aura rives, og erstattes med en ny 420kV kraftledning. Dagens klausuleringsbelte utvides mot vest. Det tas høyde for at justeringen kan bli noe større enn vist i skisse under, dersom grunnforhold eller anleggsgjennomføring tilsier dette. Skisse viser foreløpig prosjektert løsning.



- Ny ledning 132 kV
- Ny ledning 420 kV
- Eksisterende ledning gjenbrukes
- Ledning rives