

SMÅKRAFT AS
Postboks 2389, Solheimsviken
5824 BERGEN

Vår dato: 12.11.2024

Vår ref.: 202205774-14 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler:

Ingrid Maria Bik

imbi@nve.no / 22 95 98 09

NVE gir konsesjon til å bygge ny 22 kV jordkabel fra Smådalselva kraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Småkraft AS konsesjon til ny trasé for en 22 kV jordkabel mellom Smådalselva kraftverk og BKK AS sitt distribusjonsnett i Samnanger kommune i Vestland. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse av i dag.

Dokumentene er også å finne på www.nve.no/8790/A.

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Småkraft AS til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

NVE ga Småkraft anleggskonsesjon den 14. juni 2022 for en 200 meter lang jordkabel mellom Smådalselva kraftverk og BKKs distribusjonsnett vest for kraftverket. NVE ga også konsesjon til en transformator med ytelse 4 MVA og omsetning 0,69/22 kV (NVE ref. 202205774-3). I samråd med BKK har Småkraft nå funnet at et annet tilknytningspunkt vil gi en bedre løsning for tilknytning av kraftverket og BKK sin nettutvikling i området.

Småkraft søkte den 6. juni 2024 om å bygge en ny 22 kV jordkabel fra Smådalselva kraftstasjon til et nytt tilknytningspunkt til BKKs distribusjonsnett nordøst for kraftstasjonen. Jordkabelen er omtrent 280 meter lang (figur 2). Småkraft planlegger å legge jordkabelen i grøft langs eksisterende veg.

Småkraft søkte også om økt ytelse i transformator, fra 4 MVA til 4,2 MVA. Samtidig søkte de om konsesjon for en generator med omsetning 6,6 kV og ytelse 3,9 MVA, samt en stasjonstransformator med omsetning 22/0,415 kV og ytelse 0,05 MVA. Småkraft begrunner dette med at de vil optimalisere prosjektet.

Småkraft har inngått minnelige avtaler med berørte grunneiere.


NVEs behandling av søknaden

Småkraft har innhentet forhåndsuttalelser fra Samnanger kommune og Vestland fylkeskommune. På bakgrunn av dette, og fordi Småkraft har inngått minnelige avtaler med de berørte grunneierne, unnlot NVE å sende søknaden på høring jf. energiloven § 2-1.




Vestland fylkeskommune (23.04.2024) påpeker at Småkraft må være forsiktige når de graver i nærheten av fredete kulturminner, spesielt id. 129583 som ligger nærmest traseen.

Samnanger kommune (05.06.2024) forutsetter at kulturminner og naturverdier blir tatt hensyn til.

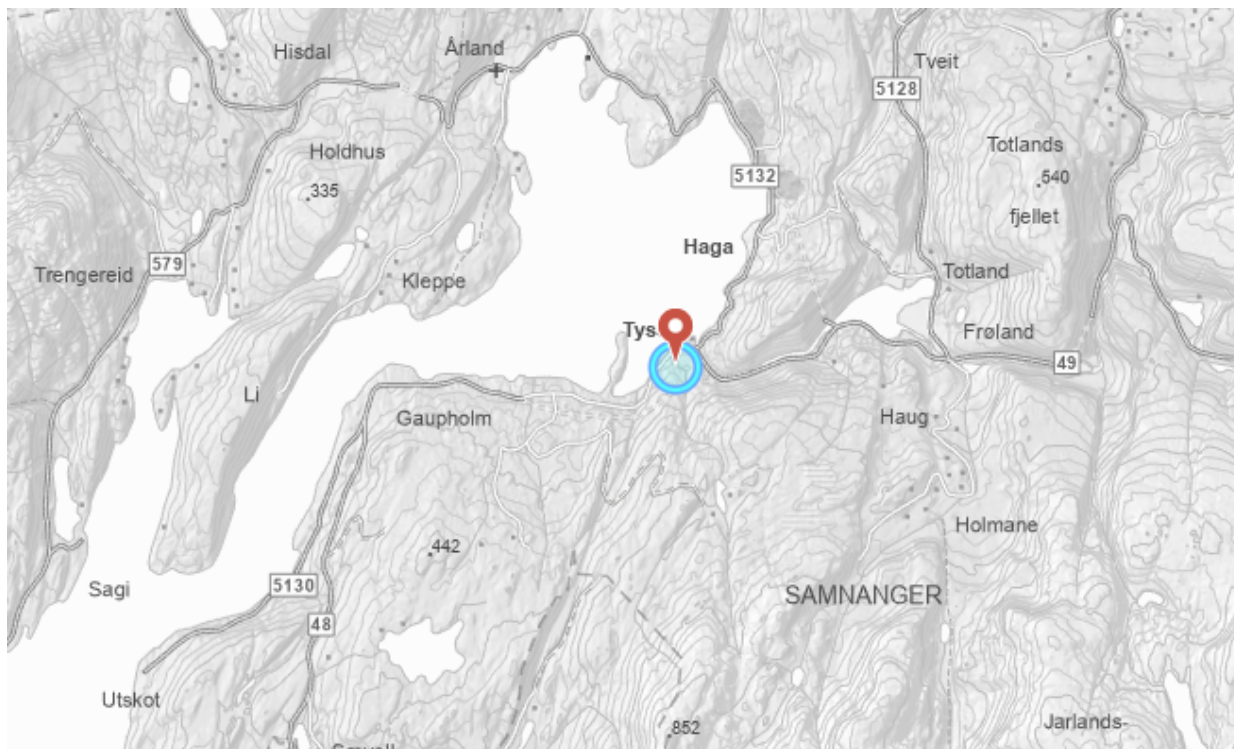

Figur 1: Plassering av Smådalselva kraftverk. Kilde: NVE Atlas.

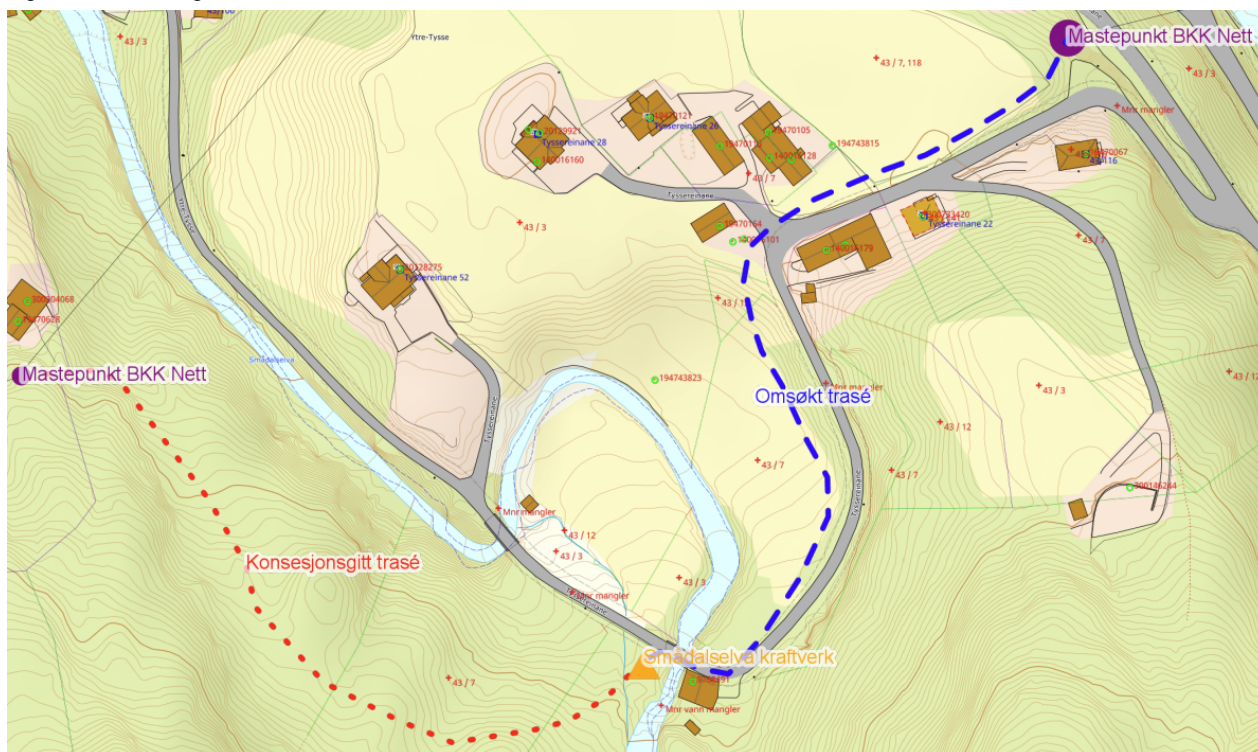

Figur 2: Oversikt over omsøkt tiltak, vedlagt Småkrafts søknad av 06.06.2024.



NVEs vurdering

Konsesjonsbehandling etter energiloven innebærer en konkret vurdering av fordelene og ulempene som tiltaket har for samfunnet som helhet. NVE gir konsesjon til anlegg som er samfunnsmessig rasjonelle, det vil si at de positive konsekvensene av tiltaket må være større enn de negative. Vurderingen av om det skal gis konsesjon til et omsøkt tiltak er en faglig skjønnsvurdering.

I det videre vil NVE redegjøre for vår vurdering av anleggene Småkraft har søkt om konsesjon for.

Friluftsliv

Vegen langs den planlagte jordkabeltraseen er et viktig friluftslivsområde. Småkraft vurderer at det vil være viktig å unngå hindring av ferdsel for friluftsliv under anleggsarbeidet. Etter anleggsperioden vil ikke jordkabeltraseen være synlig fra veien.

NVE vurderer at virkningene er små så lenge Småkraft ikke hindrer ferdsel på veien langs jordkabeltraseen. Samtidig konstaterer NVE at de øvrige elektriske anleggene vil bli plassert i Smådalselva kraftverk og vil ikke hindre ferdsel for friluftsliv.



Figur 4: Oversikt over friluftsområder i nærheten av omsøkt 22 kV jordkabel. Kilde: Miljødirektoratets Naturbase kart.

Naturmangfold

NVE har gjennomført søk i Naturbase. Det er ikke registrert truede eller rødlistede arter i tilknytning til trasé for jordkabelen.

Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8–12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. Sett i lys av sakens omfang,



mener NVE at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere virkningene for naturmangfold. Etter NVEs vurdering vil ikke de omsøkte anleggene gi negative virkninger av betydning for naturmangfoldet, og prinsippene i naturmangfoldloven er dermed ivaretatt.


Kulturminner og kulturmiljø

Det er flere kulturminner som ligger i nærheten av omsøkt trasé (figur 3). Småkraft vurderer at planlagt trasé ikke vil komme i direkte berøring med kulturminnene eller de fredete bygningene. Samtidig vil ikke jordkabelen være synlig etter at anleggsperioden er ferdig.

Dersom det under anleggs- eller driftsfasen viser seg at tiltaket kan være i konflikt med automatisk fredete kulturminner, som hittil ikke har vært kjent, vil Småkraft melde fra om dette til Statsforvalteren og Fylkeskommunen. De vil også stanse alt arbeid som kan påvirke kulturminner.

Vestland fylkeskommune skriver i sin uttalelse at Småkraft må være forsiktige når de graver i nærheten av fredete kulturminner, spesielt id. 129583 som ligger nærmest traseen.

NVE vurderer at jordkabeltraseen ikke vil direkte berøre kulturminner eller fredete bygninger. De øvrige elektriske anleggene vil bli plassert i Smådalselva kraftverk og vil ikke direkte berøre kulturminner eller fredete bygninger. NVE forutsetter at Småkraft oppfyller kravene i kulturminneloven, og gjør oppmerksom på at de er ansvarlig for at fredete kulturminner ikke skades, både i anleggsperioden og senere.

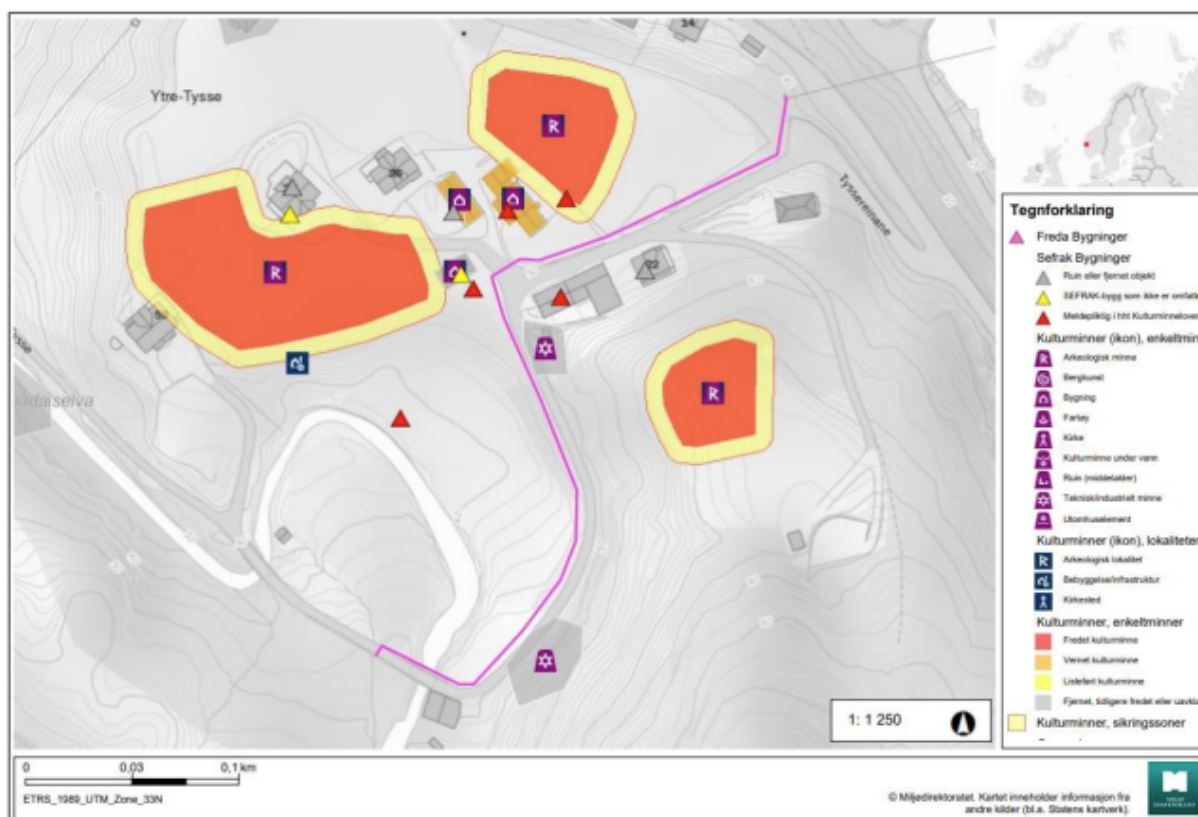

Figur 3: Oversikt over kulturminner, fredete bygninger og sikringssoner for kulturminner i nærheten av omsøkt jordkabeltrasé. Kilde: Miljødirektoratets Naturbase kart.



Støy

Småkraft planlegger å etablere støyreduserende tiltak i kraftstasjonen, for eksempel lydisolering i veggene og lydfeller i gjennomføringer. Ved støyreduserende tiltak vurderer Småkraft at de elektriske anleggene ikke vil overskride anbefalt grense målt ved nærliggende boliger. Småkraft vil også utføre støydempende tiltak i anleggsfasen.

NVE forutsetter at Småkraft bygger kraftstasjonen slik at støygrenseverdien på 45 dB, jf. *Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442, 2021)*, blir holdt.

Naturfare og beredskap

Det omsøkte tiltaket er plassert i et område hvor det er fare for både snøskred og løsmasseskred/steinsprang. Småkraft planlegger at kontroll av skredfare før befaringsområde skal forankres i rutine for drift og vedlikehold.

Kraftstasjonen ligger også innenfor radonaktsomhetsområde med moderat til lav aktsomhet. For å ivareta sikkerhet til driftspersonell, og eventuelle andre som skal befinne seg i kraftstasjonen, vil Småkraft sikre at radonnivået ikke skal overstige tillatte grenser.

Kraftstasjonen og en del av jordkabelen ligger innenfor flomaktsomhetsområdet. Småkraft vil utforme kraftstasjonen slik at flom i minst mulig grad vil føre til skader på stasjonen.

Tiltaket ligger også innenfor aktsomhetsområde for kvikkleire. Instanes AS har gjennomført befaringsområde og geoteknisk vurdering av område og konkludert med at tiltaket ikke er utsatt for områdeskredfare.

NVE minner om at Småkraft selv er ansvarlig for å sørge for effektiv sikring og beredskap, og for at bygging av anlegget planlegges og gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare jf. energi-lovforskriften § 3–5 og § 3–7. Småkraft plikter videre å gjennomføre tiltak for å forebygge og begrense virkningen av ekstraordinære situasjoner. Dette følger av energiloven § 9–2 jf. § 9–1.

NVEs konklusjon

NVE har i dette brevet vurdert Småkraft sin søknad om å bygge en ca. 280 meter lang 22 kV jordkabel fra Smådalselva kraftverk til tilknytningspunkt opp mot BKK AS sitt mastepunkt i Samnanger kommune i Vestland. NVE har også vurdert de omsøkte elektriske anleggene i Smådalselva kraftverk. NVE vurderer at tiltaket har akseptable virkninger for kulturminner, naturfare og andre allmenne og private interesser. Vi mener at fordelene er gitt i anleggskonsesjonen, NVE ref. 202205774-13. Tillatelsen til økt ytelse på transformator med de omsøkte endringene er større enn ulempene og vil gi konsesjon. Nærmere spesifikasjoner innebærer ingen endring i tillatt slukeevne for kraftverket.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Ingrid Maria Bik
førstekonsulent



Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

SMÅKRAFT AS

Kopimottakerliste:

SAMNANGER KOMMUNE

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

TELENOR NORGE AS

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

ÆGE ENERGY AS - Kristine Klemetsen



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.