



NVE

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 06.06.2025

Vår ref.: 202512667-2 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra minstevannføring fra Eptevatn i Tovdalsvassdraget i Froland kommune, Agder fylke

Vi viser til søknad av 04.06.2025 om tillatelse til midlertidig fravik fra minstevannslipp fra dam Eptevatn i Froland kommune. Først i brevet finner du NVEs vedtak med tilhørende vilkår. Deretter kan du lese om tiltaket og NVEs begrunnelse for vedtaket.

NVEs vedtak

NVE gir tillatelse til at Å Energi Vannkraft AS kan fravike kravet om slipp av minstevannføring fra dam Eptevatn i Tovdalsvassdraget på inntil 2 timer i den 12.06.2025.

Vedtaket er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

NVE stiller følgende vilkår

- Det skal føres protokoll over vannslippet for det tidsrom manøvreringsreglementet fravikes.
- Perioden med fravik må gjøres så kort som mulig.
- Alle vannførendringer skal skje gradvis slik at stranding av fisk og andre vannlevende organismer minimeres eller unngås så langt det er mulig.
- Det skal slippes ekstra vann fra dam Eptevatn før fraviket for å fylle kulper på berørt elvestrekning.
- Berørte parter skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Informasjon om tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale medier. Vi ber om at Å Energi Vannkraft kontakter kommunen for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.
- NVE forutsetter at Å Energi Vannkraft har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE


Norges vassdrags-
og energidirektorat

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Om søknaden

Eptevatn er et reguleringsmagasin med konsesjon av 01.08.1969, og har av 10.02.2000 krav om slipp av minstevannføring på 220 l/s hele året. Minstevannføringen slippes via en tappetunnel under fyllingsdammen. I forbindelse med revurderingsbefaring og inspeksjon av en tappeluken er det nødvendig å sette revisjonsluke for å komme til tappeluken. Det vil da ikke være mulig å slippe minstevannføring. Inspeksjonen er planlagt på inntil 2 timer den 12.06.2025. Tiltaket gir redusert vannføring på ca. 2,5 km av vassdraget nedstrøms dammen, inkludert Lomsvatnet og ned til utløpet i Vassvatn (figur 1). Som avbøtende tiltak planlegges det å slippe ekstra vann i forkant av stansen, for å sikre at det er vann i alle kulper i den påvirkede elvestrekningen.

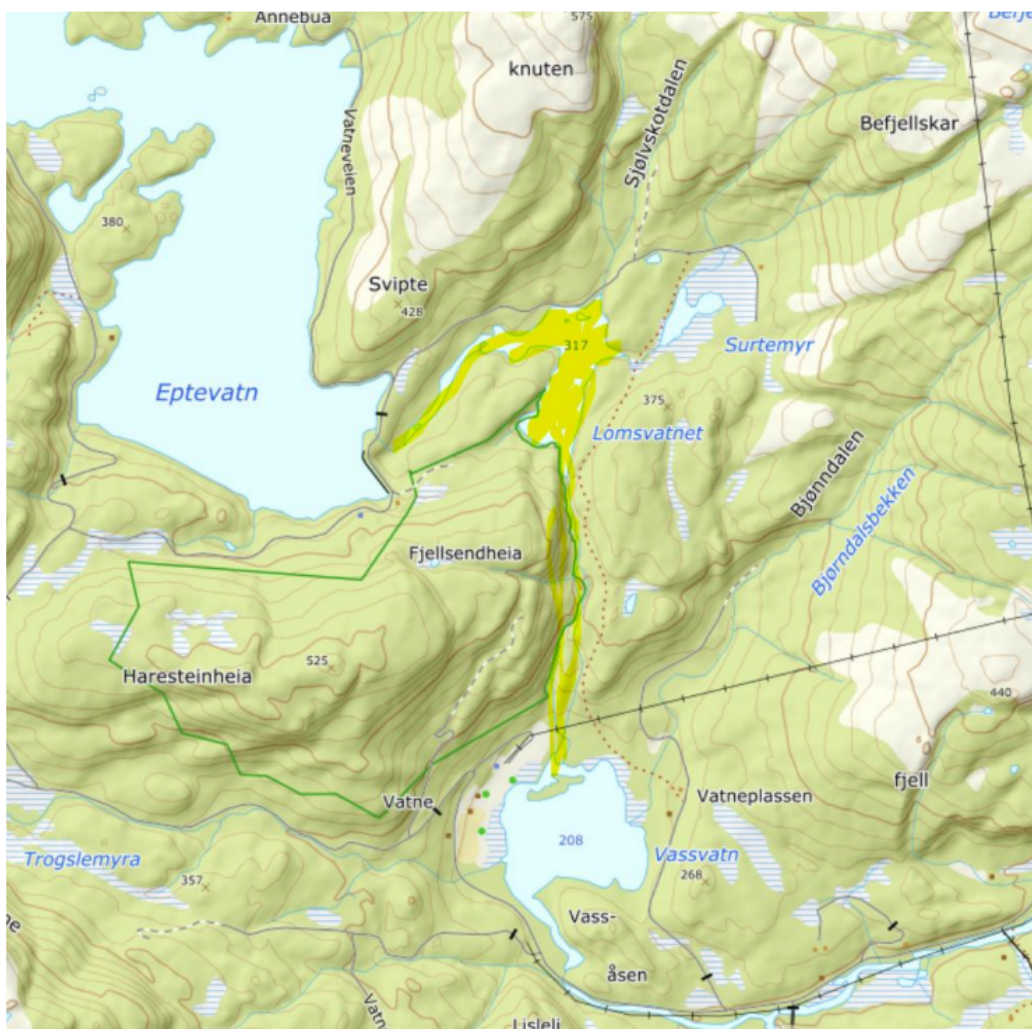

Figur 1. Tiltaksområdet ved dam Eptevatn. Delen av vassdraget som får redusert minstevannføring, mellom Eptevatn og Vassvatnet, er markert med gult. Hentet fra søknaden.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Høring

På grunn av tiltakets umiddelbare nødvendighet og begrensede virkninger har vi ikke funnet behov for en høring, jf. vannressursloven § 24 andre ledd bokstav a.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til å fravike et manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

I NVEs vedtak av 25.03.2024 ga vi tillatelse til å redusere minstevannslippet fra 220 l/s til 75 l/s fra dam Eptevatn. Avviket var planlagt mellom 22.04.2024 og 03.05.2024. Saken ble da sendt på begrenset høring til lokale myndigheter. NVE vurderer at eventuelle konsekvenser ved redusert vannslipp fra Eptevatn ble tilstrekkelig belyst gjennom denne saksbehandlingen.

Bakgrunnen for søknaden er at det planlegges inspeksjon av en tappeluke i dammen den 12.06.2025. Tiltaket vil føre til redusert vannføring nedstrøms dam Eptevatn i løpet av 2 timer. På grunn av fravikets korte varighet, er det trolig kun den 400 m lange strekningen mellom dammen og Lomsvatnet som blir berørt, mens vannstanden i Lomsvatnet vil utjevne vannføringen lengre nedstrøms. Som avbøtende tiltak foreslår søker å slippe ekstra vann i forkant av stansen, for å sikre at det er vann i alle kulper i den påvirkede elvestrekningen. NVE mener at dette vil redusere de negative effektene ved fraviket.

Å Energi skriver i søknaden at det ikke ble observert fisk under el-fiske i elva mellom Eptevatn og Lomsvatn i 2018. På strekningen er det en foss som anses som et mulig vandringshinder for fisk. Det er ifølge grunneier ikke fisk i Lomsvatnet. Med bakgrunn i dette mener Å Energi at stans av minstevannslipp i 2 timer fra Eptevatn ikke vil få konsekvenser. NVE er enig i at tiltaket ikke vil få konsekvenser for fisk mellom dammen og Lomsvatnet, ettersom det trolig ikke er fisk i denne delen av vassdraget. Dersom det finnes fisk mellom Lomsvatnet og Vassvatnet, vil en plutselig reduksjon i vannføringen øke faren for stranding. NVE mener imidlertid at økt vannslipp i forkant av stansen vil utjevne vannføringen nedstrøms Lomsvatnet, og dermed redusere denne risikoen.

Naturtypen gammel fattig edellauskog med svært stor verdi, inkludert den utvalgte naturtypen hule eiker, er registrert langs omtrent hele elvestrekningen mellom Lomsvatnet og Vassvatnet (Naturbase kart, NVEs søk den 06.06.2025). Av rødlistearter er ruteskorpe (NT) registrert langs elva nedstrøms Lomsvatnet. Arten er ikke spesielt knyttet til fuktighet. Ettersom endringen i minstevannføring er begrenset til 2 timer, mener NVE tiltaket ikke vil få negative konsekvenser for de registrerte naturverdiene.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og av kort varighet. Det anses også som et nødvendig tiltak for å sikre forsvarlig drift av vannkraftanlegget. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Ved å ta slike hensyn kan ikke NVE se at fravik fra slipp av minstevannføring fra dam Eptevatn er til skade for noen kjente allmenne interesser.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVEs oppsummering og konklusjon

Fravik fra slipp av minstevannføring fra dam Eptevatn vil gi redusert vannføring på en strekning på ca. 2,5 km. Dette kan øke faren noe for stranding av fisk nedstrøms Lomsvatnet, men NVE mener avbøtende tiltak ved økt vannslipp i forkant av tiltaket og gradvis nedtapping vil redusere de negative konsekvensene i tilstrekkelig grad.

NVE gir tillatelse etter vannressursloven § 8 til at Å Energi Vannkraft AS kan fravike kravet til slipp av minstevannføring fra dam Eptevatn i Tovdalsvassdraget i inntil 2 timer den 12.06.2025.

Med hilsen

Ylva Bencze Rørå
fagleder

Marianne Angård
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

Å ENERGI VANNKRAFT AS

Kopimottakerliste:

Å ENERGI VANNKRAFT AS - HANNE NØVIK
Froland kommune
STATSFORVALTEREN I AGDER
AGDER FYLKESKOMMUNE

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: ▪ Skrive hvilket vedtak du klager på. ▪ Skrive hvilket resultat du ønsker. ▪ Opplyse om du klager innenfor fristen. ▪ Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.