



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Fjernvarmekonsesjon

I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50

Meddelt:

Akershus Energi Varme AS

Organisasjonsnummer: 983 701 469

Dato: **14 SEPT 2011**

Varighet: 01.11.2035

Ref: NVE 201104472-7

Kommune: Nes

Fylke: Akershus

I medhold av lov 29.06.1990 nr.50 (energiloven) og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 14.12.2001, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 06.01.2005, tilleggssøknad av 10.08.2005, notatet "Bakgrunn for vedtak" av 18.10.2005, søknad av 12.10.2007 og søknad av 26.07.2011

Akershus Energi Varme AS

tillatelse til i Nes kommune i Akershus fylke å bygge og drive et fjernvarmeanlegg:

- A. Innen det området merket med rød strek, som går fram av kart merket "Konsesjonsområde Årnes", datert 16.08.05, vedlagt konsesjonsdokumentet.**
- B. Med varmesentral lokalisert ved Årnes kornsilo som vist med grønn sirkel på ovennevnte kart, og med følgende installasjoner:**
- En deponigass/oljekjel med installert effekt inntil 4,6 MW
 - En biobrenselkjel med installert effekt inntil 3 MW
- C. Med spiss/reservesentral lokalisert som vist på ovennevnte kart, og med følgende installasjoner:**
- Oljekjel(er) med en samlet installert effekt inntil 6 MW
- D. Med hovedrørsystem i det vesentligste som vist med svart strek på ovennevnte kart.**

Fjernvarmekonsesjon meddelt Bio Varme Akershus AS 23.10.2007, ref. NVE 200708862-2, bortfaller herved.

I tillegg til de til enhver tid gjeldene vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven, fastsettes med hjemmel i energiloven § 5-2 følgende spesielle vilkår:

1. Konsesjonens varighet


Tillatelsen gjelder inntil 01.11.2035.

2. Krav til virksomheten


Konsesjonæren skal ha egne ansatte til å forestå daglig drift av foretaket.

3. Fornybar energiproduksjon

Konsesjonær skal, når NVE krever det, dokumentere fornybarandelen i fjernvarmeproduksjonen. Ved lav fornybarandel kan NVE, etter en konkret vurdering, pålegge tiltakshaver tiltak som øker fornybarandelen i fjernvarmeanlegget.




Rune Flatby
avdelingsdirektør

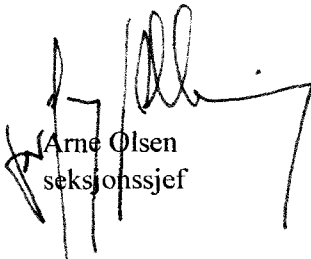

Arne Olsen
seksjonssjef

-  Eksisterende fjernvarme
-  Ny fjernvarme
-  Konesjonsområde

500 meter

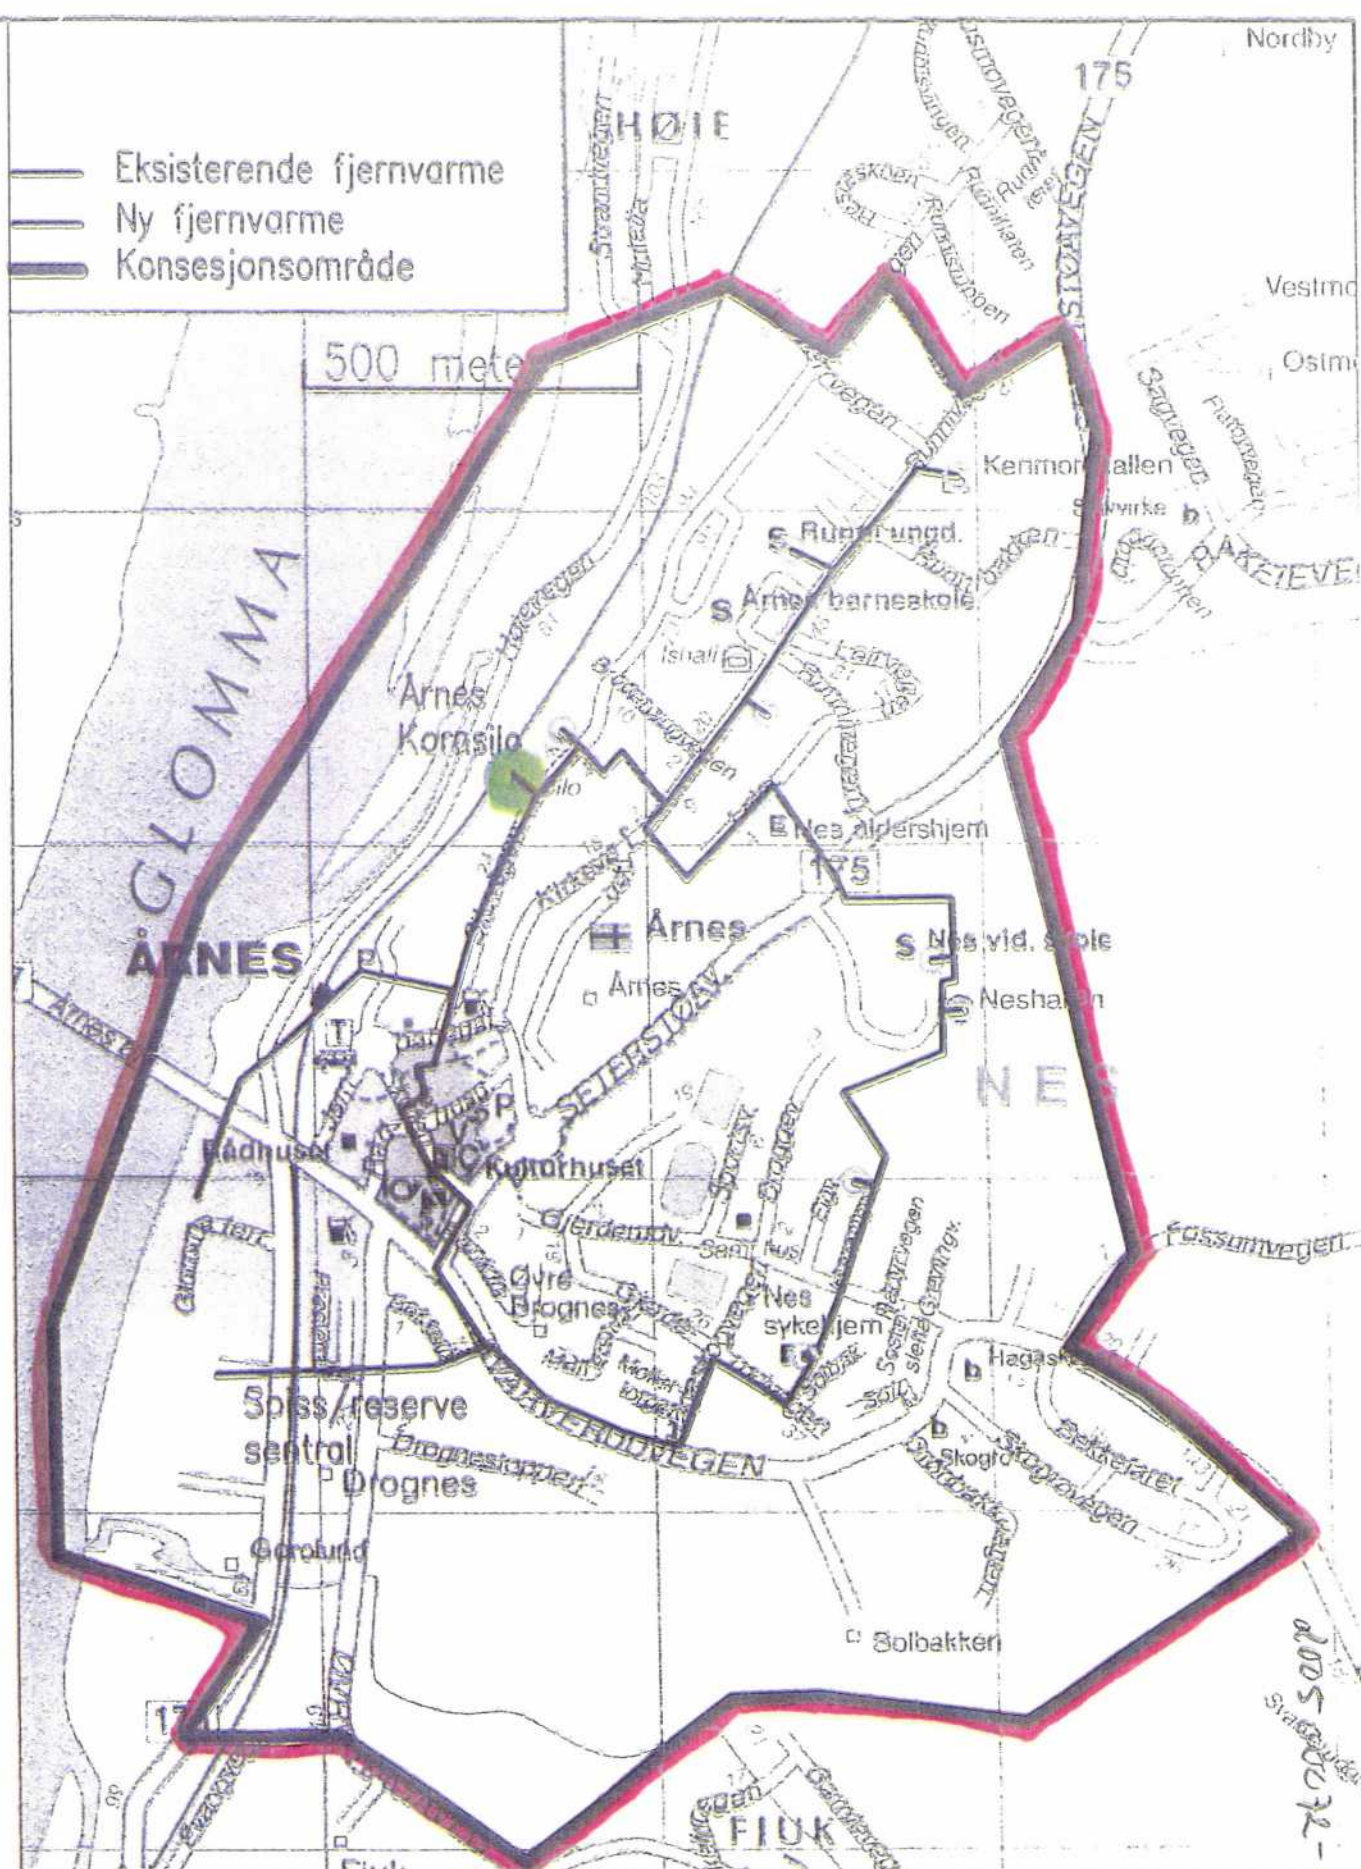

Arnes Fjernvarme AS
Silovien 20
2150 Arnes

Konesjonsområde Arnes

Arnes Fjernvarme AS
(korrigert og inkudert Drognes boligfelt)

Enercon AS