



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

WS Computing AS

Organisasjonsnummer: 921 658 702

Dato: 28.01.2026

Varighet: 28.01.2076

Referanse: 202524612-3

Kommune: Skien

Fylke: Telemark



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 03.12.2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir WS Computing AS tillatelse til å bygge, eie og drive elektriske anlegg tilknyttet Gromstul Datasenter i Skien kommune. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg:

132 kV kraftledninger Gromstul transformatorstasjon bygning 1 – Gromstul transformatorstasjon bygning 2:

- En om lag 535 meter lang jordkabel med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 170 kV 1 x 800 A/50.
- En om lag 525 meter lang jordkabel med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 170 kV 1 x 800 A/50.
- 4 stk. muffeanlegg med høyde omtrent 5,6 meter og grunnflate omtrent 50 m²

Gromstul transformatorstasjon bygning 2:

- Et inngjerdet stasjonsområde med grunnflate på om lag 13 000 m² som på angitt kart.
- To kontrollbygg med grunnflate 54 m² og høyde 3,9 meter
- Fire bygg med grunnflate på om lag 90 m² og høyde omtrent 7,2 meter for innendørs luftisolert koblingsanlegg med spenning 17,5 kV
- To stk. transformatorer med omsetning 132/14,5 og ytelse 120 MVA.
- To stk. utendørs luftisolerte koblingsanlegg med totalt 6 bryterfelt med spenning 132 kV eller lavere
- To stk. kondensatorbatterier med spenning 145 kV og ytelse 60 MVar
- Reaktivt kompenseringsanlegg med spenning 132 kV
- Nødvendig høyspenningsanlegg

WS Computing AS kan innenfor eiendommen merket på vedlagt kart, bygge og drive elektriske anlegg med spenning opp til og med 22 kV til eget bruk NVE-ref. 202312416-12.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart og tegninger vedlagt denne konsesjonen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og satt i drift innen tre år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Byggetekniske krav

Konsesjonær skal etablere transformatorbygget i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

6. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

7. Anleggsarbeid

Konsesjonær skal orientere NVE, berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere om datoen for oppstart før anleggsarbeidet starter. Entreprenører og eventuelle underentreprenører, konsulenter og andre som planlegger og bygger anlegget på vegne av konsesjonær, skal gjøres kjent med vilkårene for anleggsarbeidet.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Konsesjonæren skal også foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene, som skal være ferdig senest to år etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift.

Dersom dere avdekker avvik som har medført, eller kan medføre betydelig skade på miljøet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVEs miljøtilsyn. Rapporteringen må også angi hvilke tiltak som er, eller vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelser og avbøte mulige skader.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf.

forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit

seksjonssjef

Tor Carlsen

fagleder


Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



NVE


Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 1:

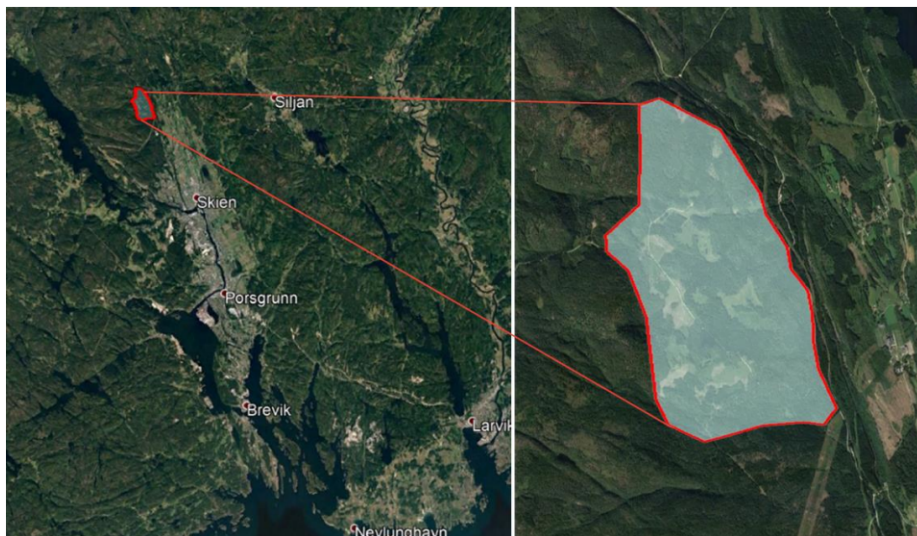

Vedlegg 1: Kart over det regulerede området på Gromstul. Kilde: WS Computing sin søknad av desember 2025.

Vedlegg 2:

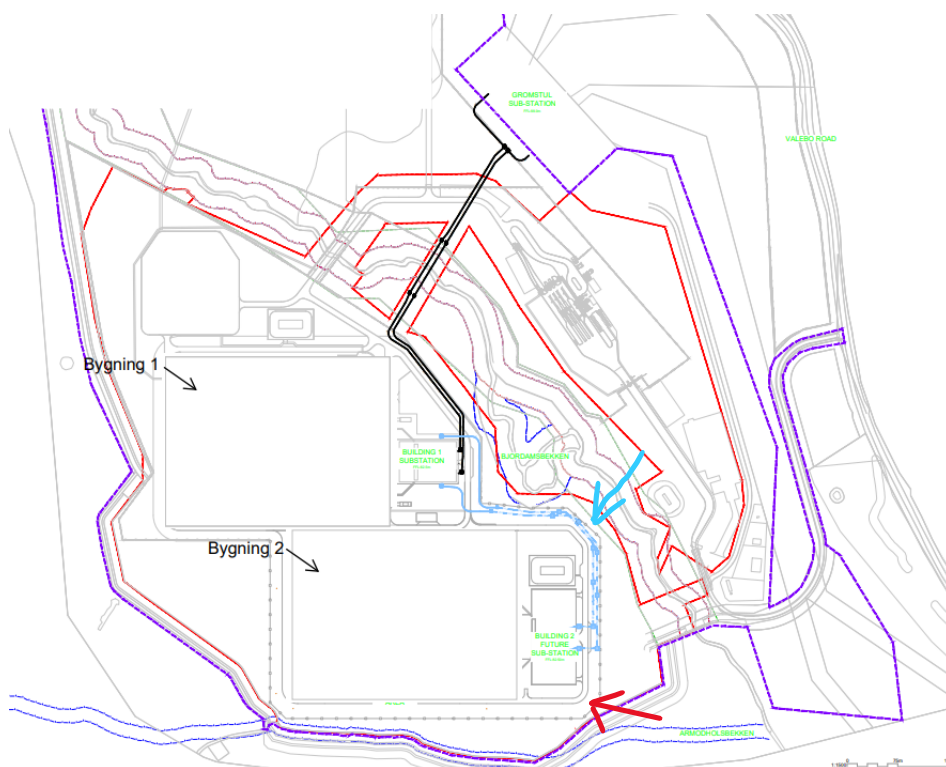


Vedlegg 2: Viser plassering av nettstasjon, markert med rød pil. Blå stiplede linjer viser omsøkte 132 kV kabler, tydeliggjort med blå pil. Kilde: WS Computing sin søknad av desember 2025.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 3:

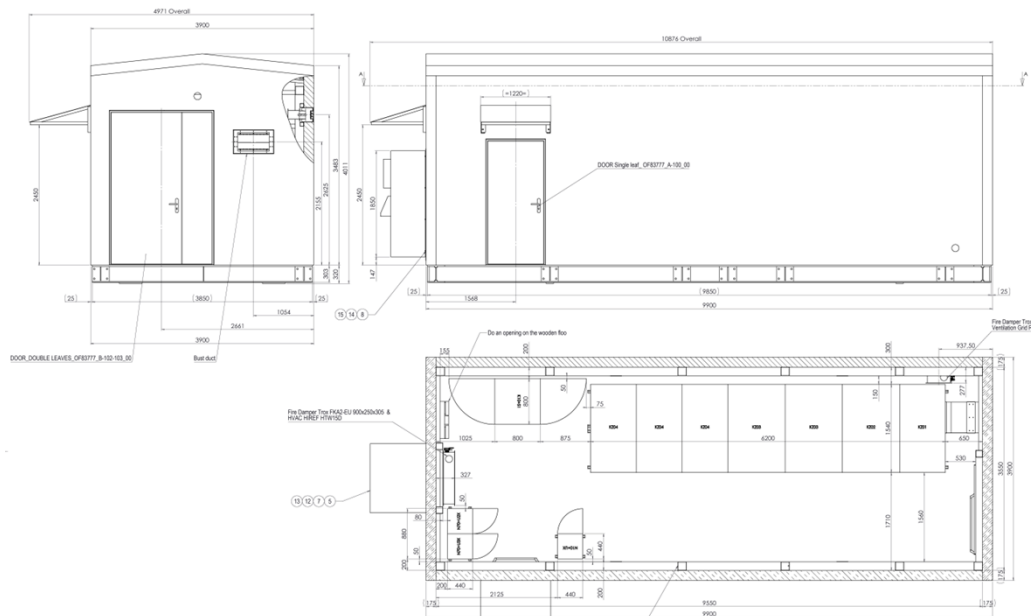

Vedlegg 3: Illustrasjon av de modulere koblingsanleggene. Kilde: WS Computing sin søknad av desember 2025.