


Skisse av Palmafossen kraftverk

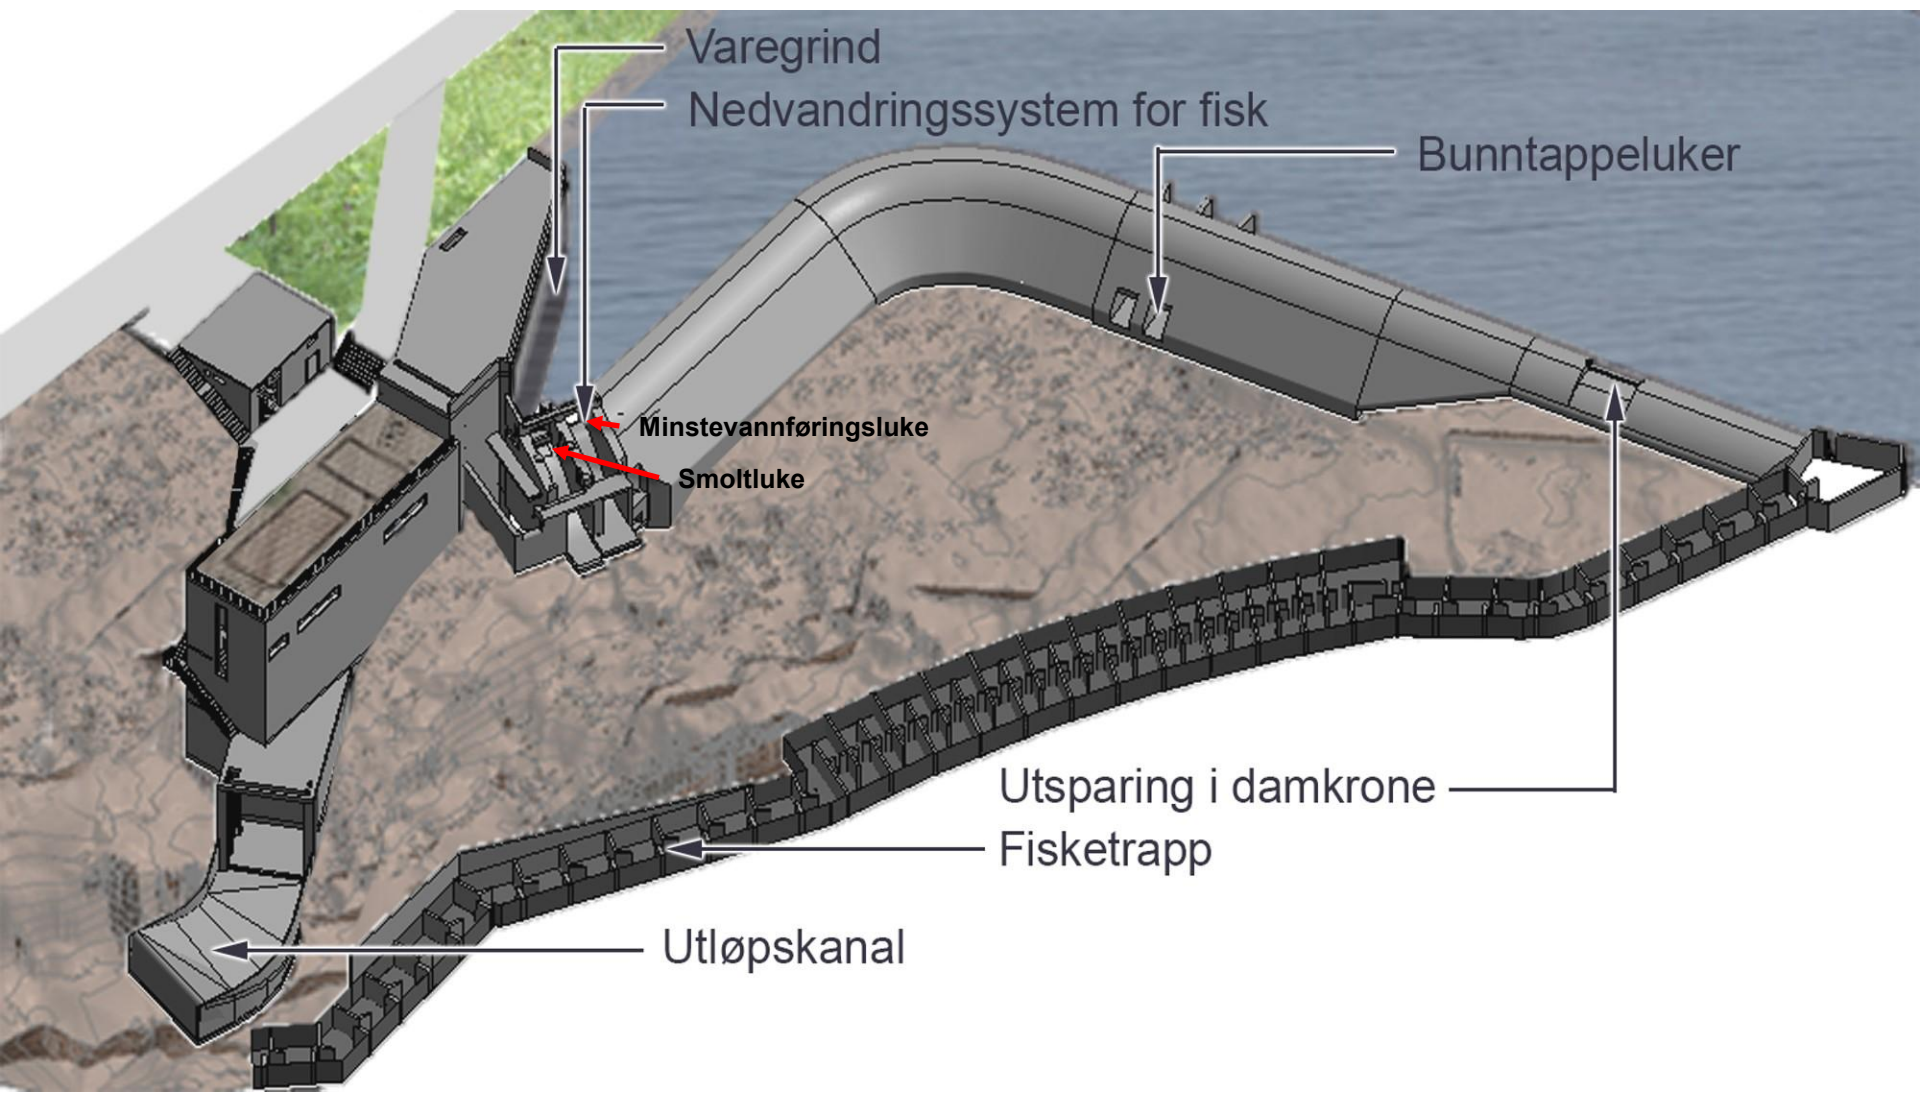

Oversikt alle passasjer for vass-slepp ved Palmafossen Kraftverk med tilhørende planlagt slepp av minstevassføring gjeve i m³/s. Sommerslepp gjeld frå 1. mai til 30. september

Passasjeskildring	Vinterslipp	Sommerslipp	Total kapasitet	Tverrsnitt (b x h)
Fisketrapp	0,83	0,83	1,2	0,8 m x 1,8 m
Smoltluke	2,5	2,5	2,5	1,4 m x 1,3 m
Ålerør	0,17	0,17	0,17	DN 250
Minstevannsføringsluke	-	4,5	7,7	2,14 m x 2,02 m
Utsparing damkrone	-	2	2,5	4,0 m x 0,6 m
Bunntappeluke	-	-	5	1,0 m x 1,0 m
Tappeluke 1 dam	-	-	11	1,5 m x 1,5 m
Tappeluke 2 dam	-	-	11	1,5 m x 1,5 m
Sum	3,5	10	41,07	