



NVE

NORANETT AS
Postboks 1057

9480 HARSTAD

Vår dato: 17.07.2026

Vår ref.: 202603818-5 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir konsesjon til 33 kV koblingsstasjon til forsyning av landstrømsanlegg

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Noranett AS konsesjon og samtykke til ekspropriasjon for å bygge, eie og drive 66 kV koblingsanlegg. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse (anleggskonsesjon). Dokumentene er også å finne på www.nve.no/26114/A.

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt dere til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

Noranett AS søkte 13. april 2026 om konsesjon etter energiloven § 3-1 for å bygge, drive og eie en 33 kV koblingsstasjon for tilknytning av Plug Narviks Landstrømsanlegg ved Narvik Havn i Narvik kommune i Nordland. Det omsøkte anlegget består av en prefabrikkert koblingsstasjon med tilhørende 33 kV innendørs koblingsanlegg, lavspenfordeling og kontrollanlegg med relevern. Plug Narvik AS har forespurt Noranett om nettilknytning for etablering av landstrøm til cruiseskip i Narvik havn. Selskapet har fått innvilget investeringsstøtte fra Enova, og har søkt anleggskonsesjon for sitt anlegg.

Koblingsstasjonen vil tilknyttes eksisterende 33 kV nett i området og det er behov for mindre endringer i nettet. Endringene vil bestå av en kort utvidelse av eksisterende 33 kV kabelnett og en ny 33 kV koblingsstasjon. Kabelnettet omfattes av Noranetts utvidede områdekonsesjon, så søknaden gjelder den nødvendige koblingsstasjonen.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat




Figur 1: Oversiktsbilde over geografisk plassering av koblingsstasjonen i Narvik markert med rødt i figuren. Kilde: Noranett AS sin søknad av 13. april 2026.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

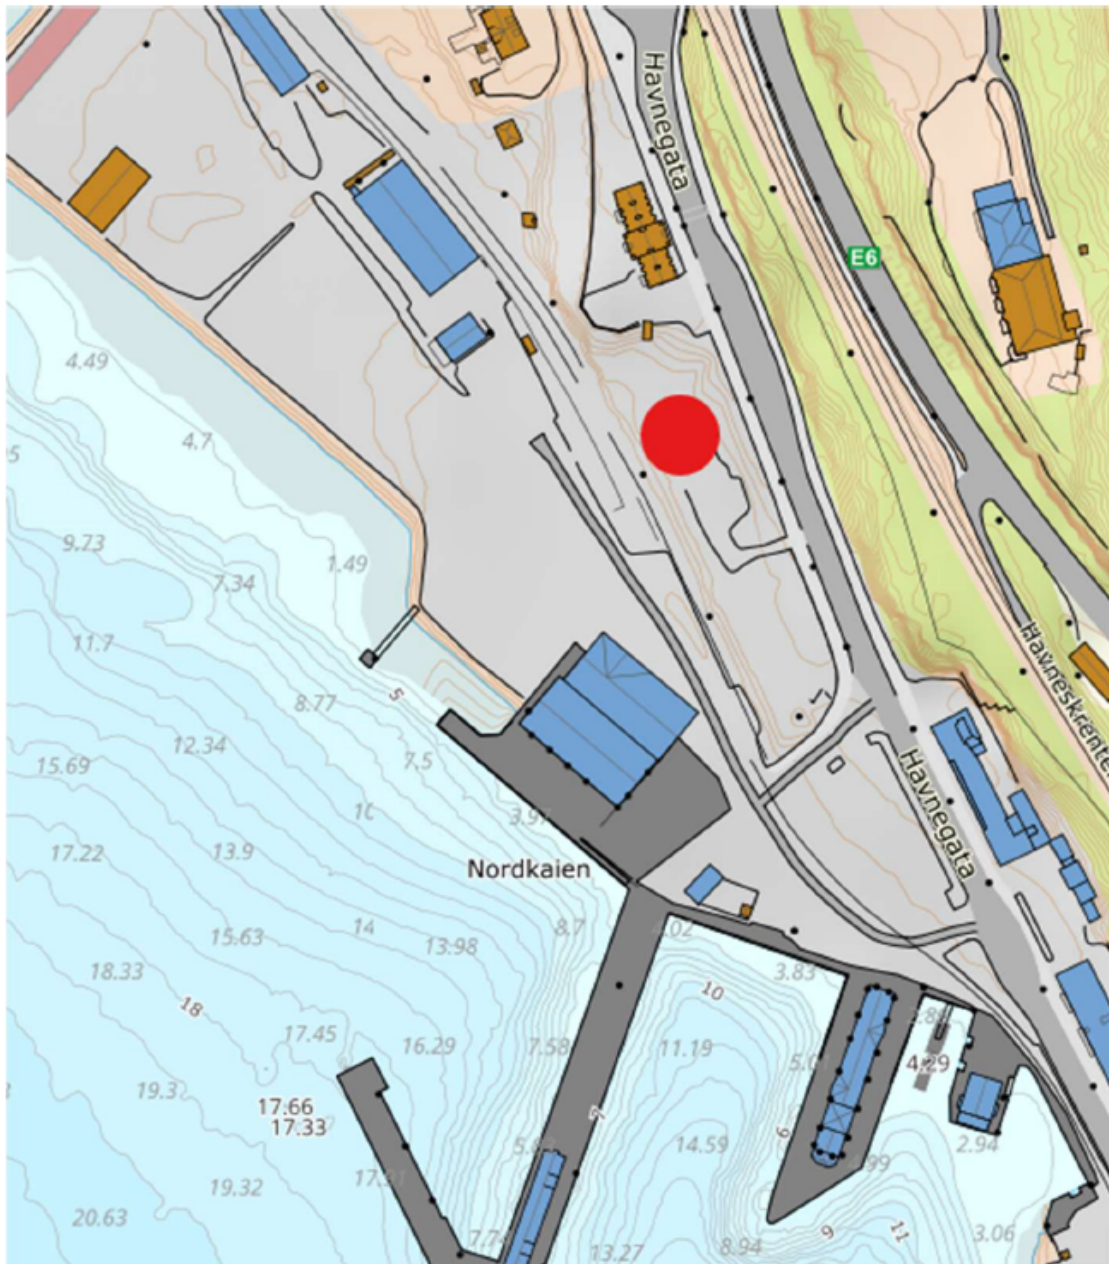

Figur 2: Geografisk plassering av koblingsstasjonen markert med rødt i figuren. Kilde: Noranett AS sin søknad av 13. april 2026.

NVEs behandling av søknaden

Noranett AS har på forhånd innhentet uttalelser fra relevante myndigheter og berørte grunneiere. Uttalelsene ble sendt til NVE sammen med konsesjonssøknaden. NVE fant det derfor ikke nødvendig å sende søknaden på offentlig høring, jf. energiloven § 2-2.

Narvik kommuner har gitt dispensasjon fra arealdelplanen i reguleringsplan i sammenheng med etableringen av landstrømsanlegget. Statnett har gitt reservasjon av nettkapasitet under Narvik transformatorstasjon.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Under NVEs vurderinger har vi gjengitt de delene av uttalelsene, og Noranetts AS kommentarer til uttalelsene, som er relevante for vår vurdering av om tiltaket skal få konsesjon. Sakens dokumenter er tilgjengelige via einnsyn eller sakens nettside www.nve.no/26114/A.

NVEs vurdering av søknaden

Konsesjonsbehandling etter energiloven innebærer en konkret vurdering av de fordeler og ulemper tiltaket har for samfunnet som helhet. NVE gir konsesjon til anlegg som anses som samfunnsmessig rasjonelle. Det vil si at de positive konsekvensene av tiltaket må være større enn de negative. Vurderingen av om det skal gis konsesjon til et omsøkt tiltak er en faglig skjønnsvurdering.

Noranett AS vurderer at den omsøkte koblingsstasjon ikke ansees å gi vesentlig virkning for miljø, naturressurser eller samfunn. Anlegget vil bli etablert innenfor et begrenset område der Plug Narvik har fått tildelt areal til bygging av Landstrømsanlegget. NVE legger til grunn at tiltaket ligger i et område som er preget av menneskelig påvirkning.

Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. I denne saken vurderer NVE at tiltaket ikke har virkinger for viktig naturmangfold.

Noranett AS har gjort søk på www.kulturminnesok.no, som er basert på kulturminnedatabasen Askeladden, og ikke gjort noen funn i berørt område for omsøkt løsning. NVE minner om meldeplikten etter kulturminneloven § 8, andre ledd, som inntreffer dersom automatisk fredete kulturminner som ikke er kjente oppdages under arbeidet med tiltaket. Med disse forutsetningene for kulturminner, så mener NVE at tiltaket ikke vil ha konsekvenser for kjente kulturminner og kulturmiljø i området.

Naturfare

Tiltaket ligger innenfor aktsomhetsområde for områdeskred (kvikkleireskred) ref. NVE atlas, ettersom tiltaket ligger under marin grense. Noranett har gjennomført flere prøvegravinger i området for landstrømanlegg og koblingsstasjon og har ikke identifisert kvikk/sensitive løsmasser i de utførte prøvepunktene. COWI har vurdert områdestabilitet iht. NVE 1/2019 for koblingsstasjonen og avklart at sikkerheten mot kvikkleireskred er ivaretatt. Tiltaket ligger ikke i et utløpsområde eller løsneområde. NVE vurderer med dette at det ikke er fare for kvikkleire i tiltaksområde.

Noranett AS vil i samarbeid med Plug Narvik, så langt det er av samfunnsmessig betydning, legge opp til å kunne frakoble anlegget for å redusere forbruket i området i en situasjon der kraftforsyningen er anstrengt. Noranett AS har videre vurdert at det ikke er fare for flom, skred eller overvann på det aktuelle stedet. Anleggene etableres også på et nivå som gjør at det ikke vil oversvømmes i forbindelse med forventet havstigning.

På bakgrunn av undersøkelsene i områdene mener NVE at det ikke er behov for ytterligere utredninger av faren for områdeskred eller flom.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVE bemerker at Noranett AS er ansvarlig for å sørge for effektiv sikring og beredskap og at omlegging av ledningen planlegges og gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare, jf. §§ 3-5 og 3-7 i energilovforskriften. Noranett AS plikter videre å sørge for tiltak for å forebygge og begrense virkningen av ekstraordinære situasjoner. Dette følger av energiloven § 9-2 jf. § 9-1.

Konklusjon

NVE mener at fordelene ved det omsøkte tiltaket er større enn ulempene. NVE gir derfor Noranett AS konsesjon etter energiloven for å bygge, eie og drive en 33 kV koblingsstasjon for tilknytning av Plug Narviks Landstrømsanlegg. Tillatelsen gis i anleggs-konsesjonen, NVE-ref. 202603818-6.

Orientering av grunneiere/rettighetshavere og naboer

NVE ber om at Noranett AS så snart som mulig sender dette brevet til grunneiere/rettighetshavere, naboer og gjenboere. Naboeiendommer er eiendom som har felles grense med den tomt som skal bebygges. Gjenboereiendom forstås som eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Dersom noen av de nevnte mottakerne er representert ved fullmektig, skal også fullmektigen få tilsendt brevet, jf. forvaltningsloven § 12.

NVE ber om at Noranett AS sender en bekreftelse på utsendelsen av brevet med opplysning om dato for utsendelsen.

Orientering av systemansvarlig

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Forskriften gjelder systemansvarlig og enhver som helt eller delvis eier eller driver nett, produksjon eller organisert markedsplass, samt omsetter og sluttbrukere. Konsesjonæren plikter å informere systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Systemansvarlig skal blant annet fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes. Plikten til å informere systemansvarlig gjelder også ved endringer i anlegget som ikke utløser behovet for ny anleggs-konsesjon. Se Reguleringsmyndigheten for energi sine nettsider for mer informasjon om systemansvarsforskriften og veiledere. Se Statnetts nettsider for gjeldende retningslinjer.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener det aktuelle bygget faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Med hilsen

Tor Carlsen
fungerende seksjonssjef

Andrine Strand
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

NORANETT AS

Kopimottakerliste:

STATSFORVALTEREN I NORDLAND

Nordland fylkeskommune

NORDKRAFT AS - Petter Skogvoll

STATNETT SF

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION NORD-NORGE

Narvikgården AS

Narvik kommune

NARVIK HAVN KF

PLUG NARVIK AS

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 24. august eller 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.