

RUTER AS

Vår dato: 31.07.2026

Vår ref.: 202612082-6 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler:

Katrine Gabrielsen

22 95 94 46 / kaga@nve.no

Oversendelse av tillatelse til elektriske anlegg for Kjøl bussanlegg i Nittedal kommune

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Ruter AS konsesjon til å bygge, eie og drive elektriske anlegg med spenningsnivå opp til og med 22 kV tilknyttet bussanlegg på Kjøl i Nittedal kommune i Akershus. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse av i dag, NVE-ref. 202612082-5. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/26169/A.

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Ruter AS til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden


Ruter AS søkte 17. juni 2026 om anleggskonsesjon for å bygge, eie og drive en nettstasjon som forsyner et ladeanlegg ved Kjøl bussanlegg i Nittedal kommune i Akershus. Omsøkt løsning innebærer en nettstasjon med 2 transformatorer med omsetningsforhold 22/0,4 kV og samlet ytelse 4 MW. Nettstasjonen skal kobles til områdekonsesjonær Elvia AS sitt distribusjonsnett.

Ruter begrunner søknaden om egne, høyspente elektriske anlegg med behov for fleksibilitet i lastbalansering, økt fleksibilitet i fysisk plassering på egen tomt og mulighet til å benytte prefabrikkerte nettkiosker.

Kart 1 og 2 viser omsøkt plassering av nettstasjonen ved Kjøl bussanlegg på gnr. 11, bnr. 100 i Nittedal kommune.



Figur 1: Plassering av Kjøl bussanlegg i Nittedal kommune, vist med rød knappål. Kilde: Ruters søknad av 17. juni 2026.

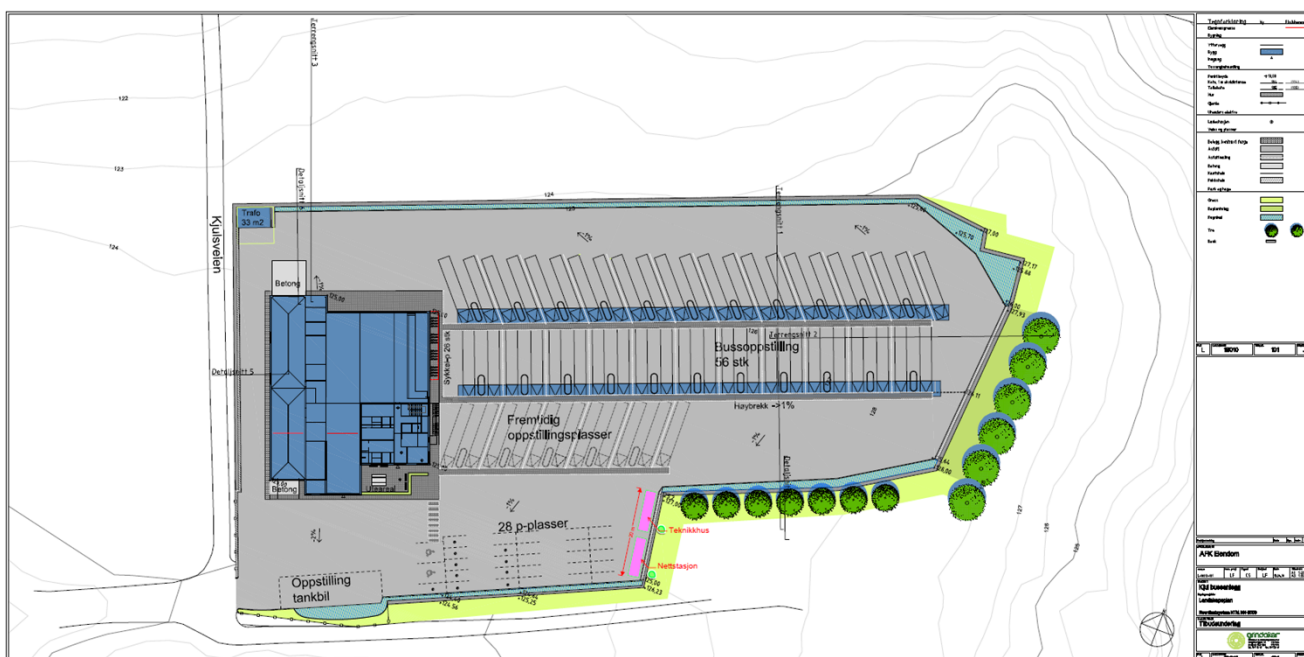

Figur 2: Omsøkt plassering av nettanlegg på Kjøl bussanlegg vist med rosa firkant. Kilde: Ruters søknad av 17. juni 2026.



Utførte forarbeider

Områdekonsesjonær Elvia AS har vurdert uttaket på 4 MW til å være driftsmessig forsvarlig. Eiendommen er regulert til kollektivanlegg og er eid av Sporveien bussanlegg. Grunneier og kommunen er positive til tiltaket.

NVEs behandling og vurdering av søknaden

NVE har unnlatt å sende søknaden på ekstern høring, jf. energiloven § 2-2, ettersom tiltaket har begrensede virkninger for omgivelsene, og at tiltaket er avklart med områdekonsesjonær, grunneier og kommunen.

Virkninger for allmenne eller private interesser

Ruter skriver i søknaden at området der nettstasjonen skal etableres ligger under marin grense og at grunnen i hovedsak består av leire, men uten påvist kvikkleire. NVEs egne undersøkelser i NVE Atlas viser at nettstasjonen skal etableres i et aktsomhetsområde for kvikkleire. Dette må hensyntas ved gjennomføring av tiltaket. Tiltakshaver er ansvarlig for å sørge for effektiv sikring og beredskap, og at bygging av anlegget planlegges og gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare jf. § 3-5 og 3-7 i energilovforskriften. Videre plikter tiltakshaver å sørge for tiltak for å forebygge og begrense virkningen av ekstraordinære situasjoner. Dette følger av energiloven § 9-2 jf. § 9-1.

Ifølge NVEs undersøkelser i Artsdatabanken ble fremmedarten hagelupin i 2014 observert inne på bussdepotets område. NVE viser til naturmangfoldloven § 6 (aktsomhetsplikten) og forskrift om fremmede organismer § 24 fjerde ledd angående flytting av løsmasser. Vi forutsetter at Ruter før anleggsarbeidet starter, vurderer behovet for og gjør eventuelle undersøkelser for å avdekke om det forekommer fremmede arter i tiltaksområdet som kan spres ved gjennomføring av anleggsarbeidene, og som i det tilfellet kan medføre risiko for skade på naturmangfoldet i strid med forskriften. Dersom slike forekommer, er tiltakshaver også ansvarlig for å iverksette tiltak for å unngå dette.

Det elektriske anlegget vil plasseres på allerede opparbeidet parkeringsareal, som en del av utbygging av nytt bussdepot. NVE vurderer at tiltaket ikke har vesentlige negative virkninger for allmenne eller private interesser. Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. I denne saken vurderer NVE at tiltaket ikke har virkninger for naturmangfold.

Leveringsplikt

Områdekonsesjonær Elvia har fått en monopolrettighet til å bygge, eie og drive nett i sitt område, med tilhørende leveringsplikt som pålegger dem å forsyne frem til kunder. På dette grunnlaget er hovedregelen at det er områdekonsesjonær som skal bygge og drive høyspent fordelingsnett. Det finnes enkelte tilfeller hvor det kan være grunnlag for å avvike fra hovedregelen. NVE praktiserer at kunder kan ha egne anlegg dersom det er en god begrunnelse for at kunden eier anlegget selv. I første rekke er dette tekniske behov.



Eksempler kan være der det benyttes uvanlige komponenter eller spenningsnivåer, eller at kunden har behov for å styre anlegget selv. Andre grunner kan være at det er nødvendig å gjøre hyppige endringer av anlegget, eller at anleggets plassering gjør at tilgang er krevende for områdekonsesjonær.

Ruter søker om konsesjon for å bygge en nettstasjon med transformatorer med omforming 22/0,4 kV. Transformering fra 22 kV til 0,4 kV er å betrakte som standard anlegg som er omfattet av områdekonsesjonærens leveringsplikt. I søknaden trekker Ruter frem at det er ønskelig å flytte grensesnittet for å ha mulighet til å ha fleksibilitet i lastbalansering og økt fleksibilitet i fysisk plassering på egen tomt. Videre ønsker de ikke å ha plassbygde nettstasjoner som områdekonsesjonær har som standard, men prefabrikkerte nettstasjoner som ifølge Ruter vil redusere arealbehovet til utbyggingen. Dette forutsetter at de eier og driver anleggene selv. Områdekonsesjonær Elvia AS har ikke kommet med innvendinger til planlagt løsning, og bekrefter at det foreløpig er kapasitet i nettet til første utbyggingsledd med ytelse 4 MW.

NVE vurderer i denne saken at mulighetene for lastbalansering og økt fleksibilitet for fysisk plassering av tiltakene, er tilstrekkelig begrunnelse for at Ruter kan få anleggskonsesjon for de omsøkte tiltakene. I henhold til NVEs praksis er de elektriske anleggene på nedsiden av transformatorene å anse som ladeanlegg, som ikke krever konsesjon etter energiloven.

Konklusjon

NVE mener fordelene ved tiltaket er større enn ulempene. I medhold av energiloven § 3-1 gir NVE konsesjon til Ruter AS for å bygge, eie og drive fordelingsanlegg med spenning opp til og med 22 kV for forsyning av bussladeanlegg innenfor eiendom gnr. 11, bnr. 100 i Nittedal kommune. Tillatelsen gis i vedlagte anleggskonsesjon med NVE-ref. 202612082-5.

Orientering av grunneiere og rettighetshavere

NVE ber om at dette brevet så snart som mulig blir sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere. NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener nettstasjonen faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Med hilsen

Jan Are Gildestad
seksjonssjef (fung.)

Tor Carlsen
fagleder



Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

RUTER AS

Kopimottakerliste:

STATNETT SF

NITTEDAL KOMMUNE

TELENOR NORGE AS

ELVIA AS

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE

RUTER AS - Pål Espen Jensen

STATSFORVALTEREN I ØSTFOLD, BUSKERUD, OSLO OG AKERSHUS

Akershus fylkeskommune



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.