

STATNETT SF  
Postboks 4904 Nydalen  
0423 OSLO

**Vår dato:** 09.08.2024

**Vår ref.:** 201305024-263 Oppgis ved henvendelse

**Deres ref.:**

## **Ekspropriasjonstillatelse for nytt 420 kV fjordspenn over Sognefjorden på kraftledningen Sogndal–Hove**

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad av 2. januar 2024 fra Statnett SF.

NVE har, etter en samlet vurdering, funnet at samfunnsmessige fordeler som vinnes ved nedenfor angitte anlegg, utvilsomt er større enn ulemper som påføres andre. For nærmere begrunnelse for vedtaket viser NVE til brev av i dag, NVE-ref.: 201305024-264.

I medhold av lov om oreigning av fast eiendom av 23.10.1959 (ekspropriasjonsloven) § 2 nr. 19, og bemyndigelse gitt ved kgl. res. 05.11.1982, gir NVE herved Statnett SF tillatelse til å kreve nødvendig grunn og rettigheter avstått i Vik og Sogndal kommuner i Vestland fylke for å bygge, drifte og rive fjordspenn over Sognefjorden for ledningen Sogndal-Hove.

Tillatelsen gir rett til ekspropriasjon av bruksrett på ni eiendommer. Seks eiendommer i Vik kommune og tre eiendommer i Sogndal kommune. Tillatelsen gir rett til ekspropriasjon av bruksrett for følgende arealer:

- Kraftledningsgaten. Nødvendig areal for framføring av kraftledningen, inkludert mastefester.
  - En omtrent 5,5 km lang kraftledning fra Bjørnstigkamben i Sogndal kommune til Jarvehaugen i Vik kommune
  - En omtrent 1,7 km lang kraftledning fra Jarvehaugen til Storigilet i Vik kommune

Kraftledningens trasé skal i det vesentlige være som vist på figurer 1–3.

- Nødvendig adkomst, ferdsel og transport. Dette gjelder blant annet rettigheter til adkomst, ferdsel og transport av utstyr, materiell og mannskap på eksisterende privat vei mellom offentlig vei og lednings-/stasjonsanlegg, i terrenget mellom offentlig eller privat vei fram til ledningsanleggene og terrengetransport i ledningstraseen. Bruksretten gjelder også for uttransport av tømmer som hugges i traseen, nødvendig transport som følge av riving av eksisterende ledninger og uttransport av gammelt materiell. Bruksretten gjelder også landing med helikopter.
- Riggplasser. Rett til å etablere/bygge riggplasser. (Bruksretten til riggplasser bortfaller når anlegget er satt i drift). Rett til å bruke eksisterende riggplasser.




- Permanent baseclass B19 – 1800 m<sup>2</sup> som vist i figur 3
- Permanent baseclass B19B – 165 m<sup>2</sup> som vist i figur 3
- Permanent baseclass B19E – 690 m<sup>2</sup> som vist i figur 3
- Permanent baseclass B19F – 3000 m<sup>2</sup> som vist i figur 3
- Permanent baseclass B19G – 1700 m<sup>2</sup> som vist i figur 3
- Permanent baseclass B19H – 550 m<sup>2</sup> som vist i figur 3

#### Berørte eiendommer:


| K.nr. | G.nr. | B.nr. | Omfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4639  | 156   | 1     | Ca 200 meter av fjordspennet strekkes over eiendommen med eldre fritidsbygg og uthus i stor høyde, høyere enn 200 meter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4639  | 157   | 3     | Eksisterende ledning og master rives.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4639  | 156   | 2     | Ca. 800 meter av fjordspenntraséen krysser eiendommen i stor høyde. Skogrydding ned til ca 400 moh. Tre spennmaster på eiendommen. Eksisterende ledning og master rives.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4639  | 157   | 1     | 157/1 omfatter to separate teiger. Permanent rigggareal B60 og midlertidig rigggareal B61, samlemast, en spennmast og ca. 200 meter av traséen med skogrydding, berører den østlige teigen. Ca. 400 meter luftlinje og ett mastepunkt berører den vestlige teigen. Samlemast og ca 375 meter ledning rives på den østlige teigen. ca 925 meter ledning og tre mastepunkt rives på den vestlige teigen. Midlertidig rigggareal B18 og B19 på 4,5 og 2,2 daa |
| 4639  | 157   | 5     | Ca. 240 meter vanlig 420 kV ledning med 40 meter bredt rydde- og byggeforbudsbelte spenner over eiendommen. Ingen mastepunkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4639  | 0     | 0     | Ca. 1100 meter vanlig 420 kV ledning med 40 meter bredt rydde- og byggeforbudsbelte passerer gjennom sameiet. Tre mastepunkt plasseres i sameiet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4640  | 85    | 1, 2  | Fjordspennet med samlemaster flyttes sørover på samme eiendom. Ca. 850 meter fjordspenn, fire spennmaster og en samlemast berører eiendommen. De permanente rigggarealene B19B, B19F, B19 F og B19G, total ca 5200 m <sup>2</sup> , og ca 300 meter permanent vei berører eiendommene.                                                                                                                                                                     |
| 4640  | 85    | 9     | Eiendommen berøres av ca 450 m <sup>2</sup> av det permanente rigggarealet B19G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4640  | 85    | 5     | Kan bli noe behov for skogrydding i 20 -30 meter langs fjordspenn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



**Figur 1:** Oversiktskart for fjordspenn over Sognefjorden. Jarvehaugen i Vik kommune ligger på vestsiden. Bjørnstigkamben i Sogndal kommune ligger på østsiden. Øverst, med røde streker, er dagens 300 kV ledning mellom Sogndal og Hove. Nederst, med lilla streker, er ledningen som Statnett nå søker om.

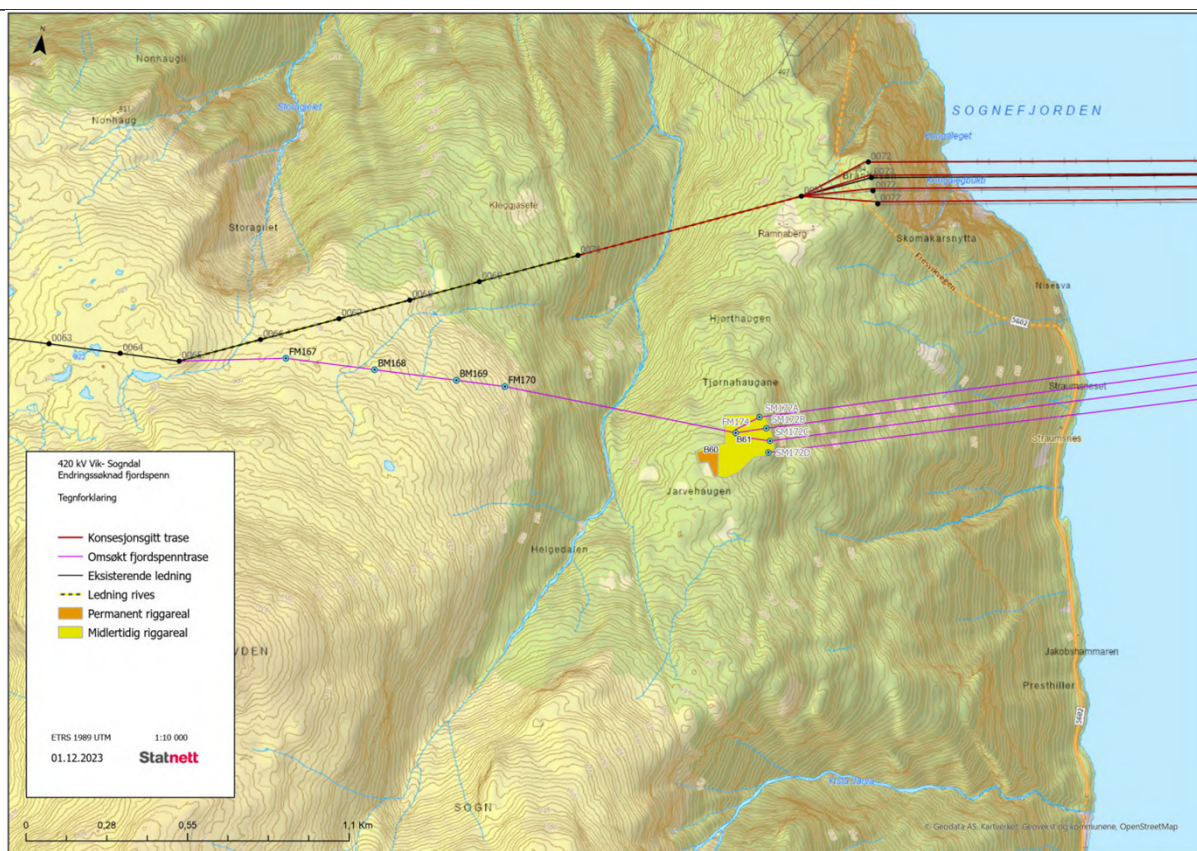

**Figur 2:** Vestsiden av fjordspennet over Sognefjorden. Ny ledningstrasé fra Storagilet til Jarvehaugen i Vik kommune. Deretter fjordspenn over til Bjørnstigkamben i Sogndal kommune. Øverst, med sorte/røde streker, er dagens 300 kV ledning mellom Sogndal og Hove. Nederst, med lilla streker, er ledningen som Statnett nå søker om.

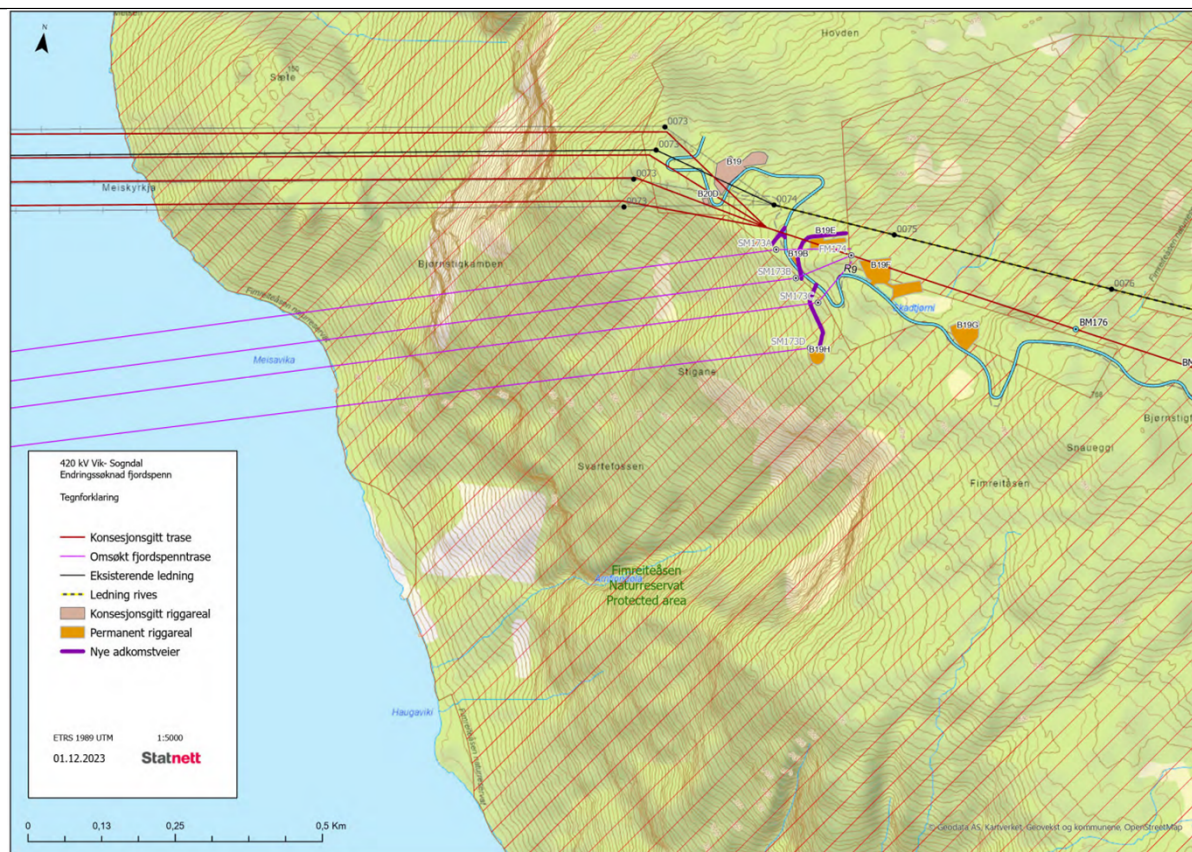

**Figur 3:** Østsiden av fjordspennet over Sognefjorden. Ny ledningstrasé med fjordspenn som kommer fra Jarvehaugen i Vik kommune og som ender i Bjørnstigkamben i Sogndal kommune. Deretter går ledningen videre østover og til Sogndal. Øverst, med sorte/røde streker, er dagens 300 kV ledning mellom Sogndal og Hove. Nederst, med lilla streker, er ledningen som Statnett nå søker om.

NVE forutsetter at Statnett forsøker å komme fram til minnelige ordninger med berørte grunneiere/rettighetshavere. Det forutsettes at dere underretter grunneierne/rettighetshaverne om ekspropriasjonstillatelsen, jf. forvaltningsloven kap. V. Vi ber om at vedlagte orienteringsbrev med NVEs påtegning sendes til grunneiere og rettighetshavere snarest. En bekreftelse på at orienteringen er sendt og dato for oversendelsen skal sendes til NVE.

Denne avgjørelsen kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt dere til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Ekspropriasjonstillatelsen faller bort hvis skjønn ikke er begjært innen ett år fra endelig vedtak, jf. ekspropriasjonsloven § 16.

Med hilsen

Carsten Stig Jensen  
konsesjonsansvarlig

Ingrid Myrtveit  
seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*



**Mottakerliste:**

STATNETT SF

**Kopimottakerliste:**



## Orientering om rett til å klage

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frist for å klage                   | <p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>                                                   |
| Du kan få begrunnelsen for vedtaket | <p>Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hva skal med i klagen?              | <p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrive hvilket vedtak du klager på.</li><li>• Skrive hvilket resultat du ønsker.</li><li>• Opplyse om du klager innenfor fristen.</li><li>• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen.</li></ul> <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p> |
| Du kan få se dokumentene i saken    | <p>Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vilkår for å gå til domstolene      | <p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan.</p> <p>Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>                                                          |
| Sakskostnader                       | <p>Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hvem kan klage på vedtaket?         | <p>Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hvor skal du sende klagen?          | <p>Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er <a href="mailto:nve@nve.no">nve@nve.no</a>.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.</p>                                                                                                                                                                                                        |

*Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.*