

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 16.05.2023

Vår ref.: 202212505-4 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Høring av søknad om ny transformatorstasjon på Øresvik og ny 33 kV kraftledning fra Øresvik til Lovund

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra Arva AS for en ny transformatorstasjon ved Øresvik i Rødøy kommune og en ny kabelforbindelse fra Øresvik transformatorstasjon til Lovund i Lurøy kommune i Nordland.

Søknaden er tilgjengelig på NVEs nettsider www.nve.no/8864/A.

Høringsuttalelse kan sendes til NVE innen 30. juni 2023.

Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger.

Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på en av følgende måter:

- via skjema for uttalelser, som dere finner på våre nettsider
- via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202212505 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen)
- via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

Informasjon til kommunene


Vi ber om at kommunene legger ut søknaden til offentlig ettersyn. NVE vil kunngjøre høringen og utlegging til offentlig ettersyn i aktuelle aviser. Vi ber også kommunene om å legge søknaden ut på sine nettsider.



Søknaden

Arva søker om konsesjon i medhold av energiloven om bygging av en ny transformatorstasjon ved eksisterende Øresvik transformatorstasjon. Den nye stasjonen er ca. 530 m², og skal bestå av to transformatorer med ytelse 50 MVA og omsetning 132/33/22 kV. Den skal erstatte eksisterende transformatorstasjon på samme området, som skal rives etter at ny transformatorstasjon er satt i drift.

De søker videre om en ny 33 kV kraftledning fra Øresvik transformatorstasjon til Lovund. Den planlagte kraftledningen er totalt ca. 41 km lang, hvorav ca. 1,3 km som luftledning og ca. 1,4 km som jordkabel fra Øresvik transformatorstasjon til Kvina og ca. 38,3 km sjøkabel fra Kvina til Lovund. Arva søker også om utvidelse av eksisterende transformatorstasjon på Lovund, ved at det skal bygges en ny transformatorcelle.

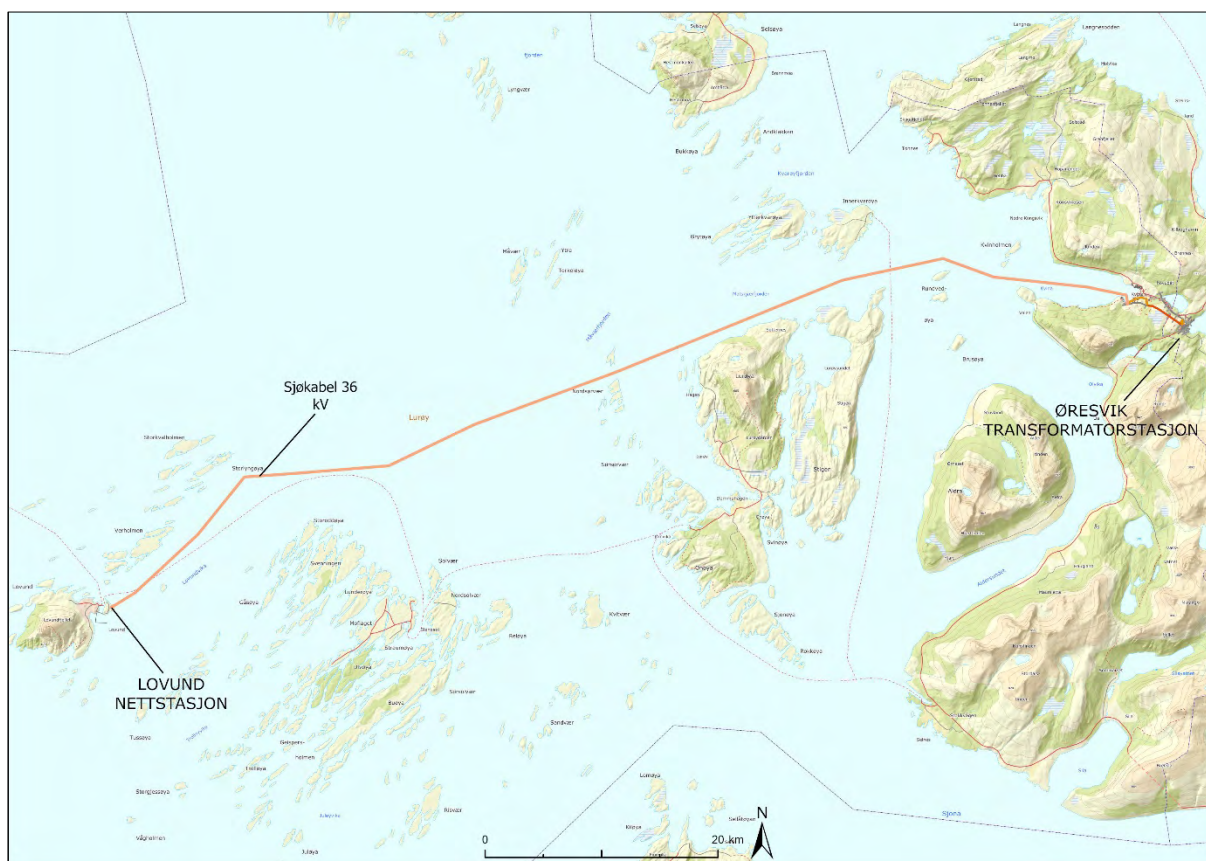

Figur 1: Planlagt trase og plassering av stasjoner (Arva AS)

Med hilsen

Lisa Vedeld Hammer
seksjonssjef

Rune Sakariassen
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

**Mottakerliste:**

STATSFORVALTEREN I NORDLAND

Nordland fylkeskommune

STATENS VEGVESEN

Den Norske Turistforening

STATNETT SF

LURØY KOMMUNE

RØDØY KOMMUNE

NORGES NATURVERNFORBUND

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION NORD-NORGE

ARVA AS

NTNU-Vitenskapsmuseet

Kystverket

Sametinget / Samediggi

Telenor Kabelnett

Fiskeridirektoratet

Norsk Ornitologisk Forening - Nordland

Nordland Fylkes Fiskarlag

Norges arktiske universitetsmuseum - Stephen Wickler

Salten Friluftsråd

Hestmannen/Strandtindene / Hierkiealma reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 23,
Nordland

Fortidsminneforeningen i Nordland

Polarsirkelen friluftsråd

MOTVIND NORD VUOSTABIEGGA DAVIN

Nordland Natur og Ungdom

Kopimottakerliste: