



NVE

SFE AS
c/o Sogn og Fjordane Energi AS, Sørstrandsvegen 227
6823 SANDANE

Vår dato: 18.09.2026

Vår ref.: 202620159-2 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til avvik fra manøvreringsreglementet for Breimsvatnet

Vi viser til søknad av 17. september 2026 fra SFE AS om tillatelse til å øke tappingen fra Breimsvatnet utover kravene fastsatt i manøvreringsreglementet. Bakgrunnen for søknaden er mye varselet nedbør og bekymring for stor vannstandsstigning i Breimsvatnet som vil kunne gi flomskader.

Om søknaden

NVE har mottatt følgende søknad fra SFE AS:

«SFE AS søker med dette om mellombels fråvik frå manøvreringsreglementet for regulering av Breimsvatnet.

Bakgrunnen er at det er meldt svært store nedbørsmengder laurdag 19. september og søndag 20. september. For å skape nødvendig flaumdempingskapasitet i Breimsvatnet før nedbøren kjem, ønskjer vi frå fredag 18. september å halde luka i Trysilfossen meir open enn det som følgjer av manøvreringsreglementet.

Tiltaket vil innebere at vasstand og vassføring i ein periode kan avvike frå føresetnadene i manøvreringsreglementet. Vi vurderer fortløpande den hydrologiske situasjonen og behovet for tiltaket, og vil gå tilbake til ordinær manøvrering så snart tilhøva tillet det.

Vi ber NVE om rask vurdering av søknaden og står til disposisjon dersom de har behov for ytterlegare opplysningar.»

Søknaden ble ytterligere presisert i e-post til NVE den 18. september 2026:

«Meldingane for dei kommande dagane ser sånn ut (stasjon Sandane PLU):

Fredag 12 mm/døgn

Laurdag 43 mm/døgn

Søndag 21 mm/døgn

For stasjonar lengre opp i nedbørsfeltet er det meir nedbør desse dagane.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE


Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi kører etter konsesjonen, som seier: "1. mai, og fram til 1. oktober skal dammen såvidt råd er manøvrerast slik at vasstandane i Breimsvatnet og vassføringa i elva til ei kvar tid ligg nær tilhøva som ville vore utan regulering og utbygging." Denne køyringa vil, med dagens vasstand i Breimsvatnet (kote 60,89), gje høg vasstand i Breimsvatnet. Dette kan illustrerast med førre liknande nedbørsperiode. Dette er vist i biletet under. 6. august var det 43,2 mm nedbør og vi hadde ei raskt auke i vasstand frå kote 61,13 til kote 61,45. Vi la på det tidspunktet luke til full opning og hadde i snitt desse dagane ei vassføring over luka 120 m³/s. Dette er altså ein reduksjon i magasinert vatn. Ved normal køyring (full lukeopning på kote 61,75) ville ein magasinert meir vatn. Luka vert manøvrert i ein normalsituasjon også, så omtrent 60-80 m³/s ville i denne perioden gått som overløp. Differansen mellom full lukeopning og normal køyring er altså 40-60 m³/s. Ved magasinering av ekstra 40 m³/s i Breimsvatnet ville vasstanden auka ytterlegare med 30-50 cm i løpet av døgn frå 6. august og utover.

Flaumtoppen med lukeopning nådde i denne hendinga 61,97. Om vi ikkje hadde opna luka 6. august kunne flaumtoppen vorte høg nok til å gje problem naust, plastringar og campingplass, samt erosjonsskade.

Sjølv om det er usikkert korleis situasjonen vil utvikle seg (vi ligg noko lågare i magasinet no enn ved førre episode), tyder prognosane på høgare nedbørsintensitet enn ved førre hending.

Vi søker om å køyre luka med større opning enn manøvreringsreglementet tilseier frå fredag 18. september til vi er tilbake til under HRV og nedbøren har normalisert seg. Vi vurderer dei negative konsekvensane av tiltaket som avgrensa, det er i all hovudsak eventuell tapt produksjon. Medan det er ei stor oppside for dei som bur kring Breimsvatnet ved å redusere flaumtoppen.

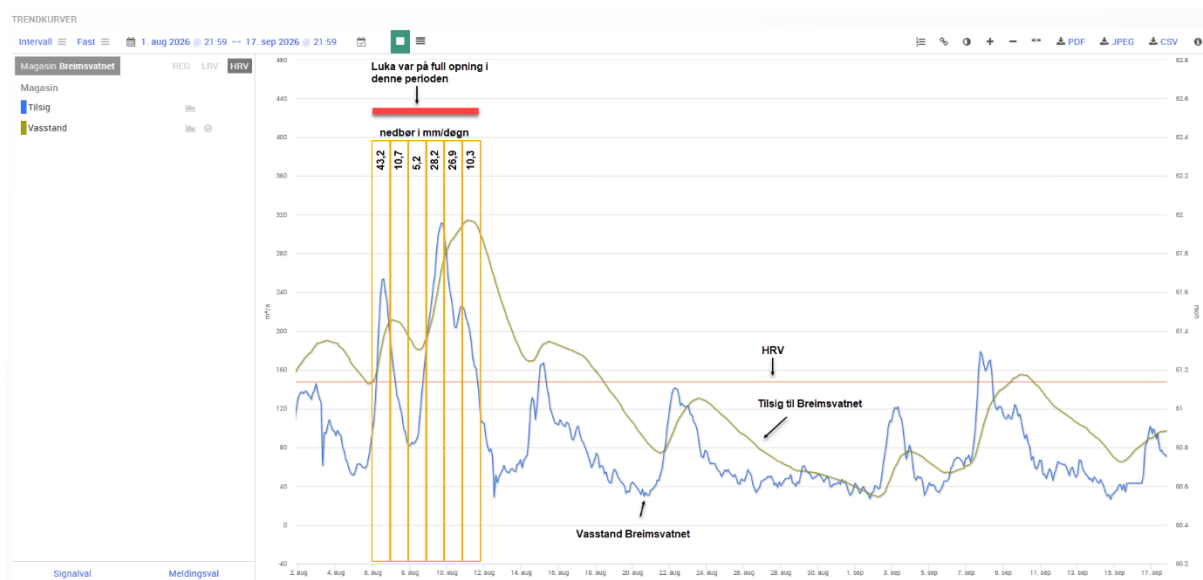

Nedbørsdata i biletet er henta frå <https://klimaservicesenter.no/>, stasjon Sandane PLU.»



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVEs vurdering

Etter vannressursloven § 40 kan NVE gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement dersom forholdene i eller utenfor et vassdrag skaper en særskilt og uvanlig fare for mennesker, miljø eller eiendom.

Manøvreringen av Breimsvatnet følger et manøvreringsreglement fastsatt ved Olje- og energidepartementets vedtak av 20. juli 1987. Reglementet innebærer at Breimsvatnet fra vårfloppen begynner, men senest fra 1. mai, og fram til 1. oktober så vidt mulig skal manøvreres slik at vannstanden i Breimsvatnet og vannføringen i elva til enhver tid ligger nær forholdene slik de ville vært uten regulering og utbygging.

Det er varslet store nedbørsmengder i Breimsvassdraget de kommende dagene. SFE viser til en tilsvarende nedbørhendelse i august, hvor vannstanden i Breimsvatnet steg raskt og kulminerte på kote 61,97, til tross for at flomluka i Trysilfossen ble åpnet fullt. SFE har beregnet at vannstanden kunne blitt ytterligere 30–50 cm høyere dersom luka hadde blitt manøvrert etter ordinær tabellkjøring.

Vannstanden i Breimsvatnet er nå på kote 60,89 og dermed om lag 25 cm under HRV. Utgangspunktet er derfor noe gunstigere enn før hendelsen i august. Samtidig er det varslet betydelige nedbørsmengder de kommende dagene. SFE viser til nedbørprognoser for målestasjonen Sandane og opplyser at det er varslet større nedbørsmengder i de høyereliggende delene av nedbørfeltet. Det er usikkert både hvor mye nedbør som faktisk vil komme og hvordan dette vil slå ut i tilsig og vannstand i Breimsvatnet.

Formålet med den omsøkte manøvreringen er å øke tappingen gjennom Trysilfossen i forkant av og under den varslede nedbørhendelsen. Dette vil gi større buffer i Breimsvatnet før de største nedbørsmengdene kommer, og dermed redusere faren for høy vannstand dersom tilsiget blir stort.

Økt tapping vil samtidig gi høyere vannføring i Gloppenelva enn ved ordinær manøvrering. SFE vurderer de negative konsekvensene av dette som begrensede. NVE legger vekt på at det er snakk om et kortvarig fravik i forbindelse med en konkret nedbørhendelse, og at tappingen kan tilpasses den hydrologiske utviklingen. Dersom utviklingen blir mindre alvorlig enn ventet, kan tappingen reduseres og ordinær manøvrering gjenopptas.

Etter en samlet vurdering mener NVE at økt tapping er et hensiktsmessig tiltak for å redusere faren for høy vannstand og flomskader rundt Breimsvatnet. Fordelene ved den omsøkte manøvreringen vurderes som større enn de forventede ulempene. NVE mener derfor at det er grunnlag for å gi tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet etter vannressursloven § 40.

Konklusjon

NVE gir SFE AS tillatelse etter vannressursloven § 40 til midlertidig avvik fra manøvreringsreglementet for Breimsvatnet, fastsatt ved Olje- og energidepartementets vedtak av 20. juli 1987. Tillatelsen innebærer at SFE kan øke tappingen gjennom Trysilfossen utover det som følger av ordinær tabellkjøring.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 40, og gis på følgende vilkår:

- SFE skal følge den hydrologiske utviklingen nøye og tilpasse tappingen til situasjonen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- Ordinær manøvrering skal gjenopptas så snart faren for skadeflom er over.
- Det skal føres protokoll over manøvreringen i perioden det avvikes fra reglementet.
- NVE skal varsles dersom situasjonen utvikler seg vesentlig annerledes enn forventet.

NVE legger til grunn at SFE AS har ordnet forholdene til de private interesser som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på, se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Brit Torill Haugen
fungerende seksjonssjef

Tord Solvang
fagleder

Mottakerliste:

SFE AS

Kopimottakerliste:

Vegard Fagerli – SFE AS
Bjarte Lofnes Hauge – SFE AS
Jens Gule – SFE AS
Morten Oen – SFE AS
John Morten Selsvik – SFE AS
SFEs produksjonssentral

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.