
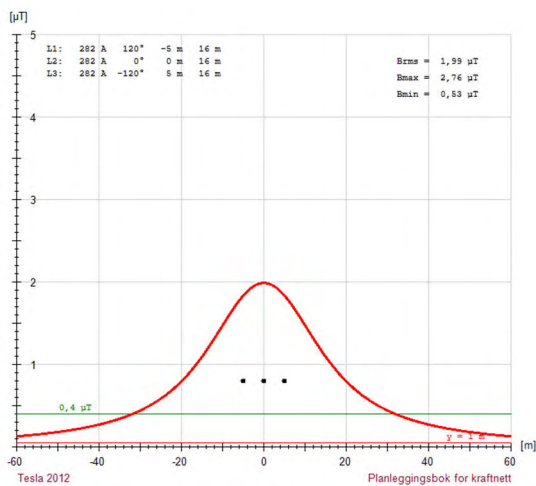
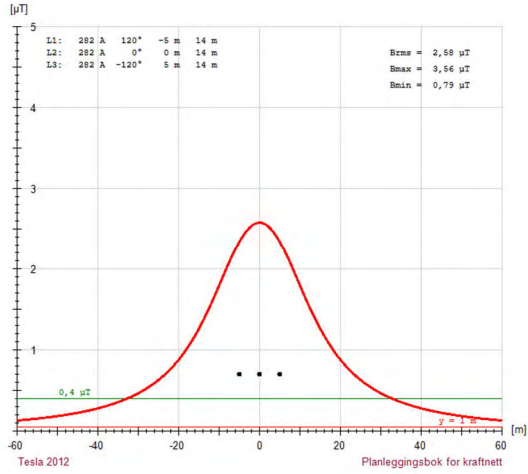


Vedlegg 10 – Resultater magnetfeltberegninger




Dagens 132 kV ledning:

Grafisk framstilling av magnetfelt rundt eksisterende ledning.

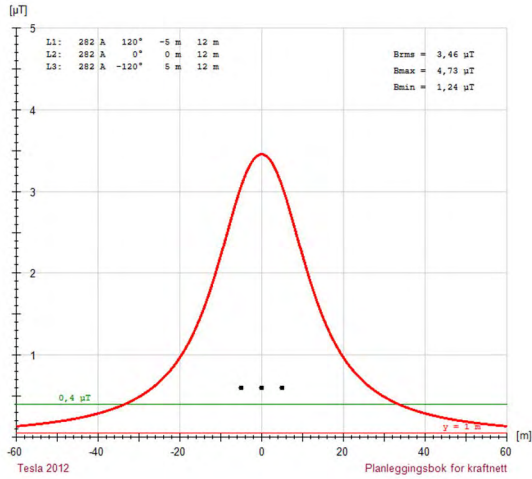

Ny 132 kV ledning (H-mast):

Grafisk framstilling av magnetfelt rundt ny 132 kV ledning med H-mast.

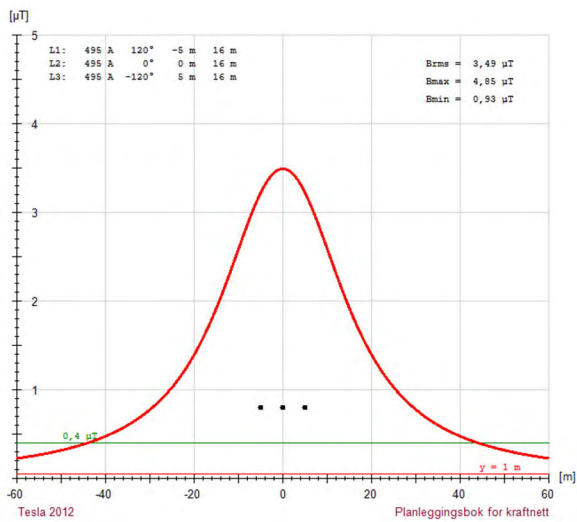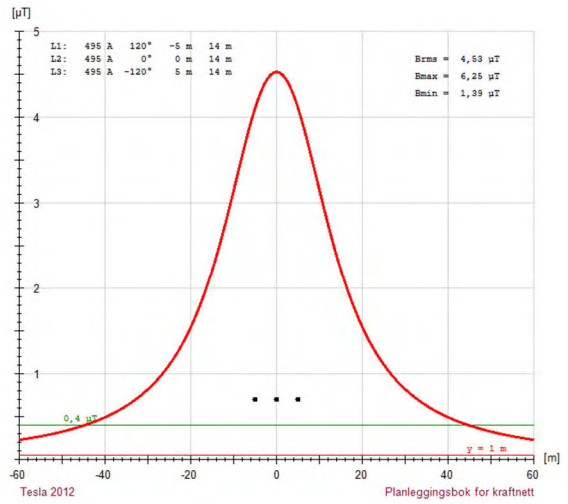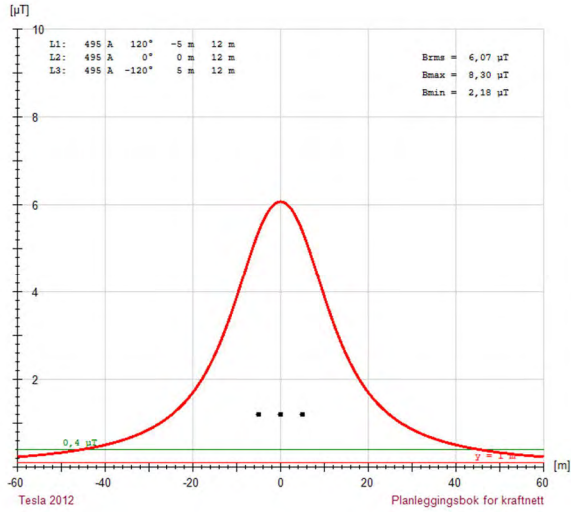

Ny 132 kV ledning (trekantoppheng):

Grafisk framstilling av magnetfelt rundt ny 132 kV ledning med trekantoppheng.

