


Høringsuttalelse 420kv linje Isfjorden - Fannefjord  
06.06.2025

Kortgarden

Saksnummer : 202212975

Melding: Isfjorden – Fannefjorden  
Ny 420 kV ledning, ny Fannefjorden transformatorstasjon og ny Isfjorden koblingsstasjon

September 2023

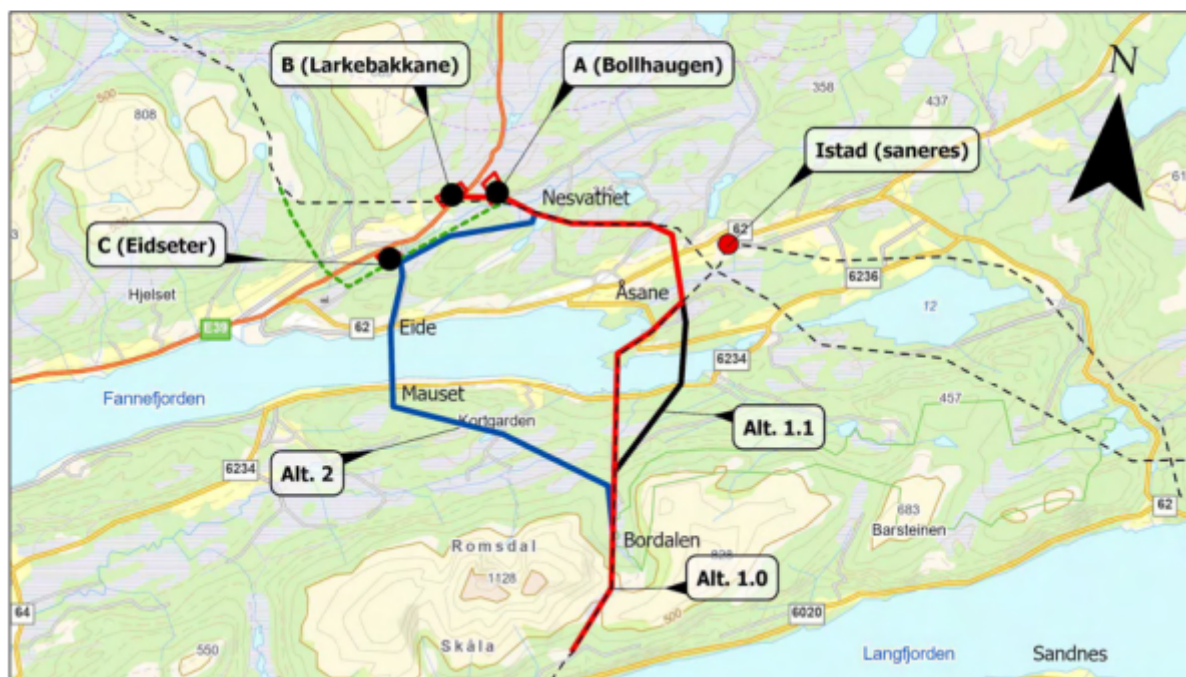

1. Som grunneier på Ullaland 94/ 3 i Molde blir jeg berørt uansett alternativer linjevalg.

Mine hovedinteresser ligger i arealet Bordalen mot Fannefjorden hvor jeg eier grunn

Under det som finnes av valgmuligheter , ser jeg at et alternativ er å legge ny linje øst for dagens 132kv/ rød strek 1,0

Det vil berøre noe areal av Sotnakkvatnet naturreservat i Bordalen , noen som synes langt bedre alternativ enn å berøre Oltervågen Naturreservat om ny linje kommer vest av dagens 132kv linje

Det får bli en konsekvens av utbyggingen , noe som samtlige offentlige parter bør enes om.

Med innvalg av type grønnfarget maste modell mast( omtalt på møtet ) vil det være å redusere visuelle forstyrrelser i hele indre Fannefjord

Ber om at alternativ2 /blå linje ( Mausest – Eide ) **forkastes** da det berører et for oss godt storvilt - ,skogsfugl og småvilt jaktterreng med til dels gammel urørt skog . Kortgarden jaktvald består av 8 ivrige grunneiere som aktivt bruker det terrenget hver høst . Vårt ALFA område vi verner godt om.

## Ellers:

Videre ber jeg om at garden Bratsetgjerdet på Kleive må unngå å bli nedbygd / innbygd av 2 stk 420KV linjer

Ny linjetrase over til Fannefjord trafostasjon bør krysse riksvei 62 i området Skallbø godt vest av garden Lykkja. Det var ikke inntegnet /planlagt /vurdert av Statnett under møtet på Kleive .

Eier av garden Bratsetgjerdet på Kleive bør derfor få vektlagt sine synpunkter om trasevalg i eget område.

Min Konklusjon :

Mellom Langfjorden og Fannefjorden velges alternativ 1 – rød linje og grønnfargete master benyttes


2. Videre tar jeg på nytt / for 3. og siste gang og opp det som jeg mener er beste alternativ for framtidig strømforsyning til byen Kristiansund & Hustadvika kommune. For meg uforståelig forkastet på grunn av en økonomisk differanse jeg mener er liten i denne sammenheng .

Gjennomgående konsept figur 9 :

Melding: Isfjorden – Fannefjorden

Ny 420 kV ledning, ny Fannefjorden transformatorstasjon og ny Isfjorden koblingsstasjon

September 2023

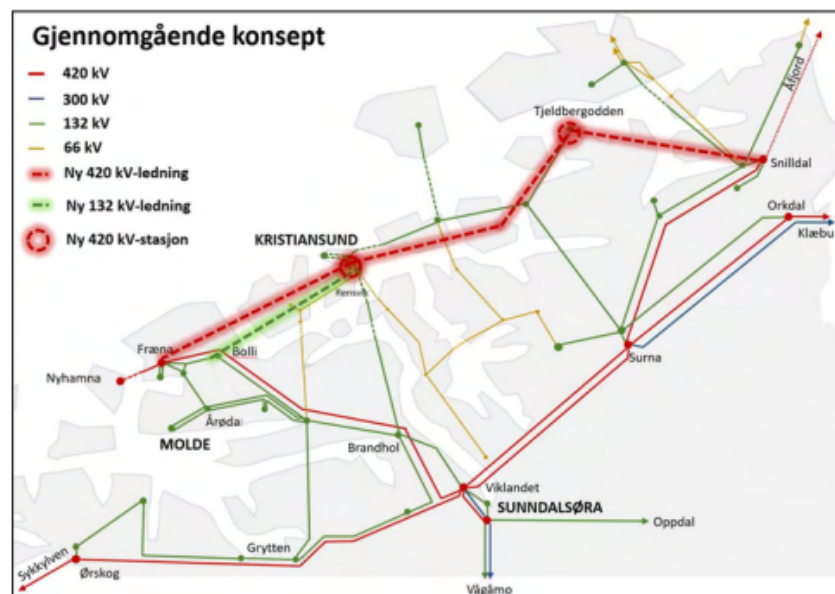

Figur 9: Gjennomgående konsept er forkastet.

Bård Owe Ytterhaug

Ullalandsvegen 20 ,6455 Kortgarden [baardoy@icloud.com](mailto:baardoy@icloud.com) /  
[baard.owe@bussbygg.no](mailto:baard.owe@bussbygg.no)

