



Anleggskonsesjon

Meddelt:

Noranett AS

Organisasjonsnummer: 985 411 131

Dato: 17.08.2026

Varighet: 01.01.2035

Referanse: NVE 202603664-7

Kommune: Narvik

Fylke: Nordland



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 28. januar 2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Noranett AS tillatelse til å bygge om 33 kV Furumoen–Fagernes i Narvik kommune i Nordland. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

Kraftledning 33 kV Furumoen–Fagernes i Narvik kommune i Nordland

Fortsatt eie og drive følgende delstrekninger:

- En ca. 160 meter lang 33 kV jordkabel (med 3-ledere) fra Furumoen til mast ved Elvefaret, med tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende 3 x 1 x 500 Al.
- En ca. 900 meter lang 33 kV luftledning fra mast ved Elvefaret til mast ved Reinveien, med tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende 3 x 95 FeAl.
- En ca. 1300 meter lang 33 kV jordkabel fra og med mast ved Reinveien til Fjellheim, med tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende 3 x 1 x 630 Al, av typen TSLE.

Bygge om, eie og drive

- En ca. 2000 meter lang 33 kV luftledning fra Fjellheim til endemasten på Fagernes, med tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende 3 x 1 x 150 FeAl og underhengende jordline.
- En ca. 130 meter lang 33 kV jordkabel fra endemasten på Fagernes til Fagernes transformatorstasjon, med tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende 3 x 1 x 800 Al av typen TSLE.

Rive eksisterende linje og master fra Fjellheim til Fagernes transformatorstasjon.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av vedlegg 1–4.

Anleggskonsesjon meddelt Noranett AS 11. mars 2026, NVE-ref. 202606520-1, bortfaller når ovennevnte anlegg idriftsettes.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen fem år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Vurdering av om anlegget er tilstrekkelig sikret mot naturfare

Noranett må fremlegge en fagkyndig vurdering av om byggingen av kraftledningen kan gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet mot kvikkleireskred, jf. [NVEs veiledere om naturfare](#).

6. Detaljplan for bygging og riving

Statnett skal utarbeide en detaljplan for bygging og riving av anleggene. I detaljplanen skal Statnett beskrive alle arealinngrepene og hvordan landskap og miljø skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen. Anleggene skal rives, bygges og drives i henhold til denne planen.

Planen skal utarbeides i samsvar med [NVEs veileder for detaljplan for energianlegg](#). Konsesjonær skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere, berørte reinbeitedistrikt og andre rettighetshavere.

Detaljplanen skal sendes til NVE, og anleggsarbeidene kan ikke starte før planen er godkjent av NVE.

Ut over det som står i veilederen skal planen inneholde følgende:



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- a) Det skal beskrives hvordan master i områder utsatt for kvikkleireskred skal plasseres og dimensjoneres slik at risikoen for skade på ledningen reduseres til et akseptabelt nivå.
- b) Det skal beskrives hvordan byggingen av kraftledningen kan gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet mot steinsprang.
- c) Det skal beskrives hvordan Noranett skal informere og merke alternative turstier og skiløyper i forbindelse med anleggsarbeidet.
- d) Planlagte tiltak for å håndtere støy i anleggsfasen, basert på Miljødirektoratets veileder M-2061, herunder system for varsling av særlig støyende anleggsarbeider, skal beskrives.
- e) Aktuelle tiltak for å unngå forurensing innenfor og utenfor tiltaksområdet skal beskrives, herunder tiltak for å unngå avrenning fra kreosotimpregnerte master under lagring.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Ingrid Myrtveit

seksjonssjef

Tor Carlsen

fagleder


Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 1: Oversiktskart 33 kV Furumoen–Fagernes i Narvik kommune

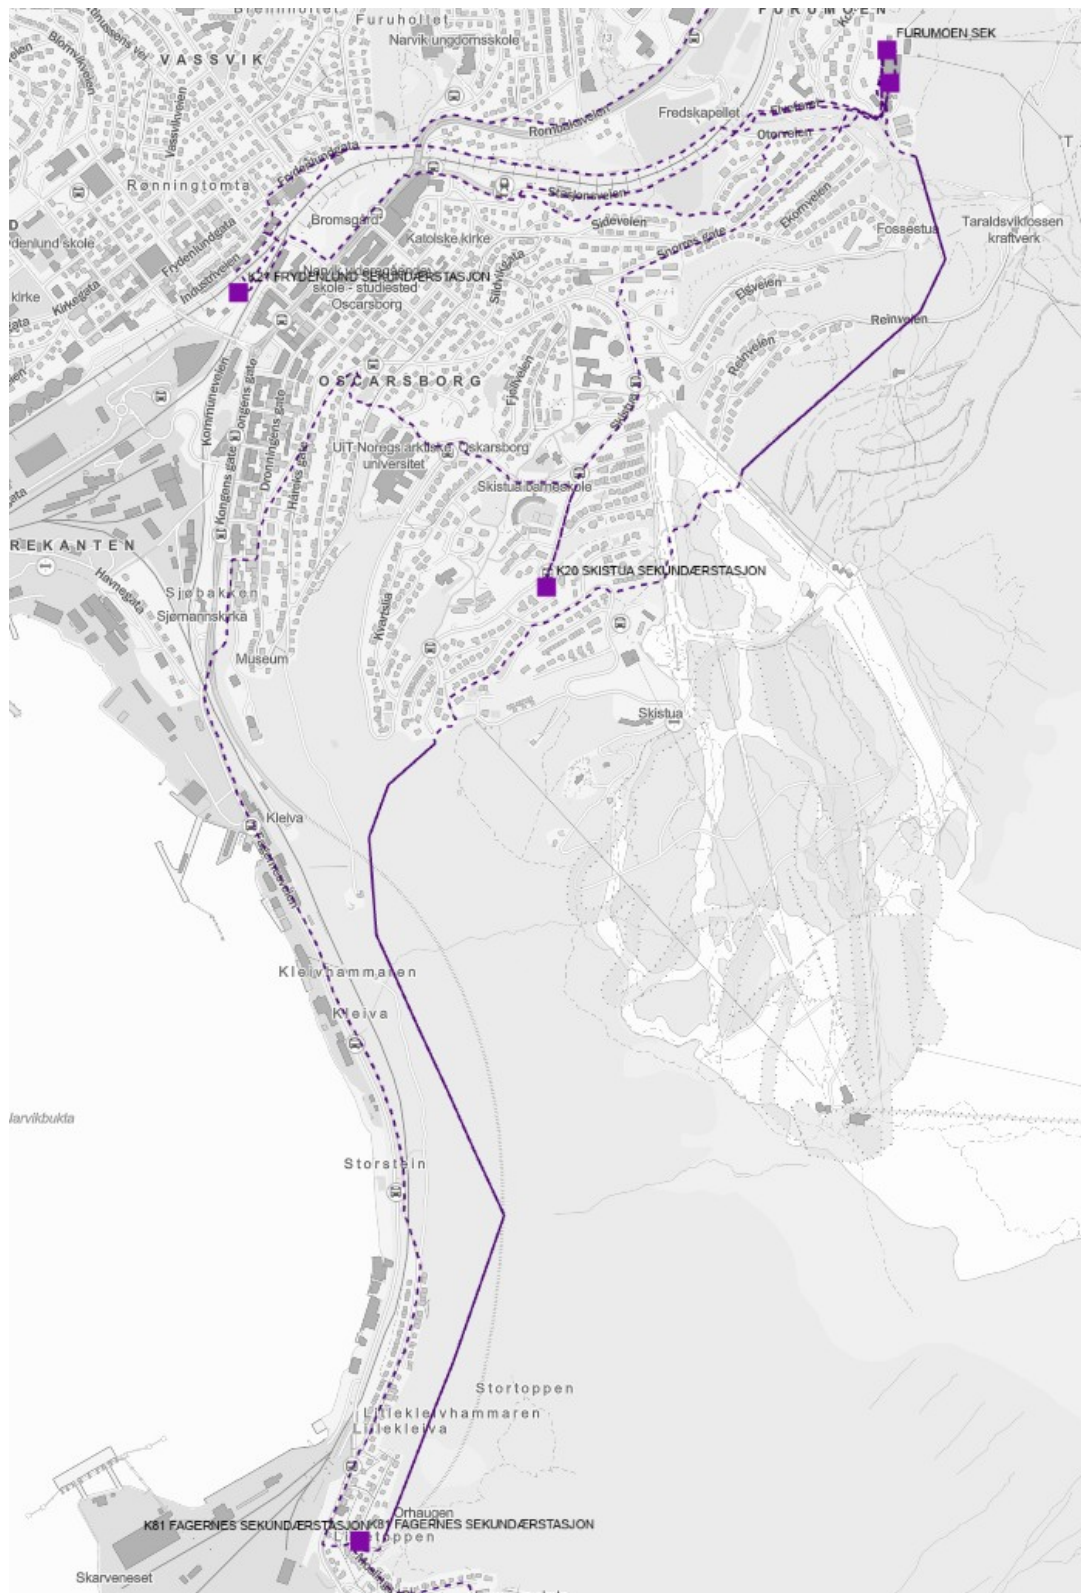




NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 2 og 3: Oversiktskart 33 kV ledning Fjellheim–Fagernes og Trasekart Fjellheim–Fagernes

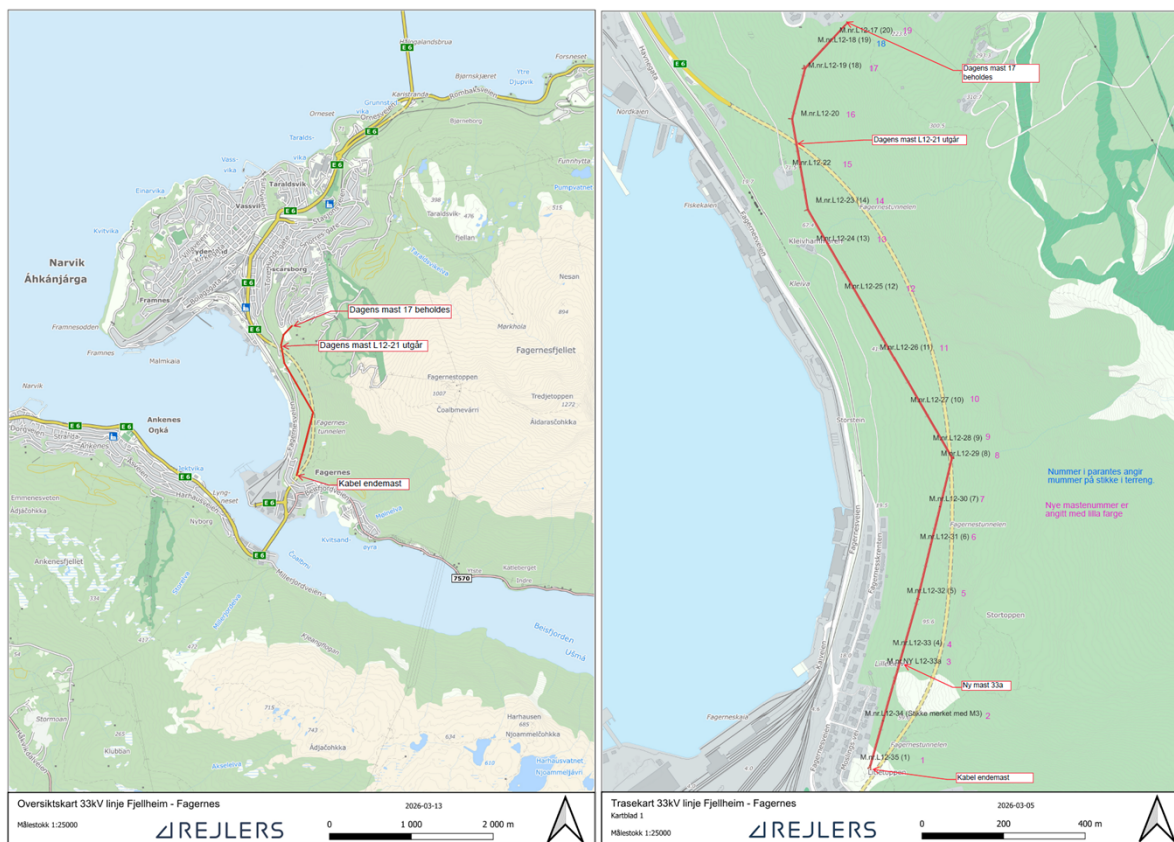

Vedlegg 4: Trasé jordkabel

