

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 07.04.2025

Vår ref.: 202317694-9 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Høring av ny Stemmen transformatorstasjon med endringer i regionalnett og nye elektriske anlegg til datasenter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknader fra Statnett, Glitre Nett og N01 Utilities for nye Stemmen transformatorstasjon og koblingsstasjon, diverse omlegging av kraftledninger samt elektriske anlegg til N01 Utilities sin næringsvirksomhet på Stølen i Vennesla kommune i Agder.


Søknadene sendes med dette på en felles høring, og dokumentene er tilgjengelig på www.nve.no/20431/A. **Høringsfristen er satt til 1. juni 2025.**

Invitasjon til folkemøte onsdag 23. april

NVE holder **åpent folkemøte onsdag 23. april, kl. 19.00** på Vennesla herredshus. NVE vil orientere om behandlingen av søknadene. Statnett, Glitre Nett og N01 Utilities vil være til stede og orientere om sine planer. Møtet er åpent for alle.



Søknadene

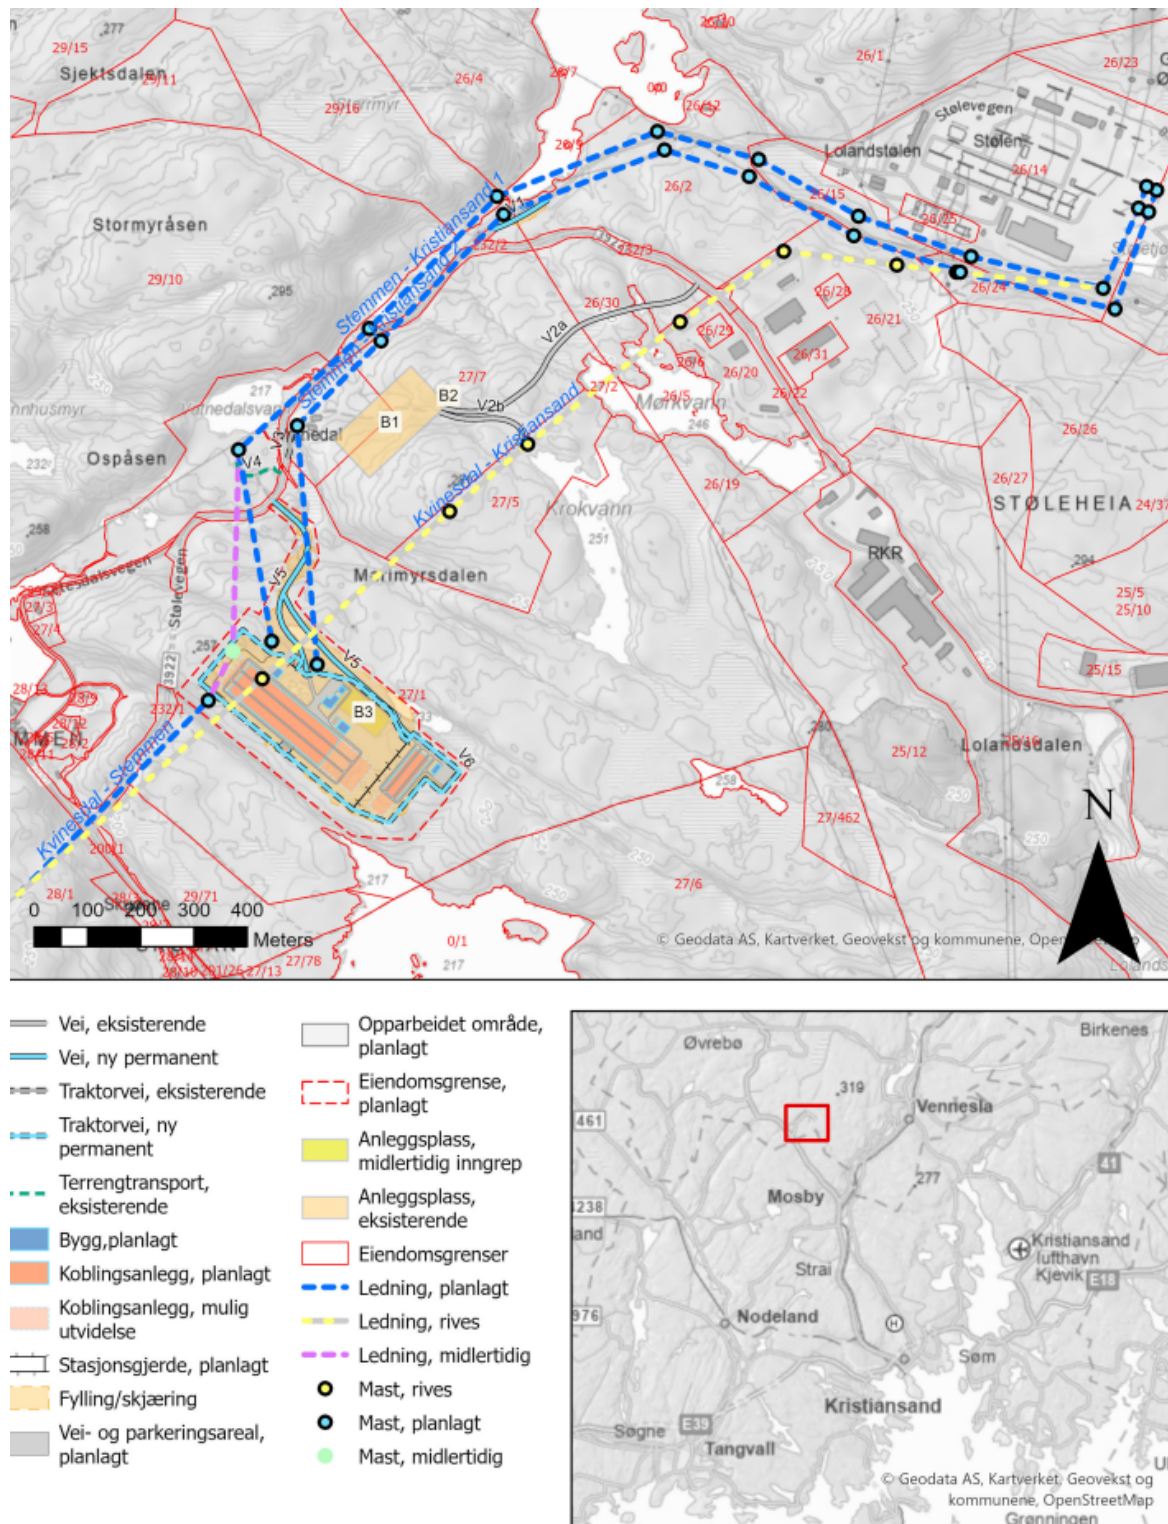

Figur 1: Kart over omsøkte Stemmen transformatorstasjon og to nye 420 kV luftledninger mellom Kristiansand transformatorstasjon og Stemmen. Kilde: Statnett sin søknad av april 2025.



Nye Stemmen transformatorstasjon

Statnett søker på vegne av seg selv og Glitre Nett om bygging av en ny transformatorstasjon med koblingsstasjon på regulert industritomt ved Stemmen. Transformatorstasjonen bygges for et øvre spenningsnivå på 420 kV, og vil ha et inngjerdet stasjonsareal på ca. 70 dekar inkludert koblingsstasjonen til Glitre Nett. Tiltaket medfører også omlegging av eksisterende 420 kV ledninger, omlegging av ca. 100 meter av Stølevegen, nybygging av ca. 500 meter vei inn til stasjonsområde samt flere midlertidige anleggsplasser og anleggsveier.

Omlegging av regionalnett ved Stemmen transformatorstasjon

Glitre Nett søker konsesjon til omlegging av tre regionalnettleddninger som følge av nye Stemmen transformatorstasjon. 132 kV Kristiansand–Krossen (nå Stemmen–Krossen) vil få ny 1,5 km dobbeltekurs luftledning samt riving av 2,2 km dobbeltekurs luftledning. 110 (132) kV Bjelland–Kristiansand vil få ny kabelendemast og 700 meter jordkabel samt riving av 700 meter luftledning. 110 (132) kV Kristiansand–Hallandsbru vil få ny kabelendemast og 100 meter jordkabel samt riving av 100 meter luftledning.

Elektriske anlegg N01 Utilities

N01 Utilities søker om anleggskonsesjon for elektriske høyspentanlegg for datasentervirksomhet, samt endring av grense for områdekonsesjon. De elektriske anleggene inkluderer to nye 420 kV luftledninger, på henholdsvis 300 meter (fra Stemmen) og ca. 1,4 km fra (Kristiansand), to inngjerdede transformatorstasjoner med øvre spenningsnivå 420 kV inne på N01 sitt regulerte industriområde samt ca. 70 meter 132 kV jordkabel mellom de to stasjonene.

Statnett, Glitre Nett og N01 Utilities søker om konsesjon i medhold av energiloven. Statnett og Glitre Nett søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.

Hvilke innspill ønsker NVE og hvordan sende uttalelse

Gjennom høring av søknadene ønsker NVE å få innspill på følgende:

- Hva mener dere om søknadene?
- Er konsekvensene godt nok utredet?
- Forslag til justeringer av planene for å redusere eventuelle negative virkninger av tiltaket.

Dere kan sende høringsinnspill til søknadene via [nettsiden](https://nettsiden.no) som har eget innsendingsskjema for uttalelser.

Det er også mulig å sende uttalelsene på e-post. Merk e-posten med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202317694 for Statnett sin søknad, 202318275 for Glitre Nett sin søknad og 202318641 for N01 Utilities sin søknad.



Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i saken. Er høringsuttalelsen lang, oppfordrer NVE høringspartene til selv å skrive en kortfattet konklusjon eller sammendrag. Høringsuttalelsene er offentlige dokumenter som vil være tilgjengelige på internett.

Spørsmål om saken?

Spørsmål om planene kan rettes til Statnett v/ Jan Sigmund Eskedal tlf. 95 73 46 25 eller e-post jan.eskedal@statnett.no, Glitre Nett v/ Thomas Klungland tlf. 38 60 87 87 eller e-post thomas.klungland@glitrenett.no eller N01 Utilities v/ Kristian Stray tlf. 90 07 79 57 eller e-post kristian.stray@bulk.no.

Opplysninger om NVEs saksbehandling kan fås ved å kontakte NVE v/ Torgrim Skogheim, tlf. 22 95 94 86 eller e-post tsko@nve.no.

Med hilsen

Jan Are Gildestad
fagleder

Torgrim Skogheim
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

**Mottakerliste:**

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Sør
TELIA NORGE AS
TELENOR NORGE AS
Birdlife Norge
Luftfartstilsynet
AVINOR AS
Norges Skogeierforbund
Naturvernforbundet i Agder
Fortidsminneforeningen i Vest-Agder
Norges Jeger- og Fiskerforbund – Vest-Agder
DNT-sør
Norsk Ornitologisk Forening Vest-Agder, Lista lokallag
Grunneiere/rettighetshavere
Friluftsrådet Sør
Norsk Friluftsliv
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AGDER
NORGES LUFTSPORTFORBUND
MOTVIND NORGE
AVFALL SØR EIENDOM AS
Agder Natur og Ungdom
AVINOR AS AVD KRISTIANSAND LUFTHAVN

Kopimottakerliste: