



NVE

LNETT AS
Postboks 8124
4068 STAVANGER

Vår dato: 13.07.2026

Vår ref.: 202608559-4 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir Lnett tillatelse til å skifte ut jordkabler ved Ullandhaug transformatorstasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Lnett AS konsesjon til å gjøre endringer på 50(132) kV-kraftledningen Tjensvoll–Ullandhaug i Stavanger kommune. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse av i dag. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/26148/A.

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Lnett til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

Lnett søkte 30. mars 2026 om å erstatte to ca. 300 m lange 50 kV oljeisolerte kabler mellom Ullandhaug transformatorstasjon og en kabelendemast ved Ullandhaugleitet med ett sett 132 kV PEX-isolerte jordkabler. Lnett ønsker å erstatte de eksisterende kablene ettersom disse er nær slutten av sin tekniske levetid, og utgjør en risiko for strømvbrudd og oljelekkasje. Kablene bygges for 132 kV, men skal foreløpig driftes på 50 kV. Grunnen til det er at de er tenkt å inngå i en fremtidig forbindelse mellom Ullandhaug og Solborg. Dagens to separate luftledninger videre til Tjensvoll transformatorstasjon vil kobles i parallell som følge av tiltaket. NVE har tidligere gitt Lnett konsesjon til å rive de eksisterende kablene, NVE-ref. 202320355-34.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:


www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971




NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

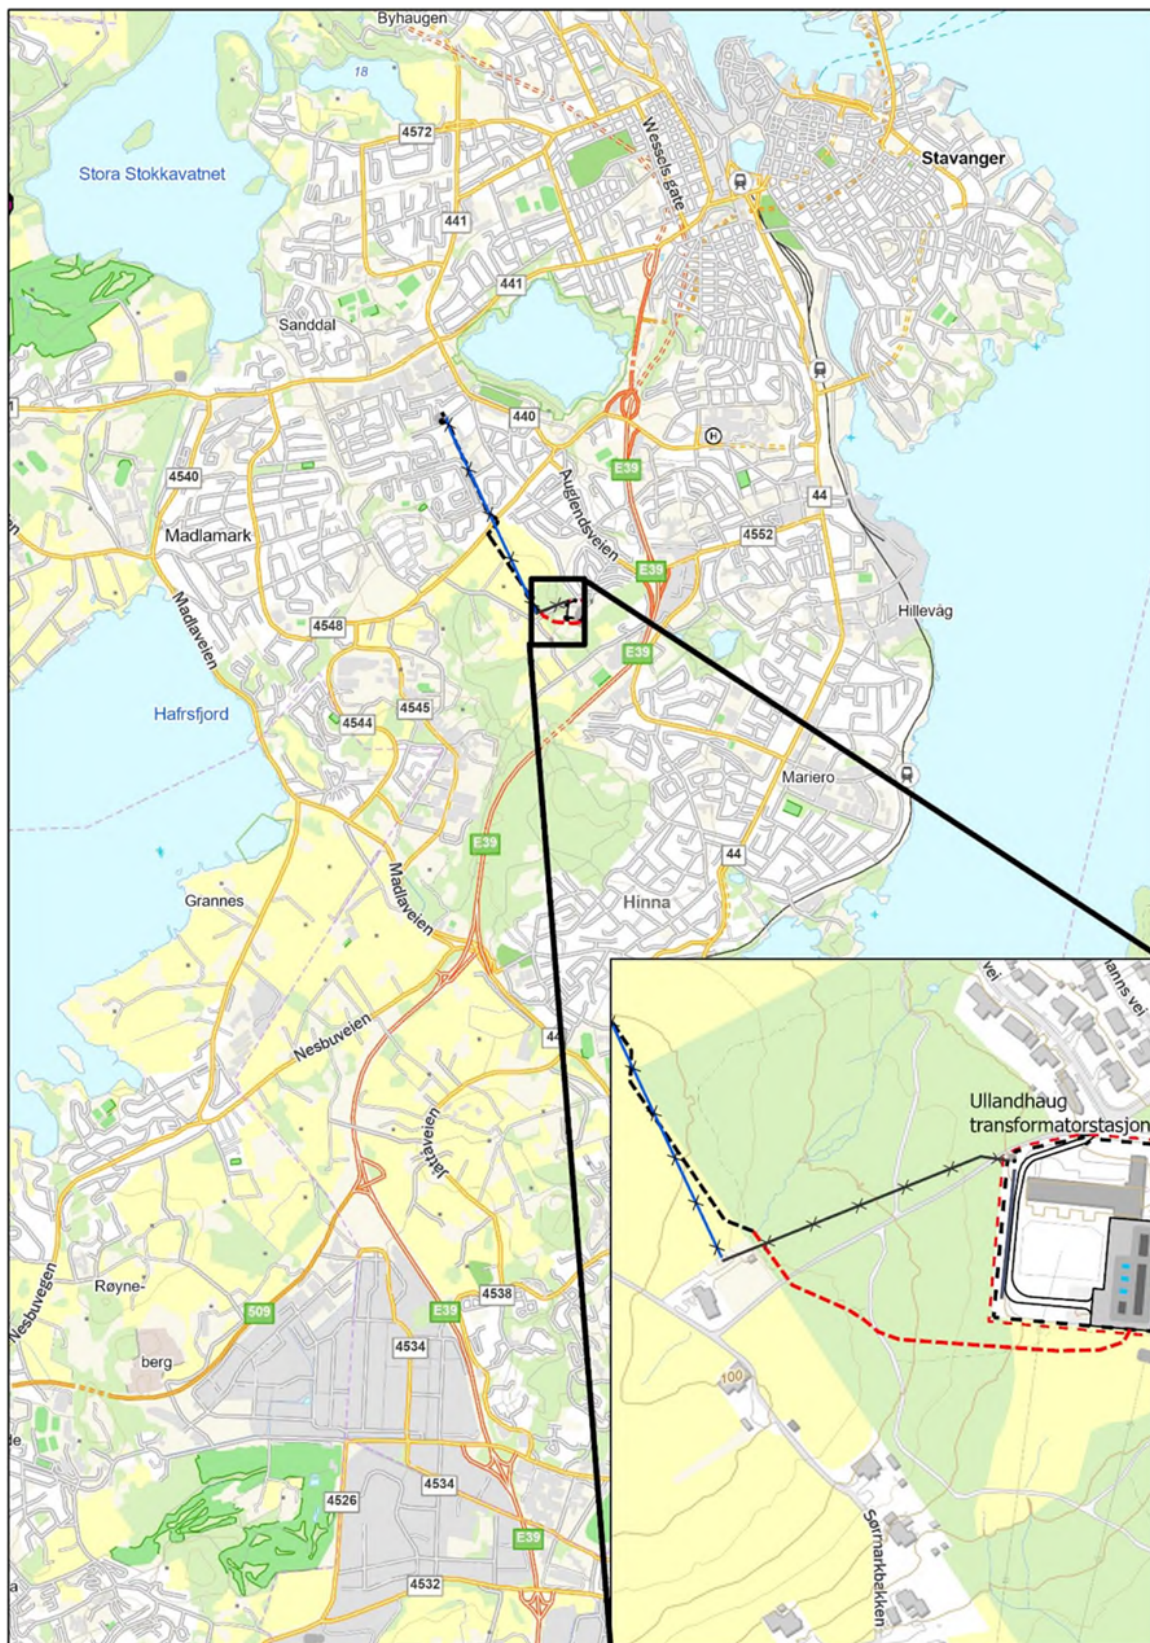

Figur 1: Oversiktskart som viser tiltakets plassering. Ny kabeltrasé vist med rød, stiplet strek. Svart strek med kryss viser kabel som skal fjernes. Kilde: Lnetts søknad av 30. mars 2026.

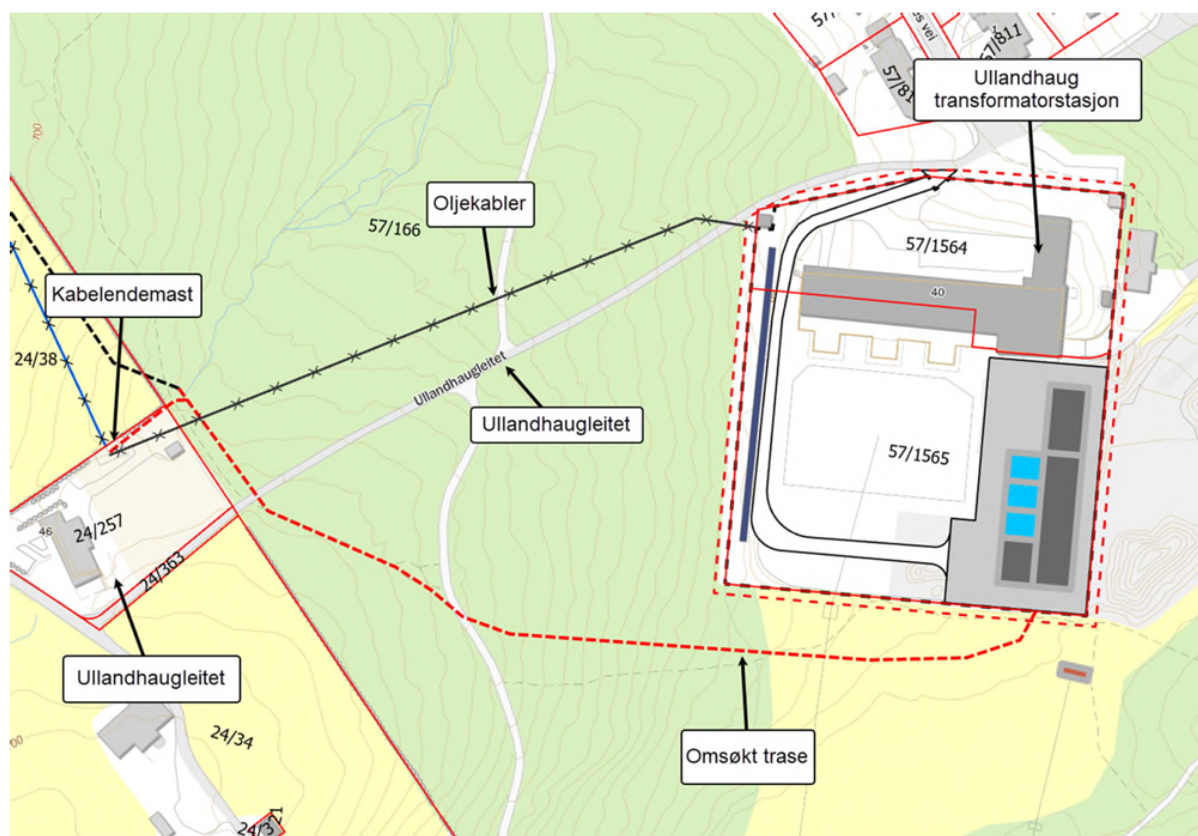**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Figur 2: Detaljkart over tiltaket. Ny kabeltrasé vist med rød, stiptet strek. Svart strek med kryss viser kabel som skal fjernes. Kilde: Lnetts søknad av 30. mars 2026.

NVEs behandling av søknaden

Lnett har på forhånd innhentet uttalelser fra berørte grunneiere, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren i Rogaland. Uttalelsene ble sendt til NVE sammen med konsesjonssøknaden. NVE fant det derfor ikke nødvendig å sende søknaden på offentlig høring, jf. energiloven § 2-2.

Stavanger kommune er grunneier for deler av området og ber Lnett om å unngå gjentatte gravearbeider på strekningen. Kommunen påpeker at kabeltraseen burde være smalest mulig gjennom skogen, og opplyser også om at tiltaket skal gjøres i et populært turområde. Lnett vil derfor koordinere gravearbeidet med kommunen, som skal legge overvannsrør langs deler av traseen. Den andre grunneieren i området samtykker også til tiltaket. Fylkeskommunen kommer med merknader angående landskap og naturmiljø, automatisk freda kulturminner og samferdsel. Etter § 9 i kulturminneloven har Lnett undersøkelsesplikt, og de har bestilt en undersøkelse som skal gjennomføres etter august av hensyn til hekkende vipe i området. Statsforvalteren forutsetter at anleggsarbeidet utføres skånsomt i terrenget og tar hensyn til vipe. Statsforvalteren minner også om aktsomhetsplikten for naturmangfold og for fremmede arter.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Under har vi gjengitt de delene av uttalelsene, og Lnetts kommentarer til uttalelsene, som er relevante for vår vurdering av om tiltaket skal få konsesjon. Høringsuttalelsene og søkers kommentarer er tilgjengelige via sakens nettside www.nve.no/26148/A.

NVEs vurdering av søknaden

Konsesjonsbehandling etter energiloven innebærer en konkret vurdering av de fordeler og ulemper tiltaket har for samfunnet som helhet. NVE gir konsesjon til anlegg som anses som samfunnsmessig rasjonelle. Det vil si at de positive konsekvensene av tiltaket må være større enn de negative. Vurderingen av om det skal gis konsesjon til et omsøkt tiltak er en faglig skjønnsvurdering.

Kulturminner

Lnett opplyser at traseen for jordkabelen ikke skal krysse noen steingjerder som betraktes som nyere tids kulturminner. Lnett har bestilt undersøkelse fra fylkeskommunen jf. § 9 i kulturminneloven. NVE har foretatt egne søk i kulturminnesøk, og kan ikke se at tiltaket vil være i konflikt med registrerte kulturminner eller kulturmiljøer. NVE viser imidlertid til at dersom det i forbindelse med arbeidet blir klart at tiltaket kan virke inn på automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og kulturminnemyndighetene varsles, jmfør kulturminneloven § 8. NVE legger til grunn at undersøkelsesplikten er oppfylt før arbeidene starter. Ved funn av automatisk fredete kulturminner, må forholdet til disse avklares før anleggsarbeid kan starte. NVE forutsetter at Lnett oppfyller kravene i kulturminneloven, og gjør oppmerksom på at de er ansvarlige for at fredete kulturminner ikke skades.

Naturmangfold

Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. I forbindelse med Lnetts forelegging av ny 132 kV kraftledning mellom nye Solborg transformatorstasjon og Ullandhaug transformatorstasjon er det utarbeidet en rapport om konsekvenser for naturmangfold. Denne rapporten fastslår at kabeltraseen mellom Ullandhaug transformatorstasjon og Ullandhaugleitet er preget av gjengroing etter skogbruk og vanlig forekommende plante- og dyrearter. I rapporten vurderes områdets naturmangfold til ubetydelig til noe verdi. Lnett skriver at traseen går gjennom et område med nyplantet eik som vurderes å være flyttbare. Eikene vil derfor flyttes og ivaretas slik at de kan plantes tilbake etter gjennomført anleggsarbeid. Kommunen anbefaler i sin uttalelse at tiltaket utføres utenfor hekketiden (1. mars – 30. juni) for å skåne fugle- og dyreliv. NVE mener tiltaket kan gjennomføres utenfor hekketiden, og vi vil stille vilkår om at anleggsarbeid ikke skal foregå mellom 1. mars og 30. juni. NVE har undersøkt området i Naturbase, uten å finne ytterligere registreringer som vil bli påvirket av tiltaket. NVE mener virkningene på naturmangfold vil være relativt små og i hovedsak knyttet til anleggsfasen, gitt at Lnett istandsetter og revegeterer anleggsområdene på en god måte. For naturmangfold vil belastningen minimeres ved at gravearbeidet utføres parallelt med Stavanger kommunes gravearbeid. Vi vurderer dermed at tiltaket ikke vil ha vesentlige virkninger for naturmangfold, forutsatt at vilkårene vi nevner over gjennomføres.

Landskap og friluftsliv



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Lnett legger fagrapport for landskap og friluftsliv av februar 2023 til grunn for sine vurderinger av virkningene. I konsekvensvurderingen gis landskapet i området noe verdi, som følge av områdets visuelle kvaliteter og tilknytning til kulturhistorie. Området er registrert som et svært viktig friluftslivsområde, som en del av Sørmarka i Stavanger kommune. Rapporten setter påvirkning og konsekvensgrad av valgt trase for friluftsliv til noe forringet og noe miljøskade. I rapporten påpekes det at landskapskonsekvensene av jordkabel er større i tresatte områder. Dette er fordi det må opprettholdes et ryddebelte langs kabelen på ca. 9 m gjennom hele driftsfasen. Anleggsarbeidet beslaglegger et belte på opptil 20 m bredde hvor det må hogges/ryddes, og hvor det skal oppbevares masser og kjøres maskiner. Omsøkt kabeltrase går parallelt med en skogssti og krysser to populære turstier/veier. Rapporten foreslår å etablere og skilte omveier så lenge anleggsarbeidet pågår, og å legge arbeidet til en tid på året med minst mulig konflikt med aktiviteter i området. Stavanger kommune oppfordrer i sin uttalelse til at publikum bør informeres i god tid, med for eksempel fysiske informasjonsskilt i området. NVE setter vilkår om at Lnett skal etablere midlertidige turstier og sørge for god skilting under anleggsarbeidet. Gravearbeidet skal samkjøres med Stavanger kommunes legging av overvannsrør slik at det kun blir en samlet periode med anleggsarbeid. Ettersom anleggsfasen er den mest belastende for friluftslivet vil dette være avbøtende.

Oppsummering

NVE mener det er nødvendig å oppgradere de gamle, oljefylte jordkablene. Samlet sett vurderer NVE at tiltakets virkninger på miljø og samfunn gjennom avbøtende tiltak kan reduseres til et akseptabelt nivå.

Konklusjon

NVE mener at fordelene ved det omsøkte tiltaket er større enn ulempene. NVE gir derfor Lnett konsesjon etter energiloven til å erstatte 50 kV-jordkablene mellom Ullandhaug transformatorstasjon og kabelendemasten ved Ullandhaugsleitet med nye 132 kV PEX-isolerte jordkabler i ny trasé. Jordkabelen er del av forbindelsen Tjensvoll–Ullandhaug. Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen med NVE-ref. 202608559-5.

Tillatelsen gis med vilkår om hensyn til hekkende fugl, naturmangfold og friluftsliv, se anleggskonsesjonens vilkår 7. og 8.

Orientering av grunneiere/rettighetshavere og naboer

NVE ber om at Lnett så snart som mulig sender dette brevet til berørte grunneiere/rettighetshavere. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Dersom noen av de nevnte mottakerne er representert ved fullmektig, skal også fullmektigen få tilsendt brevet, jf. forvaltningsloven § 12.

NVE ber om at Lnett sender en bekreftelse på utsendelsen av brevet med opplysning om dato for utsendelsen.

Orientering av systemansvarlig

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Forskriften gjelder systemansvarlig og enhver som helt eller delvis eier eller driver nett, produksjon eller organisert markedsplass, samt



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

omsetter og sluttbrukere. Konsesjonæren plikter å informere systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Systemansvarlig skal blant annet fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes. Plikten til å informere systemansvarlig gjelder også ved endringer i anlegget som ikke utløser behovet for ny anleggskonsesjon. Se Reguleringsmyndigheten for energi sine nettsider for mer informasjon om systemansvarsforskriften og veiledere. Se Statnetts nettsider for gjeldende retningslinjer.

Med hilsen

Tor Carlsen
seksjonssjef (fung.)

Jan Are Gildestad
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

LNETT AS

Kopimottakerliste:

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

STATNETT SF

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Vest

TELIA NORGE AS

TELENOR NORGE AS

LNETT AS - Børre Dybesland

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

STAVANGER KOMMUNE

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er innen 24. august 2026 eller 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.