



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Glitre Nett AS

Organisasjonsnummer: 982 974 011

Dato: 05.01.2026

Varighet: 01.04.2036

Referanse: NVE 202318275-15

Kommune: Vennesla

Fylke: Agder



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 7. april 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Glitre Nett tillatelse til omlegging av 110 (132) kV kraftledning Hallandsbru transformatorstasjon – Kristiansand transformatorstasjon i Vennesla kommune i Agder. Vedlagte notat gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

110 (132) kV kraftledning Hallandsbru transformatorstasjon – Kristiansand transformatorstasjon i Vennesla kommune

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- En ca. 3,5 km lang luftledning med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt Al 59 594 (diameter 31,7 mm). Kraftledningen består av tårnmaster av stål. Innføringen i Hallandsbru består av stålmast med planoppheng.
- En cirka 0,5 km lang jordkabel fra kabelendemast ved Kristiansand transformatorstasjon til Kristiansand transformatorstasjon på 110 kV-kraftledningen mellom Kristiansand og Hallandsbru, med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt $2 \times 3 \times 1 \times 1600 \text{ mm}^2$.

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En 0,1 km lang jordkabel med nominell spenning 132 kV, tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende $2 \times 3 \times 1600 \text{ Al}$, og én reservekabel av tilsvarende type og tverrsnitt.

Anlegget skal inntil videre drives med spenning 110 kV. Konsesjonæren plikter, før idriftsettelse av anlegget med 132 kV, å sende melding om dette til NVE og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av vedlegg 1 og 2 vedlagt denne konsesjonen.

Punkt 2 og 5 i anleggskonsesjon meddelt Glitre Nett (tidl. Agder Energi Nett) NVE-ref. 201301478-5, bortfaller når ovennevnte anlegg idriftsettes og anleggene i vilkår 9 er revet.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder til 01.04.2036.

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke NVE om å fornye konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen går ut. Hvis konsesjonæren ikke ønsker å fornye konsesjonen, må konsesjonær gi beskjed om dette innen samme frist.

3. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen fem år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Hvis konsesjonær ønsker å fjerne anlegget i løpet av konsesjonens varighet, må det søkes NVE om dette. Anlegget kan ikke fjernes før NVE har gitt nødvendige tillatelser.

6. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

7. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

8. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

9. Riving av eksisterende anlegg

Følgende kraftledninger skal fjernes innen to år etter at 132 kV-kraftledningen Hallansbru–Kristiansand er bygget om og satt i drift:

- 100 meter luftledning av eksisterende Hallandsbru–Kristiansand, inn mot Kristiansand transformatorstasjon

Det skal lages en plan for rivingen. Planen skal godkjennes av NVE før arbeidene settes i gang og kan inngå i detaljplanen for de nye anleggene.

10. Detaljplan

Glitre Nett skal utarbeide en detaljplan for bygging og riving av anleggene, jf. vilkår i Glitre Netts anleggskonsesjon for Stemmen koblingsstasjon, NVE-ref. 202318275-13. I detaljplanen skal Glitre Nett beskrive den endelige utbyggingsløsningen, alle arealinngrepene og hvordan landskap og miljø skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen. Anlegget skal bygges og drives i henhold til denne planen.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef


Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 1 Oversiktskart for ledninger fra Hallandsbru, Steinfoss og Krossen til Kristiansand

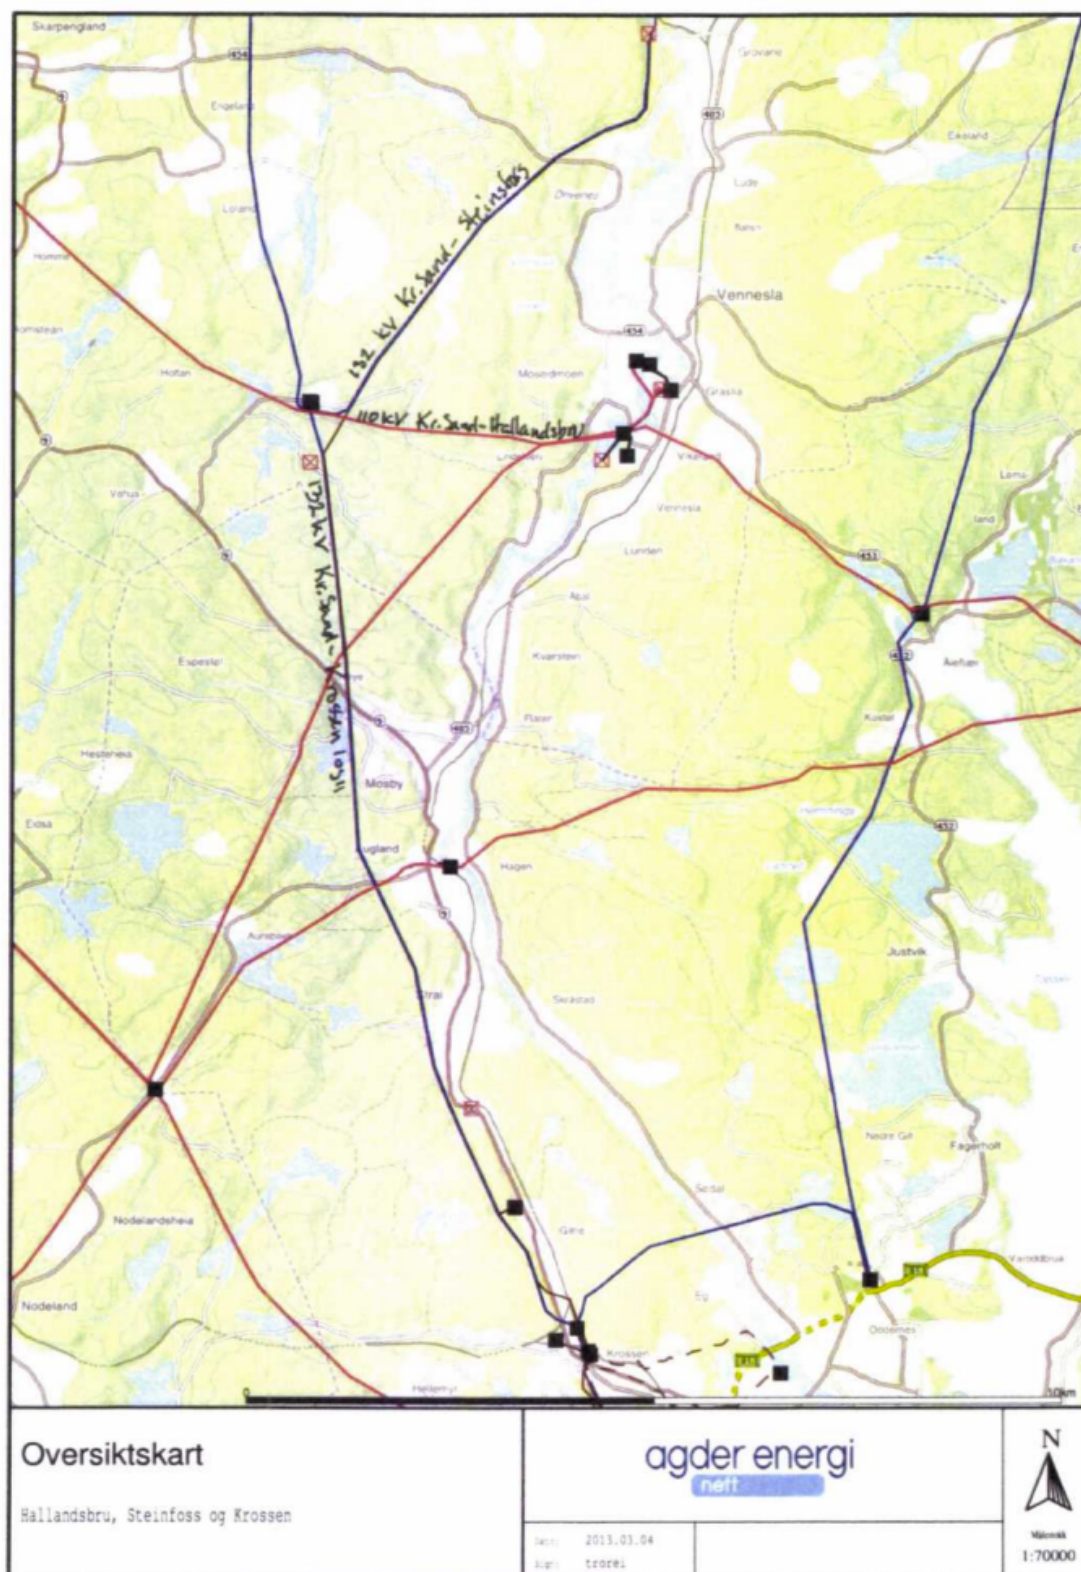



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 2: Omlegging fra luftledning til jordkabel på 110 (132) kV Hallandsbru–Kristiansand

