

LISTA RENEWABLE ENERGY PARK AS  
Lista Fly- og Næringspark  
4560 VANSE

Vår dato: 02.02.2021  
Vår ref.: 201904243-85  
Arkiv: 611  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Anine Mølmen Andresen  
22959846/aman@nve.no

## NVE gir tillatelse til justert trasé for 132 kV jordkabler til Lista datasenter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Lista Renewable Energy Park (Lista REP) tillatelse til en justert kabeltrasé ut fra transformatorstasjonen på Alcoa.


Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Lista REP til uttalelse før saken legges fram for Olje- og energidepartementet.

### Bakgrunn

Lista REP fikk den 30.06.2020 tillatelse til å bygge og drive to ca. 9,75 km lange 132 kV jordkabler fra Alcoa på Lundevågen og til et planlagt datasenter ved Lista flyplass. De fikk også tillatelse til å utvide den eksisterende transformatorstasjonen ved Alcoa i Lundevågen og til å bygge en ny transformatorstasjon ved det planlagte datasenteret.

NVEs vedtak ble påklaget av Aker BP. Bakgrunnen var at Aker BP også har anlegg i, og kabler ut av, den eksisterende transformatorstasjonen ved Alcoa, og de var uenige i at traseen for nye kablene ut fra stasjonen skulle krysse deres eksisterende kabler.

Lista REP har derfor valgt å søke om en ny trasé ut fra stasjonen. Den nye omsøkte traseen er vist med heltrukken rød strek i figur 1, mens den opprinnelig konsesjonsgitte traseen er vist med stiplede rød strek. Den nye traseen ligger i eksisterende gang- og sykkelvei.

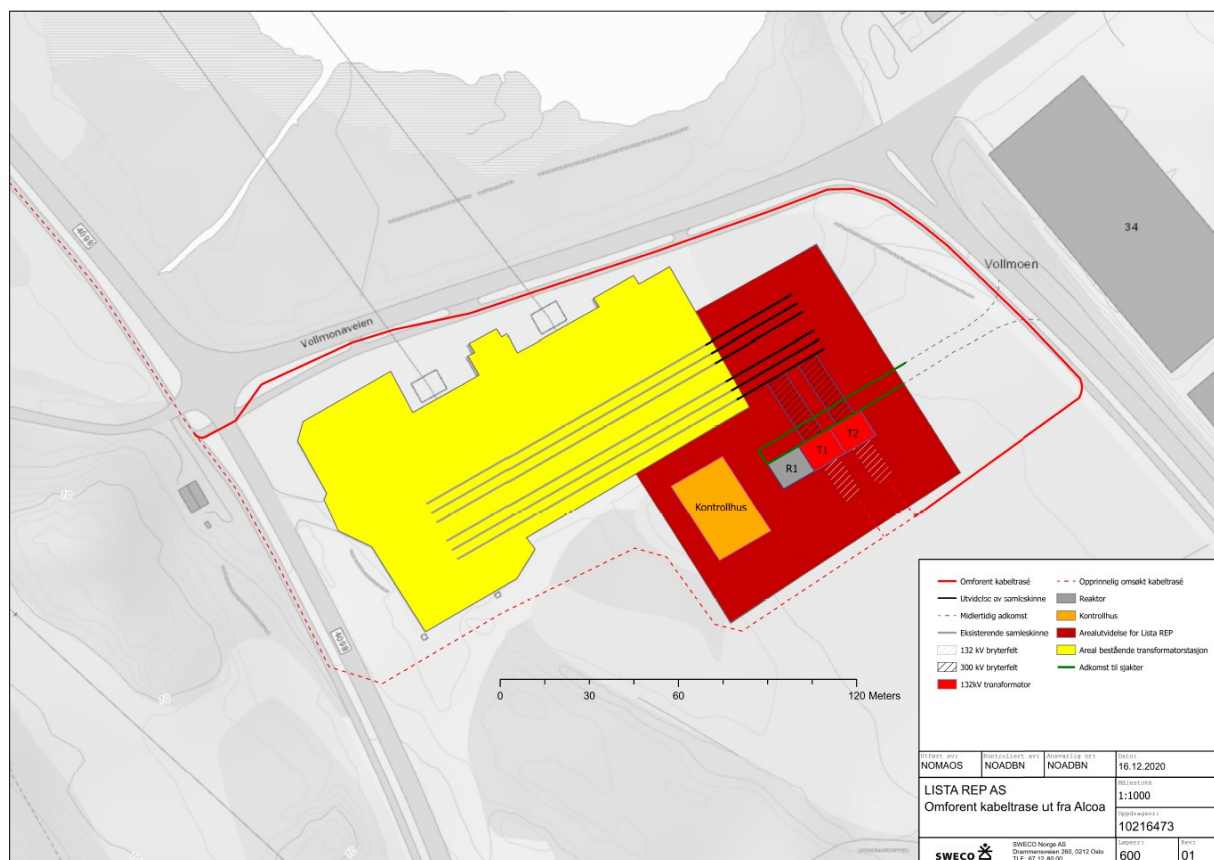

Figur 1: Kabeltrasé ut av transformatorstasjonen ved Alcoa. Ny trasé er vist med heltrukket rød strek, eksisterende er vist med stiplet strek.

### NVEs vurdering av den nye traseen

NVE har ingen innvendinger mot den nye traseen, og vurderer denne som tilnærmet likestilt for andre allmenne interesser som den opprinnelige konsesjonsgitte traseen. Vi konstaterer at Lista REP ønsker å søke om en annen trasé for å imøtekomme Aker BPs klager, og vi vurderer det som positivt at Lista REP har kommet frem til en løsning som er omforent med andre aktørene som har anlegg i stasjonen, både Aker BP og Alcoa. Vi forutsetter at fremkommelighet for de som bruker gang- og sykkelveien sikres i anleggsperioden.

Det er Alcoa som er grunneier på den nye traseen, og kabelen vil krysse den kommunale Loshavnveien lenger nord enn opprinnelig konsesjonsgitt trasé. Lista REP skriver i søknaden at saken er forelagt Farsund kommune, som har opplyst at de ikke har annen infrastruktur i bakken. Lista REP har også gitt Agder Energi Nett mulighet til å uttale seg til den nye kabeltraseen. De har informert om at dette medfører at eksisterende 22 kV kabel må legges om, og at dette må betales av Lista REP. Agder Energi Nett mener at det er sannsynlig at flyttingen lar seg gjennomføre. NVE forutsetter at dette gjennomføres og at kostnaden dekkes av Lista REP. NVE har også forelagt traseen for Aker BP, som bekrefter at den er i tråd med deres ønsker.

Ettersom grunneier og berørte parter har vært involvert i arbeidet med traseen, eller har blitt forelagt planene, har NVE unnlatt høring av søknaden i medhold av energiloven § 2-1.



## Vedtak

NVE gir etter energiloven § 3-1 Lista REP tillatelse til en justert trasé ut fra transformatorstasjonen på Alcoa. Traseen skal være som vist med rød helstiplet strek i figur 1.

Det skrives ikke ut et nytt konsesjonsdokument. Konsesjonen gitt 30.06.2020, NVE-ref. 201904243-59 er fortsatt den gjeldende.

## Informasjon om saken for øvrig

NVE vil gjøre oppmerksom på at vedtaket om 132 kV nettilknytning av Lista datasenter er påklaget av andre som oppfyller klagevilkårene. Disse klagenes tas til behandling, og NVE vil snarlig oversende sakens dokumenter til Olje- og energidepartementet for klagebehandling. Olje- og energidepartementet vil i sin behandling av klagen foreta en helhetlig avveining av alle relevante forhold knyttet til saken.

## Klageadgang

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Rune Flatby  
direktør

Lisa Vedeld Hammer  
seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Kopi til:

AGDER ENERGI NETT AS  
AGDER FYLKESKOMMUNE  
AKER BP ASA  
Alcoa Norway ANS Lista  
Farsund kommune  
LISTA RENEWABLE ENERGY PARK AS v/Jørgen Tjørhom  
STATSFORVALTEREN I AGDER



## Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: <a href="mailto:nve@nve.no">nve@nve.no</a> . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: Skrive hvilket vedtak du klager på. Skrive hvilket resultat du ønsker. Opplyse om du klager innenfor fristen. Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

*Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.*