

Energianlegg AS
Att: Andre Samuelsen

Saksnummer	EL-15613-24, ORD00217228
Foretaksregister Kundebehandler	NO 980 489 698 MVA Andreas Lind andreas.lind@elvia.no
Sted og dato	Oslo, 12.11.2024

Tilknytning av provisorisk nettstasjon, gnr. 40 bnr. 363 i Bærum kommune

Refererer til henvendelse fra Energianlegg AS med ønske om tilknytning av provisorisk nettstasjon ved gnr. 40 bnr. 363 i Bærum kommune. Uttalelsen kan benyttes i prosess med søknad om anleggskonsesjon til NVE.

Presentasjon av sak


Energianlegg AS har sendt inn ønske til Elvia om tilknytning av provisorisk nettstasjon for byggeplass på gnr. 40 bnr. 363 i Bærum kommune, på østlig side av eiendommen. Anlegget har et effektbehov på 1 MW og er innenfor en inngjerdet byggeplass, se beskrivelse fra Energianlegg AS.

Teknisk løsning

For å kunne tilknytte anlegget er det behov for å skjøte seg inn på eksisterende høyspentkabler på samme eiendom som ønsket tilkoblingssted. Det bekreftes at tilknytningen på 1 MW er vurdert som driftsmessig forsvarlig på alle nettnivå.

Nettstasjonen plasseres inne på byggeplassen hvor Elvia ikke har adkomst. Elvia leverer HS-anlegg frem til avtalt eiergrensesnitt for avsperrert anleggsområde iht. alternativ 1 i NVE sin veileder.

Avtalt eiergrensesnitt mellom Elvia AS og Energianlegg AS for denne aktuelle tilknytningen er vist til i bilde under. Samtlige nødvendige avtaler mellom Elvia AS og Energianlegg AS er inngått.

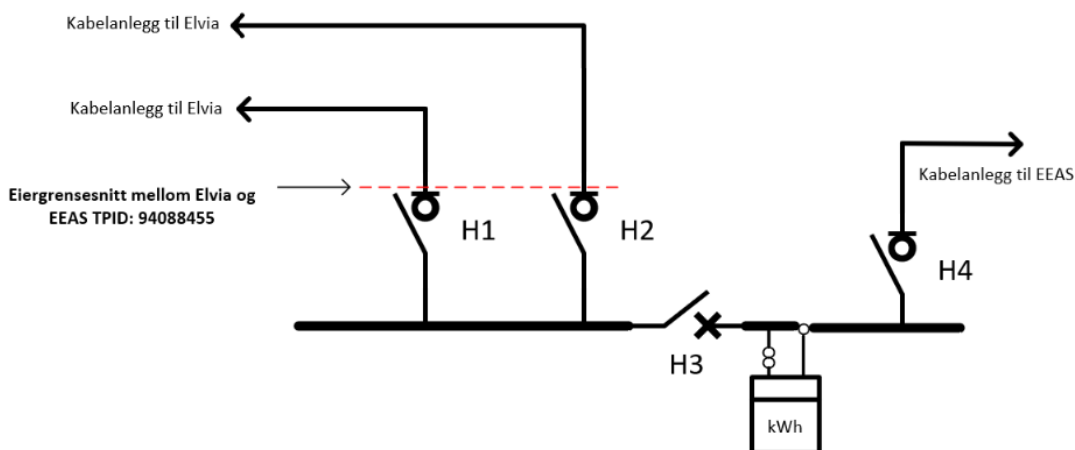

Med vennlig hilsen

Andreas Lind
Seniorrådgiver store prosjekter

Elvia
Elvia AS
Postboks 4100
2307 Hamar

Kundeservice
02024
Man-fre 09.00-16.00

Følg oss på
[elvia.no](https://www.elvia.no)
facebook.com/elviaoffisiell