

## Melle, Sebastian

---

**Fra:** Knut Sand <knut.sand@relog.no>  
**Sendt:** tirsdag 1. april 2025 10:36  
**Til:** Melle, Sebastian  
**Kopi:** Tore Svendsen; Lars Skjetne  
**Emne:** SV: Flytting av 66kV

Hei Sebastian

Ja, dette er slik vi også har forstått det og OK

Med vennlig hilsen / Kind regards,

Knut Sand

+47 992 65680  
knut.sand@relog.no

[www.relog.no](http://www.relog.no)  
Kongens gt 16, 7011 Trondheim, Norway




---


**Fra:** Melle, Sebastian <sebastian.melle@sweco.no>  
**Sendt:** tirsdag 1. april 2025 10:00  
**Til:** Knut Sand <knut.sand@relog.no>  
**Kopi:** Tore Svendsen <tore.svendsen@relog.no>; Lars Skjetne <lars.skjetne@relog.no>  
**Emne:** SV: Flytting av 66kV

Hei,

Se utklipp fra REN under, utklippet illustrerer hva som menes ved Horizontal avstand

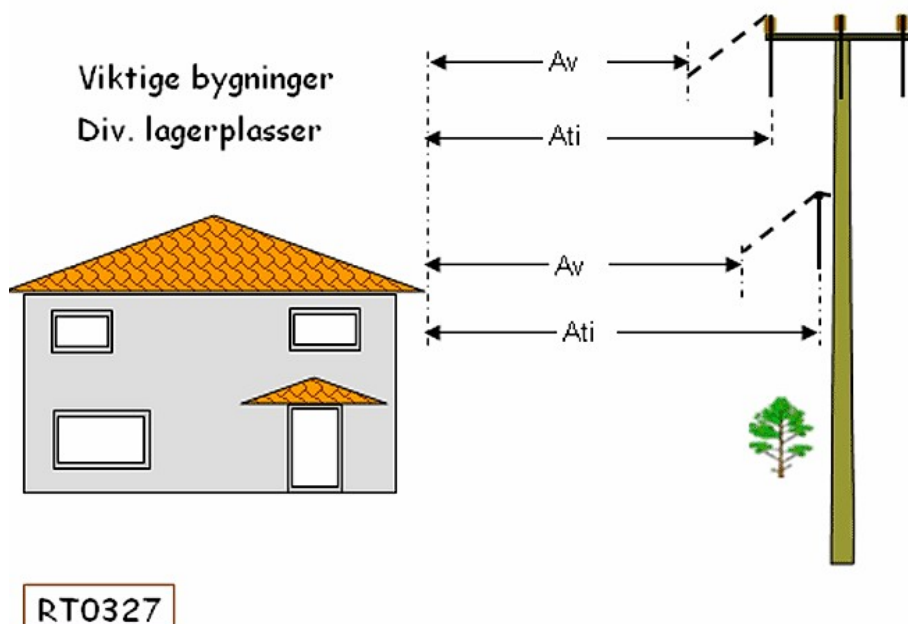

Det vil altså si at større bygg ikke kan plasseres inn under linjen nærmere enn grensen som er merket med «Av» i bildet. For øvrig er det samme avstand som er illustrert i oversendt pdf, som jeg for ordens skyld legger ved som bilde her:

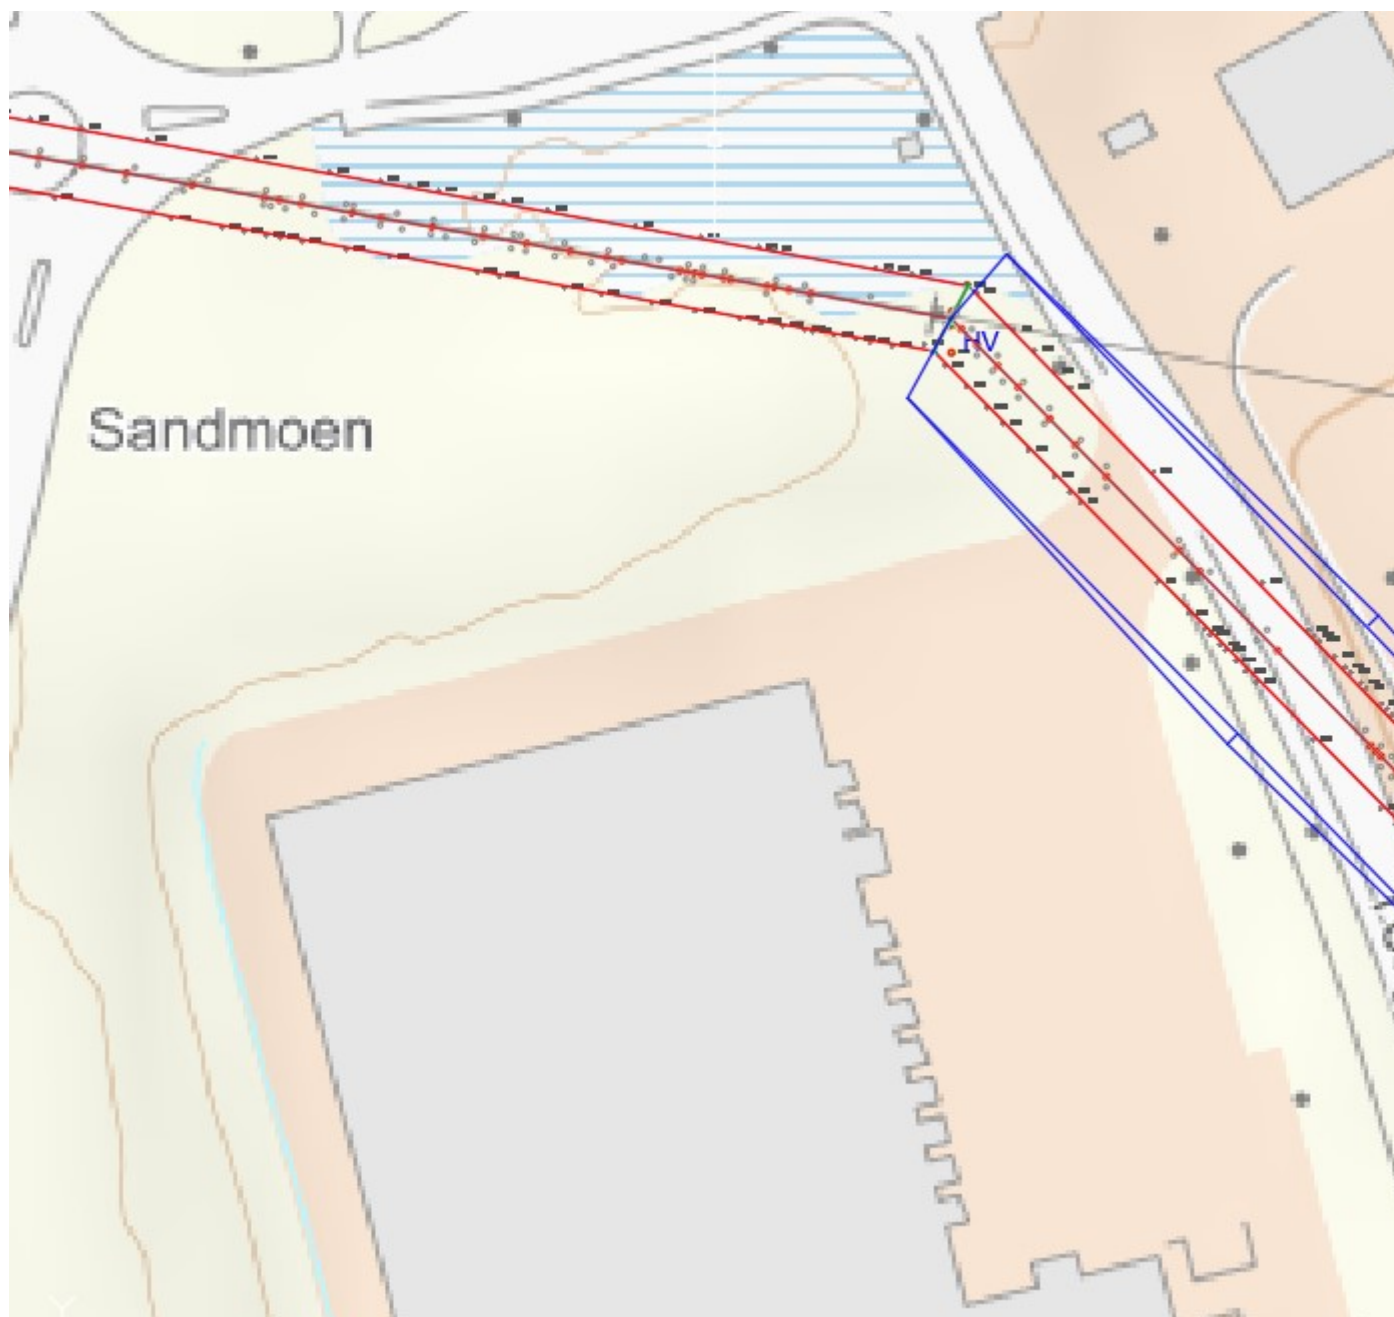

Med vennlig hilsen  
Sebastian Melle  
Sivilingeniør Elkraft

Sweco Norge AS | Bodø  
Mobil 94146459



For mer informasjon om hvordan Sweco håndterer dine personlige data, vennligst les [her](#)

---

**Fra:** Knut Sand <[knut.sand@relog.no](mailto:knut.sand@relog.no)>

**Sendt:** tirsdag 1. april 2025 09:50

**Til:** Melle, Sebastian <[sebastian.melle@sweco.no](mailto:sebastian.melle@sweco.no)>

**Kopi:** Tore Svendsen <[tore.svendsen@relog.no](mailto:tore.svendsen@relog.no)>; Lars Skjetne <[lars.skjetne@relog.no](mailto:lars.skjetne@relog.no)>

**Emne:** SV: Flytting av 66kV

Hei

Kan du illustrere dette på en tegning slik at det ikke er rom for misforståelser?

Med vennlig hilsen / Kind regards,

Knut Sand

+47 992 65680

[knut.sand@relog.no](mailto:knut.sand@relog.no)

[www.relog.no](http://www.relog.no)

Kongens gt 16, 7011 Trondheim, Norway



---

**Fra:** Melle, Sebastian <[sebastian.melle@sweco.no](mailto:sebastian.melle@sweco.no)>

**Sendt:** torsdag 20. mars 2025 14:01

**Til:** Knut Sand <[knut.sand@relog.no](mailto:knut.sand@relog.no)>

**Kopi:** Tore Svendsen <[tore.svendsen@relog.no](mailto:tore.svendsen@relog.no)>; Lars Skjetne <[lars.skjetne@relog.no](mailto:lars.skjetne@relog.no)>

**Emne:** SV: Flytting av 66kV

Hei,

En presisering angående byggeforbudsbeltet rundt høyspenningslinjen.

Det har i senere tid kommet til vår oppmerksomhet at tidligere kommunikasjon ikke var tilstrekkelig presis, og derfor opplyser vi om følgende:

Oppgitt byggeforbudsbelte er satt ut ifra forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF), og strekker seg som en horisontal avstand fra ytterste faseline på høyspenningslinjen, og alt areal som faller inn under beltet har byggeforbud. Det tillates ikke ny bebyggelse av annet enn mindre viktige bygninger på maksimalt 50m<sup>2</sup> grunnflate innenfor området. Disse mindre viktige bygningene følger tidligere kommuniserte begrensninger. Mindre viktige bygninger gjelder typisk skur og garasjer som har mindre enn 50m<sup>2</sup> i grunnflate.

Vi ber om tilbakemelding på at denne presiseringen er mottatt.

Med vennlig hilsen

Sebastian Melle

Sivilingeniør Elkraft

Sweco Norge AS | Bodø  
Mobil 94146459



For mer informasjon om hvordan Sweco håndterer dine personlige data, vennligst les [her](#)

---

**Fra:** Knut Sand <[knut.sand@relog.no](mailto:knut.sand@relog.no)>

**Sendt:** torsdag 27. februar 2025 16:57

**Til:** Melle, Sebastian <[sebastian.melle@sweco.no](mailto:sebastian.melle@sweco.no)>

**Kopi:** Tore Svendsen <[tore.svendsen@relog.no](mailto:tore.svendsen@relog.no)>; Lars Skjetne <[lars.skjetne@relog.no](mailto:lars.skjetne@relog.no)>

**Emne:** Re: Flytting av 66kV

Hei Sebastian

Vi har ikke ytterligere kommentarer til dette så lenge ikke ett evt nytt mastepunkt flyttes som skissert

Med vennlig hilsen / Kind regards,

Knut Sand

+47 992 65680

[knut.sand@relog.no](mailto:knut.sand@relog.no)

---

**From:** Melle, Sebastian <[sebastian.melle@sweco.no](mailto:sebastian.melle@sweco.no)>

**Sent:** Friday, February 14, 2025 8:54:20 AM

**To:** Knut Sand <[knut.sand@relog.no](mailto:knut.sand@relog.no)>

**Cc:** Tore Svendsen <[tore.svendsen@relog.no](mailto:tore.svendsen@relog.no)>; Lars Skjetne <[lars.skjetne@relog.no](mailto:lars.skjetne@relog.no)>

**Subject:** SV: Flytting av 66kV

Hei Knut!

Takk for sist!

Viser til tidligere dialog angående traséen på Sandmoen, og legger ved gjeldende oversiktskart for traséen. Det er her inntegnet linjer som viser sone for begrensnig av bebyggelse, grunnet avstand til fasene på høyspenningslinjen. Denne avstanden gjelder direkte fra tråden, og vil dermed avta i en sirkel rundt linjen i luften når man beveger seg mot bakken.

Vi har notert oss at dere ønsker nytt mastepunkt nord for eksisterende dersom det må flyttes. Se nytt vedlegg for traséen.

Ta gjerne kontakt om noe er uklart 😊

Med vennlig hilsen

Sebastian Melle

Sivilingeniør Elkraft

Sweco Norge AS | Bodø  
Mobil 94146459



For mer informasjon om hvordan Sweco håndterer dine personlige data, vennligst les [her](#)

---

**Fra:** Knut Sand <[knut.sand@relog.no](mailto:knut.sand@relog.no)>

**Sendt:** tirsdag 26. november 2024 10:39

**Til:** Melle, Sebastian <[sebastian.melle@sweco.no](mailto:sebastian.melle@sweco.no)>

**Kopi:** Tore Svendsen <[tore.svendsen@relog.no](mailto:tore.svendsen@relog.no)>; Lars Skjetne <[lars.skjetne@relog.no](mailto:lars.skjetne@relog.no)>

**Emne:** SV: Flytting av 66kV

Dette ser greit ut for vår del. Dersom det er nødvendig å flytte mastepunktet på 31/643 er det viktig for oss at det gjøres på nordre side av eksisterende punkt.

Med vennlig hilsen / Kind regards,

Knut Sand

+47 992 65680  
[knut.sand@relog.no](mailto:knut.sand@relog.no)

[www.relog.no](http://www.relog.no)

Kongens gt 16, 7011 Trondheim, Norway



---

**Fra:** Melle, Sebastian <[sebastian.melle@sweco.no](mailto:sebastian.melle@sweco.no)>

**Sendt:** tirsdag 26. november 2024 10:36

**Til:** Knut Sand <[knut.sand@relog.no](mailto:knut.sand@relog.no)>

**Emne:** SV: Flytting av 66kV

Hei,

Viser til hyggelig telefonsamtale.

For ordens skyld sender jeg over kart som viser det jeg forklarte på telefon angående traséen 😊

Med vennlig hilsen

Sebastian Melle  
Sivilingeniør Elkraft

Sweco Norge AS | Bodø  
Mobil 94146459



For mer informasjon om hvordan Sweco håndterer dine personlige data, vennligst les [her](#)

---

**Fra:** Melle, Sebastian

**Sendt:** tirsdag 5. november 2024 10:01

**Til:** Knut Sand <[knut.sand@relog.no](mailto:knut.sand@relog.no)>

**Emne:** SV: Flytting av 66kV

Hei,

Ja ser nå at det uklippet kanskje ble i minste laget.. Sender over som PDF 😊

Med vennlig hilsen

Sebastian Melle  
Sivilingeniør Elkraft

Sweco Norge AS | Bodø  
Mobil 94146459



For mer informasjon om hvordan Sweco håndterer dine personlige data, vennligst les [her](#)

---

**Fra:** Knut Sand <[knut.sand@relog.no](mailto:knut.sand@relog.no)>

**Sendt:** mandag 4. november 2024 11:32

**Til:** Melle, Sebastian <[sebastian.melle@sweco.no](mailto:sebastian.melle@sweco.no)>

**Emne:** Flytting av 66kV

Hei

Har du ett kart i PDF format eller lignende jeg kan kikke på? Ble veldig smått dette 😊

Med vennlig hilsen / Kind regards,

Knut Sand

+47 992 65680

[knut.sand@relog.no](mailto:knut.sand@relog.no)

[www.relog.no](http://www.relog.no)

Kongens gt 16, 7011 Trondheim, Norway



**Fra:** Melle, Sebastian <[sebastian.melle@sweco.no](mailto:sebastian.melle@sweco.no)>

**Sendt:** torsdag 31. oktober 2024 08:49


**Til:** Bjørnar Høyland <[bjornar.hoyland@relog.no](mailto:bjornar.hoyland@relog.no)>

**Emne:** Flytting av 66kV luftlinje Sandmoen

Hei,

Sweco er engasjert av Trøndelag Fylkeskommune for planleggingen og prosjekteringen av flyttingen av 66kV luftlinjen som går over Sandmoen bussdepot i dag.

Prosjektet er i tidlig fase, og vurderinger av ny trasé viser at traséen vil trolig bli et av de følgende alternativene:

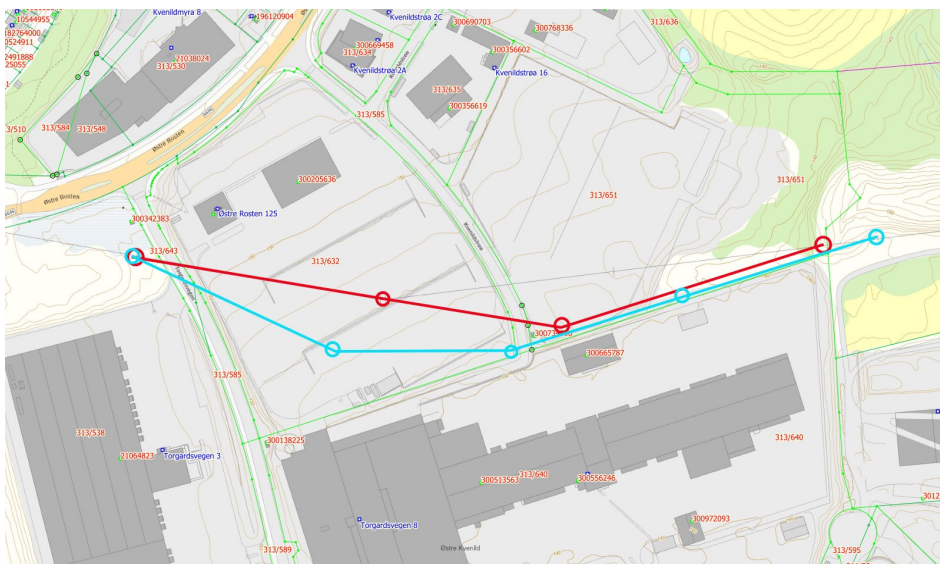

Som det kommer frem av kartutklippet over er det to alternativer som sees på, det røde benytter dagens trasé (som vises som tynn grå linje) i stor grad, men flytter vinkelpunkt mot tomtegrense. Det blå alternativet legger seg tidlig mer mot tomtegrensene, og reduserer vinkler i vinkelpunktene ved å ha 2 nye vinkelpunkt på Sandmoen.

Deres tomt vil bli berørt gjennom at mastepunktet i nord/nord-øst på deres tomt muligens vil utskiftes til en kraftigere mast med barduner grunnet endring til vinkelmast.

Vi ønsker å høre fra dere. Hvis dere har spørsmål eller kommentarer til tiltaket er det bare å ta kontakt med undertegnede per epost: [sebastian.melle@sweco.no](mailto:sebastian.melle@sweco.no) eller telefon: 941 46 459.

Hører fra dere!

Med vennlig hilsen

Sebastian Melle

Sivilingeniør Elkraft

Sweco Norge AS | Bodø

Mobil 94146459

[sebastian.melle@sweco.no](mailto:sebastian.melle@sweco.no)

[www.sweco.no](http://www.sweco.no)



[LinkedIn](#) | [Instagram](#) | [Facebook](#)

Organisasjonsnr. 967032271 | Hovedkontor: Oslo

For mer informasjon om hvordan Sweco håndterer dine personlige data, vennligst les [her](#)

