
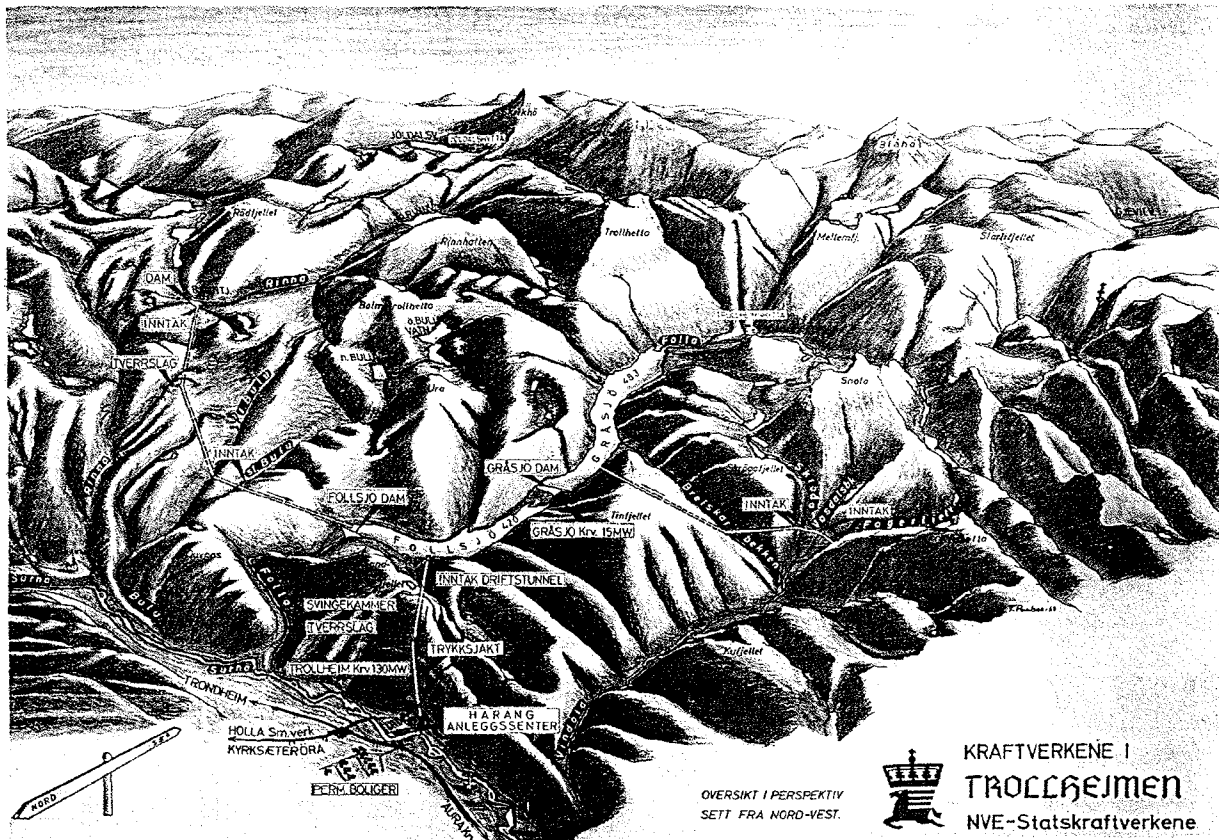


GENERALPLAN

NVE — Statskraftverkene

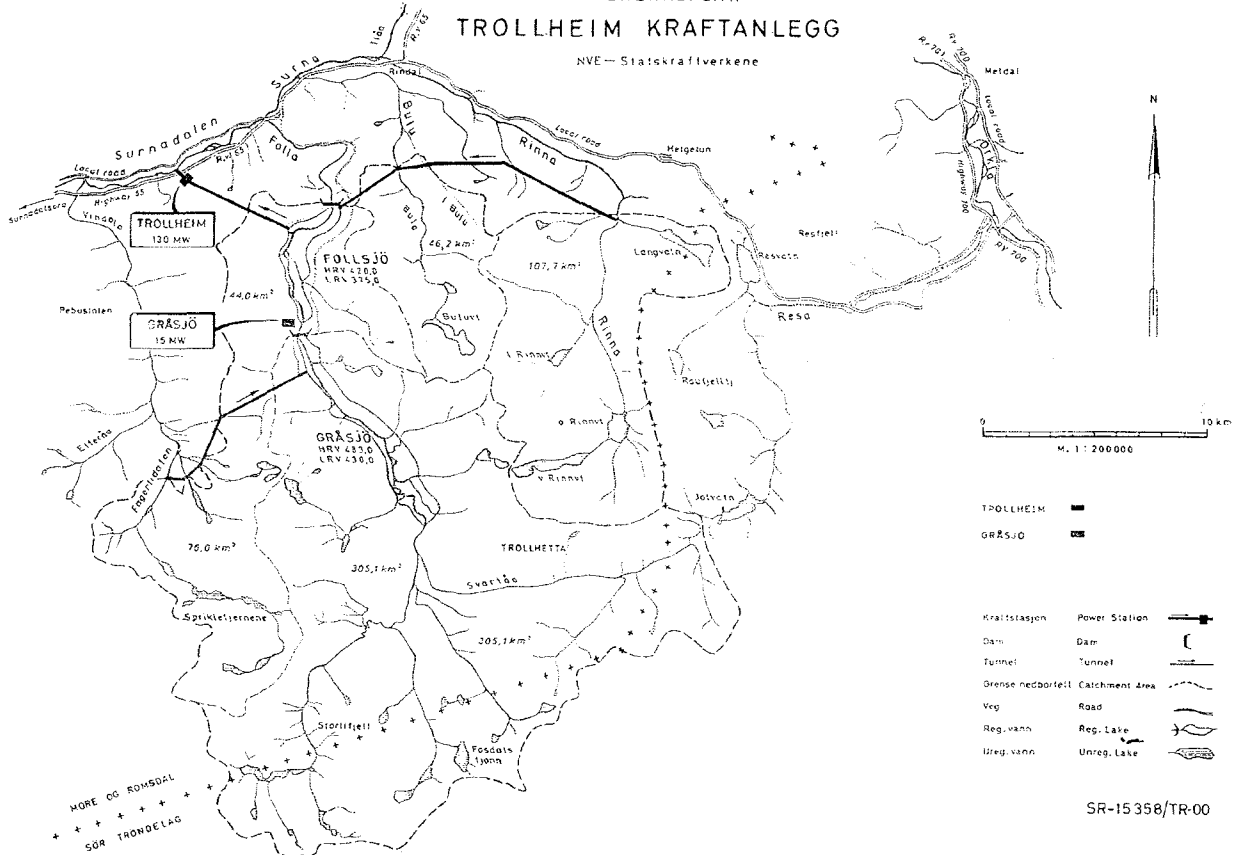

KRAFTVERKENE I
TROLLHEJMEN
NVE-Statskraftverkene

OVERSIKT I PERSPEKTIV
SETT FRA NORD-VEST.

Vassdrag: Surna (112. Z)

Utbygger/regulant: Statkraft

Kraftverk Trollheim kr.v. (1968) og Gråsjø (1970)

Konsesjonsår: 21. des. 1962

Konsesjon utløper: Ubegrenset tid, alminnelig revisjon etter 50 år

Gjennom konsesjonen til regulanten har det offentlige hjemler til å pålegge konsesjonæren å utføre kompenserende tiltak mot den negative effekten reguleringen har på vassdragsnaturen.

Nedbørsfeltet er totalt 578,3 km² stort. 50 % av nedbørsfeltet ligger i Surnadal kommune, 35 % ligger i Rindal kommune, 14 % ligger i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag og 1 % ligger i Meldal kommune i Sør-Trøndelag. De to kraftverkene ligger i Surnadal kommune. Laveste punkt i nedbørsfeltet ligger på ca. 400 m.o.h. og høyeste punkt er Blåhø på 1671 m.o.h. De to reguleringsmagasinene har et magasinivolum på tilsammen 384 m³. Det totale tilsig til feltet er på 908,6 m³/år. Reguleringskapasiteten er ca. 42 % av det totale tilsig. Regulanten er pålagt en minstevassføring i Surna nedenfor kraftverket.

Et felt på 107,7 km² er overført fra Rinna sitt nedbørsfelt i tunell til Follsjø. Likedann er et felt på 46,2 km² overført fra Bulu til Follsjø. Et felt på 76 km² er overført fra Vindøla sitt nedbørsfelt til Gråsjø. Fallet mellom Gråsjø og Follsjø er utnyttet av Gråsjø kraftverk som har utløp i Follsjø. Follsjø og Gråsjø er to kunstige reguleringsmagasin. Istedenfor de to innsjøene rant Folla her. Vannet går videre fra Follsjø i tunell til Trollheim kraftverk som har utløp i Surna. Folla har mistet et nedbørsfelt på 349 km² og har lite igjen. Den går for det meste helt tørr. Rinna, Bulu og Surna overfor kraftverket er også betydelig berørt av reguleringen.

Tabell 1
Oversikt over reguleringsmagasin i vassdraget:

MAGASIN navn	Normal- vasstand m.o.h. NV	Regulert vasstand m.o.h.HRV	Regulert vasstand m.o.h.LRV	Overfl. areal ved HRV ha	Overfl. areal ved LRV ha	Magasin volum mill. m ³
Follsjø (2)	355,0	420,0	375,0	620	100	179
Gråsjø (2)	423,0	483,0	430,0	960	30	205
Inntak Rinna (3)	437,0	443,0	440,9			
Totalt	-----	-----	-----	1580	130	384

Merknader:

- (2) Kunstig basseng dannet ved oppdemmingen av Folla.
- (3) Kunstig basseng nedenfor Langvassbekkens utløp i Rinna.

112. B2

KDB: 1055



4.
GJENPART

DET KONGELIGE DEPARTEMENT FOR INDUSTRI OG HÅNDVERK

AKERSGT. 42 OSLO-DEP. TELEFON 41 78 00

Norges vassdrags- og elektrisitets-
vesen
Postboks 5091
OSLO 3

NVE - V

3527*23.8.66

Arkiv nr.
Til: Sett: Dato: sp: 7

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Jnr. ID 1433/66 V

Oslo, august 1966

HLD/rv.

Statsregulering av Folla - Vindølavassdragene i Møre og Romsdal. Planendring godkjent ved kgl. res. 1. juli 1966.

Ved kgl. res. 1. juli 1966 er bestemt:

- "1. Planen for statsregulering av Folla - Vindølavassdragene i Møre og Romsdal endres i samsvar med Industridepartementets tilråding av 1. juli 1966.
2. For planendringen fastsettes reguleringsbestemmelser overensstemmende med ovennevnte tilråding.
3. Det fastsettes nytt manøvreringsreglement for statsregulering av Folla - Vindølavassdragene i samsvar med det utkast som er tatt inn i ovennevnte tilråding, som gjeldende inntil videre."

Den godkjente planendring er overensstemmende med Innst. S. nr. 152 for 1965-66, jfr. St.prp. nr. 69 for samme år.

For planendringen skal gjelde de samme reguleringsbestemmelser som ble fastsatt ved kgl. res. 21. desember 1962, dog med følgende endringer:

1. Den i post 2 fastsatte reguleringsavgift til kommuner på kr. 4,- pr. nat. hk. skal for den kraft som innvinnes i Trollheim kraftverk ved overføring fra Vindøla være kr.4,50.
2. Det i post 7 annet ledd fastsatte beløp på kr. 50 000 til almindennende virksomhet og geistlig betjening, heves med ytterligere kr. 20 000, slik at det i alt skal ytes kr. 70 000 til dette formål.
3. Bestemmelsen i post 11, litra b, skal lyde:

"Oppsetting av gitter eller annen sperreanordning over avløpskanalens utløp i Surna, eventuelt også foran tappeluker og tunnelinntak."

Det tidligere forbud mot fiske i avløpstunnel og kanal oppheves.

Det fastsatte nye manøvreringsreglement for Folla - Vindølavassdragene m.v. er sålydende:

"1.

Reguleringsgrensene er:

- a) Follsjø:
H.R.vst (høyeste regulerte vass-stand) kote 420,0
L.R.vst. (laveste regulerte vass-stand) " 375,0
Reguleringshøyden er 45,0 m. H.R.vst. og L.R.vst. tilsvarer henholdsvis 65,0 og 20,0 m demning. Ved maksimal flom kan vass-standen stige 1,0 m over H.R.vst.
- b) Gråsjø:
H.R.vst. kote 483,0
L.R.vst. " 430,0
Reguleringshøyden er 53,0 m. H.R.vst. og L.R.vst. tilsvarer henholdsvis 60,0 og 7,0 m demning. Ved maksimal flom kan vass-standen stige 1,0 m over H.R.vst.
- c) Inntak Rinna:
H.R.vst. kote 443,0
L.R.vst. " 440,9
Reguleringshøyden er 2,1 m tilsvarende 2,1 m demning. Ved maksimal flom kan vass-standen stige 1,50 m over H.R.vst.
- d) Overføring av Rinna:
Et felt på 107 km² til Rinna overføres til Folla.
- e) Overføring av Bulu og L. Bulu:
Et felt på 44 km² til Bulu og L. Bulu overføres til Folla.
- f) Overføring av Vindøla:
4 felter til Vindøla, - Fagerlidalen 48,4 km², Vassdalsbekken 11,2 km², Skråbekken 5,8 km² og Breiskarbekken 10,6 km², i alt 76 km², overføres til Folla.

2.

Det avgis det til den alminnelige fløting i vassdraget nødvendige vann dersom ikke fremføringen av tømmeret ordnes på annen måte overensstemmende med overenskomst eller skjønn.

Det skal ved manøvreringen has for øye at flommen i vassdragene nedenfor magasinene så vidt mulig ikke økes.

For øvrig kan vasslippingen foregå etter Trollheim kraftverks behov.

4.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som tilsettes av Hovedstyret for vassdrags- og elektrisitetsvesenet.

5.

Det skal påses at flomløpene ikke hindres av is eller lignende, og at dammer og luker til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vass-stander, og eventuelt observeres og noteres nedbørmengder, temperatur m.v."

I komiteinnstillingen er nevnt at da hele det nedbørsfeltet som nå blir overført ligger i Surnadal kommune går komiteen ut fra at den økte avgiften tilfaller denne kommunen. I departementets tilråding har man vist til bestemmelsene i vassdragsreguleringslovens § 11, post. 2, hvorefter avgiften til kommuner fordeles mellom disse innbyrdes etter bestemmelse av Kongen for 10 år av gangen. Denne myndighet er som kjent ved kgl. res. 28. januar 1965 delegert til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen. Det er i strid med loven og vanlig praksis å forhåndsfordele reguleringsavgifter til kommuner, og departementet kan derfor ikke anbefale at man allerede nå foretar denne vurdering.

I komiteinnstillingen heter det:

"Komiteen går ut fra at kraftverket vil søke å gjøre det som er mulig for å regulere vannføringen i Surna slik at fiskeriinteressene ikke blir skadelidende. Men komiteen er enig med departementet i at når det gjelder spørsmålet om å vareta de almene interesser i det området som blir berørt av vassdragsreguleringen, vil en oppnå det beste resultat for de interesserte parter ved forhandlinger og samarbeid. Det er derfor med tilfredshet komiteen har merket seg opplysningene i proposisjonen om at et slikt samarbeid alt er etablert."

For øvrig vises til departementets brev av 12. februar 1963.

Gjenpart av dette brev er sendt fylkesmannen i Møre og Romsdal, Landbruksdepartementet, Kirke- og undervisningsdepartementet og Administrasjonen for friluftsliv og naturvern i Kommunaldepartementet.

.//.

Sakens dokumenter følger vedlagt.

Etter fullmakt

Dagfinn Mellum

E. Bjørnvall

112.B2 FOLLA
KDB: 1061

NORGES
VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN
HOVEDSTYRET

Oslo, 12. november 1964

Jnr. 1190, 2274/64-V
KB/AWH

Industridepartementet

Vassdragsavdelingen

O s l o - D e p

Statsregulering av Folla-Vindöla-vassdragene - Planendring

Statskraftverkene har i brev av 6. mars 1964 sendt inn følgende søknad:

"Vedtatt plan angir inntak i Rinna elv med inntaksdam topp overlöp kote 440,0 og regulert flomvannstand kote 441,5.

Ved detaljplanleggingen er vi kommet fram til gunstigere lösning, og vi søker om å endre planen slik:

Dammen heves med overlöp på kote 443,0 (+ 3,0 m)

Inntaket kan flyttes slik at overföringstunnelen forkortes ca 400 m.

Omkostningene reduseres med ca. kr. 300.000,- totalt.

Anleggsmessig får forkortelsen av tunnelen stor betydning. Tunnel-lengde fra tverrslag 5 km.

Ved planendringen danner vi en kunstig oppdemming. Det vil pynte opp et ellers myret og sumpig område. De trær som vil bli berört av oppdemmingen er av dårlig kvalitet.

Området som neddemmes vises på tegning SBP - 9376. Det er 100 da. stort.

Planendringen vil ikke före til andre overförte vannmengder.

Med det foreslåtte manövreringsreglement vil flomdempingsmagasinet fortsatt bli ubetydelig.

Forslag til nytt reglement:

H. R. vst. kote 443,0

L. R. " " 440,9

Reguleringshöyden er " 2.1 m

Ved max. flom kan vannstanden stige 1,5 m over H. R. vst."

Planendringen er kunngjort i Norsk lysingsblad 25. mars og 1. april 1964 (nr. 72 og 75) og i "Romsdalsposten" og "Tidens Krav", begge Kristiansund N. Den har videre vært forelagt distriktet med følgende resultat:

Rinndal kommune har 28. mai 1964 fattet følgende enstemmige vedtak:
"Idet en henviser til uttalelse fra grunneierne har Rinndal kommune-styre intet imot at Trollheim kraftanlegg bygger ut etter den endrede plan for overføring av Rinna elv gjennom tunnel til Folla under forutsetning av at grunneierne får erstatning for de skader og ulemper som reguleringen medfører."

Olav Storli m.fl. (4 underskrifter) har sendt inn følgende brev datert 20. mai 1964:

"Grunneierne som blir berørt av den endrede plan vil ikke motsette seg at kraftanlegget overfører Rinna elv gjennom tunnel til Foldal - etter den nye plan - under forutsetning av at grunneierene får erstatning for de skader og ulemper som reguleringen medfører."

Hovedstyret vil bemerke:

Ved kgl. res. av 21. desember 1962 ble det gitt reguleringsbestemmelser for statsregulering av Folla-Vindölavassdragene m.v. i Trollheimen i Møre og Romsdal Fylke. Reguleringen omfattet bl.a. overføring av elvene Bulu, Lille Bulu og Rinna med Langvatn til Folla.

Planen for overføringen av Rinna anga inntak i Rinna elv med inntaksdam topp overløp kote 440,0 og regulert flomvasstand kote 441,5.

Detaljplanleggingen har vist at det kan spares ca. 300.000,- kr. ved å forhøye inntaksdammen i Rinna med 3 m til kote 443,0 hvorved overføringstunnelen (11 m²) forkortes ca 400 m. Det demmes ved dette ned ytterligere 100 da myr og skogsområde, men som ikke kan sees å være av vesentlig betydning i denne forbindelse.

Man anbefaler planendringen godkjent.

Manövreringsreglementet pkt. c, inntak Rinna, blir sålydende:

"
H.R. vst. kote 443,0
L.R. vst. " 440,9

Reguleringshöyden er 2,1 m. Ved maksimal flom kan vasstanden stige 1,5 m over H.R. vst. til kote 444,5. "

././.

Sakens dokumenter følger vedlagt.

Behandlet i møte 4. november 1964

Halvard Roald

H. Sperstad

112. BZ FOLLA
KDB: 26

NVE/000283
V 1963

Reguleringsbestemmelser

FOR

STATSREGULERING AV FOLLA-VINDØLAVASSDRAGENE M. V. I TROLLHEIMEN I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

(FASTSATT VED KONGELIG RESOLUSJON 21. DESEMBER 1962).

Ved kongelig resolusjon 21. desember 1962 er bestemt:

«I.

Det fastsettes reguleringsbestemmelser for statsregulering av Folla-Vindølavassdragene m. v. i Trollheimen i Møre og Romsdal fylke i samsvar med Industridepartementets tilråding av 21. desember 1962.

II.

Det fastsettes manøvreringsreglement for reguleringen i samsvar med det utkast som er inntatt i ovennevnte tilråding som gjeldende inntil videre.»

1280000/100

Reguleringsbestemmelser

for statsregulering av Folla—Vindølavassdragene m. v.

(Fastsett ved kgl. resolusjon 21. desember 1962.)

1.

Reguleringsbestemmelsene gjelder i ubegrenset tid, men kan tas opp til alminnelig revisjon etter 50 år.

2.

For den øking av vasskraften som innvinnes ved reguleringene og overføringene erlegges følgende årlige avgifter:

Til staten kr. 1,00 pr. nat.-hk.

Til de fylkes-, herreds- og bykommuner som Kongen bestemmer kr. 4,00 pr. nat.-hk.

Etter 20 år kan fastsettelsen av avgiften tas opp til ny prøvelse.

Økningen av vasskraften beregnes på grunnlag av den økning av lågvassføringen, som reguleringene og overføringene antas å ville medføre utover den vassføring, som har kunnet påregnes år om annet i 350 dager av året. Ved beregningen av denne økning forutsettes det at magasinene utnyttes på en sådan måte at vassføringen i lågvassperioden blir så jevn som mulig. Hva der i hvert enkelt tilfelle skal anses som den ved reguleringene og overføringene innvunne økning av vasskraften, avgjøres med bindende virkning av departementet.

Plikten til å erlegge de ovenfor omhandlede avgifter inntreffer etter hvert som den ved reguleringene og overføringene innvunne vasskraft tas i bruk. Avgiftene har samme pantesikkerhet som skatter på fast eiendom og kan innføres på samme måte som disse. Etter forfall svares 6 pst. rente.

3.

Nærmere bestemmelser om betalingen av avgifter etter post 2 og kontroll med vannforbruket samt angående avgivelse av kraft, jfr. post 16 skal med bindende virkning for hvert enkelt tilfelle fastsettes av vedkommende departement.

4.

Trollheim kraftverk skal være ansvarlig for at dets kontraktører oppfyller sine forpliktelser overfor arbeiderne ved anleggene.

5.

Trollheim kraftverk er forpliktet til, når vedkommende departement forlanger det, på den måte og på de vilkår departementet bestemmer, i anleggstiden å skaffe arbeiderne og funksjonærene ved anleggene og disses familier den nødvendige legehjelp ved fastboende lege og å holde eller helt eller delvis dekke utgiftene til for øyemedet tjenlig sykehus eller sykestue med isolasjonslokale og tidsmessig utstyr.

Det kan også pålegges kraftverket etter vedkommende departements nærmere bestemmelse, helt eller delvis å bære utgiftene til vedkommende kommuners alminnelige forebyggende helsetjeneste og alminnelige sosiale tiltak.

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonærene omkommer ved arbeidsulykke i anleggstiden, kan kraftverket etter nærmere bestemmelse av vedkommende departement pålegges å sikre eventuelle etterlatte en øyeblikkelig erstatning.

6.

Trollheim kraftverk er i fornøden utstrekning forpliktet til på rimelige vilkår og uten beregning av noen fortjeneste å skaffe arbeiderne og funksjonærene sunt og tilstrekkelig husrom etter nærmere bestemmelse av vedkommende departement.

Kraftverket er ikke uten vedkommende departements samtykke berettiget til i anledning av arbeidstvistigheter å oppsi arbeiderne fra bekvemmeligheter eller hus leid hos det. Uenighet om hvorvidt oppsigelse skyldes arbeidstvist, avgjøres med bindende virkning av departementet.

Bestemmelsen i tredje ledd får ikke anvendelse på leieforholdet mellom kraftverket og arbeider når § 38 i lov om husleie av 16. juni 1939 gjelder i kommunen og leieforholdet er beskyttet gjennom oppsiingsregler i nevnte paragraf.

7.

Trollheim kraftverk er forpliktet til ved arbeidets påbegynnelse å sørge for midlertidig

forsamlingslokale til bruk for arbeiderne og den øvrige befolkning som er knyttet til anlegget eller, hvis departementet måtte anse det mere hensiktsmessig og ikke vesentlig dyrere, å delta i oppføring eller utbedring av permanent forsamlingslokale, f. eks. samfunnshus.

Trollheim kratverk skal stille kr. 50 000 til rådighet til almindennende virksomhet blant arbeiderne og til geistlig betjening etter vedkommende departements nærmere bestemmelse.

8.

Trollheim kraftverk er forpliktet til å erstatte utgifter til vedlikehold og istandsettelse av offentlige veier, bruer og kaier, hvor disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene for refusjonplikten er til stede, samt erstatningens størrelse, ved skjønn på Trollheim kraftverks bekostning. Eventuell erstatning innbetales til Vegdirektoratet. Veier, bruer og kaier som anleggenes eier bygger, skal stilles til fri benyttelse for almenheten for så vidt departementet finner at dette kan skje uten vesentlige ulemper for anleggene.

Ferdselsveier og stier som er i bruk må omlegges dersom de demmes ned eller skades på annen måte.

De stedlige myndigheter skal tas med på råd ved valg av tracé for de forskjellige vei-anlegg.

9.

Trollheim kraftverk er forpliktet til etter avgjørelse av vedkommende departement å erstatte vedkommende forsorgskommune slike forsorgsutgifter som i vassdragsreguleringsloven er forutsatt dekket ved hjelp av fond i samsvar med reglene i lovens § 12, pkt. 7, 1. ledd og 2. ledds første og annet punktum.

10.

Innen reguleringen tas i bruk skal Trollheim kraftverk innbetale til Rindal og Surnadal kommune tilsammen kr. 100 000 som avsettes til et fond, hvis renter etter nærmere bestemmelse av kommunestyrene anvendes til fremme av jordbruk i distriktet. Fondets fordeling mellom kommunene fastsettes av Landbruksdepartementet.

For fondet skal utarbeides vedtekter som må godkjennes av Landbruksdepartementet.

11.

I den utstrekning vedkommende departement finner det nødvendig og gjennomførbart, plikter Trollheim kraftverk å bekoste:

- a. Utsetting av yngel og settefisk av de arter, mengder og på den måte og de steder departementet bestemmer.
- b. Bygging og vedlikehold av sperreanordninger ved tunnel- og lukeinntak. Alt fiske i avløpstunnel og kanal fra kraftstasjon skal være forbudt.
- c. Bygging og drift av stamfiskanlegg, klekkeri og settefiskanlegg for produksjon av såvel yngel som ensomrig, ettårig og flerårig settefisk.
- d. Opprensning og regulering av elveløp for å lette fiskens oppgang på lakseførende deler ovenfor kraftverkets utløpskanal.
- e. Fiskeribiologiske undersøkelser i vassdraget etter departementets nærmere bestemmelser.

I stedet for pålegget under pkt. c kan vedkommende departement fastsette plikt til å delta i finansieringen av et fellesanlegg for distriktet.

12.

Neddemte områder under de nedre reguleringsgrensene ryddes i den utstrekning skjønnset fastsetter.

For øvrig ryddes de neddemte områder for trær og busker som er over 1,5 m høye eller har over 8 cm stammediameter målt i 25 cm's høyde. Gjenstående stubber skal ikke være over 25 cm høye. Høyden regnes vinkelrett mot bakken. Ryddingen skal være fullført senest to år etter første neddemming av vedkommende areal.

13.

De partier av isen på magasinene som mister sin bæreevne på grunn av reguleringen eller overføringene, skal markeres slik:

Så snart isen er farbar om høsten innsirkles det svekkede parti med et tau festet til påler som settes fast i isen med passe mellomrom. Tauet skal til enhver tid ha en fri høyde over is- eller snøoverflate på mellom 0,5 og 1,0 m.

14.

Vannslipningen skal foregå overensstemmende med et reglement som Kongen på forhånd utferdiger. Ekspropriasjonsskjønn kan ikke påbegynnes før manøvreringsreglementet er fastsatt.

15.

Trollheim kraftverk skal etter nærmere bestemmelse av departementet utføre de hydrologiske iakttagelser, som i det offentliges interesse finnes påkrevd, og stille det inn-

vunne materiale til disposisjon for det offentlige. Reguleringsgrensene betegnes ved faste og tydelige vannstandsmerker, som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle karter som Trollheim kraftverk lar oppta i anledning av anleggene, skal tilstilles Norges Geografiske Oppmåling med opplysning om hvordan målingene er utført.

16.

Trollheim kraftverk er forpliktet til å avgli den eller de kommuner, derunder også fylkeskommuner som departementet bestemmer, etter hvert som utbygging skjer, inntil 10 pst. av den innvunne øking av kraften (beregnet som angitt i post 2).

Pålegget om angivelse av kraft kan etter begjæring av en interessert tas opp til ny avgjørelse etter 30 år.

Kraften kan kreves avgitt med en brukstid ned til 5 000 brukstimer årlig.

Kraften avgis i den form hvori den produseres.

Elektrisk kraft uttas etter departementets bestemmelse i kraftstasjonen eller fra fjernledningene eller fra ledningsnett, hva enten ledningene tilhører anleggenes eier eller andre. Forårsaker kraftens uttakelse av ledningene økede utgifter, bæres disse av den som uttar kraften.

Avbrytelse eller innskrenkning av leveringen, som ikke skyldes vis major, streik eller lockout, må ikke skje uten departementets samtykke.

Kraften skal leveres til vanlig pris i vedkommende forsynings- eller samkjøringsområde. Dersom det ikke er mulig å påvise noen slik pris, skal kraften leveres til selvkostende. Hvis den pris som således skal legges til grunn blir uforholdsmessig høy, fordi bare en mindre del av den kraft vassfallene kan gi, er tatt i bruk, skal kraften leveres til rimelig pris. Uenighet om prisen avgjøres av vedkommende departement.

Eieren har rett å forlange et varsel av 1 år for hver gang kraft uttas. Samtidig som uttak varsles kan forlanges oppgitt den brukstid som ønskes benyttet og dennes fordeling over året. Tvist om fordelingen avgjøres av departementet. Oppsigelse av konsesjonskraft kan skje med 2 års varsel. Oppsagt kraft kan ikke senere forlanges avgitt.

Eventuell avgivelse av overskytende kraftmengder i henhold til endret pålegg etter 2. ledd kan bare kreves etter hvert som kraft blir ledig.

17.

Kraftverkets eier skal ved bygging og drift

av anleggene fortrinnsvis anvende norske varer, for så vidt disse kan fåes like gode, tilstrekkelig hurtig — herunder forutsatt at det er utvist all mulig aktsomhet med hensyn til tiden for bestillingen — samt til en pris som ikke med mer enn 10 — ti — pst. overstiger den pris med tillagt toll, hvortil de kan erholdes fra utlandet. Er der adgang til å velge mellom forskjellige innenlandske tilbud, antas det tilbud som representerer det største innen landet fallende arbeid og produserte materiale, selv om dette tilbud er kostbarere, når bare ovennevnte prisforskjell — 10 pst. — i forhold til utenlandsk vare ikke derved overstiges. Toll og pristillegg tilsammen forutsettes dog ikke å skulle overstige 25 pst. av den utenlandske vares pris (eksklusive toll). I tilfelle av tvist herom avgjøres spørsmålet av departementet.

Vedkommende departement kan dispensere fra regelen om bruk av norske varer.

For overtredelse av bestemmelsene i nærværende post erlegger kraftverkets eier for hver gang etter avgjørelse av vedkommende departement en mulkt av inntil 15 — femten — pst. av verdien. Mulkten tilfaller statskassen.

18.

Ved reguleringsanleggene skal der tillates truffet militære foranstaltninger for sprengning i krigstilfelle, uten at Trollheim kraftverk har krav på godtgjørelse eller erstatning for de herav følgende ulemper eller innskrenkninger med hensyn til anlegget eller dets benyttelse. Trollheim kraftverk må uten godtgjørelse finne seg i den bruk av anlegget som skjer i krigsøyemed.

19.

Det påhviler anleggets eier i den utstrekning hvori dette kan skje uten urimelige ulemper og utgifter — å unngå ødeleggelser av plante- og dyrearter, geologiske og mineralogiske dannelser samt i det hele naturforekomster og områder, når dette anses ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart.

Såfremt sådan ødeleggelse som følge av arbeidenes fremme i henhold til foranstående ikke kan unngås, skal Naturvernrådet i betimelig tid på forhånd underrettes om saken.

Anleggets eier skal i god tid på forhånd undersøke om faste fortidsminner som er fredet i medhold av lov av 29. juni 1951 nr. 3 eller andre kulturhistoriske lokaliteter blir berørt, og i tilfelle straks gi melding herom til vedkommende museum.

Viser det seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på fortidsminne som ikke har vært kjent, skal melding som nevnt i foregående ledd sendes med en gang og arbeidet stanses.

Anleggets eier plikter ved planleggingen og utførelsen av anleggene i den utstrekning det kan skje uten urimelige ulemper og utgifter å dra omsorg for at hoved- så vel som hjelpeanlegg virker minst mulig skjemmende i terrenget. Plassering av stein- og jordmasser skjer i samråd med vedkommende kommuner. Anleggets eier plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg er satt i drift. Overholdelsen av bestemmelsene i dette ledd undergis offentlig tilsyn. De hermed forbundne utgifter utredes av anleggets eier.

Om nærværende bestemmelser gis vedkommende arbeidsledere fornøden meddelelse.

20.

Til skjønn i anledning av reguleringene og overføringene skal skjønnsmenn oppnevnes av Kongen.

21.

Trollheim kraftverk underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av vedkommende departement til kontroll med overholdelsen av de fastsatte bestemmelser.

De med kontrollen forbundne utgifter erstattes det offentlige av Trollheim kraftverk etter nærmere av vedkommende departement fastsatte regler.

22.

Reguleringsbestemmelsene skal tinglyses i de tinglag hvor anleggene er beliggende. Vedkommende departement kan bestemme at et utdrag skal tinglyses som heftelse på de eiendommer eller bruk i vassdragene for hvilke reguleringene og overføringene kan medføre forpliktelser.

Manøvreringsreglement

for statsregulering av Folla—Vindølavassdragene m. v.

(Fastsatt ved kgl. resolusjon 21. desember 1962.)

1.

Reguleringsgrensene er:

a) Sandedammen.

H.R.vst. (høyeste regulerte vannstand) kote 420,0
L.R.vst. (laveste regulerte vannstand) » 375,0
Reguleringshøyden er 45,0 m.
H.R.vst. og L.R.vst. tilsvarer henholdsvis 65,0 og 20,0 m demning. Ved maksimal flom kan vannstanden stige 1,0 m over H.R.vst.

b) Gråhaugdammen.

H.R.vst. kote 483,0
L.R.vst. » 430,0
Reguleringshøyden er 53,0 m.
H.R.vst. og L.R.vst. tilsvarer henholdsvis 60,0 og 7,0 m demning. Ved maksimal flom kan vannstanden stige 1,0 m over H.R.vst.

c) Inntak Rinna.

H.R.vst. kote 440,0
L.R.vst. » 437,9
Reguleringshøyden er 2,1 m tilsvarer 2,1 m demning. Ved maksimal flom kan vannstanden stige 1,50 m over H.R.vst.

d) Sprikletjerndammen.

H.R.vst. Lokalt høydesystem ... kote 88,0
L.R.vst. Lokalt høydesystem ... » 86,0
Reguleringshøyden er 2,0 m.
H.R.vst. og L.R.vst. tilsvarer henholdsvis 13,0 og 11,0 m demning. Ved maksimal flom kan vannstanden stige 1,0 m over H.R.vst.

e) Overføring av Rinna.

Et felt på 107 km² til Rinna overføres til Folla.

f) Overføring av Bulu og L. Bulu.

Et felt på 44 km² til Bulu og L. Bulu overføres til Folla.

g) Overføring av Sprikletjern.

Et felt på 28 km² til Sprikletjern overføres til Folla.

2.

Det avgis det til den alminnelige fløtning i vassdraget nødvendige vann dersom ikke fremføringen av tømmeret ordnes på annen måte overensstemmende med overenskomst eller skjønn.

3.

Det skal ved manøvreringen has for øye at flommen i vassdragene nedenfor magasinene så vidt mulig ikke økes.

For øvrig kan vannslippingen foregå etter Trollheim kraftverks behov.

4.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som tilsettes av Hovedstyret for vassdrags- og elektrisitetsvesenet.

5.

Det skal påses at flomløpene ikke hindres av is eller lignende, og at dammer og luker til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander, og eventuelt observeres og noteres nedbørmengder, temperatur m. v.

x) Planendring - kll. 8/1-1965.
Inntak Rinna.
H.R. vst. kote 443,0
L.R. vst. " 440,9.